

Gmina Stężycza Wójt Gminy Stężycza

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca>

Dotyczy postępowania: *Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Kamienicy Szlacheckiej*

Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ Modyfikacja nr 1 treści SWZ

Na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężycza udziela następujących wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadza modyfikację SWZ:

Pytania i odpowiedzi:

- 1) Czy Zamawiający przewiduje tolerancję co do wielkości zestawu zabawowego oraz siłowni zewnętrznej?

Odp. Tak. W załączniku A do SWZ Zamawiający dodaje w punkcie 1 ppkt f, którego treść brzmi: „Zamawiający przewiduje tolerancję +/- 5% w stosunku do wymiarów urządzeń małej architektury podanych w STWiOR.”

- 2) Czy kolorystyka urządzeń jest dowolna?

Odp. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań odnośnie kolorystyki urządzeń, przy sporządzaniu oferty prosimy o kierowanie się zdjęciami poglądowymi zawartymi w STWiOR. Dopuszczamy inną kolorystykę, ta kwestia uzgodniona zostanie z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia.

- 3) Czy posiadają Państwo zdjęcia poglądowe odnośnie projektowanych ławek, kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem?

Odp. Zamawiający nie posiada takich zdjęć, prosimy kierować się wytycznymi zawartymi w STWiOR oraz w Załączniku A OPZ do SWZ.

- 4) Proszę o uzupełnienie informacji dotyczącej wysokości ogrodzenia oraz wprowadzenie pozycji ogrodzenie oraz obrzeża betonowe na planie zagospodarowania terenu.

Odp. Wszelkie informacje na temat ogrodzenia oraz wymiary i rodzaj obrzeża betonowego zawarte są w STWiOR oraz w Załączniku A OPZ do SWZ. Przy sporządzaniu oferty prosimy o kierowanie się niniejszymi wytycznymi.

- 5) W celu zapewnienia Zamawiającemu produktu o najwyższych parametrach, spełniające wymogi normy PN-EN 15330-1:2014, prosimy o dopuszczenie jako produktu równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o niżej określonych parametrach. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie produktu o wysokiej jakości użytkowania.


Parametry trawy syntetycznej:

- rodzaj włókna: fibryl 100% PP
- dtex 6 600
- wysokość włókna trawy: min. 24mm
- gęstość pęczków: min. 21000/m²
- gęstość włókien: min. 42000/m²
- grubość włókna: min. 60mikronów
- podkład amortyzujący – pianka polietylenowa, prasowana

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni.

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. deklaracja zgodności z normą EN 15330-1
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni
- certyfikat HIC
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Odp. Zamawiający określił parametry minimalne w STWiOR i oczekuje produktu zgodnego z podanymi parametrami. Przy sporządzaniu oferty prosimy kierować się wytycznymi zawartymi w STWiOR i Załączniku A OPZ do SWZ.

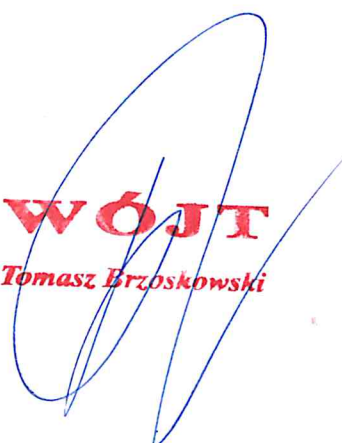

WÓJT
Tomasz Brzoskowski