

ZASILANIE ENERGIA OPERATOR SYSTEM SIECI: TN-C 3PEN-50Hz-230/400V
INSTALACJA WEWNĘTRZNA SYSTEM SIECI: TN-S 3NPE-50Hz-230/400V
DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

<p>INSTALACJA WEWNĘTRZNA</p> <p>SYSTEM SIECI: TN-S</p> <p>3NPE-50Hz-230/400V</p>
<p>DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:</p> <p>SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA</p>

**DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**



Zasilanie oraz układ pomiarowy -
wg Zakładu Energetycznego,
poza opracowaniem.

UWAGA:

Istniejące zasilanie i układ
pomiarowy należy dostosować do
aktualnego zapotrzebowania. Do
OSD należy wystąpić o warunki
przyłączenia obiektu, P=300kW.

UWAGA:
Istniejące zasilanie i układ pomiarowy należy dostosować do aktualnego zapotrzebowania. Do OSD należy wystąpić o warunki przyłączenia obiektu, $P=300\text{kW}$.

UWAGA:
Istniejące zasilanie i układ pomiarowy należy dostosować do aktualnego zapotrzebowania. Do OSD należy wystąpić o warunki przyłączenia obiektu, $P=300\text{kW}$.

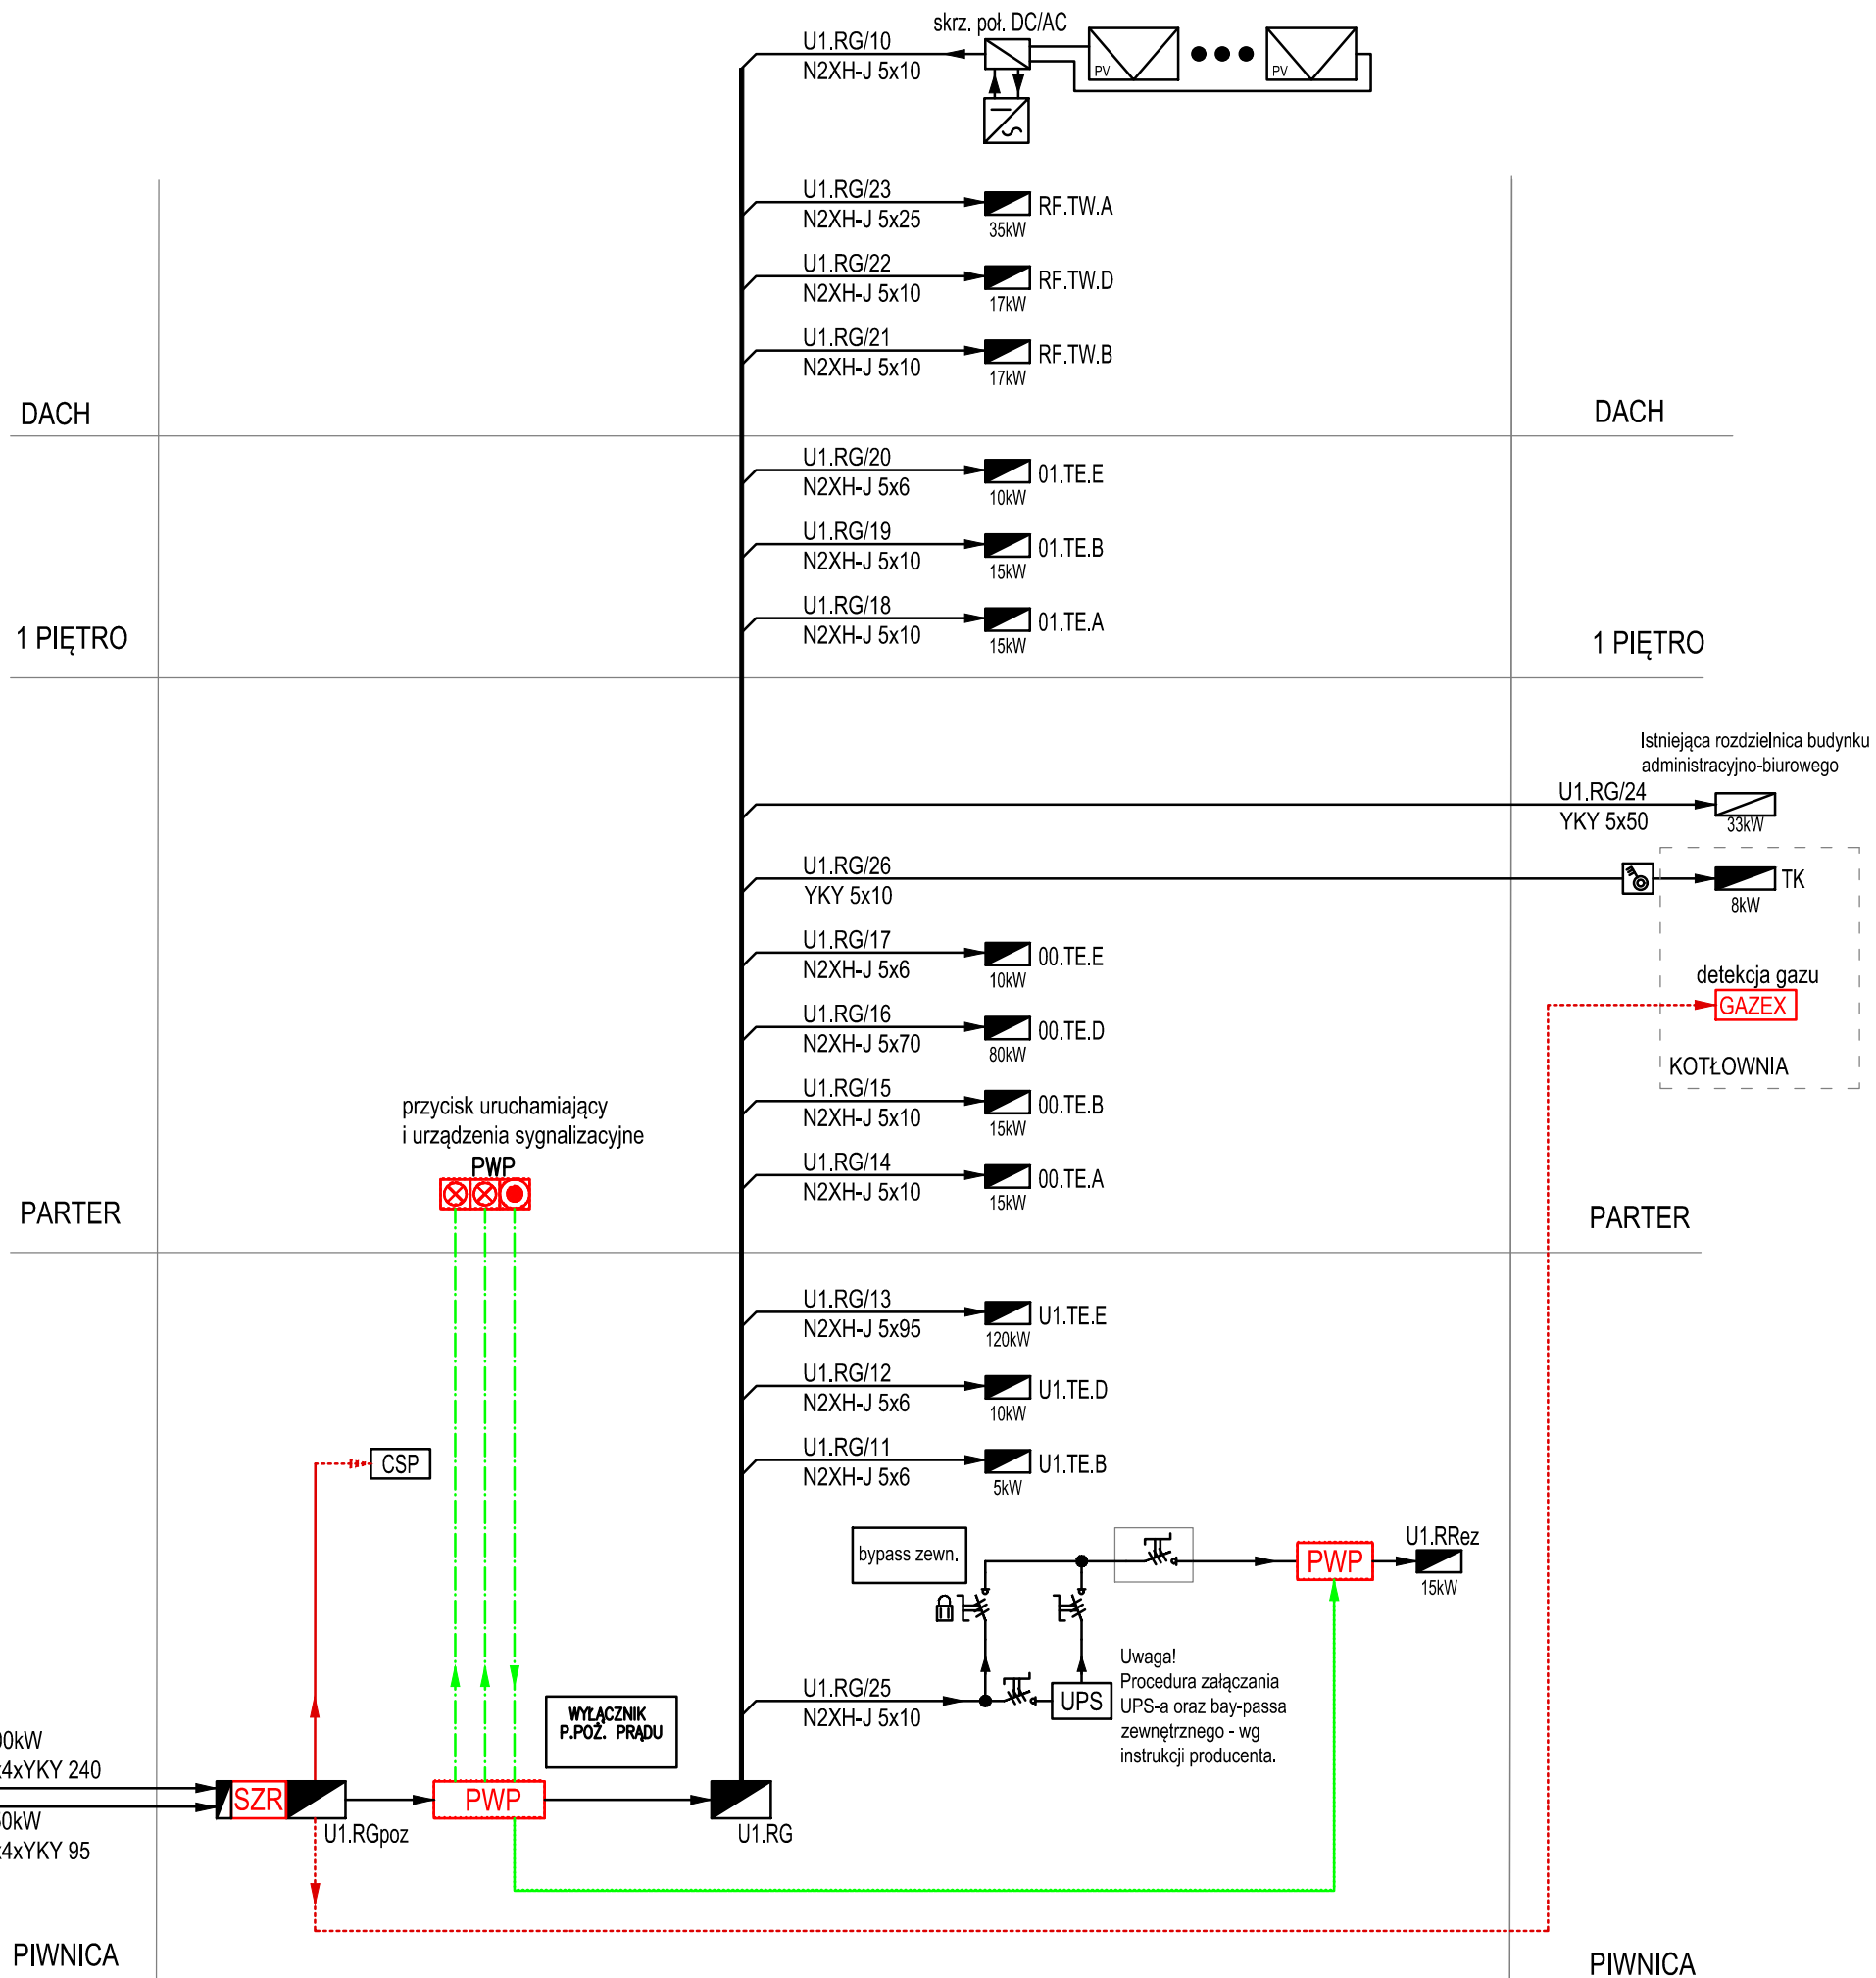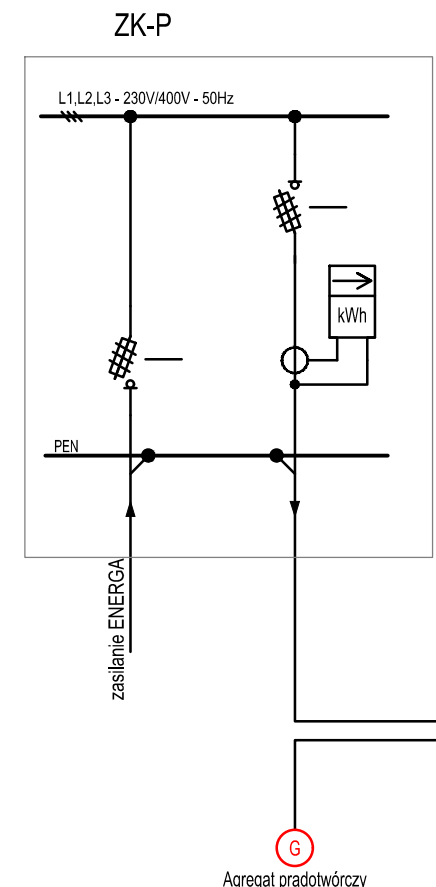

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ARCHITEGA

Architekta Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 W-wa
tel. 698684895, biuro@architega.com, www.architega.com

ADRES:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

INWESTOR:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

	Imię i Nazwisko, nr uprawnień i specjalność	data i podpis
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Aleksandra Kosobudzka	02.2024
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mariusz Krupczyński Wa-442/94 do projektowania instalacji elektrycznych	02.2024

NAZWA:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU HYDROFORNI NA BUDYNEK
KOTŁOWNI Z WYMAGANĄ INFRASTRUKTURĄ

NAZWA WERSJI:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

FAZA:

PROJ. TECHNICZNY ZE SZCZEG. PROJ. WYK.

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
02.2024		IE-S01	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE I ROZPOWSEMIANIE
BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.