

L1,L2,L3 - 230V/400V - 50Hz

PWP
URZ. WYKON.

In=50A

Automatyka wewnętrzna CX2004

N
PE

X-3L,N,PE


NZXH 2x1,5

PWP

Kom. do nast. PWP
NXHX 6x1,5



NZXH-J 5x10
15kW
U1.RG/25


Lampki sygnalizacji
Przycisk uruchamiający
Przy wejściu do budynku

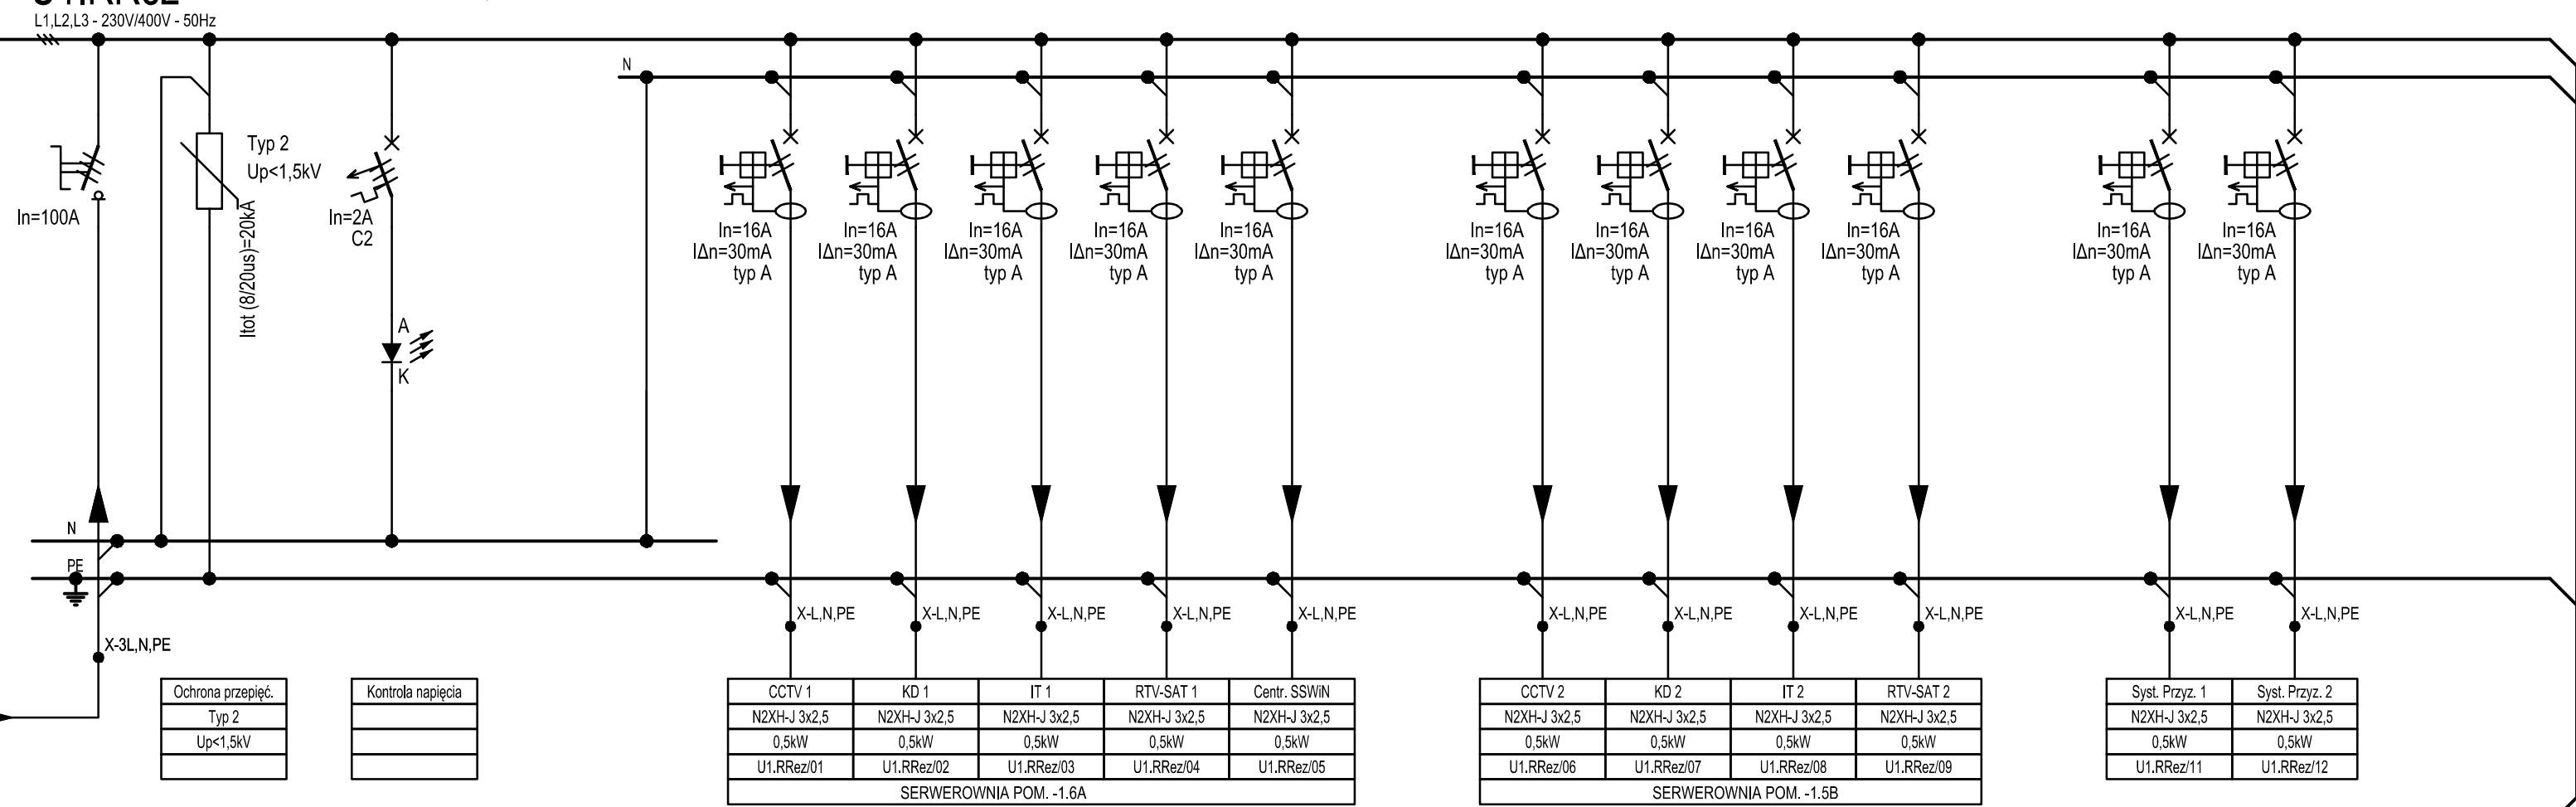

INSTALACJA WEWNĘTRZNA
SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE-50Hz-230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

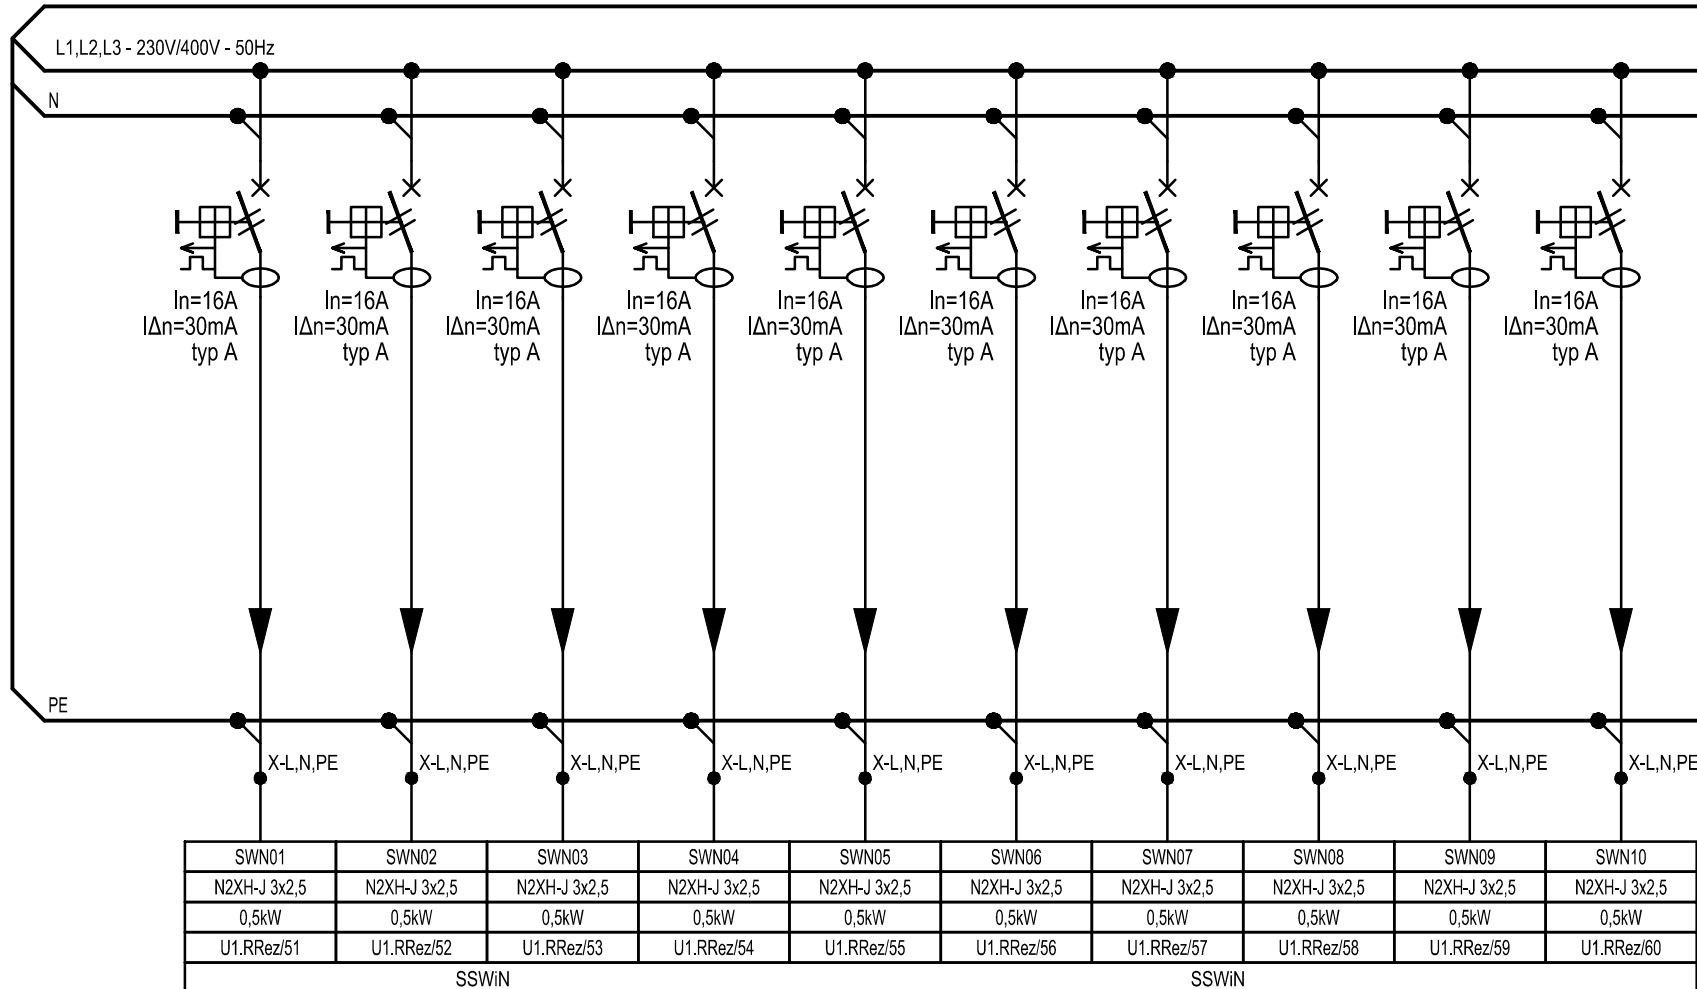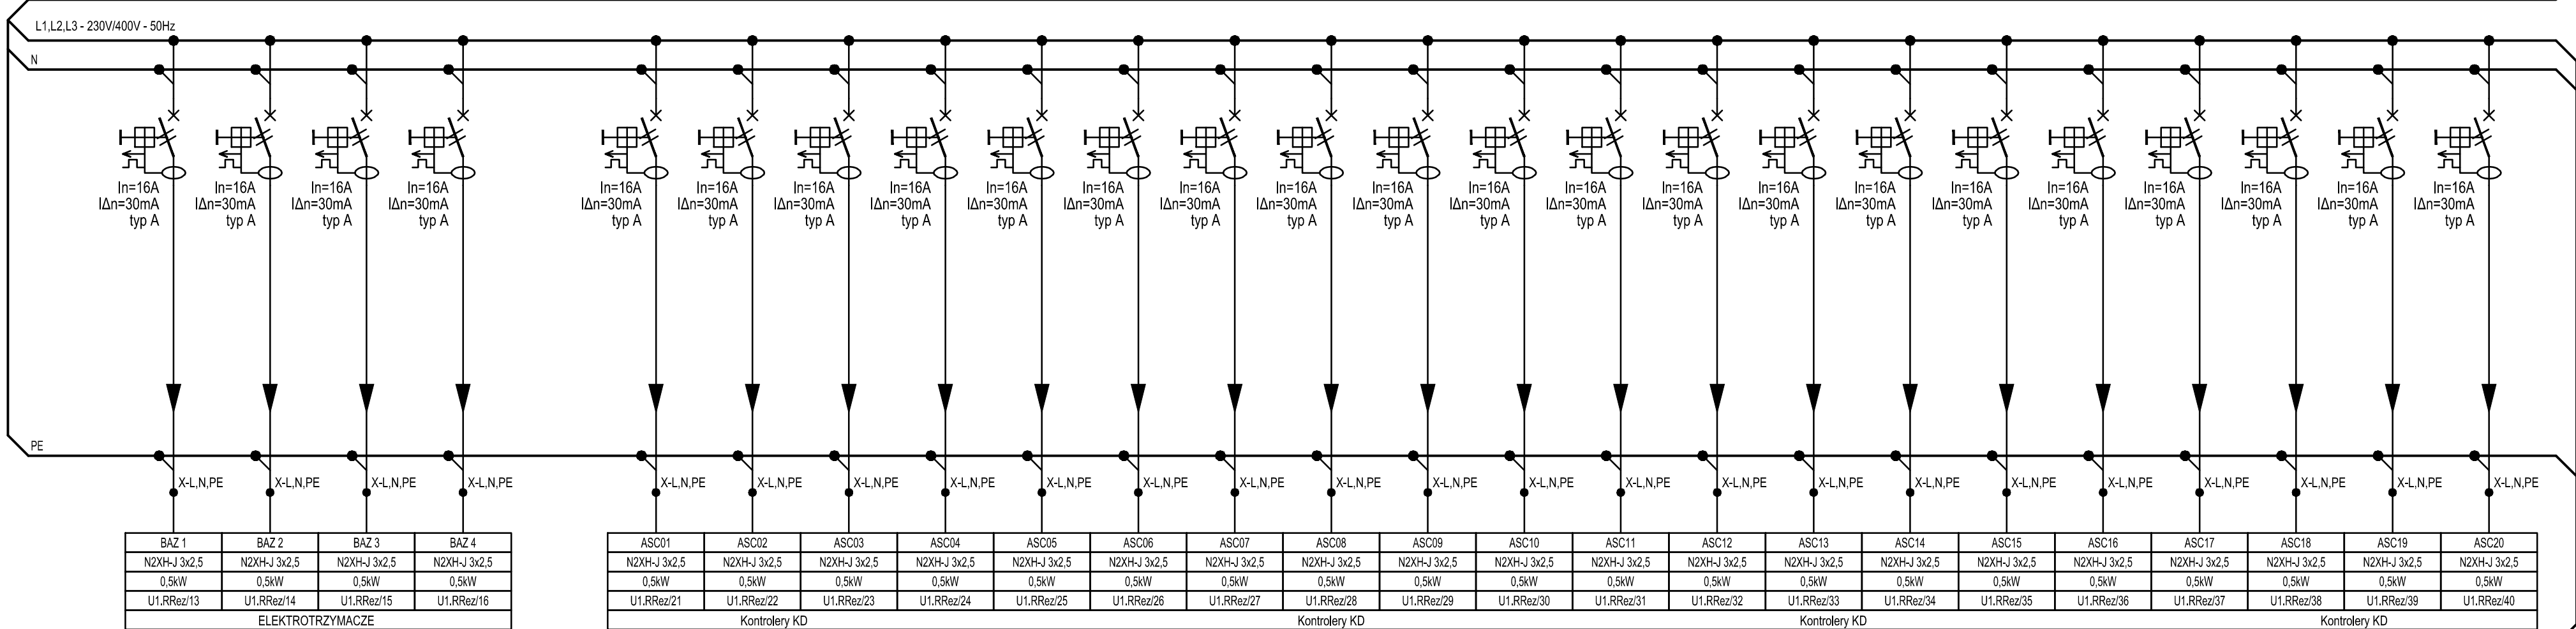

EDYTOR PROJEKTOWA		 ARCHITEGA	
Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 W-wa tel. 69868495, biuro@architega.com, www.architega.com			
ADRES:		Dom Pomocy Społecznej ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski	
INWESTOR:		Dom Pomocy Społecznej ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski	
		imię i nazwisko, nr uprawnień i specjalność	data i podpis
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Aleksandra Kosobudzka	02.2024
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Mariusz Krupczyński Wa-442/94 do projektowania instalacji elektrycznych	02.2024
NAZWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI NA BUDYNEK KOTŁOWNI Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURA			
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY U1.Rrez			
FAZA: PROJ. TECHNICZNY ZE SZCZEG. PROJ. WYK.			
BRANZA: ELEKTRYCZNA			
DATA: 02.2024	SKALA:	NR RYSUNKU: IE-S06	STRONA:
PRAWA AUTORSKIE ZASTROJONE. KOPLOWANIE I WYPOWIEDZIANIE BEZ ZGODY JEDYNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEZDOLGOWALNE.			