


ZESTAW WODOMIERZOWO-ANTYSKAŻENIOWY

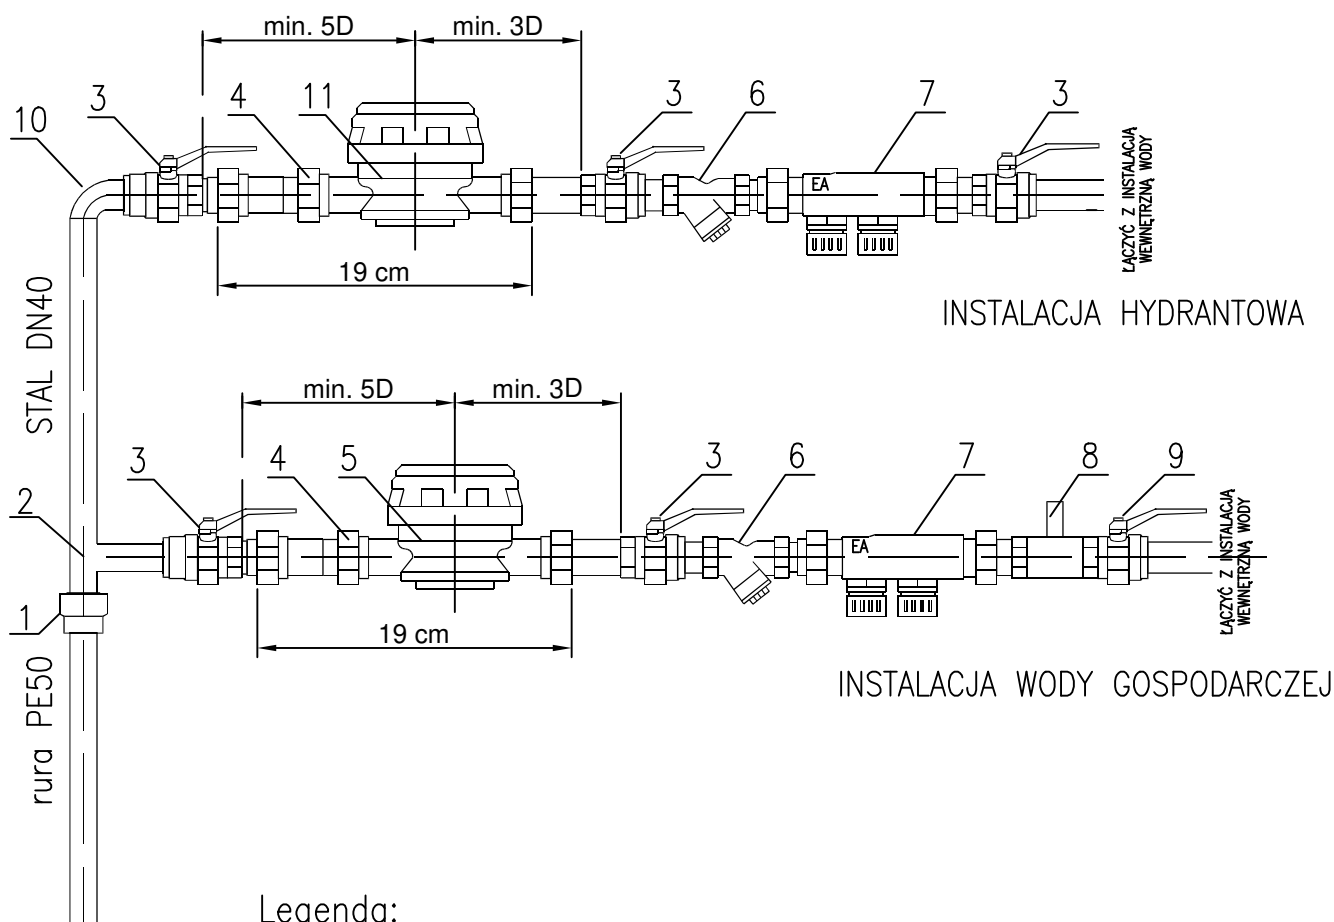

Legenda:

1. Przejście PE50/STAL DN40 z gwintem zewnętrznym
2. Trójnik STAL DN40/40
3. Zawór przelotowy $\varnothing 40$
4. Łącznik standardowy
5. Wodomierz JS 2.5 $\varnothing 20$
6. Filtr siatkowy $\varnothing 40$
7. Zawór antyskażeniowy typu EA $\varnothing 40$
8. Zawór pierwszeństwa gwintowany $\varnothing 40$
9. Zawór przelotowy ze spustem $\varnothing 40$
10. Kolano stal ocynk. skręcane $\varnothing 40$
11. Wodomierz JS 4 $\varnothing 20$

UWAGA:

ZESTAW WODOMIERZOWY MONTOWAĆ NA KONSOLI

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa Żłobka.		
Adres obiektu: działka nr ewid.: 868; obręb: 0013 Wiśniowa; jeden. ewid.: 181905_2 gm. Wiśniowa	Nazwa inwestora: Gmina Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150	
Branża: Sanitarna	Nazwa rysunku: Zestaw wodomierzowo-antyskażeniowy	
Projektant: mgr inż. Waldemar Reczek upr. nr PDK/0115/PWOS/17	podpis:	
	Skala: -:-	Data: 02.2024r.
	Nr Rys:	S9