


Legenda:

- woda grzewcza - zasilanie 80°C
- woda grzewcza - powrót 65°C
- instalacja gazu ziemnego GZ50
- filtr siatkowy
- zawór odcinający
- gazomierz Anom=16m3/h

- UWAGI:
- Wszystkie przewody instalacji c.t. należy zołozować termicznie.
  - Przewody prowadzić z uwzględnieniem odpowiedniego spadku 0,3% w kierunku zbiornika buforowego, w najniższych punktach wykonać odwodnienie, w najwyższych odpowiedzenia
  - Przed montażem przewodów należy sprawdzić na budowie trasę prowadzenia przewodów oraz wysokość
  - Lokalizację punktów stałych należy zweryfikować po ostatecznym montażu przewodów
  - Ostateczna koordynacja instalacji będzie wykonana przez podwykonawcę na budowie i umieszczona w projektach montażowych
  - Rysunek stonowi fragment opracowania i należy rozpatrzyć go razem z kompletem dokumentacji wykonawczej, opisem, pozostałymi rysunkami oraz zestawieniem materiałów.

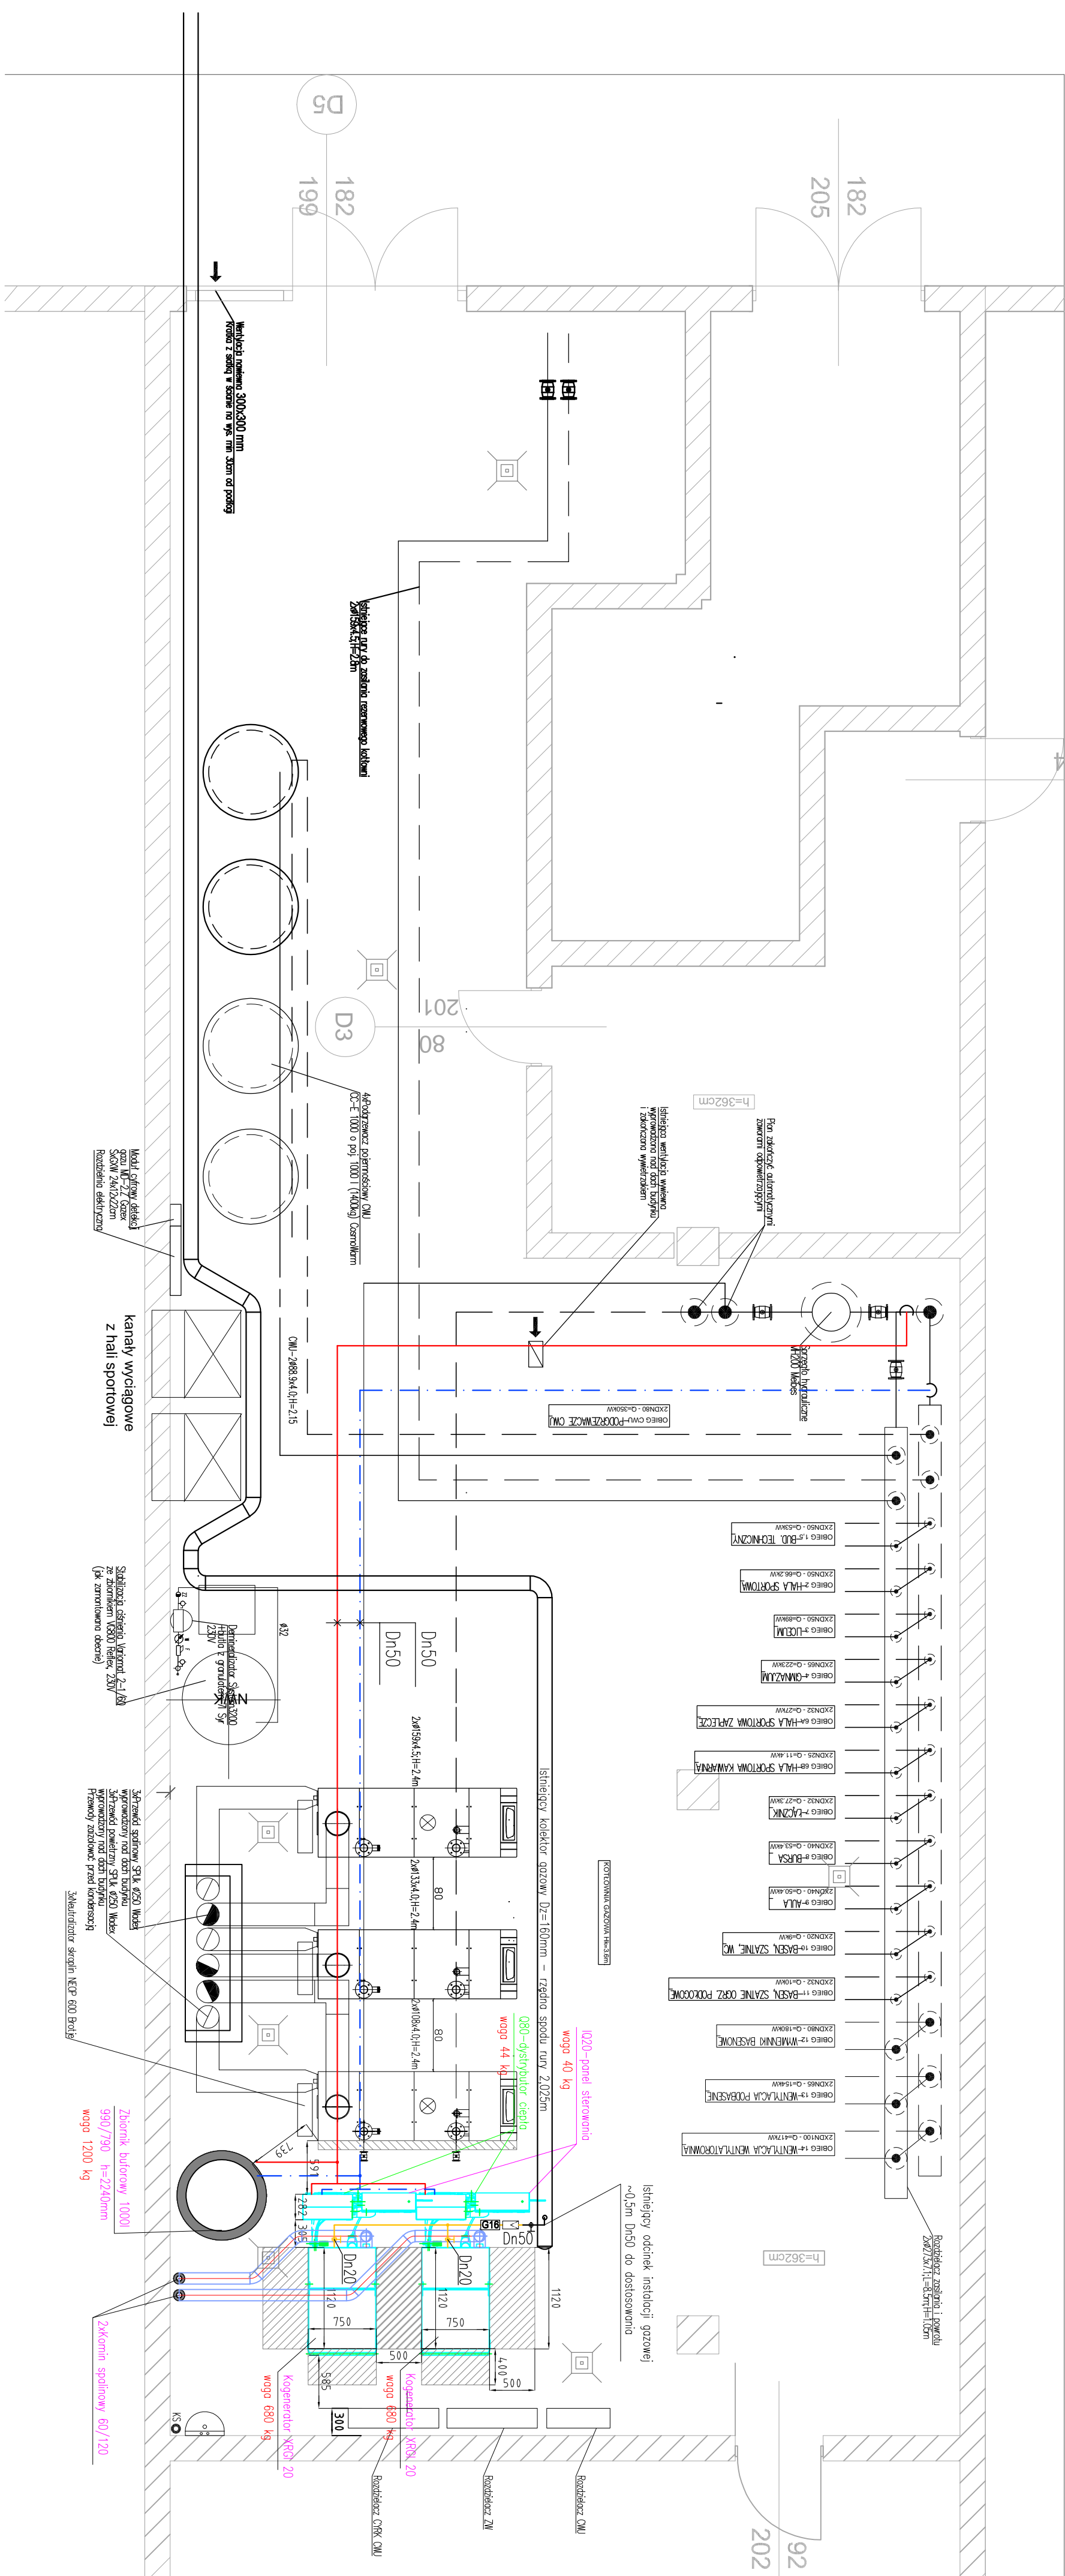

Opisowanie firm:			
SANDRES			
Projekt rozbudowy kotłowni o układ kogeneracji gazowej w Łomiankach.			
Typul inwestycji:			
Faza projektu:			
Branża:			
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Typul rysunku:			
Projektant:			
Sprawdził:			
Data wydania:			