


# SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI

UWAGA:  
1. Tablice "RG" należy zwykować jako  
wnęgową z drzwiczkami transparentnymi



OCHRONA OD PORAŻENÍ:  
W INSTALACJI ODBIORCZEJ:  
SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE TN-S ZA POMOCĄ  
WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCH

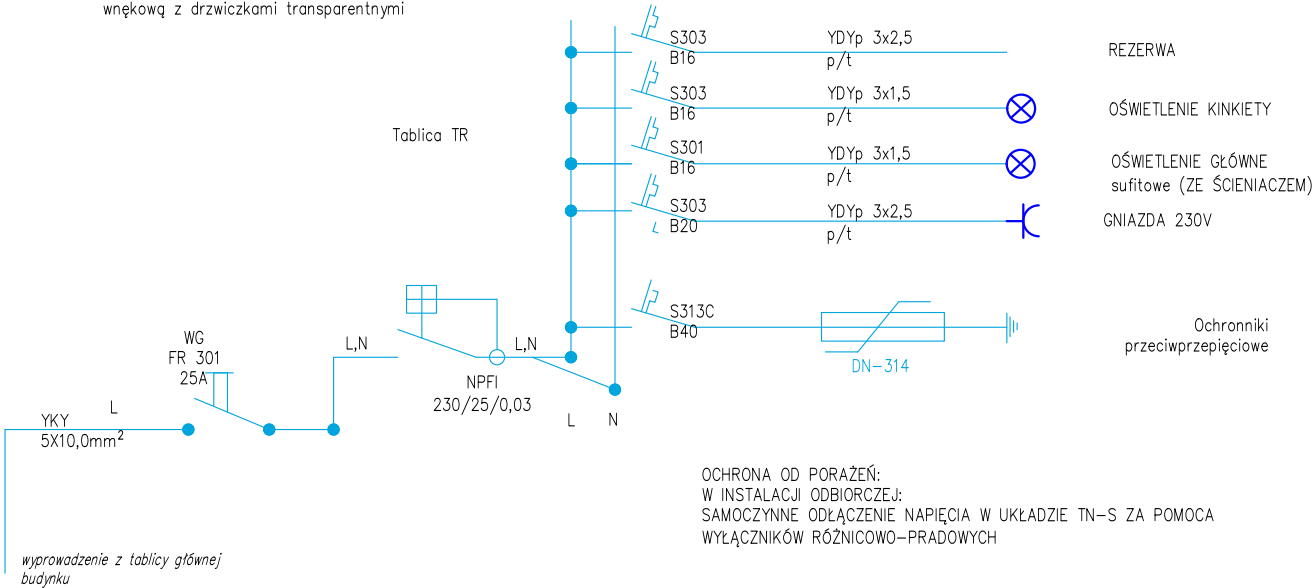

## GMINA MIASTO KROSNO

ZADANIE:	DDL Puchatek Krościenko Nizne - modernizacja budynku	NR. RYS.: <b>2/E</b>
TEMAT OPRACOWANIA:	<b>Elektryczna</b>	ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno	BRANŻA: Elektryczna
LOKALIZACJA:	KROSNO, obręb Śródmieście dz. nr ewid. 2805/1;	SKALA: -
TRESC. RYS.:	Schemat ideowy instalacji elektrycznej	DATA: 07. 2023 r.
ELEKTRYCZNA- PROJEKTANT Wydział Inwestycji		