

X. Budżet Miejski – Dzielnica XIV

Wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED z gniazdem ZHAGA ZD4i oraz sterownikiem lokalnym.

1. ul. Kłosowskiego – 23 szt.

PZ 2051, oprawa uliczna: II/07

PZ 2051, oprawy parkowe: I/01 – I/11, III/05 – III/09, II/01, II/02, II/08 – II/11

2. ul. Sołtysowska – 47 szt.

PZ 2078, oprawa uliczna: V/21

PZ 2179, oprawy uliczne: II/06 – II/19

PZ 2313, oprawy uliczne: I/01 – I/13

PZ 2215, oprawy uliczne: I/01 – I/12

PZ 2184, oprawy uliczne: I/01 – I/02, II/01 – II/05

grupa ZUE S.A.

NR OPR. ES/TP/254/98


PLAN SYTUACYJNY
ROZDZIELNICA NR: 2051

RYS NR IH-IN

LEGENDA:

NR OBRUDU
NR PUNKTU
ŚWIETLNEGO

PZ 2051

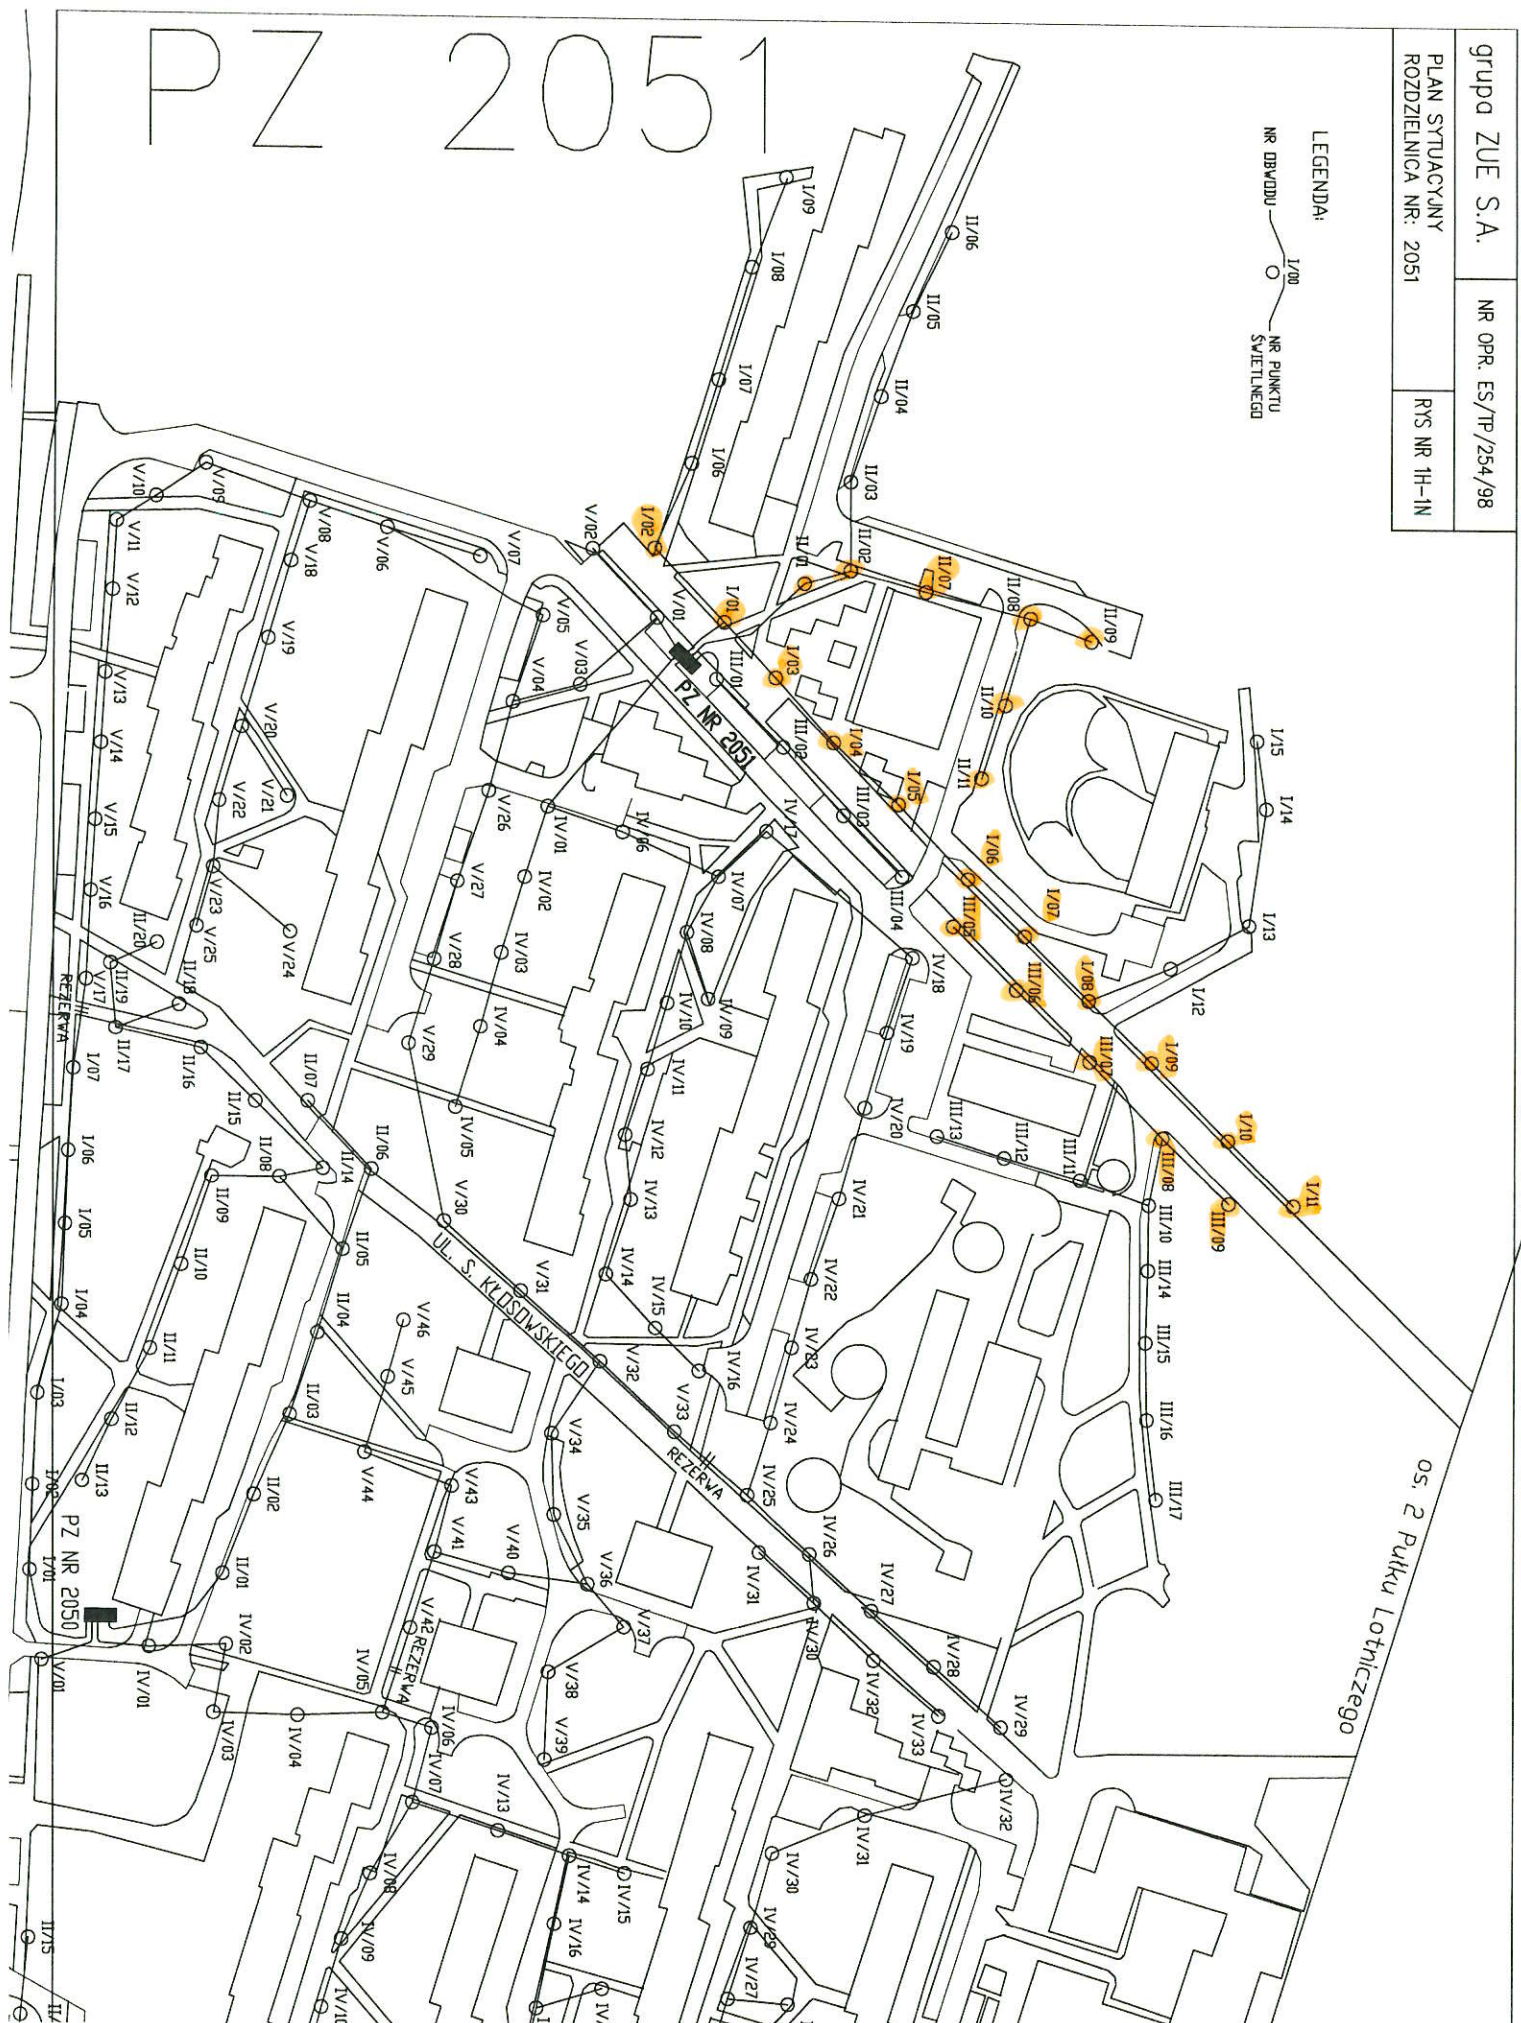

NR 2338

W STACJI 2338



ROZDZIELNICA NR 2051

LOKALIZACJA DS. II PUŁKU LOTNICZEGO

LEGENDA

MR. PAKTU SVETLUCED — MR. PAKTU SVETLUCED

• 100 — МТС ДОБРАЯ СЧАСТЬЯ

MDC ZAINSTALOVANA P1= 8,818 kW

U=400/230V~ 50Hz


U=400/230V~ 50Hz

SYSTEM DCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE


| | |
|---|----------------------|
| grupa ZUE S. A. | NR OPR. ES/TP/254/99 |
| Schemat połączonych zewnętrznych PZ NR: 2051 | RYS NR 2L |



PZ 2078

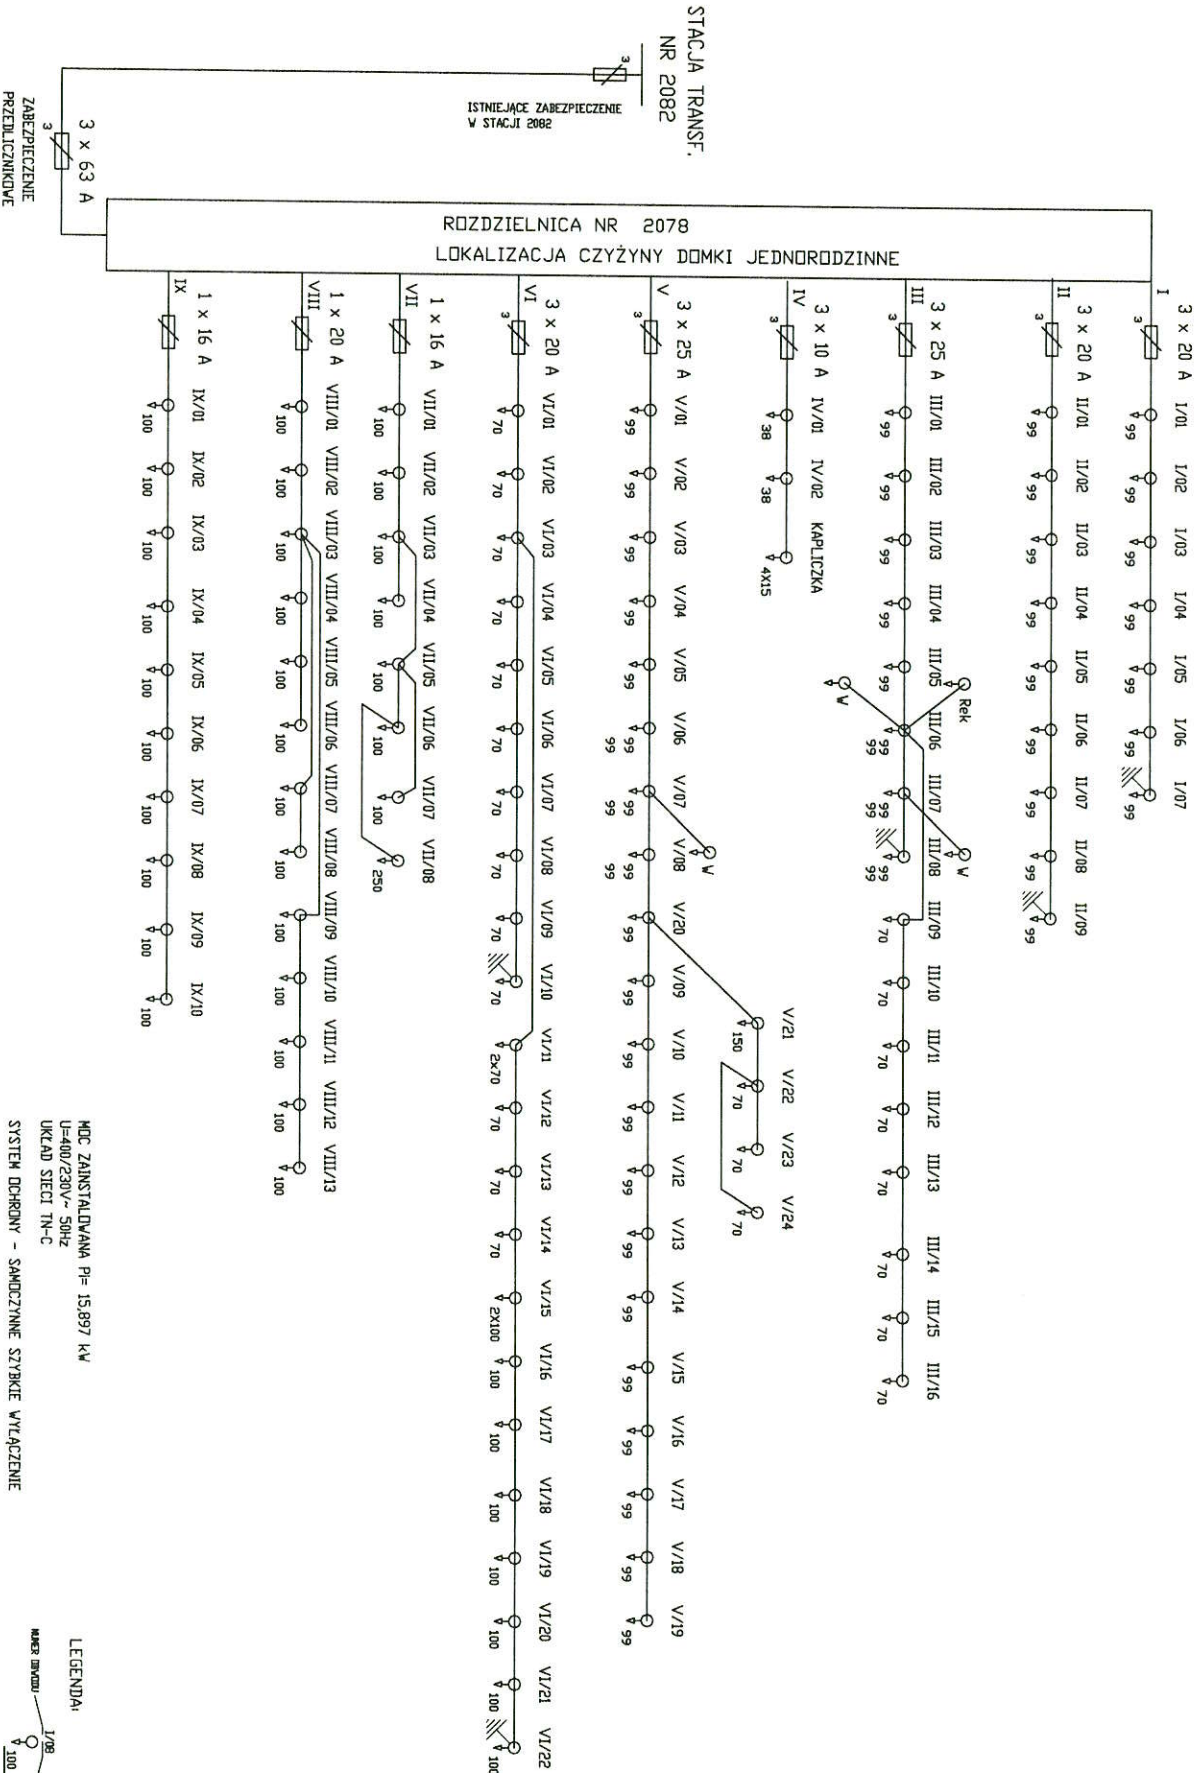


PZ 2179

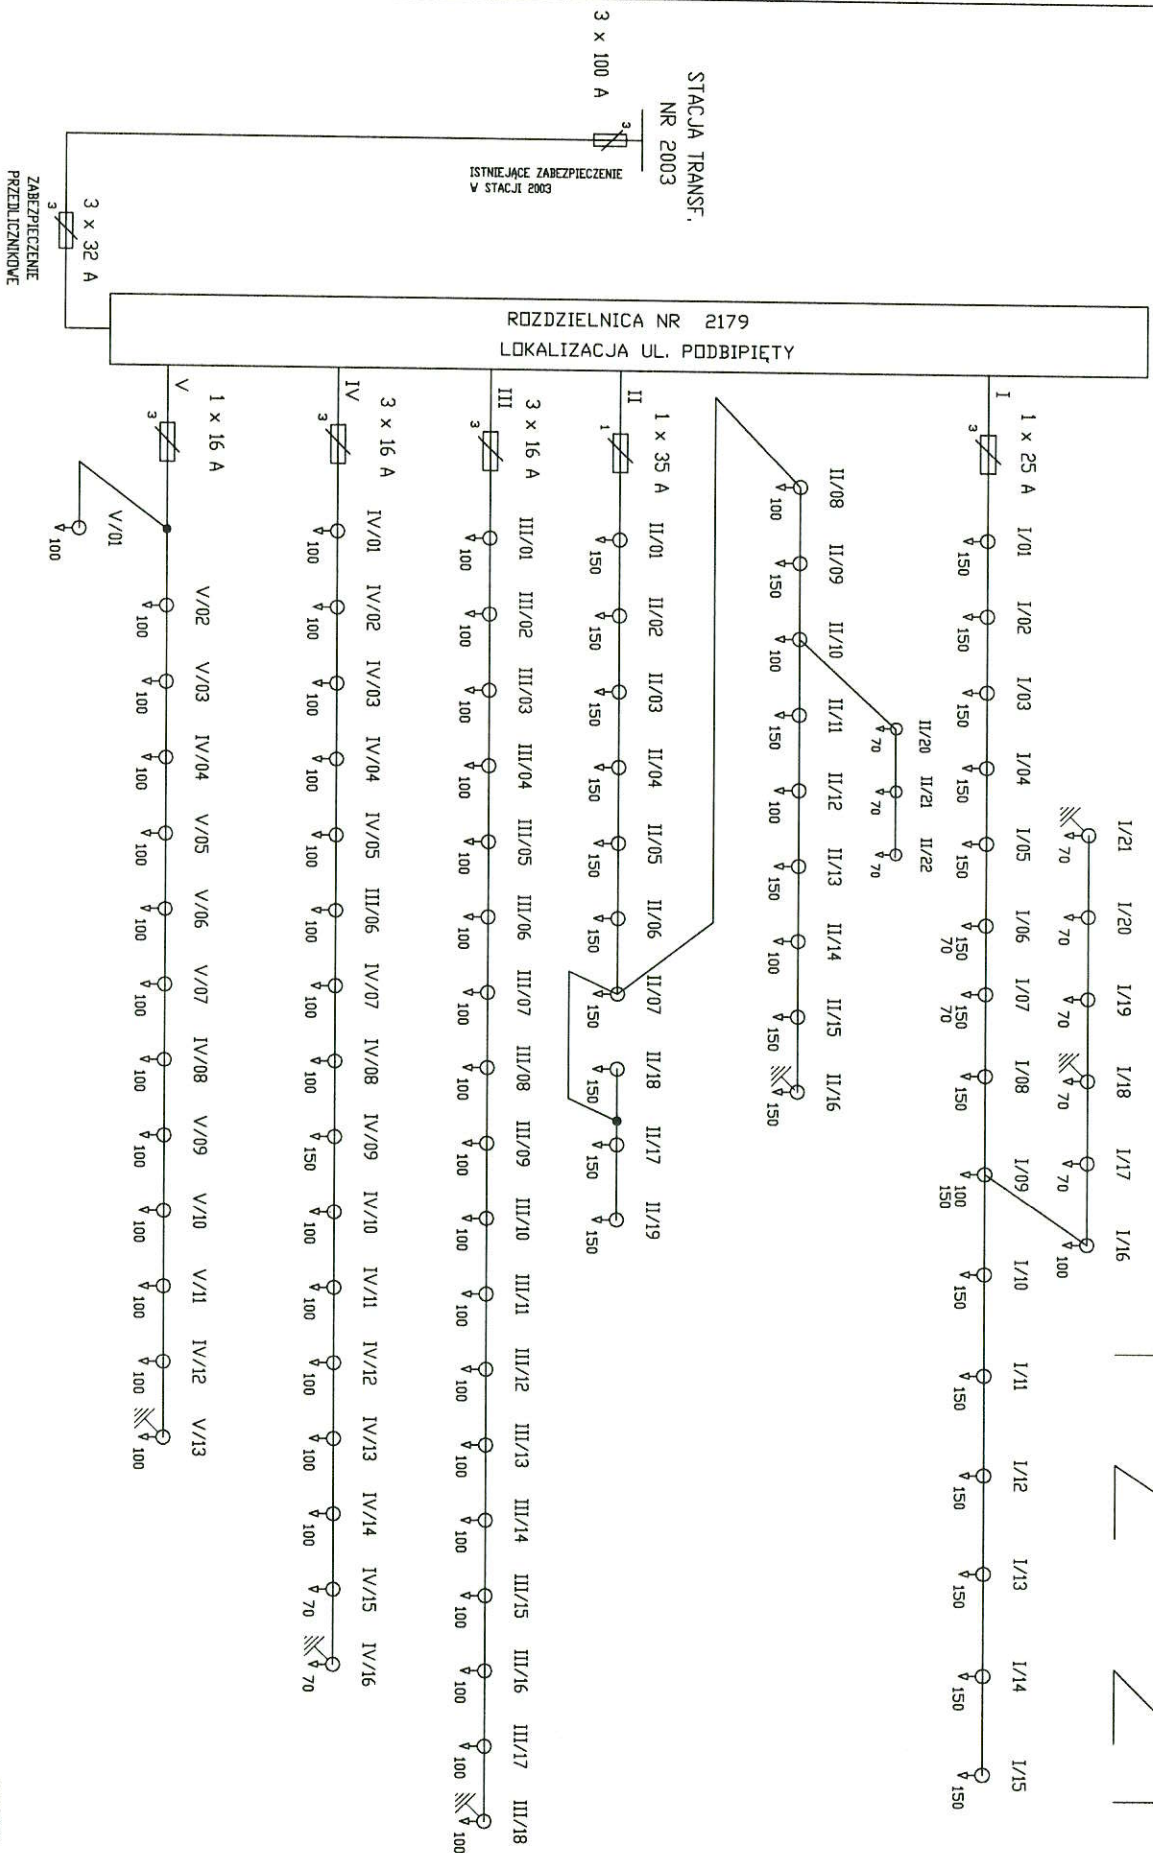

MOC ZAINSTALOWANA P=12,250 kW
U=400/230V ~ 50Hz
UKŁAD SIĘCI TN-C
SYSTEM DCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE


LEGENDA:
1/08 NR PUNKTU SZTAFKOWEGO
100 MOC DOKŁADNA SZTAFKA IV

| | |
|--|----------------------|
| grupa ZUF. S. A. | NR OPR. ES/TP/323/99 |
| SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH PZ NR. 2179 | RYS NR 2 |

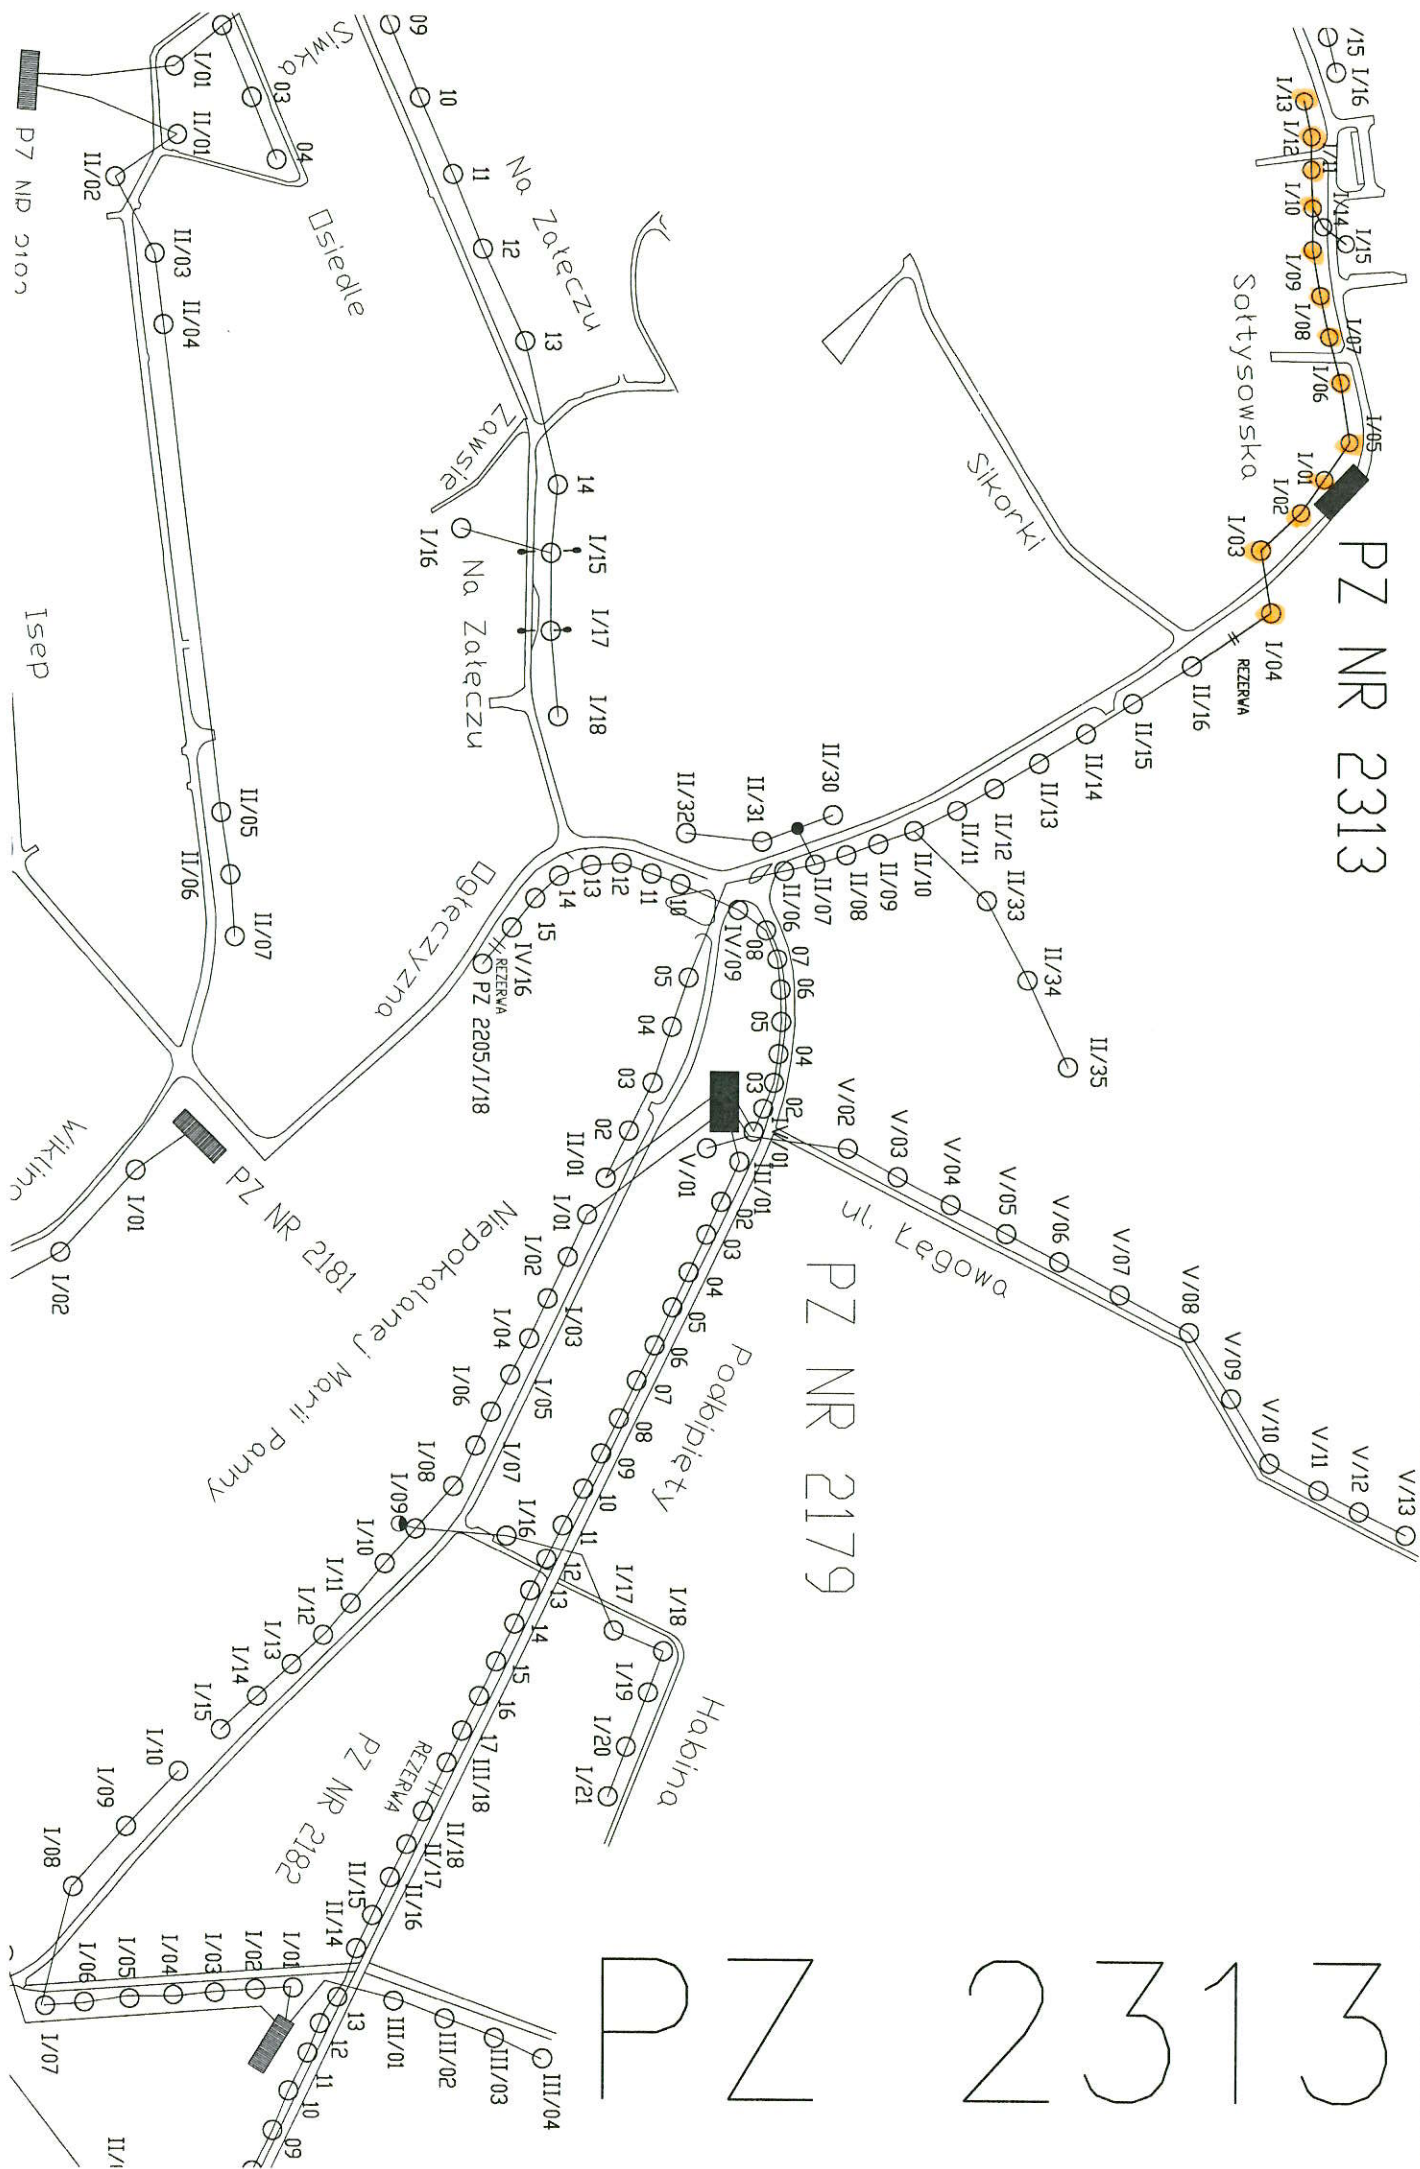


PZ 2313


PZ 2313

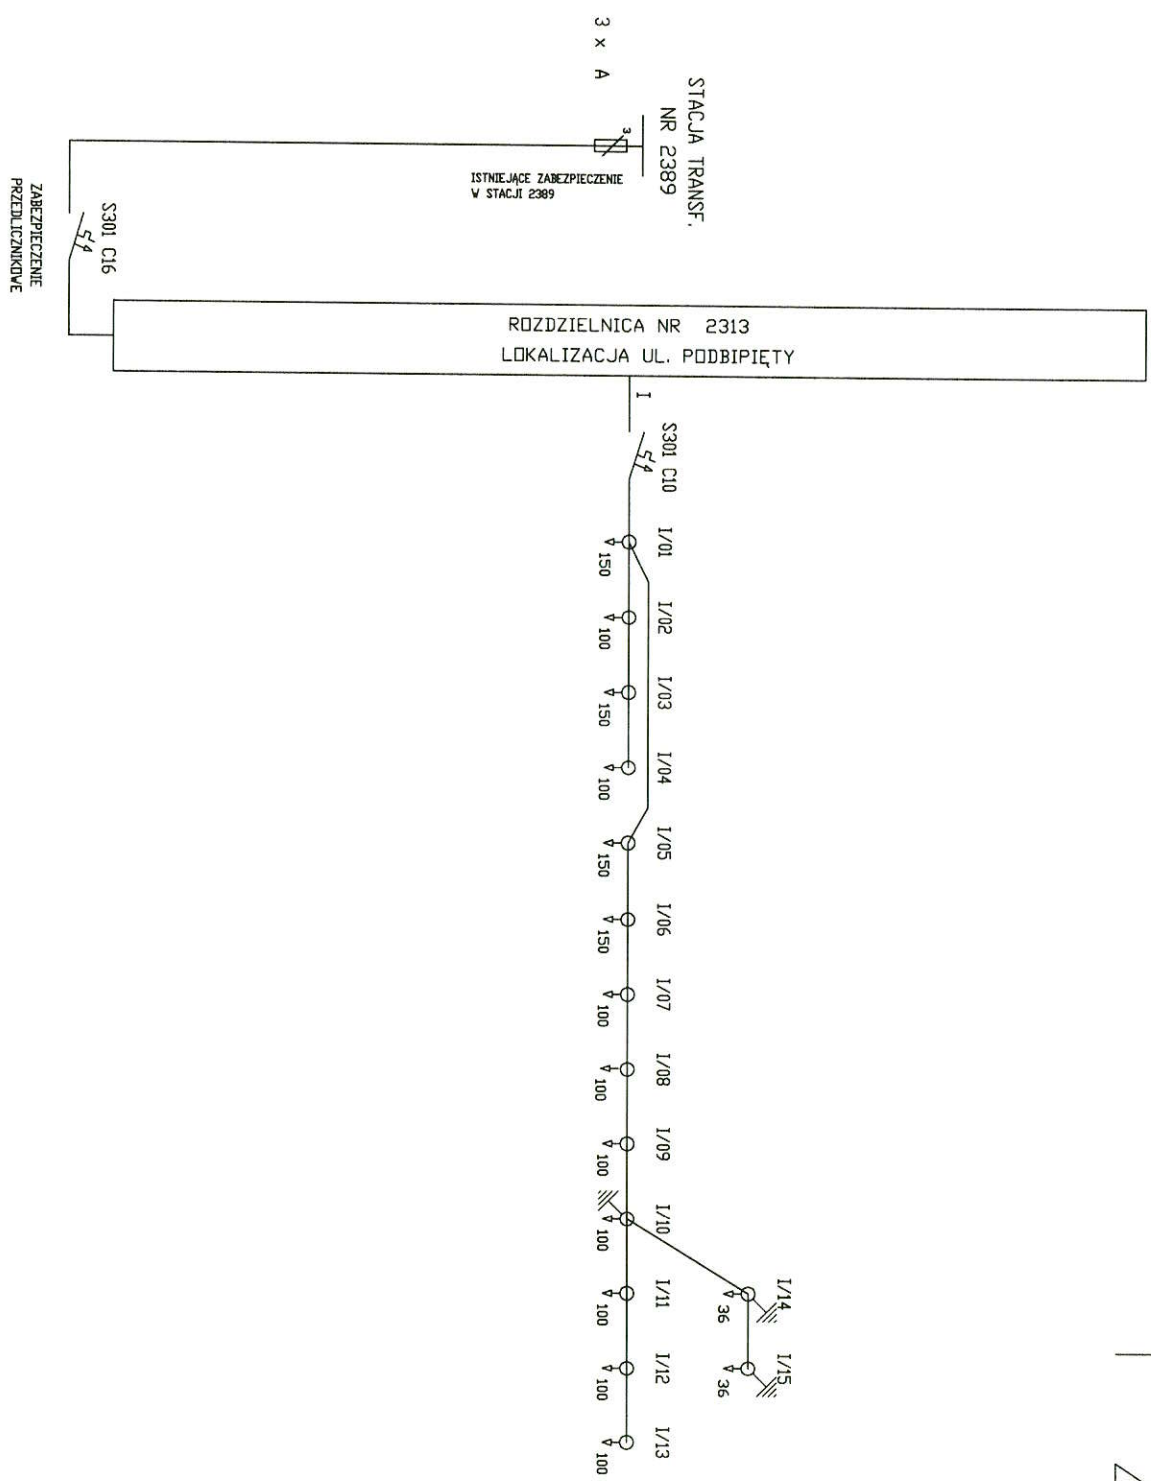

NOC ZAINSTALOWANA P=1,735kV
U=400/230V-50Hz
UKŁAD SIECI TN-C
SYSTEM DOCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE



| | |
|---|----------------------|
| grupa ZUE S. A. | NR OPR. ES/TP/323/99 |
| SCHEMAT PODŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH PZ NR: 2313 | RYS NR 2 |

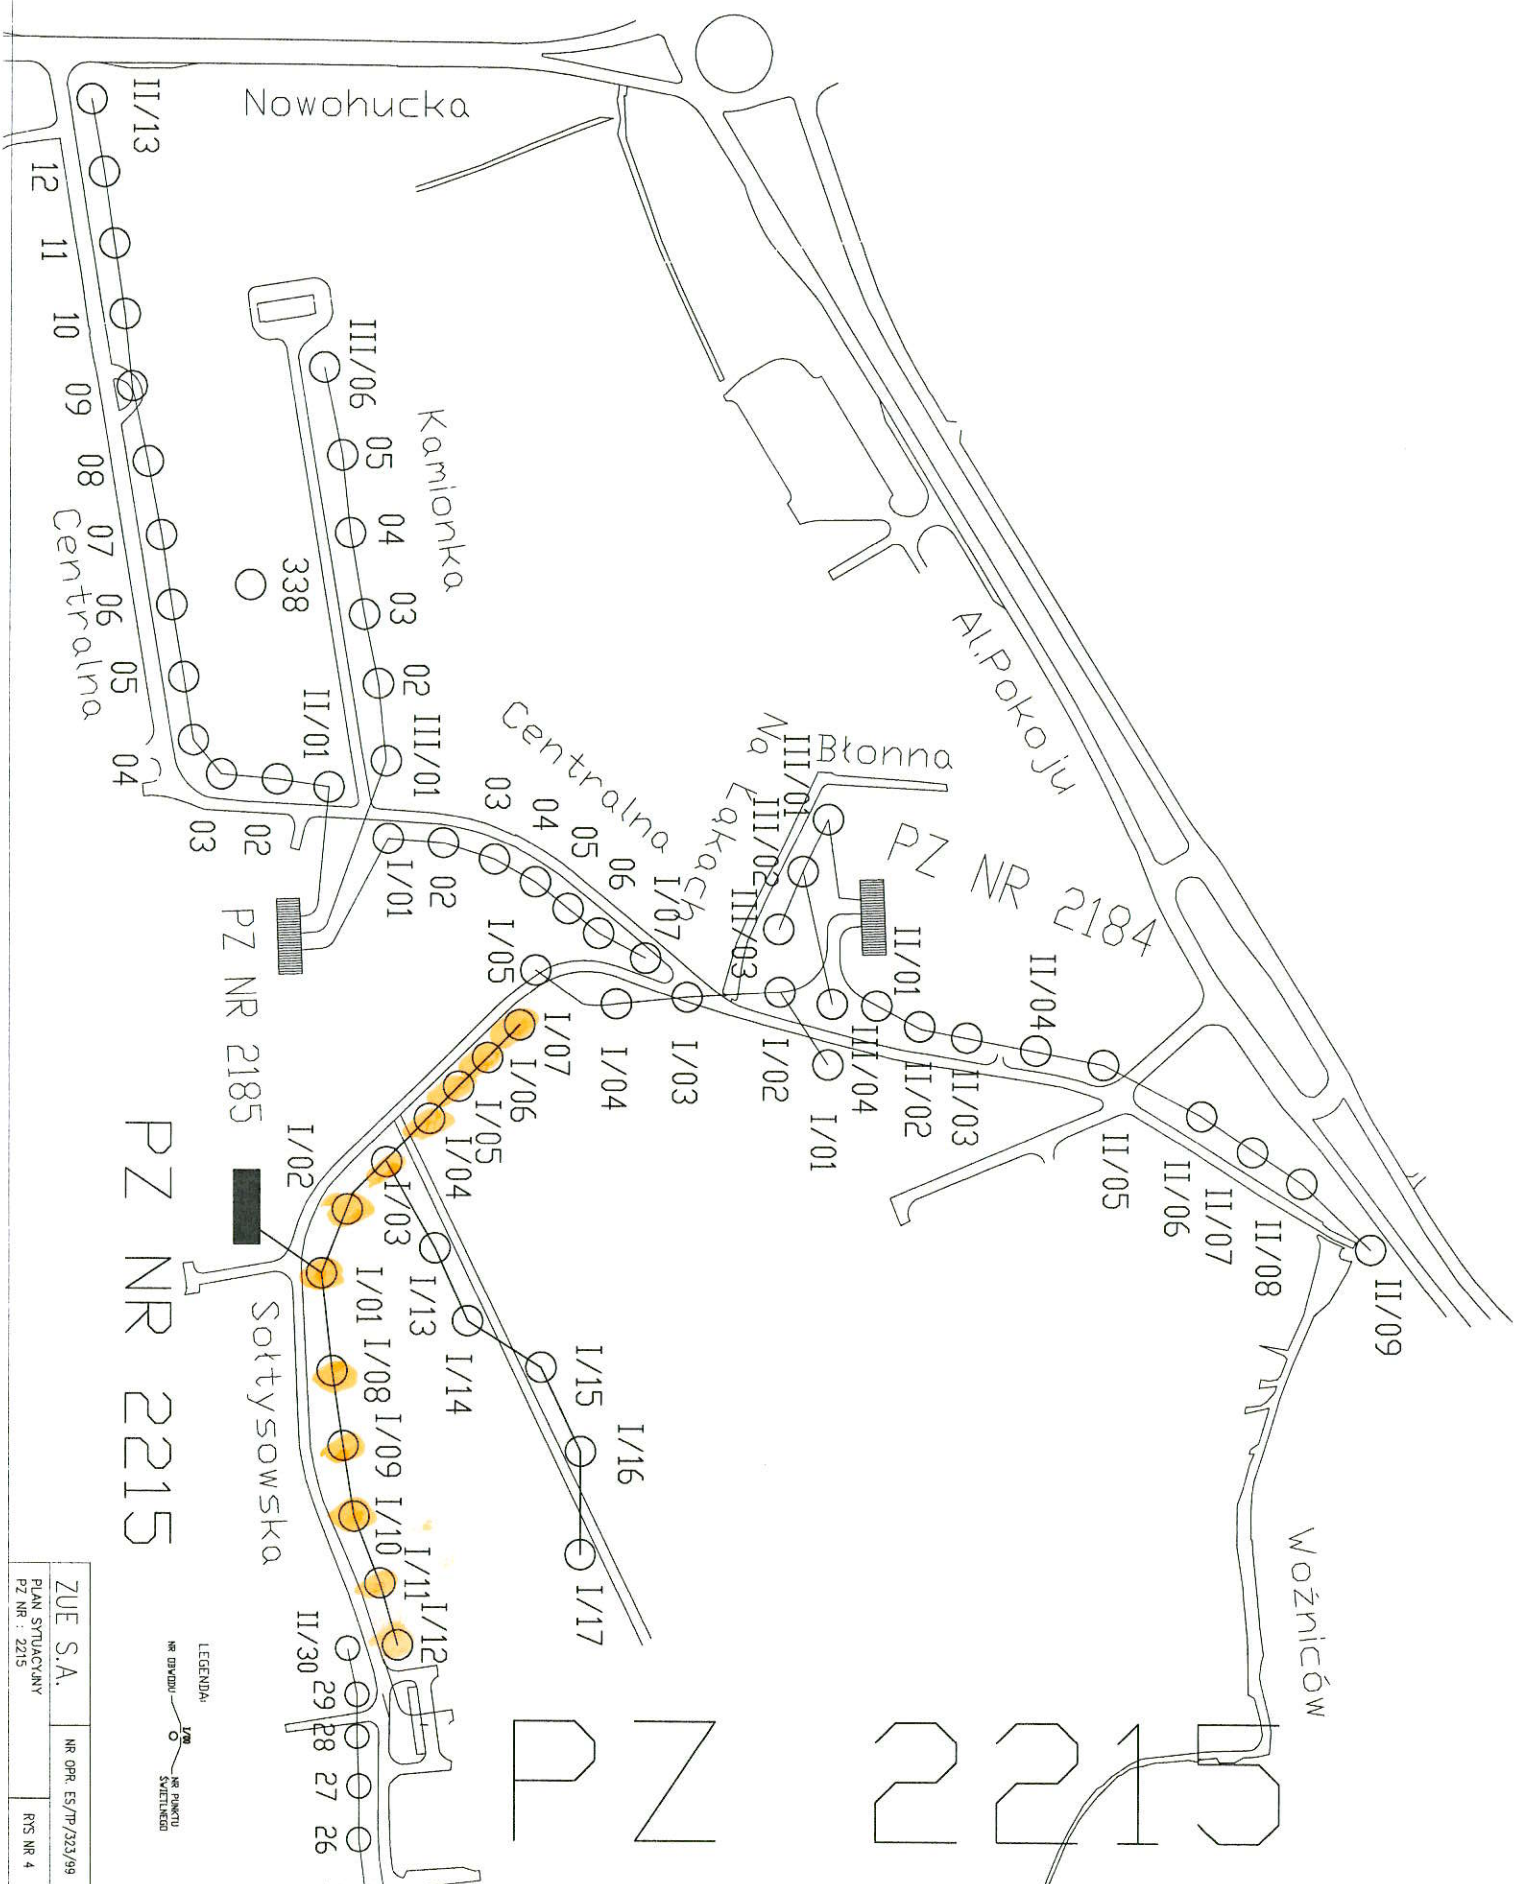


| | | | |
|-----------------|--|----------------------|--|
| ZUE S.A. | | NR OPR. ES/TP/232/99 | |
| PLAN SYTUACYJNY | | R/S NR 4 | |
| PZ NR : 2215 | | | |

STACJA TRANSF.
NR 22424


ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE
W STACJI 22424

ROZDZIELNICA NR 2215
LOKALIZACJA UL. SOŁTYSOWSKA




MOC ZAINSTALOWANA P= 2,487 kW
U=400/230V ~ 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C
SYSTEM OCHRONY – SAMOCZYNNY SZYBKIE WYŁĄCZENIE

LEGENDA




| | |
|--|----------------------|
| grupa ZUE S. A. | NR OPP. ES/TP/323/99 |
| SCHMAT POLACZEN ZEMNITRZYCH PZ NR: 2215 | RYS NR 2 |

4218P

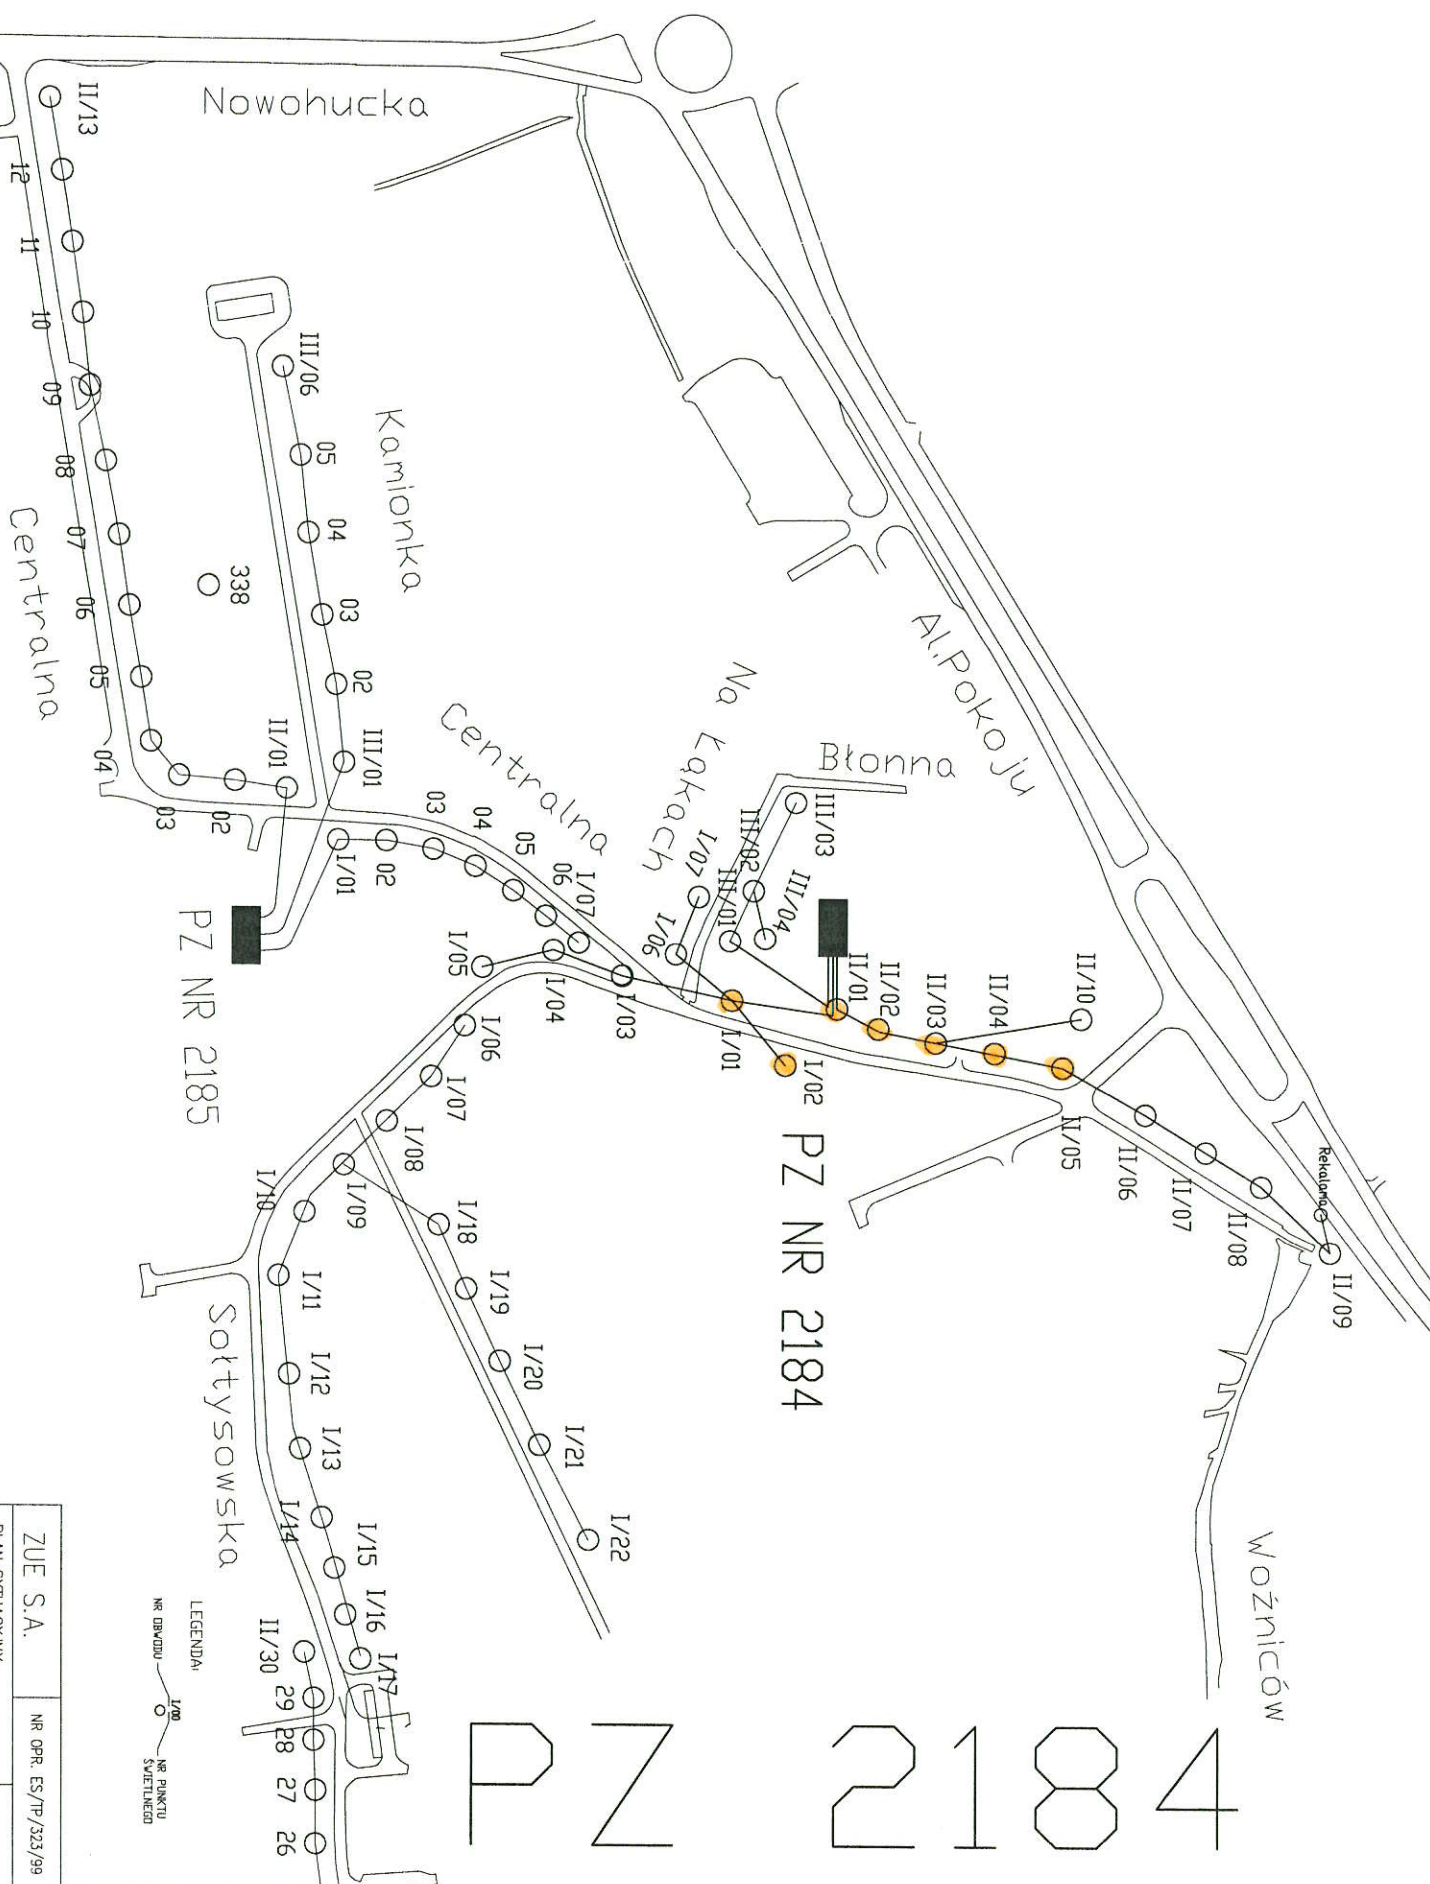

| | |
|-----------------|----------------------|
| ZUE S.A. | NR OPR. ES/TP/323/99 |
| PLAN SYTUACYJNY | RYŚ NR 4 |
| PZ NR : 2184 | |

PZ 2184

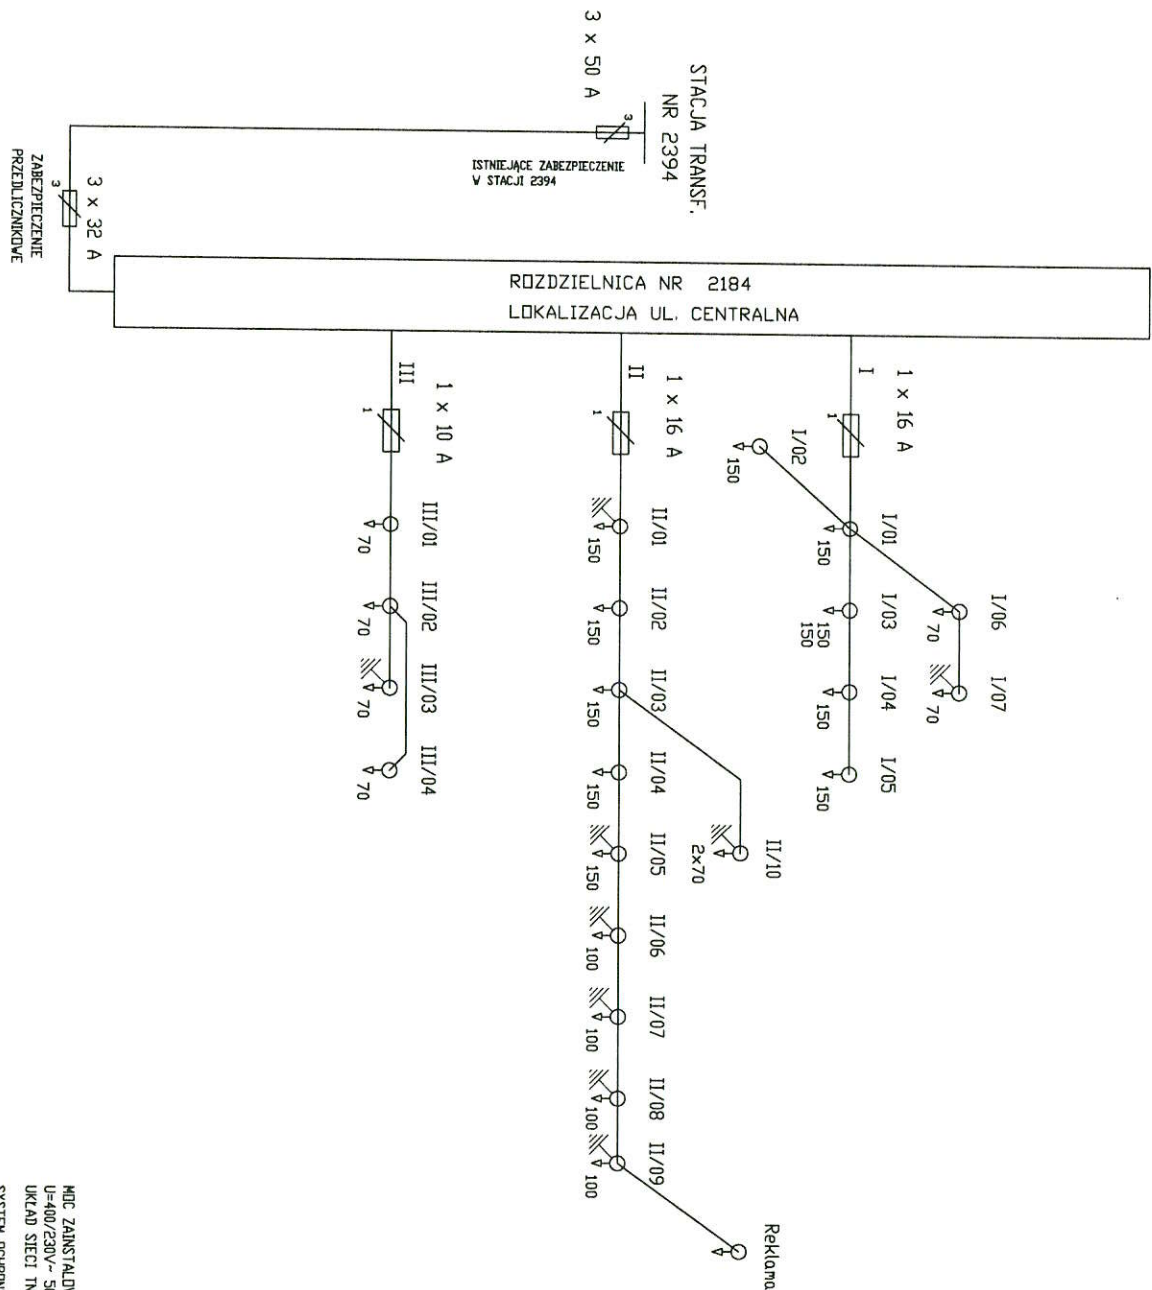

MOC ZAINSTALOWANA P= 2,994 kW
 U=400/230V~ 50Hz
 UKŁAD SIECI TN-C
 SYSTEM OCHRONY - SAMODZYNNE SZYBKE WYŁĄCZENIE

LEGENDA:
 NAKRES DOWODU — I/08 — NA PUNKTU WYŁĄCZENIA
 — 100 — NA DZIEŁA SPOWITA (V)

| | |
|--|----------------------|
| grupa ZUE S. A. | NR OPR. ES/TP/323/99 |
| SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH PZ NR: 2184 | RYS NR 2 |

