

# Bronowice Nowe

Jablonkowska

PZ NR 4072


PZ NR 4086

PZ NR 4087


PZ NR 4117

Zarzeczce

# PZ 4072

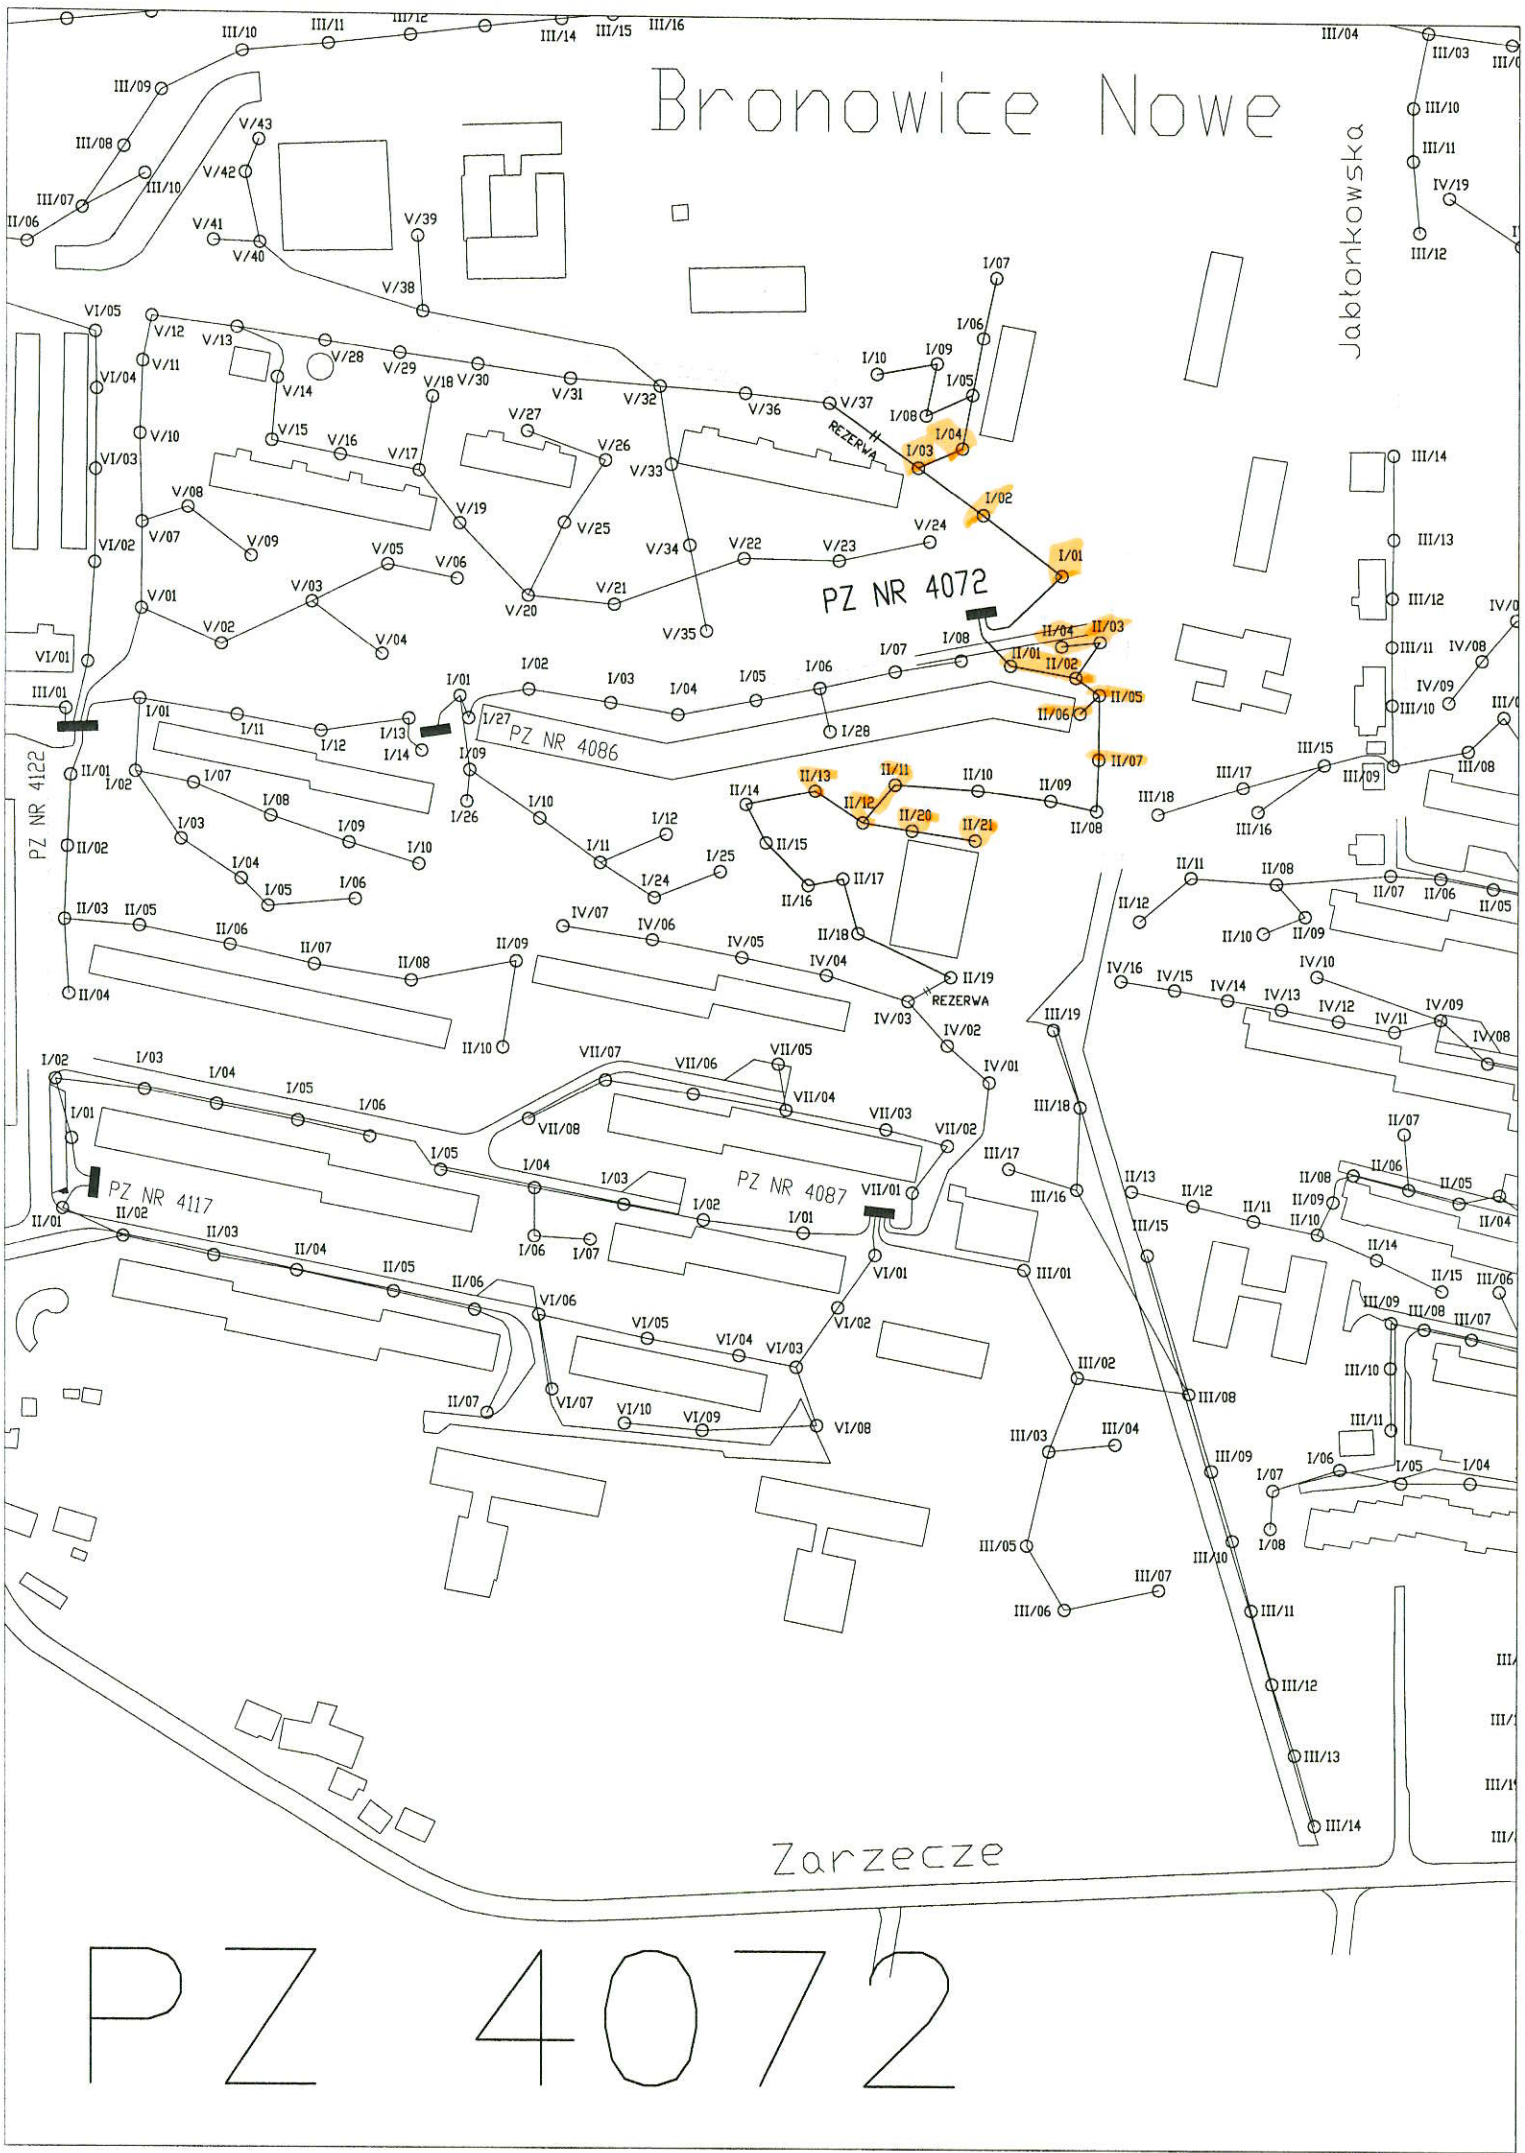

PZ 4072

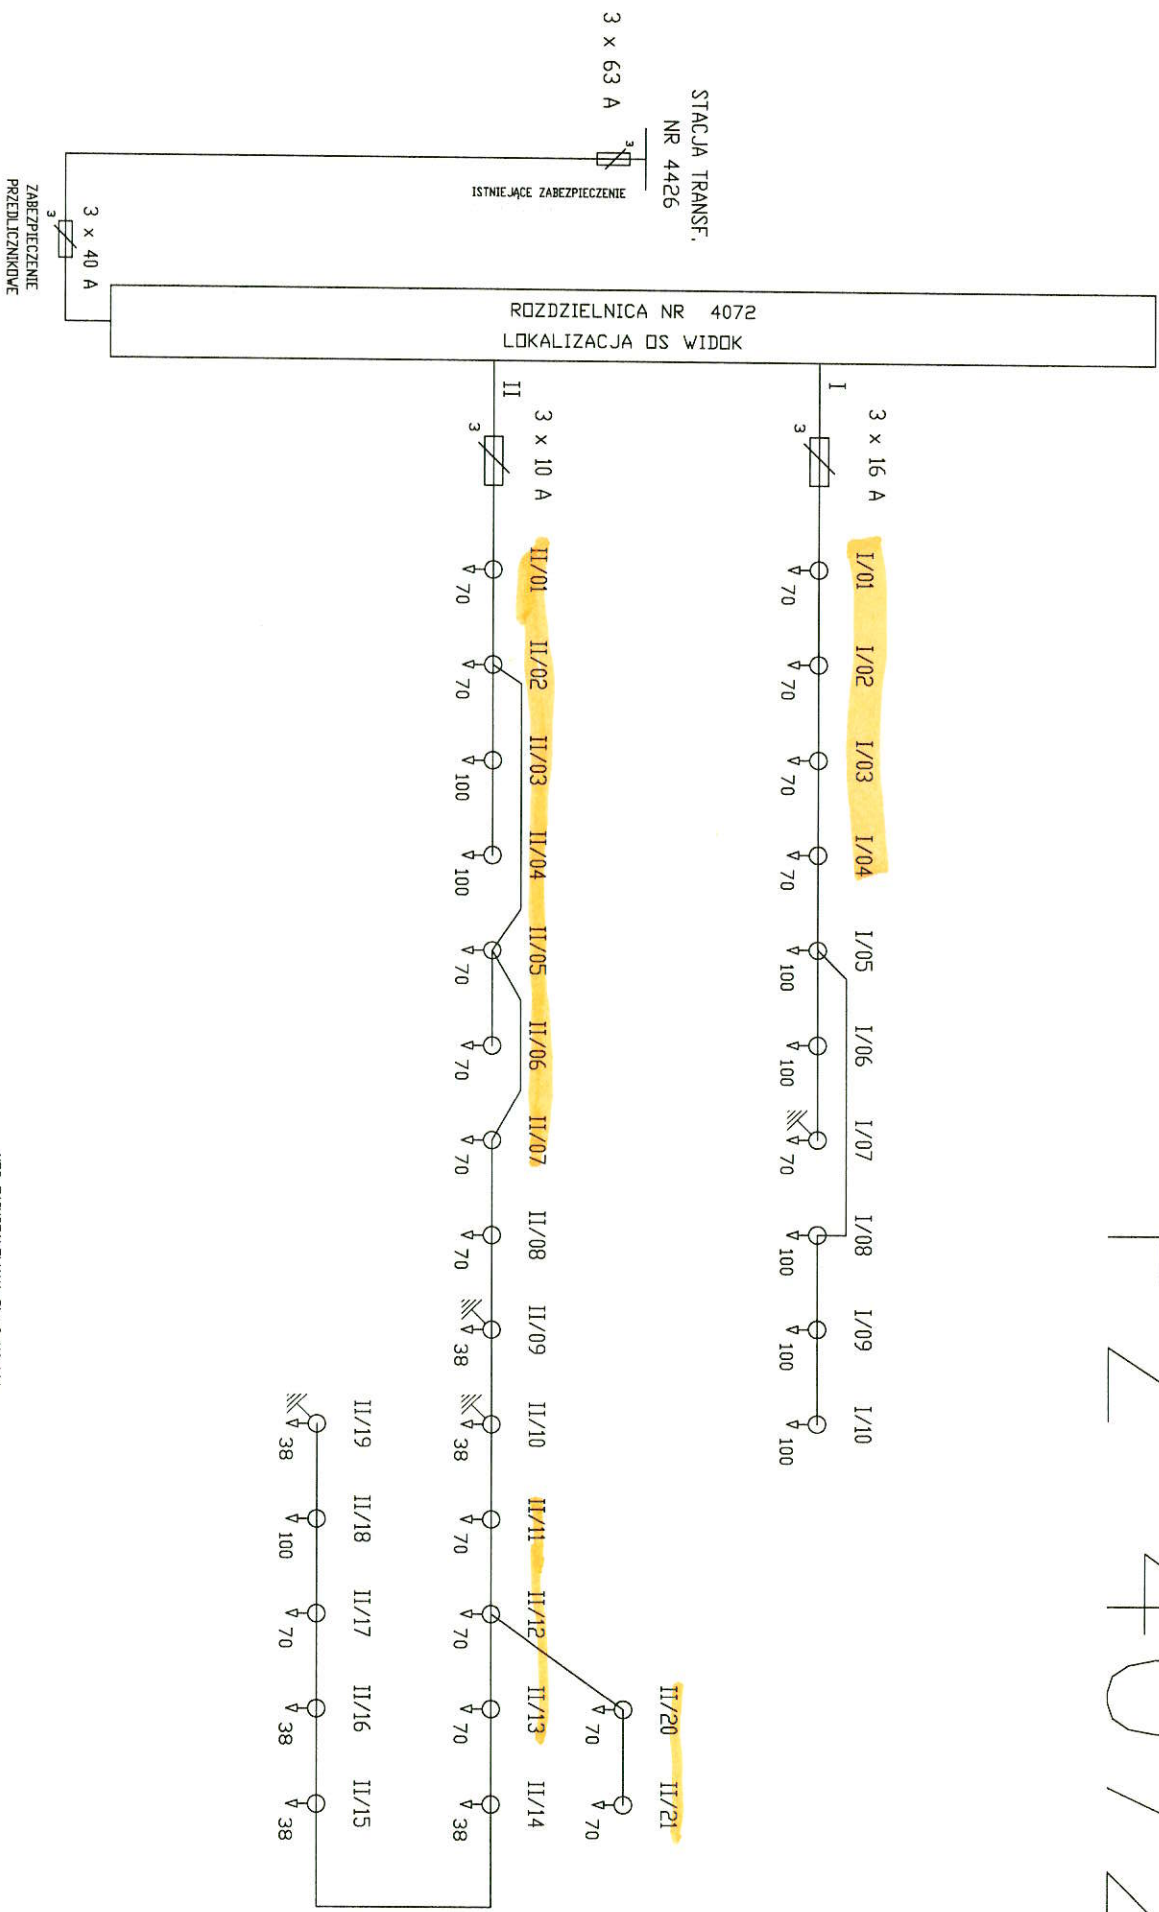

MDZ ZAINSTALOWANA P= 2,410 kV  
U=400/230V~ 50Hz  
UKŁAD SIŁKI TN-C  
SYSTEM DOCHOWY - SAMODZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

LEGENDA:

1/08 — NR PUNKTU SYGNALEGO

100 — NR BOKA SWANTA DV



Balicka

Bronowice Nowe

PZ NR 4110

Na Błonie

PZ NR 4072

PZ NR 4086


PZ NR 4122

PZ NR 4117


PZ NR 4087

Filtrowa


422

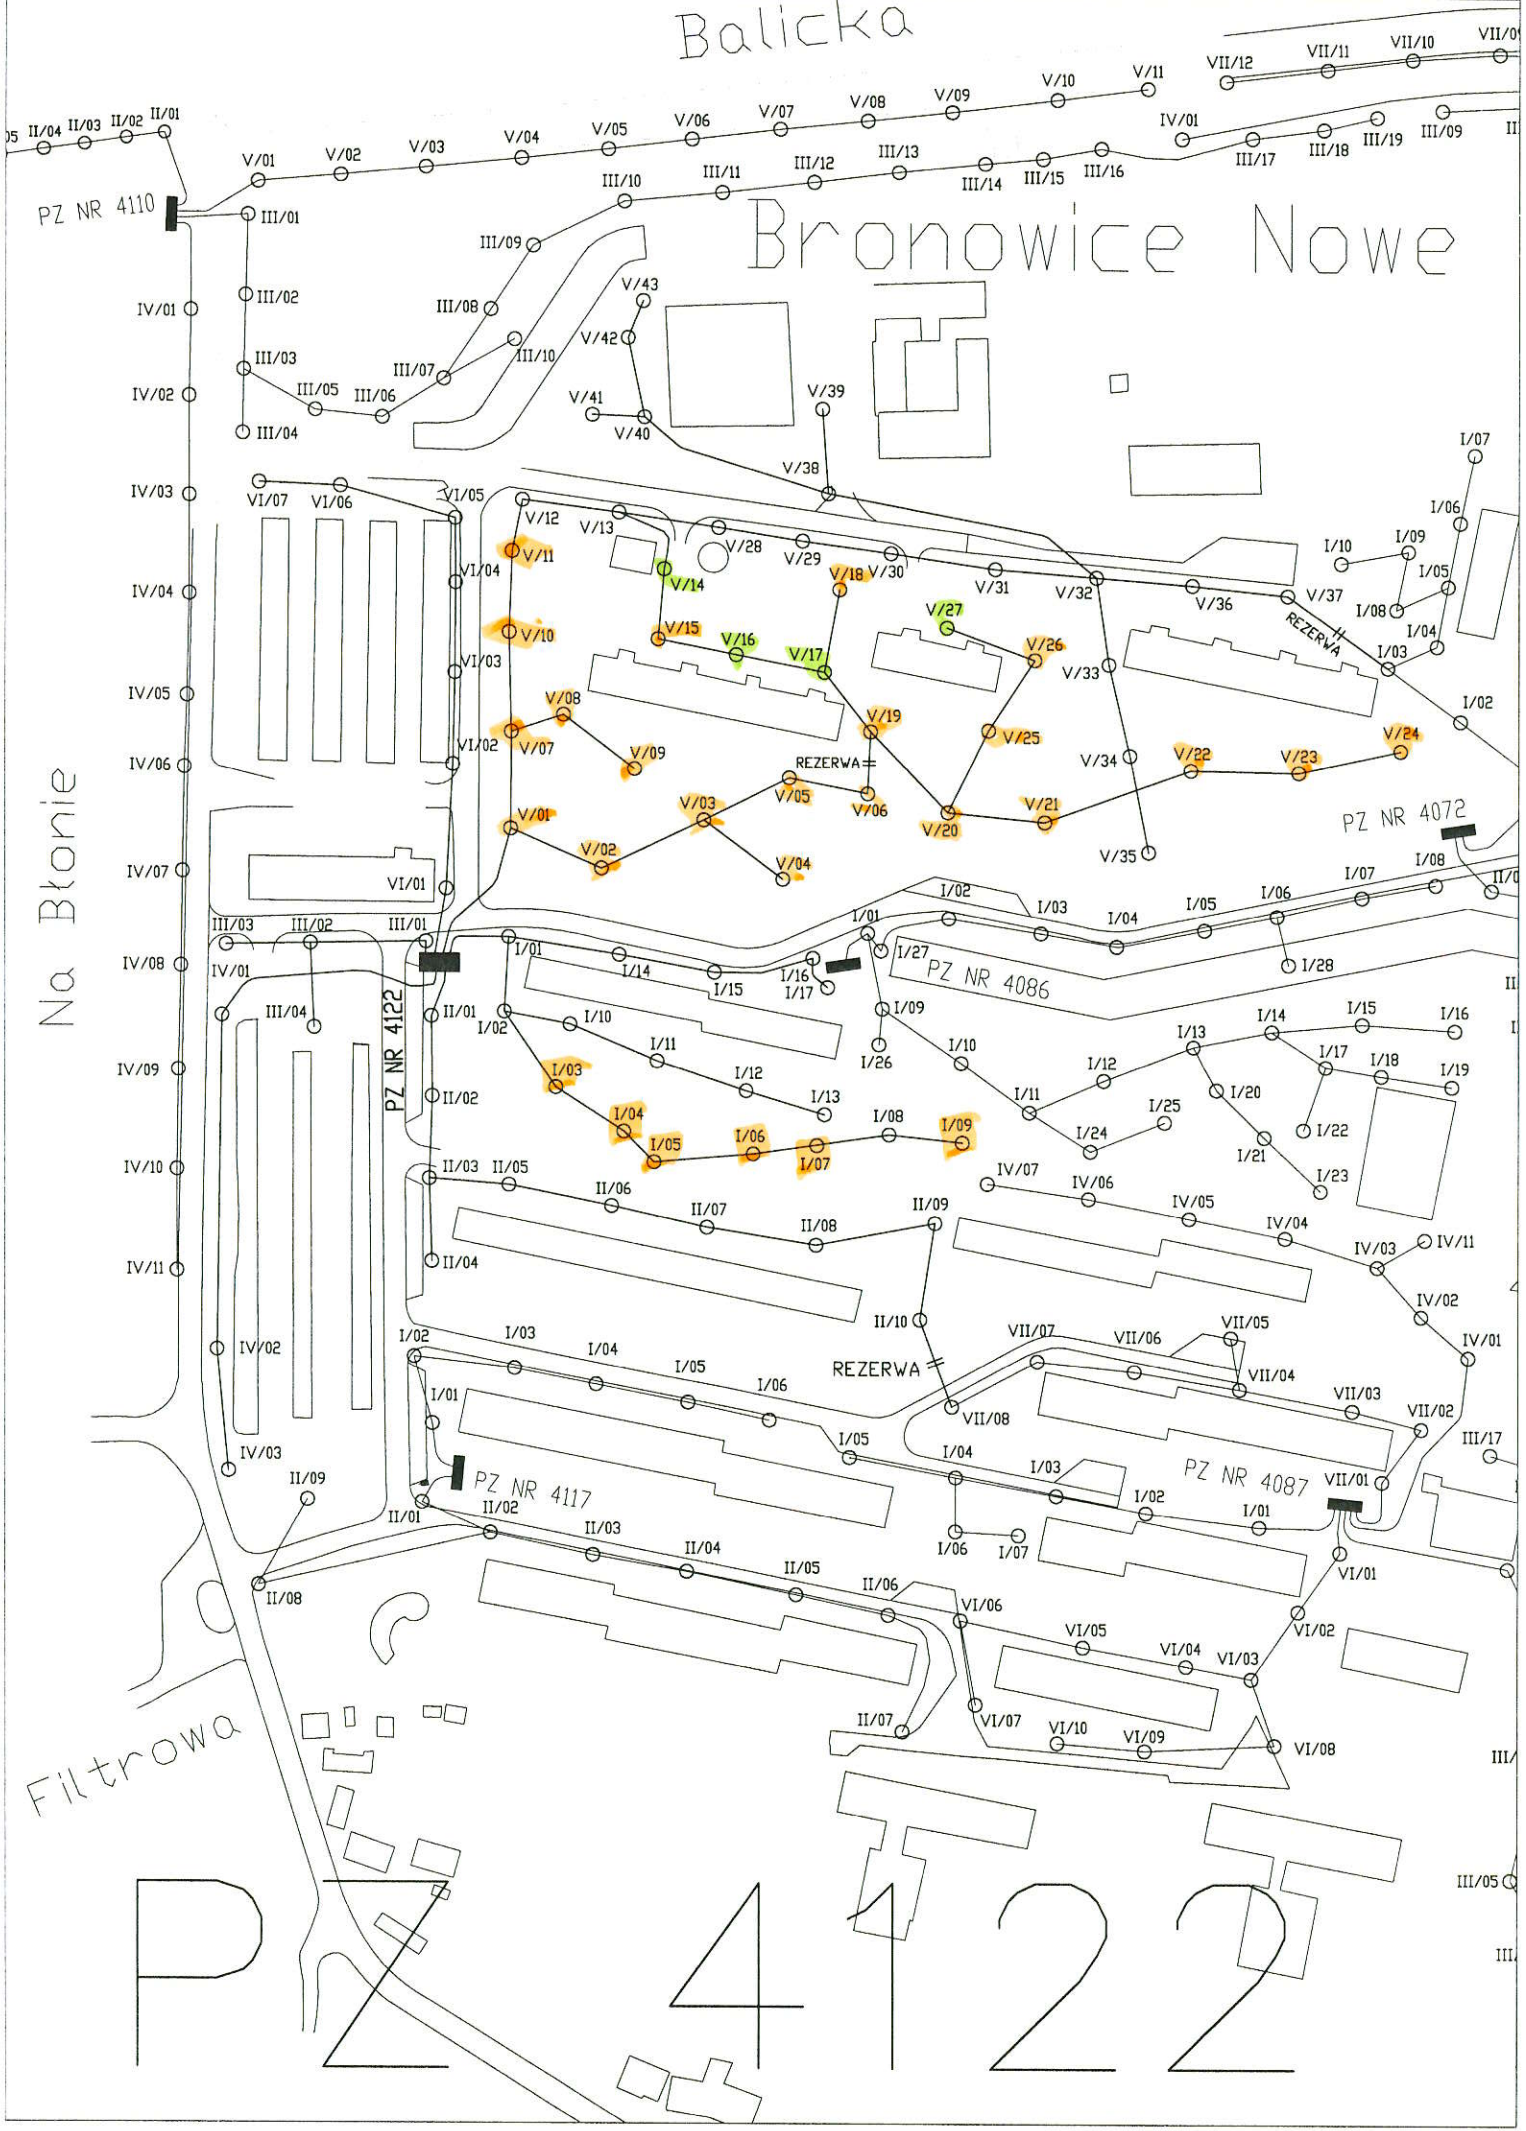

# PZ 4122

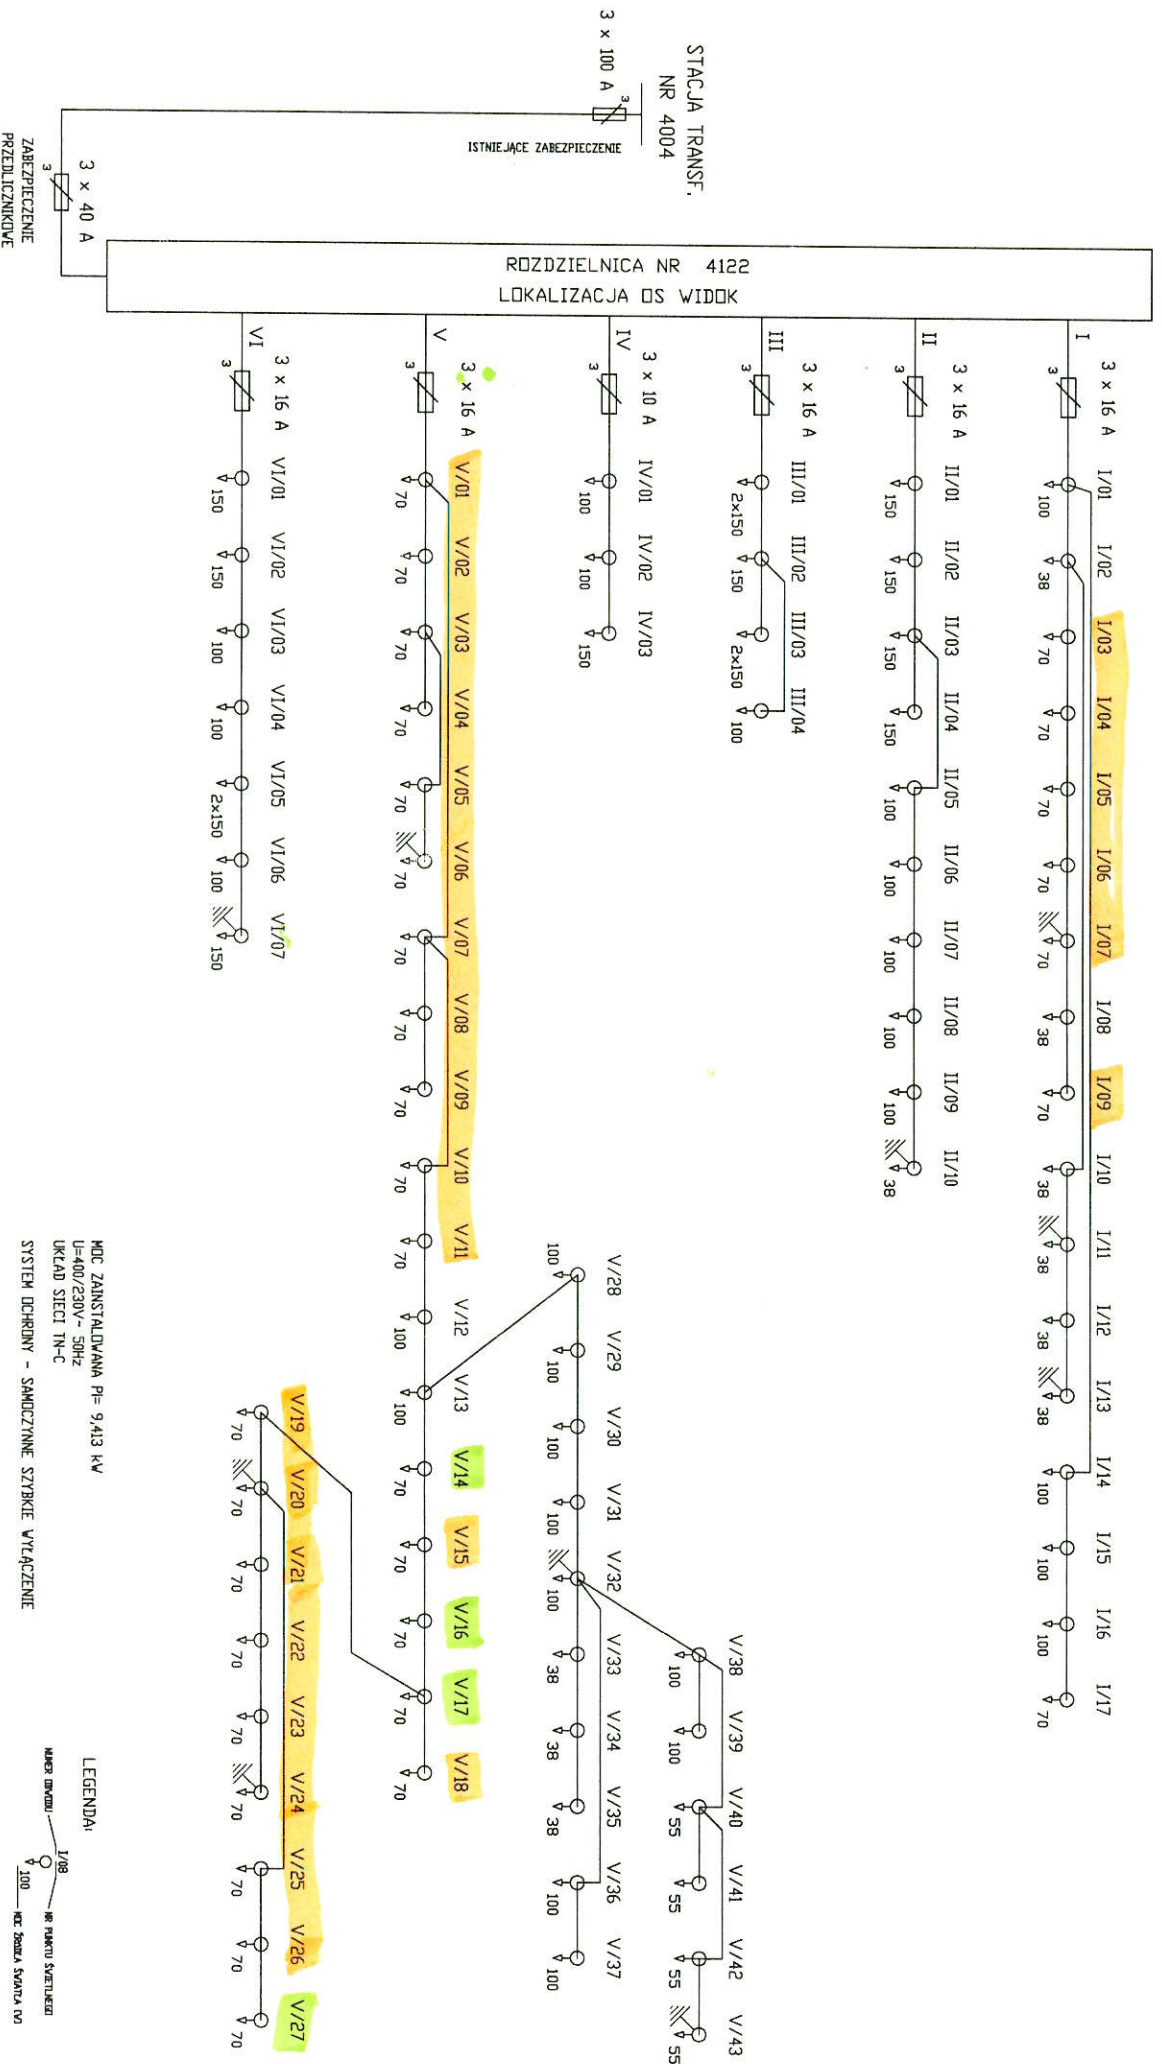





PZ 4106

Armii Krajowej

Jankowska

Brzozowa

SZAFKA OŚWIEŚLENIA


PZ NR 4106

PZ NR 4095

PZ NR 4072

PZ NR 4087

PZ NR 4096



MOC ZAINSTALOWANA P1= 9,195 kW

$U=400/230V \sim 50Hz$

UKŁAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

**LEGENDA:**

1706 — NR PUNKTU SVIETLJENOG

$$\frac{100}{100} = \frac{100}{100} = 100\%$$


grupa ZUE S. A.


66 / 99

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH


RYS NR 2



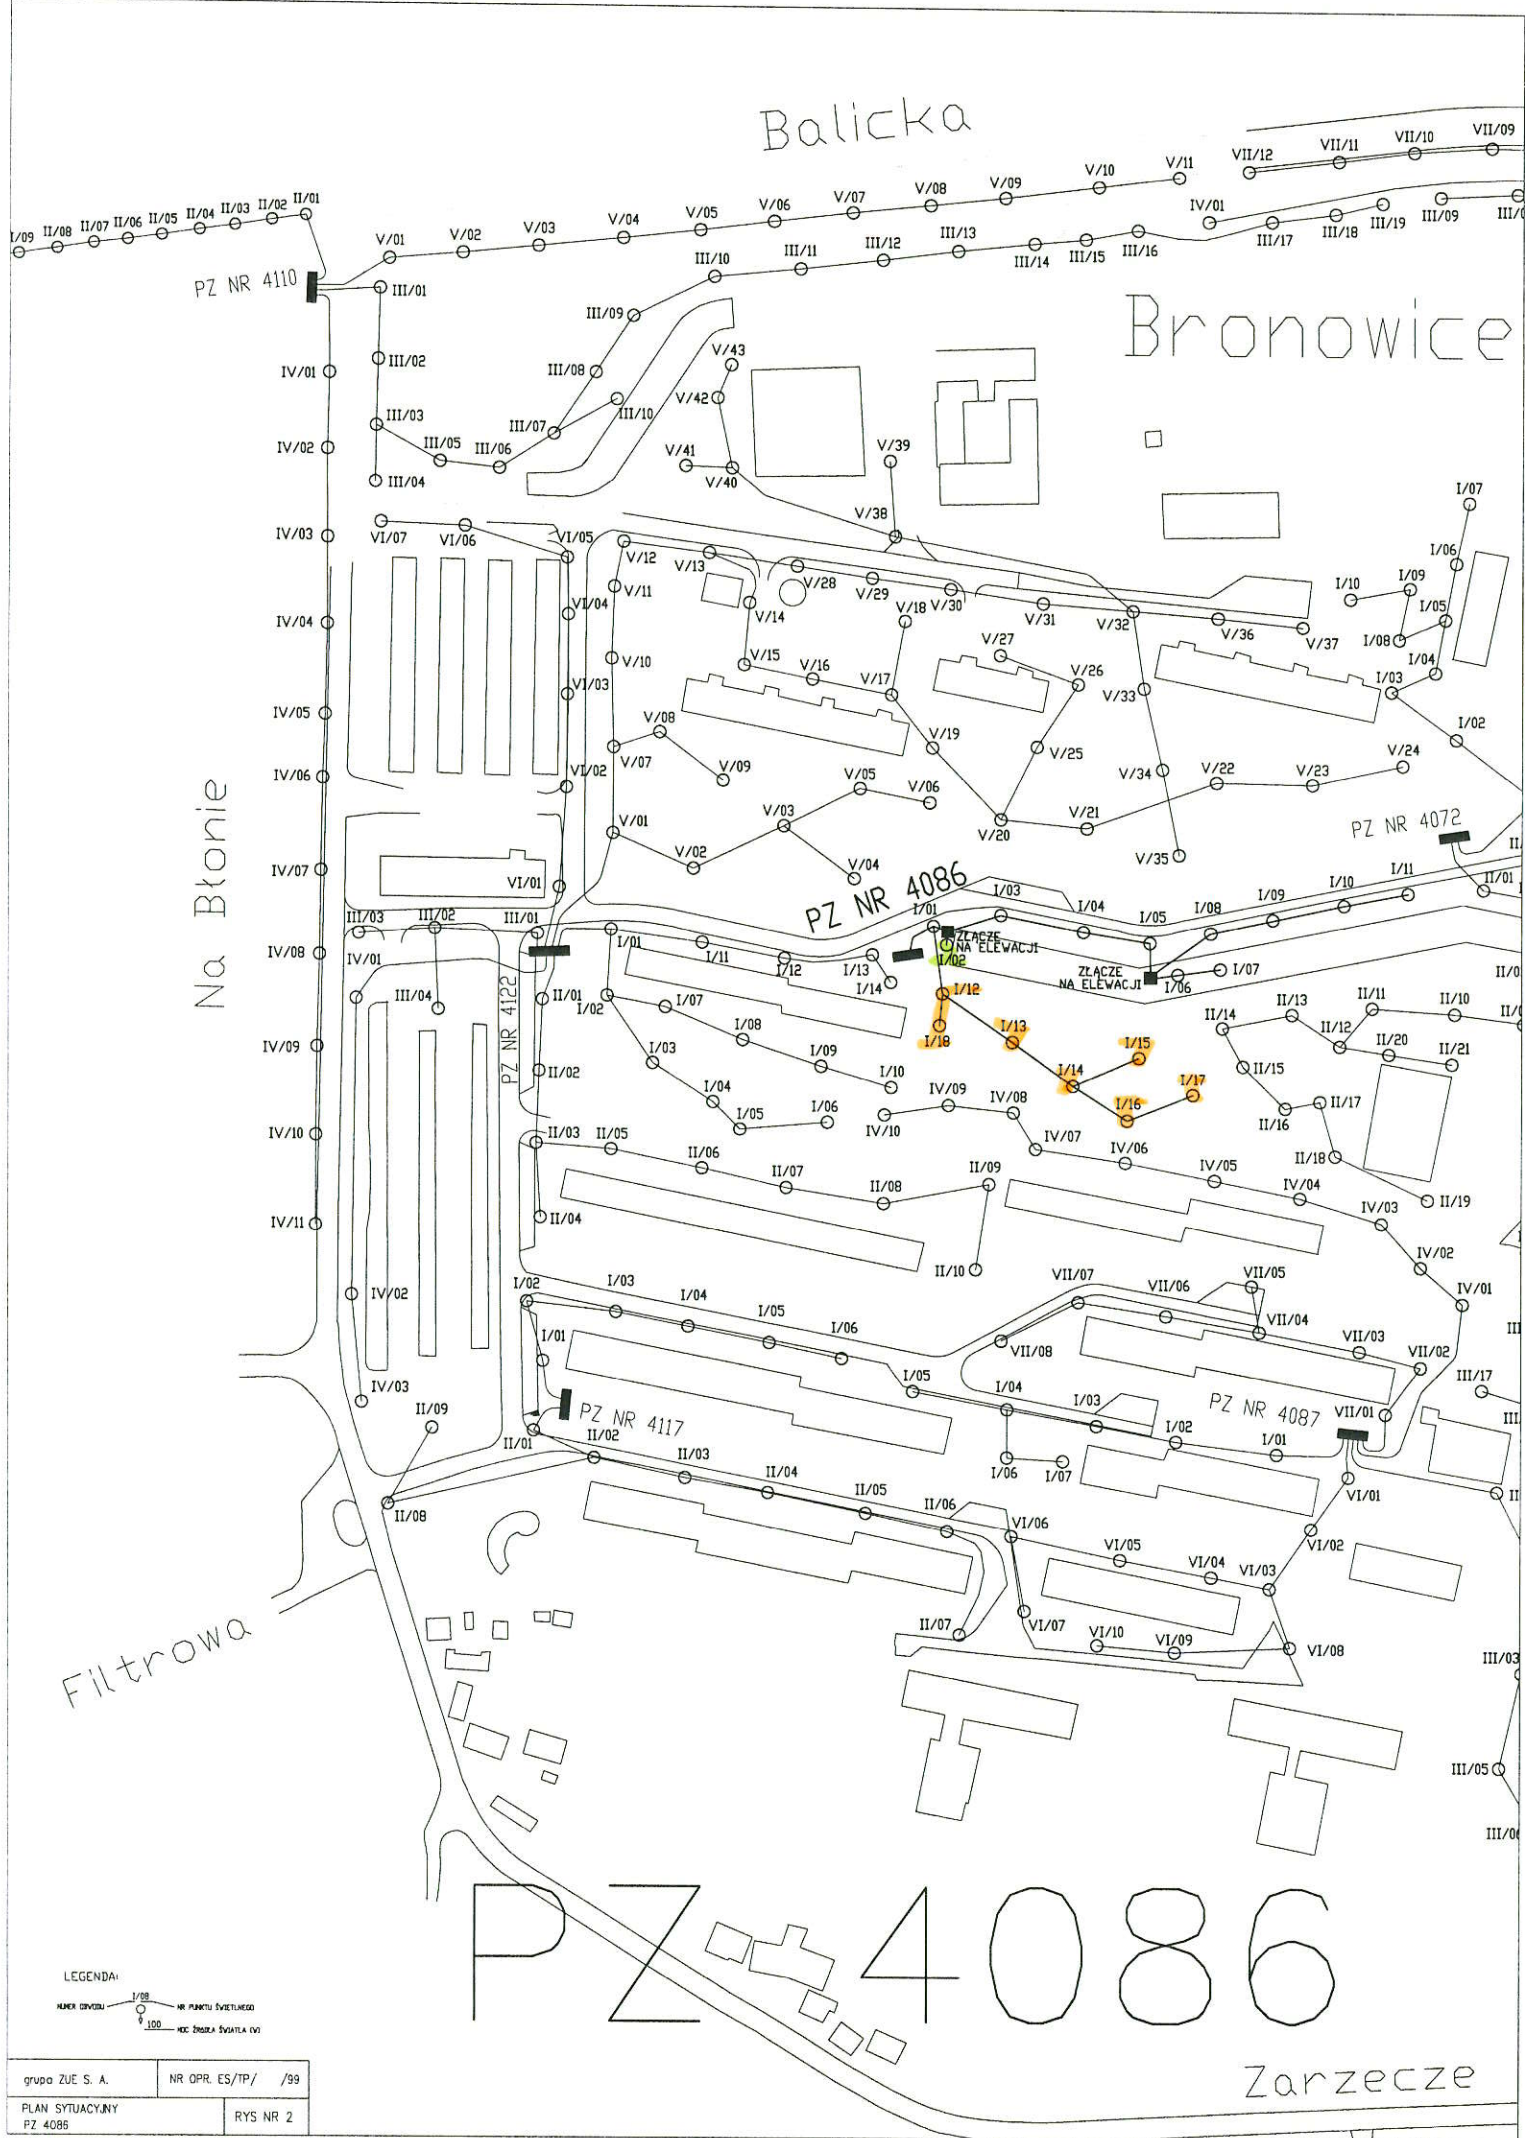

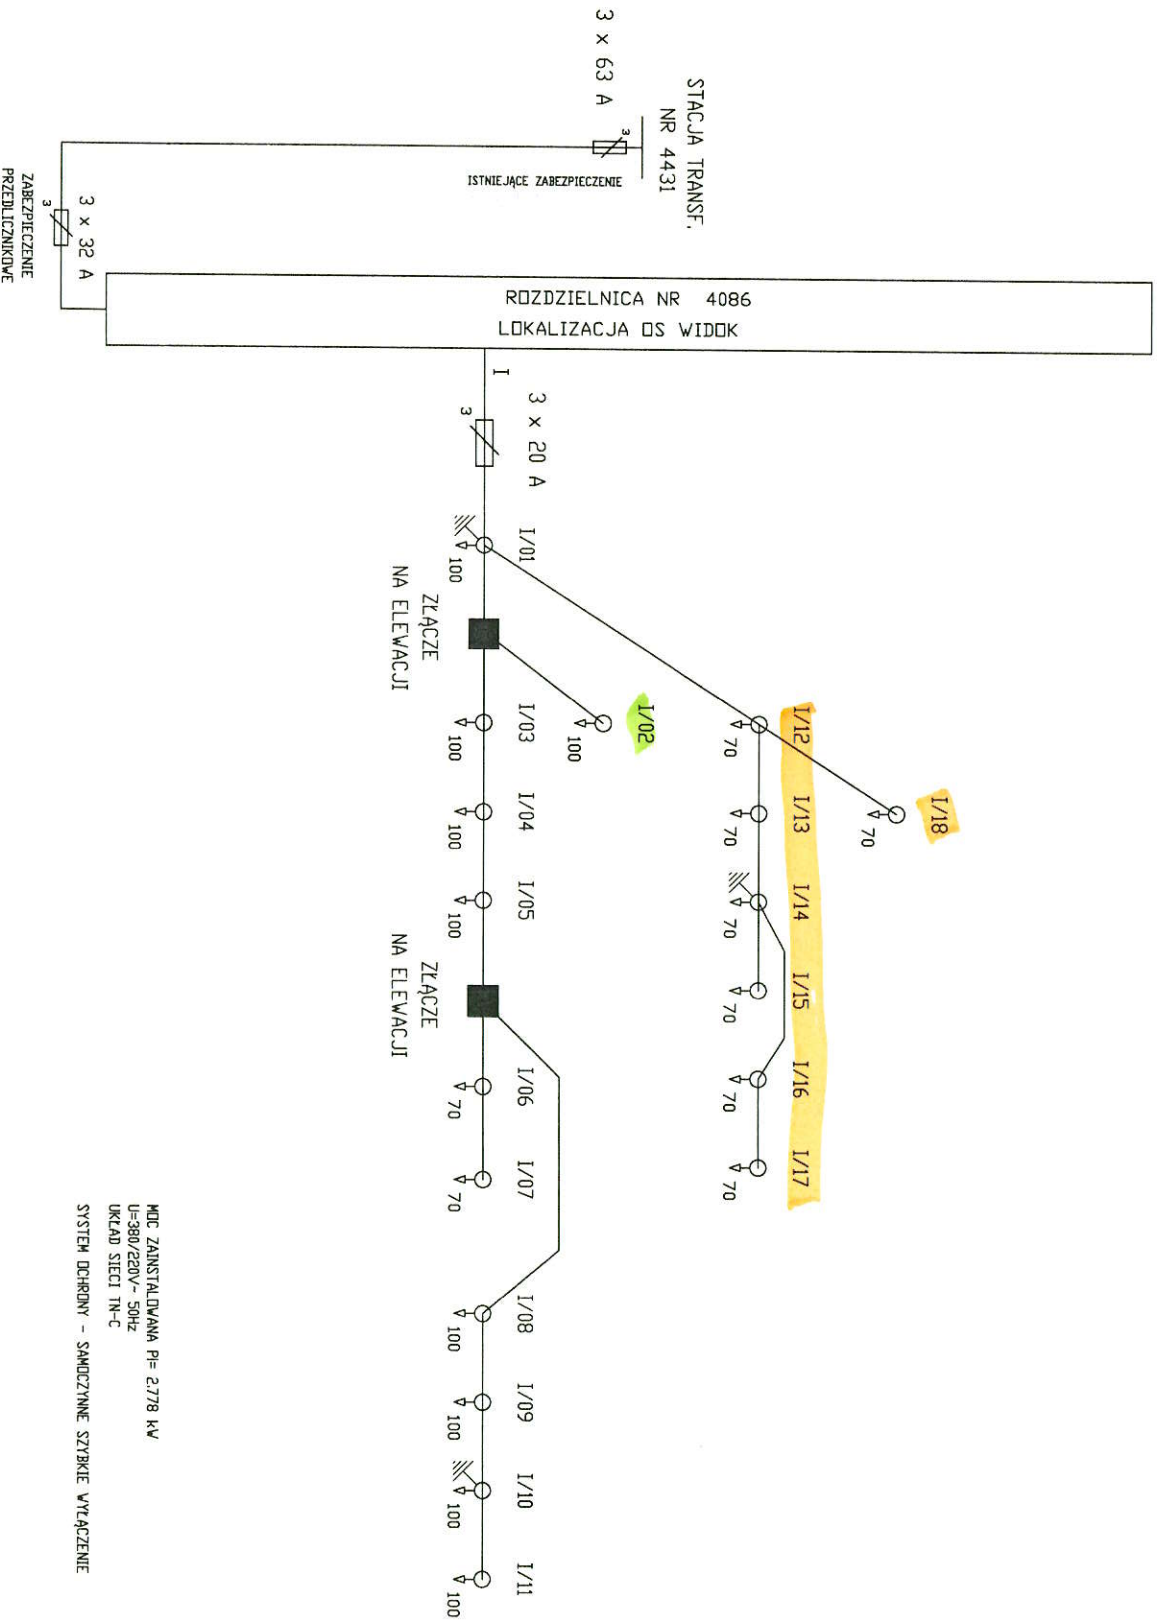


MOC ZAINSTALOWANA P= 2,778 kW  
U=380/220V - 50Hz  
UKŁAD SIECI TN-C  
SYSTEM DOCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE



grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP/ /99
SCHEMATY POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH PZ NR: 4086	RYS NR 2



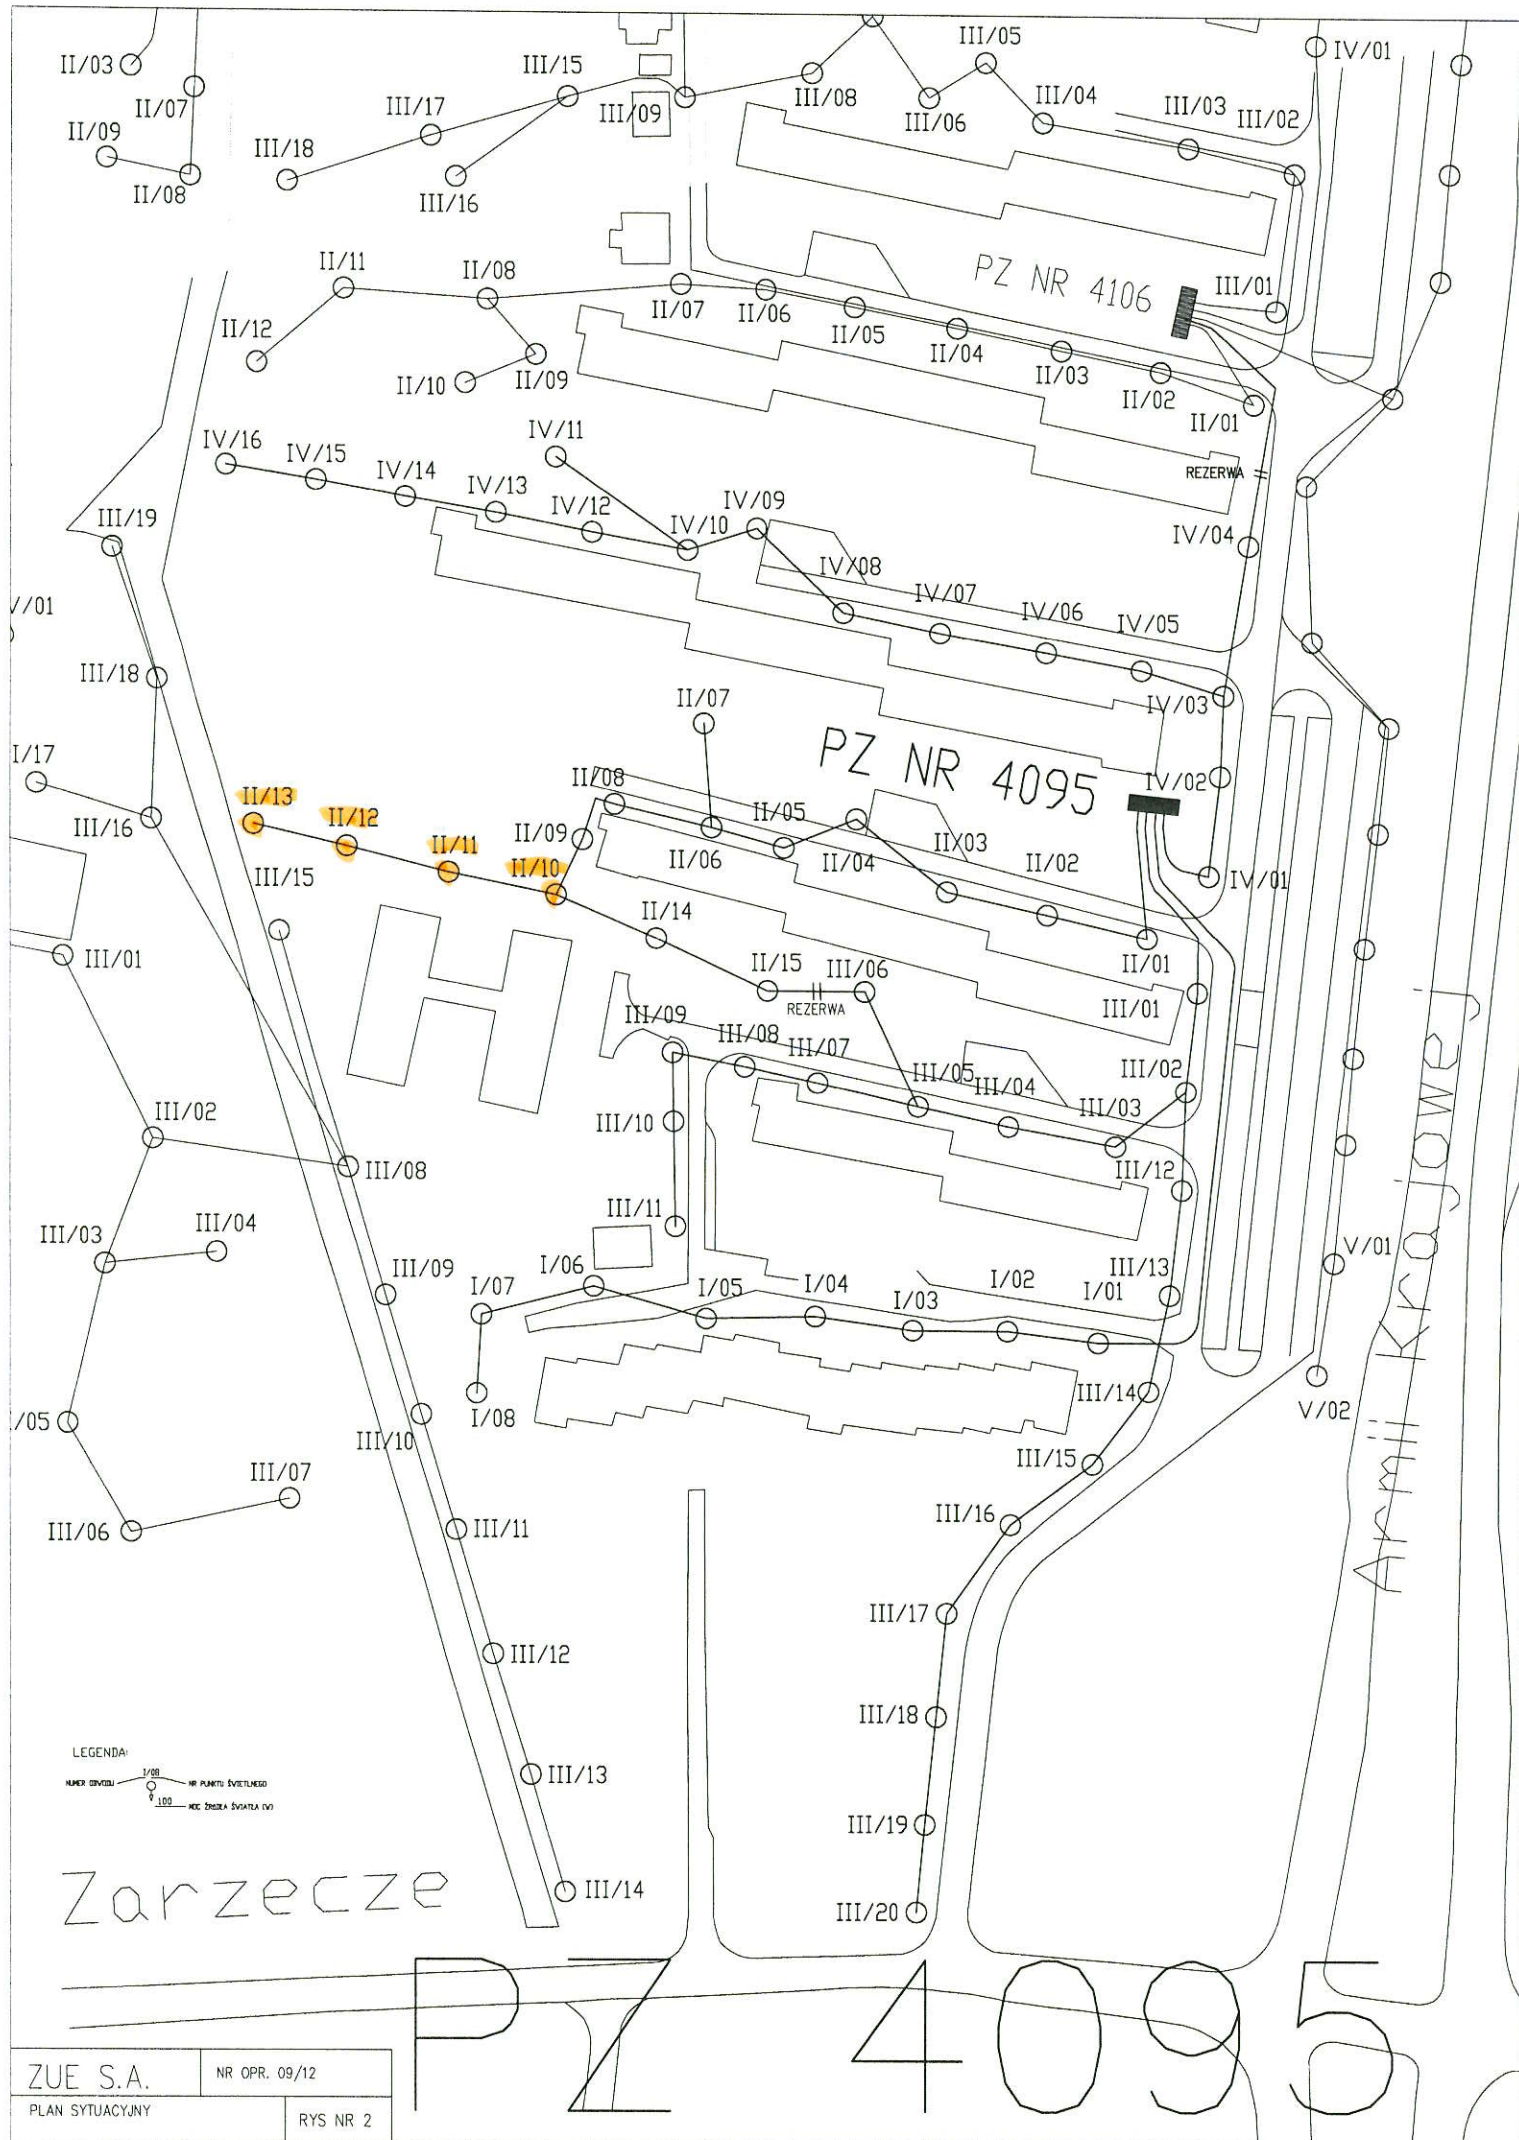


ZUE S.A.

NR OPR. 09/12

PLAN SYTUACYJNY

RYS NR 2


# PZ 4095

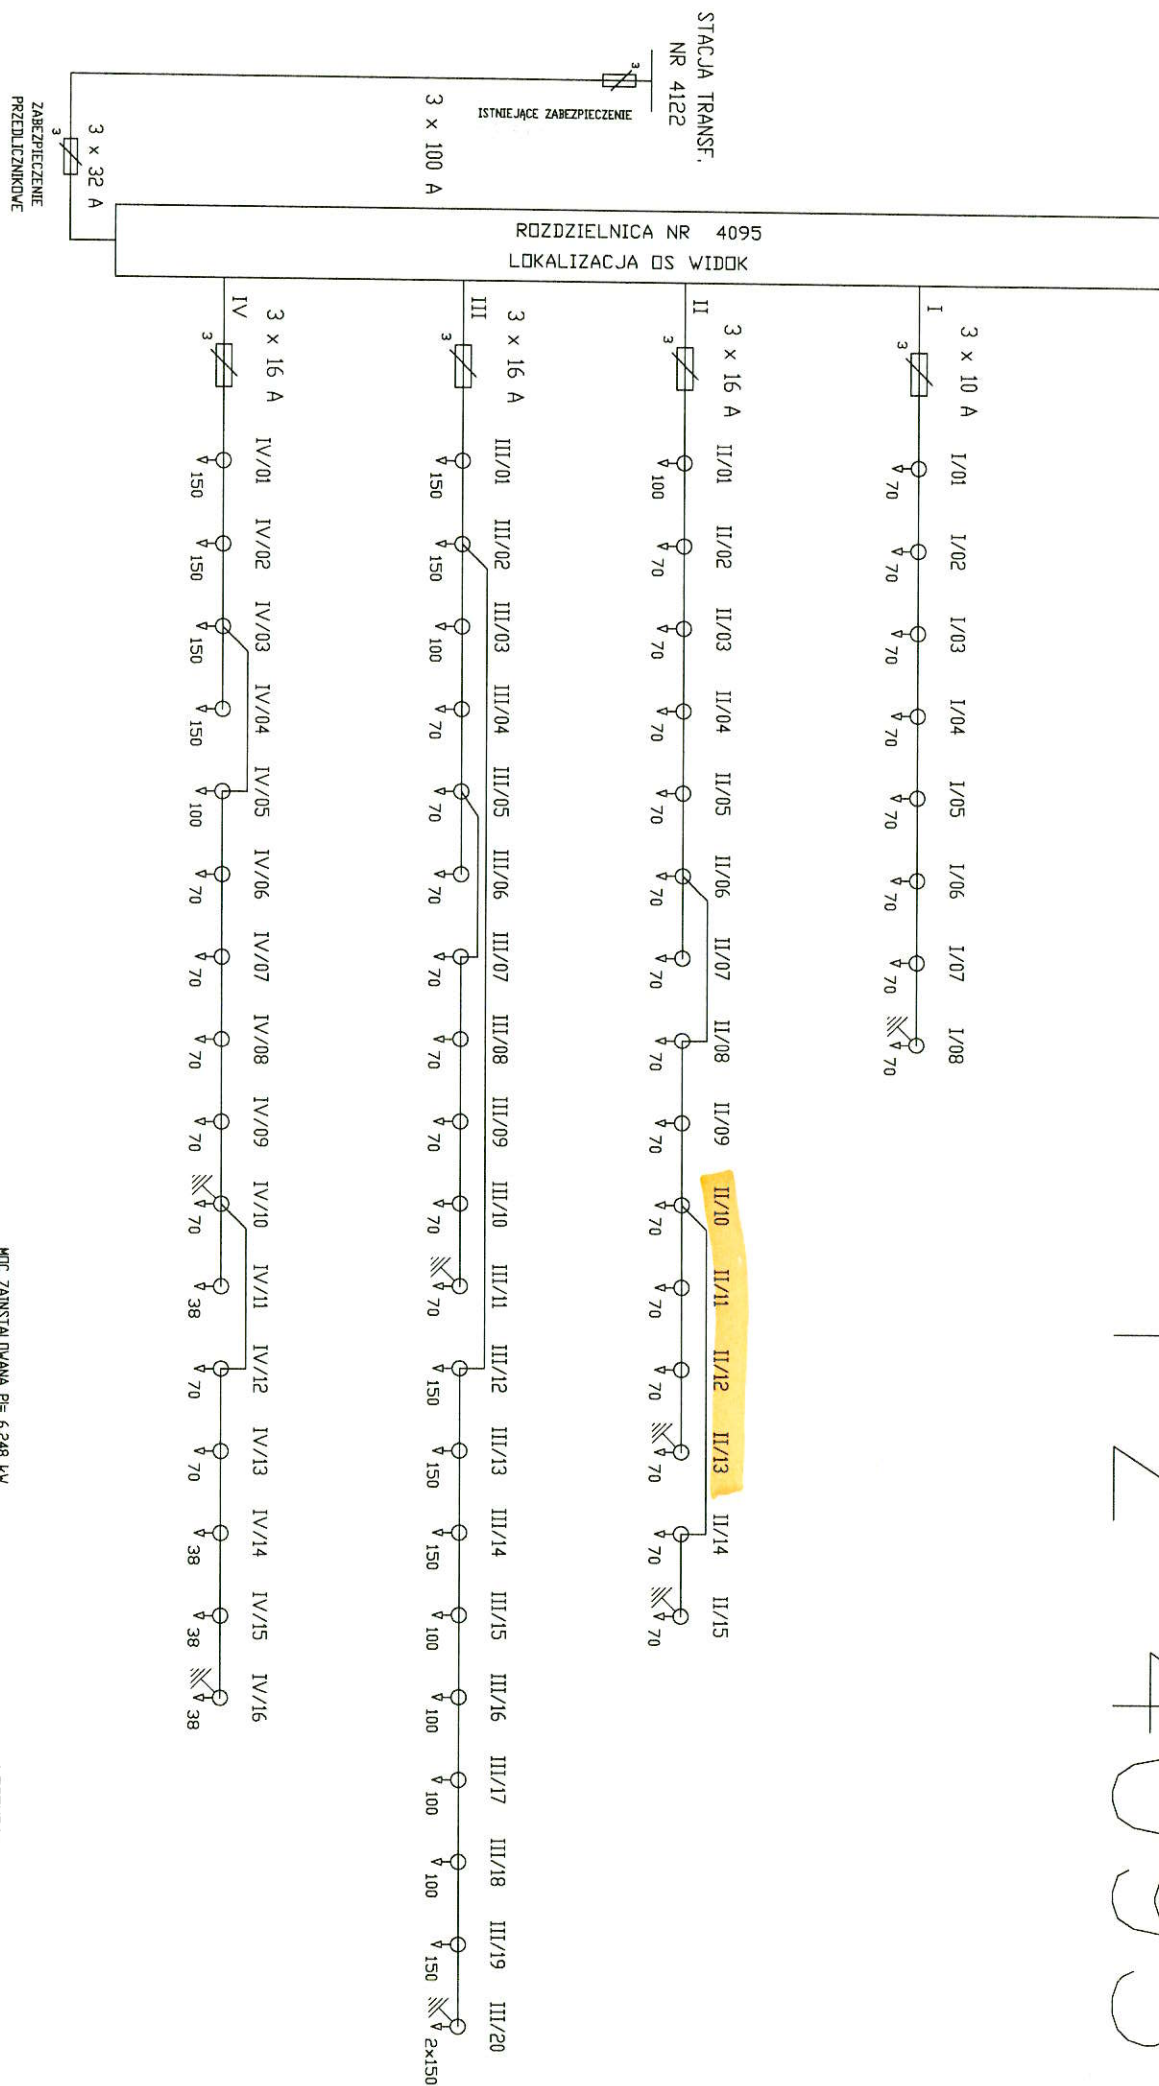

MOC ZAINSTALOWANA P= 6,248 kW  
U=400/230V- 50Hz  
UKŁAD SIECI TN-C  
SYSTEM DOCHRONY - SAMODZELNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

**LEGENDA:**  
I/OB - NR PUNKTU ŚWIETLENIA  
100 - DC DOŁĄCZA SWIATLA DO



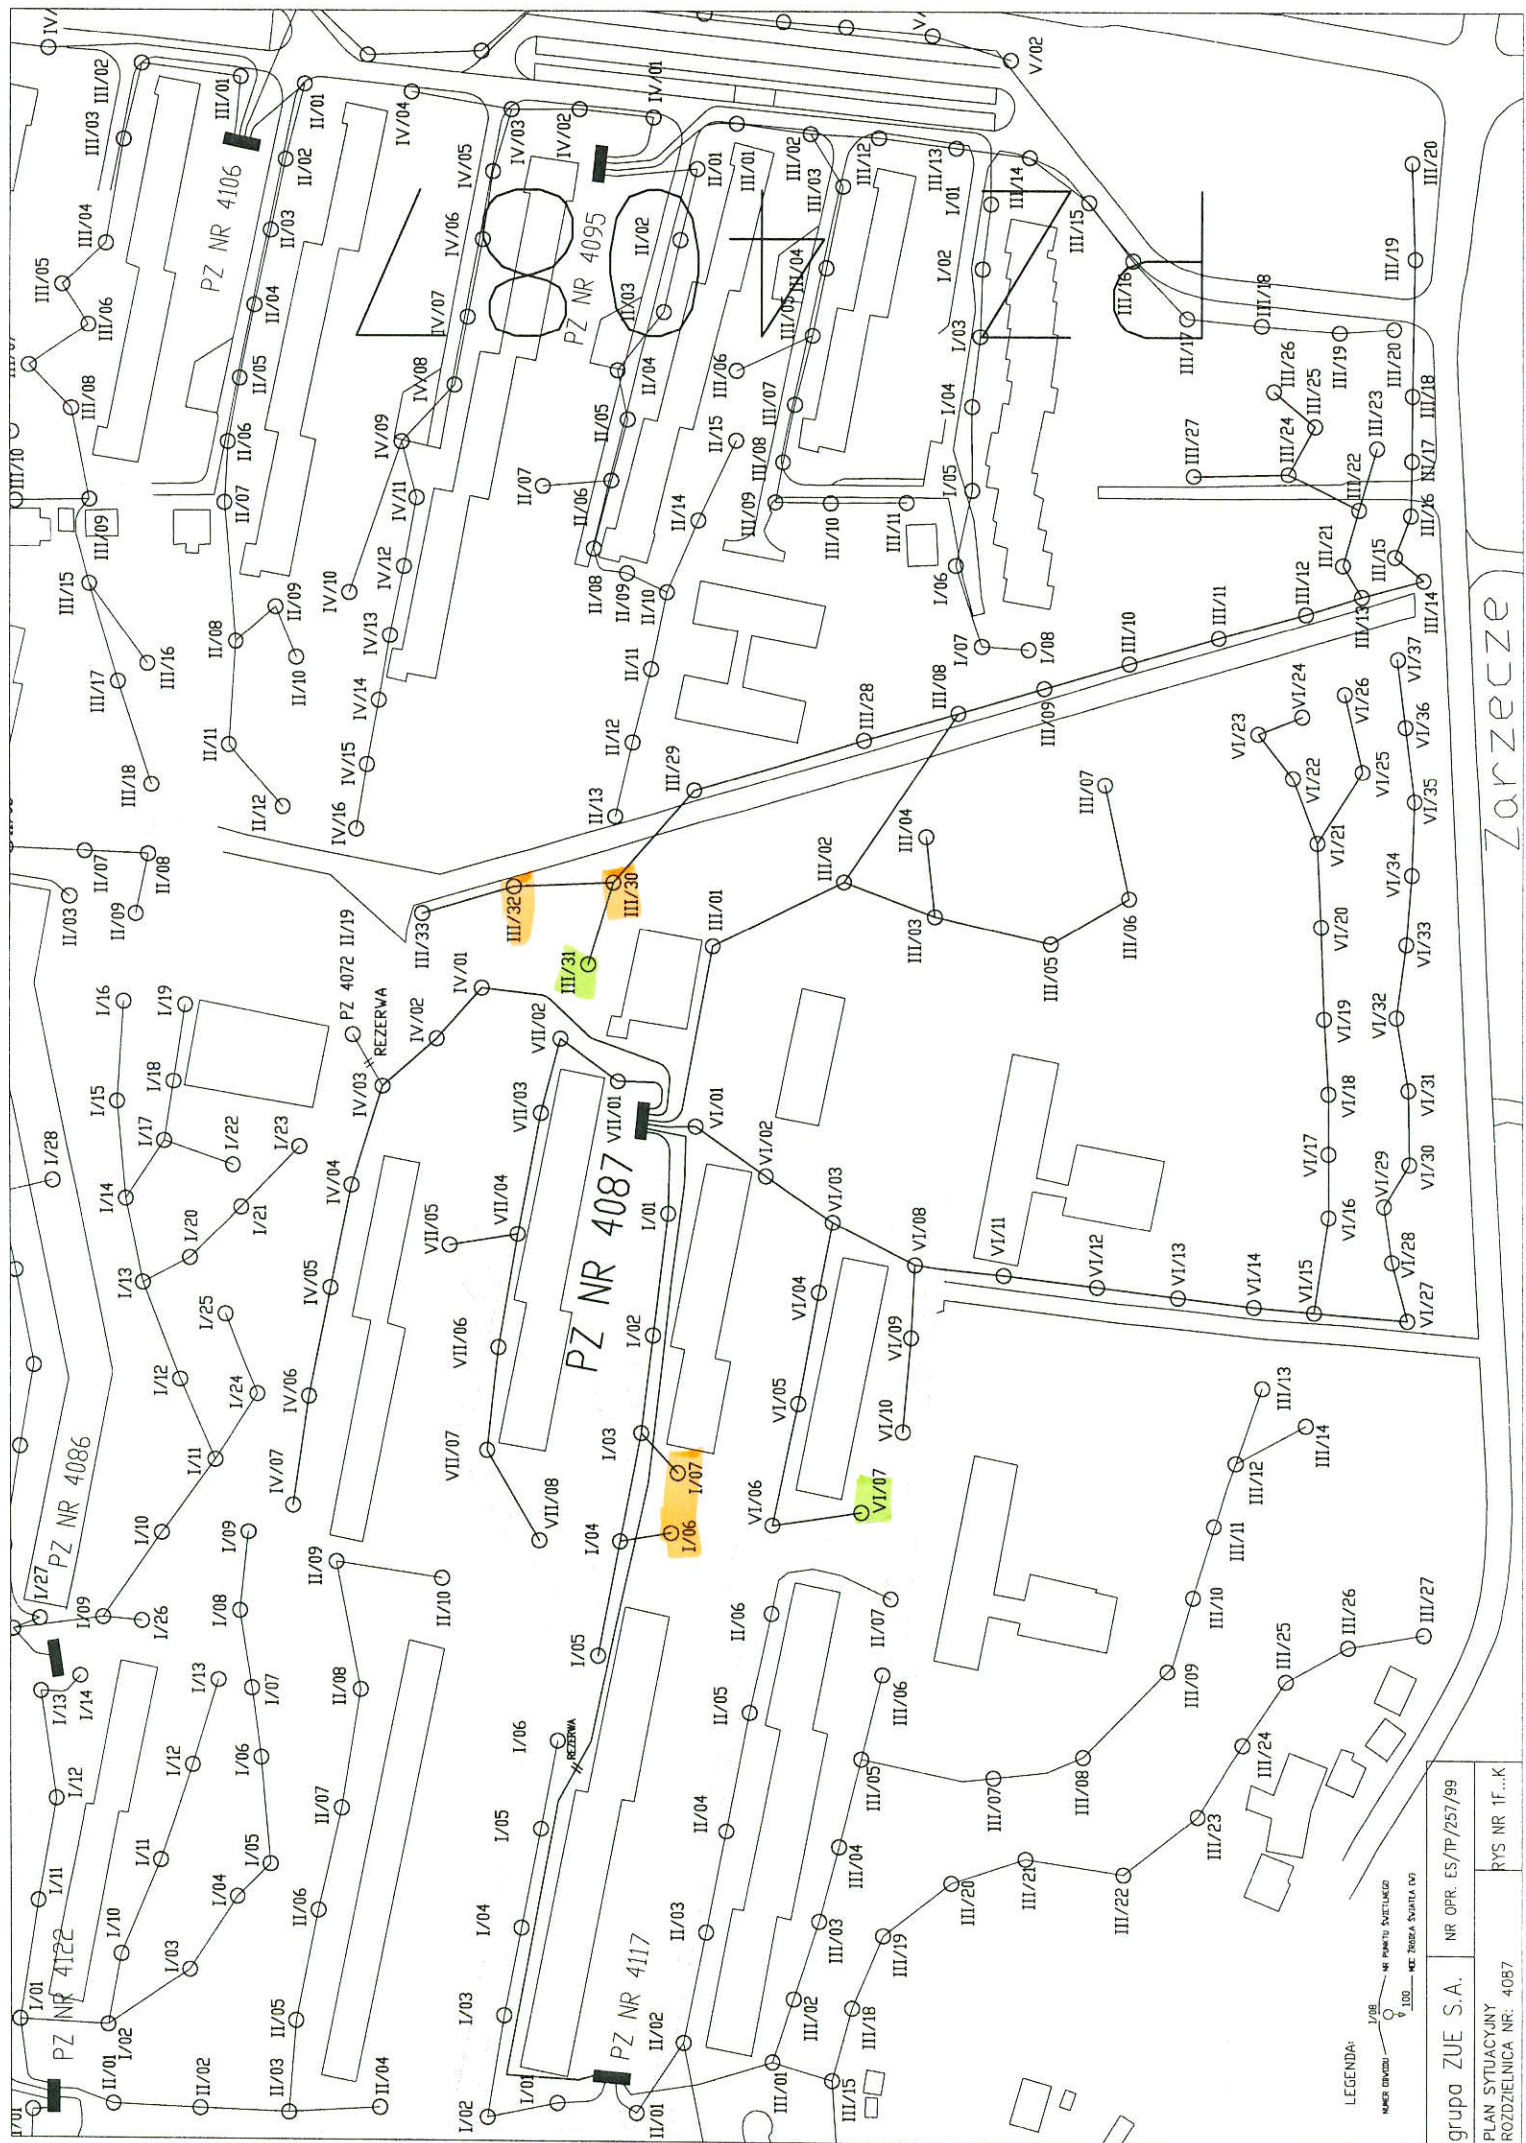

LEGENDA:  
I/08 - M. PUNKT SWIETLOCI  
I/100 - M. ROSA SWIATA (S)



LEGENDA:

NUMER ODKRYWNI  
1/08  
NR PUNKTU ŚWIETLEJĄCEGO  
V 100  
MIEJSCOWOŚĆ ŚWIATŁA (V)

MOC ZAINSTALOWANA P= 7,432 kW

U=400/230V- 50Hz

UKŁAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

grupa ZUE S.A. NR OPR. ES/TP/ /99

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH  
PZ NR: 4087 RYS NR 2