



Wrocław, 20.02.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Gminy Wadowice

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY TREŚCI**  
**SWZ NR 29/2023/Wadowice**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Wadowice, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje wyjaśnienia do udzielonych odpowiedzi z dnia 17.02.2023r., podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

**PAKIET I**

Prosimy o wyjaśnienie do udzielonych odpowiedzi w dniu 17.02.2023r.

1.

Dla pytań 43, 133,179,236 zostały udzielone odmienne odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie. klauzula automatycznego pokrycia zmieniając limit z 20% sumy ubezpieczenia na 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 3 000 000 zł /43/

20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 10.000.000,00 PLN

wprowadzenie limitu w wysokości 20% nie więcej niż 10 000 000 zł/133, 179,236/

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje udzieloną odpowiedź z dnia 17.02.2023r. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% nie więcej niż 10 000 000 PLN.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

2.

Dla pytań 75, 148, 149,255 zostały udzielone odmienne odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie.

kl. katastrofy budowlanej - franszyza 2 000 zł / 75/ franszyza 5 000 zł /148, 149,255/

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje udzieloną odpowiedź z dnia 17.02.2023r. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



3.

Dla pytań 173, 200, 206 zostały udzielone odmienne odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie.

OC dla szkód powstałych w związku z wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej

- fr. 10% nie mniej niż 1 000 zł /173/, 1000 zł /200/, 5% nie mniej niż 1000 zł /206/

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje udzieloną odpowiedź z dnia 17.02.2023r. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł dla szkód powstałych w związku z wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

4.

Dla pytań 172,205 zostały udzielone odmienne odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie.

OC – kl. czystych strat finansowych

franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 1 000 zł /172/ 5% nie mniej niż 1000 zł /205/

Prosimy o potwierdzenie że franszyza w kl. czystych strat dotyczy:

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje udzieloną odpowiedź z dnia 17.02.2023r. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł dla klauzuli czystych strat finansowych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że franszyza w kl. czystych strat dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

5. Prosimy o wyjaśnienie do pytania 180, czy intencją Zamawiającego jest wprowadzenie franszyzy 500 zł dla kl. prac budowlanych.

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje udzieloną odpowiedź z dnia 17.02.2023r. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.**

**Intencją Zamawiającego w odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jest wprowadzenie poniższych warunków:**

**- iż wspomniane prace/roboty budowlane nie będą naruszać konstrukcji nośnej budynków/budowli lub konstrukcji/pokrycia dachu.**

**- iż prowadzone prace nie będą miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane w opisie budynków.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

#### **KLAUZULA WYPOWIEDZENIA**

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegeacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu wykonania umowy oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia.**

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);



- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;  
b) sprzętu przeciwpożarowego;  
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;  
d) instalacji gazowej;  
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);  
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;  
g) instalacji ciśnieniowych;  
h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w lokalizacji wystąpiła powódź od 1997 r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat.

**Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje jak niżej:**



- 1) Szkoda powodziowa w 2010 r. - zalany został budynek Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 181, 34 – 124 Klecza Dolna - odszkodowanie w wysokości 165 768,52 zł.
- 2) Szkoda powodziowa w 2010 r. - zalany został budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wadowicach - odszkodowanie w wysokości 3 702,38 zł.
- 3) Szkoda powodziowa w 2011 - zalany został budynek Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 181, 34 – 124 Klecza Dolna - odszkodowanie w wysokości 21 172,08 zł.
- 4) Szkoda w mieniu w 2014 r. – zalanie mienia oraz sprzętu elektronicznego w wyniku gwałtownej, kilkugodzinnej burzy z silnymi opadami deszczu – odszkodowanie w wysokości 25.911,55 zł.
- 5) Szkoda w mieniu w 2014 r. – zalanie pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Babicy wskutek gwałtownych opadów deszczu – odszkodowanie w wysokości 3.123,82 zł.
- 6) Szkoda w elektronice w 2014 r. – zalanie sprzętu elektronicznego w wyniku gwałtownej, kilkugodzinnej burzy z silnymi opadami deszczu – odszkodowanie w wysokości 800,00 zł.
- 7) Szkoda w mieniu w 2014 r. – zalanie pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach wskutek gwałtownych opadów deszczu – odszkodowanie w wysokości 17.591,50 zł.
- 8) Szkoda w mieniu w 2014 r. – zalanie pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach wskutek nawalnego deszczu – odszkodowanie w wysokości 14 244,26 zł.
- 9) Szkoda w mieniu w 2014 r. – zalanie sprzętu elektronicznego oraz pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Choczni wskutek nawalnego deszczu – odszkodowanie w wysokości 26 711,55 zł
- 10) Szkoda w mieniu w 2017 r. – w wyniku gwałtownych opadów deszczu w pomieszczeniach szkoły nastąpiło zalanie sufitu oraz szpalet wokół okien – odszkodowanie w wysokości 4 386,17 zł,

**Szkoda w mieniu w 2018 r. przeciekanie dachu na budynku WCK, ul. Teatralna 1 ( w 2019 roku remont generalny, wymiana dachu) brak danych o stratach.**

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje udzieloną odpowiedź z dnia 17.02.2023r. i nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje odpowiedź opublikowaną w dniu 17.02.2023r.**

12. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację na temat infrastruktury drogowej:

- a. Limit odpowiedzialności w aktualnej polisie.
- b. Szkody z tego tytułu w ostatnich 5 latach.
- c. Wykaz dróg,
- d. Stan techniczny poszczególnych dróg,
- e. Rok budowy,
- f. Podanie przynajmniej szacunkowej wartości dróg.

**Odpowiedź: Zamawiający na tym etapie postępowania nie ma możliwości udzielenia, aż tak szczegółowej odpowiedzi wskazując powyższe dane.**

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest infrastruktura mostowa: przepusty, mosty, wiadukty.

Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Tak. Protokoły z okresowej kontroli rocznej mostów są zamieszczone pod adresem:**

[https://drive.google.com/file/d/1s07A9\\_PUzAC-JGxPsBnB-JL-N0ftI9jr/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1s07A9_PUzAC-JGxPsBnB-JL-N0ftI9jr/view?usp=sharing)

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe nie jest przedmiotem ubezpieczenia.**

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

- a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniu przyczyn eksploatacyjnych.

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.**

17. Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r. zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacją narażoną na powódź był Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 181, 34 – 124 Klecza Dolna. Szkada powodziowa była w 2010 i 2011 r. W celu zmniejszenia szkód związanych z ryzykiem powodzi w miejscowości Klecza Dolna umocniono zabezpieczenia**



**przeciwpowodziowe (wał ochronny), uregulowano rzekę Kleczankę, umocniono wał przeciwpowodziowy oraz wybudowano zaporę wodną w Świnnej Porębie.**

18. Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje zagrożenie osuwiskami, a także że poniósł strat z tego tytułu.**

19. W odniesieniu do OC zarządcy dróg zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację:

- a. jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie?
- b. czy remonty dróg Ubezpieczony wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia OC stosownie do wykonywanej działalności?

**Odpowiedź: Wszystkie drogi będące w zarządzie Gminy Wadowice są w należyтым stanie technicznym, zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie. Wielkość środków przeznaczonych na ich remonty jest każdorazowo ustalany w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.**

20. Prosimy o podanie łącznej długości dróg (km) do ubezpieczenia OC zarządcy dróg.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ – Rejestr majątku UM Wadowice.**

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka.**

22. W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o uzupełnienie danych do oceny ryzyka (tam gdzie tego nie ma) zgodnie z poniższym:

- konstrukcji budynku
- konstrukcji dachu oraz rodzaju pokrycia
- zabezpieczenia przeciwpożarowe
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
- czy budynek jest użytkowany

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ – Rejestr majątku.**

23. Prosimy o podanie wykazu budynków nieużytkowanych, pustostanów i budynków bez pozwolenia na użytkowanie zgłoszonych do ubezpieczenia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie – suma ubezpieczenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.



W przypadku braku możliwości dostarczenia ww. danych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów przeznaczonych do likwidacji (rozbiórki).

**Odpowiedź: Zgodnie z poniższymi informacjami:**

a) ul. Słowackiego 7 w Wadowicach, budynek mieszkalny, wartość 457 732,75 zł, ściany z cegły, dach drewniany kryty dachówką, stropy ceglane i drewniane, brak zabezpieczeń

Ponikiew 203, budynek mieszkalny, wartość 30 010,00 zł, ściany z żużlobetonu, dach drewniany kryty dachówką, stropy żelbetowe, brak zabezpieczeń

Klecza Dolna 174, budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami, wartość 70 000 zł, ściany z pustaka i cegły, dach drewniany kryty dachówką, stropy betonowe, brak zabezpieczeń

b) Budynki są wyszczególnione w wykazie.

c) Budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

d) Budynki są często doglądane przez Zamawiającego.

e) Wszystkie media w budynkach są odłączone.

f) W budynkach brak jest maszyn i urządzeń.

g) W budynkach nie znajdują się gaśnice.

h) W budynkach woda jest usunięta z instalacji.

i) Budynki nie są przeznaczone do rozbiórki, jednakże na razie nie zostało ustalone docelowe przeznaczenie budynków.

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

**Odpowiedź: Budynek Kryta Pływalnia „Delfin” wraz z wyposażeniem, SU: 18 602 060,47 zł (w tym nieruchomości 15 580 760,44 zł).**

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jaki procent budynków jest o palnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić jaki procent budynków jest o palnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.**

26. Prosimy o informacje czy zgłoszone mienie do ubezpieczenia obejmuje: kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, prosimy o podanie wartości tego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgłasza do ubezpieczenia powyższe mienie, które jest ujęte w łącznej wartości poszczególnych nieruchomości.**





27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie...”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia powyżej 100 m od miejsca ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 156 opublikowaną w dniu 17.02.2023r., Zamawiający potwierdza, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.**

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt nie jest oczekiwana ochrona za szkody spowodowane przez zużycie, korozję, erozję, pleśnienie, utlenianie, zagrzybienie, gnicie, stopniowe psucie



się, powolne odkształcanie lub deformację, działanie owadów, robaków, bakterii lub wirusów, stopniowe pogarszanie się jakości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

31. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie, które jest pod nadzorem konserwatora zabytków?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych wykazach mienia/obiektów, które są pod nadzorem konserwatora zabytków?

**Odpowiedź: Nie.**

33. W przypadku braku takich obiektów prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikacje zapisów SWZ w odniesieniu do szkód w mieniu poza lokalizacją poprzez dopisanie: „Z zakresu ubezpieczenia objętego niniejszą klauzulą:

a) wyłączony jest sprzęt elektroniczny,

b) wyłączone są szkody powstałe podczas transportu, załadunku i wyładunku,

c) wyłączone są szkody powstałe poza miejscem świadczenia usług przez ubezpieczonego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.



W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla sprzętu elektronicznego i ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla sprzętu elektronicznego i ww. szkód.**

35. Prosimy o wskazanie co jest przedmiotem ubezpieczenia w rejestrze majątku dla Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity

Pozycja Inne księgową brutto 369 340,42

**Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie jest w stanie udzielić tak szczegółowych danych.**

36. Prosimy o wskazanie co jest przedmiotem ubezpieczenia w rejestrze majątku dla Urząd Miejski w Wadowicach

Pozycja Inne księgową brutto 3 266 699,00

**Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie jest w stanie udzielić tak szczegółowych danych.**

37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia w mieniu nie jest nawierzchnia trawiasta zgłoszonych boisk sportowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

38. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie. Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest pokrycie szkód z przetwarzaniem danych osobowych. Czy klient miał szkody z tego tytułu, niezależnie czy miał pokrycie ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego nie jest pokrycie szkód z przetwarzaniem danych osobowych. Zamawiający nie ma wiedzy na temat szkód z tego tytułu.**

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej: „Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
  - uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 36 z dnia 17.02.2023r. oraz zapisy SWZ.**

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla wznowienia limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

42. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

43. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy



redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych w wysokości 1.000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

44. W ubezpieczeniu odpowiedzialności z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych.

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 niniejszych odpowiedzi.**

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

46. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisu poprzez wykreślenie słów „lub czystą stratę finansową”.

„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

47. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres terytorialny obejmuje terytorium RP.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny. Prosimy też o wprowadzenie klauzuli sankcyjnej - Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych, oraz innych regulacji lub przepisów, pod jakąkolwiek jurysdykcją.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny obejmuje terytorium RP.**

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów, recyklingiem, prowadzeniem PSZOK-u?

Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

49. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie



udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

**KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

50. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

51. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane



- przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
  - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
  - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

52. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limity wskazane przez Zamawiającego w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

54. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

55. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC zawodowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności OC nie obejmuje szkód spowodowanych osunięciem lub osłabieniem nośności gruntu wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych, konserwacyjnych lub innych podobnych czynności.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzeniem, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

58. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie OC w pokryciu szkód z tytułu zalań dachowych są tylko szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego, za które ponosi on odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że nie jest objęta ubezpieczeniem jakakolwiek działalność związana z zagospodarowaniem odpadów, ich sortowaniem, przetwarzaniem, utylizacją, składowaniem, itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

61. Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia HIV oraz WZW.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje zakażenia SARS-COV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie franszyzy miały zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały zastosowanie żadne franszyzy w programie ubezpieczeniowym z ostatnich 3 lat.**

64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**





65. W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

66. W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie słów „przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)

- wykazu uszkodzonego mienia,

- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),

- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



67. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie klauzuli rzeczoznawców klauzulą w treści poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

Limit odpowiedzialności 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 137 opublikowaną w dniu 17.02.2023r. Zamawiający wyraził zgodę na poniższą treść klauzuli:**

**„Klauzula rzeczoznawców**

**Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.**

**Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

68. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Klauzula automatycznego pokrycia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwale stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty;



- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana od sumy zwiększenia i połowy stawki rocznej.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na postawie:

1. Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub
2. W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na propozycje powyżej prosimy o informację jak Zamawiający inaczej chciałaby rozliczyć przedmiotową klauzulę.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 133 opublikowaną w dniu 17.02.2023r. Zamawiający wyraził zgodę na poniższą treść klauzuli:**

**„Klauzula automatycznego pokrycia**

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 10.000.000,00 PLN.
3. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.
4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z



udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

69. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 145 opublikowaną w dniu 17.02.2023r. Zamawiający wyraził zgodę na poniższą treść klauzuli:**

**„Klauzula przeniesienia mienia**

**Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.**

**Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”**

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

70. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69.**

71. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli składowania poprzez dodatnie zapisów poniżej:



„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.**

72. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

~~„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.~~

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:

- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

73. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. szkodowości za ostatnie 5 lat. Prosimy o wskazanie:

- a. Grupa ubezpieczeniowa,
- b. Data szkody,
- c. Opis szkody,
- d. Wysokość wypłaty,
- e. Wysokość rezerwy.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka.**

74. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyodrębnienie szkodowości w podziale na ubezpieczenie OC ogólne i OC zarządcy dróg

**Odpowiedź: Zamawiający wskazuje:**

**1) OC ogólne – polisa nr 1301N00003614, -3628, -3629**

**2) OC dróg – polisa nr 1301N00003615, -3630, -3631**

75. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
- Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):
- Przewody dla 230V:  2 lub  3 żyłowe?;  - instalacja miedziana,  aluminiowa?
- Przewody dla 400V:  4 lub  5 żyłowe?;  - instalacja miedziana,  aluminiowa?
- Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?

Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.


- Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej:


a) instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu)

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

<i>I</i> stopień ochrony	<i>II</i> stopień ochrony	<i>III</i> stopień ochrony
Rozdzielnia główna	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu	Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń

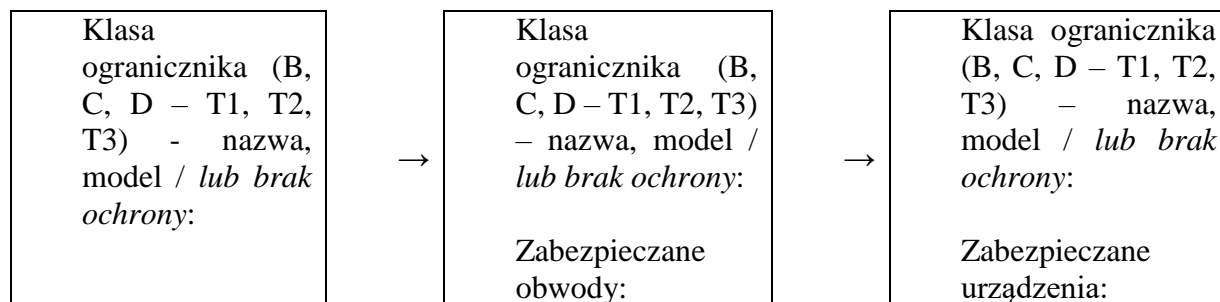

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

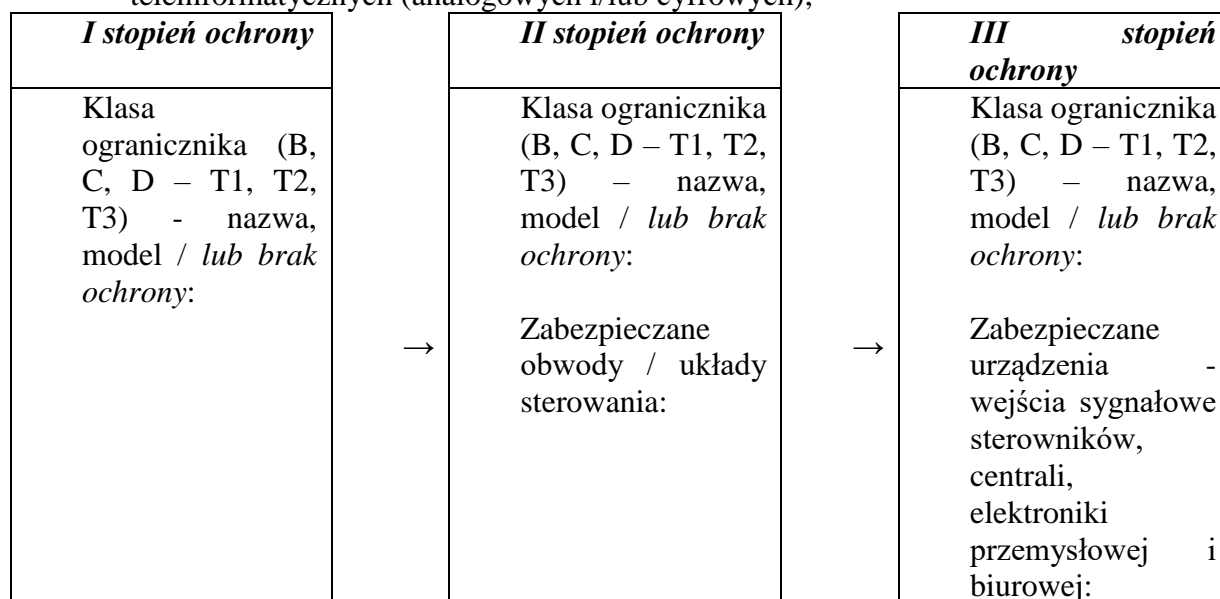

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):
- inne uwagi (np. strefy EX).

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko szkód, które spełniają ww. warunki.

**Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest ochrona tylko szkód, które spełniają ww. warunki.**



76. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane lub podanie szczegółowej listy mienia które ma być objęte klauzulą.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

77. Prosimy o zmianę w umowie generalnej dotyczącego części zapisów paragrafu 4

1.Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania. Dopuszczane zmiany dotyczą: 1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis. 2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis. 3)zakresu działalności Zamawiającego, 4)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp; 5) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ust.1 pkt 2)ustawy Pzp; 6) zmiany wysokości ceny spowodowanej okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 7) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 8) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu publicznym, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań.

9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego .....

Na zapis: § 4





1. Zamawiający w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia.

1) aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy **użyciu indywidualnych stawek** w systemie pro rata temporis.

2) terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie **naliczona przy użyciu indywidualnych stawek** w systemie pro rata temporis.

3) zakresu działalności Zamawiającego,

4) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp;

5) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp;

~~6) zmiany wysokości ceny spowodowanej okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;~~

7) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

8) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu publicznym, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań.

9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego **dla mienia tożsamego do obecnie przyjętego do ubezpieczenia**, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego .....

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

\*\*\*\*\*

**W związku z zaistniałymi nieścisłościami w stosunku do faktycznie zadanych przez Wykonawcę pytań (przede wszystkim w postaci nie przekopionych przekreśleń z**



pytań bazowych), Zamawiający koryguje udzielone odpowiedzi na pytania opublikowane w dniu 17.02.2023r., zgodnie z poniższym:

**Pytanie nr 112:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka Pośredniego działania wyładowań atmosferycznych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadzenie poniższych zapisów:

„17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno **pośrednim** wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następne.

~~Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.~~ Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

~~Limit: 15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”~~

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka Pośredniego działania wyładowań atmosferycznych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i wprowadzenie poniższych zapisów:

„17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno **pośrednim** wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następne.



~~Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.~~ Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 113:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 134:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, ~~niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,~~ **na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.**



Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie ~~zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych~~, , które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 147:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli badania okoliczności, z uwagi na fakt, iż Ubezpieczyciel nie ma narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np. Policja, Prokuratura itd. sąd nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy samodzielnie bez udziału tych organów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula badania okoliczności

Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (~~np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy~~) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności Ubezpieczyciela.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

\*\*\*\*\*

### **ZMIANY TREŚCI SWZ NR 29/2023/Wadowice**



**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, zgodnie z poniższym:**

**BYŁO:**

**VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

- 8.1 Oferty należy składać do dnia 22.02.2023r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.
- 8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 23.03.2023r.

**JEST:**

**VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

- 8.1 Oferty należy składać do dnia 23.02.2023r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.
- 8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 24.03.2023r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak