


INWETARYZACJA  
RZUT PIĘTRA I -  
INSTALACJA SIŁY  
SKALA 1:100

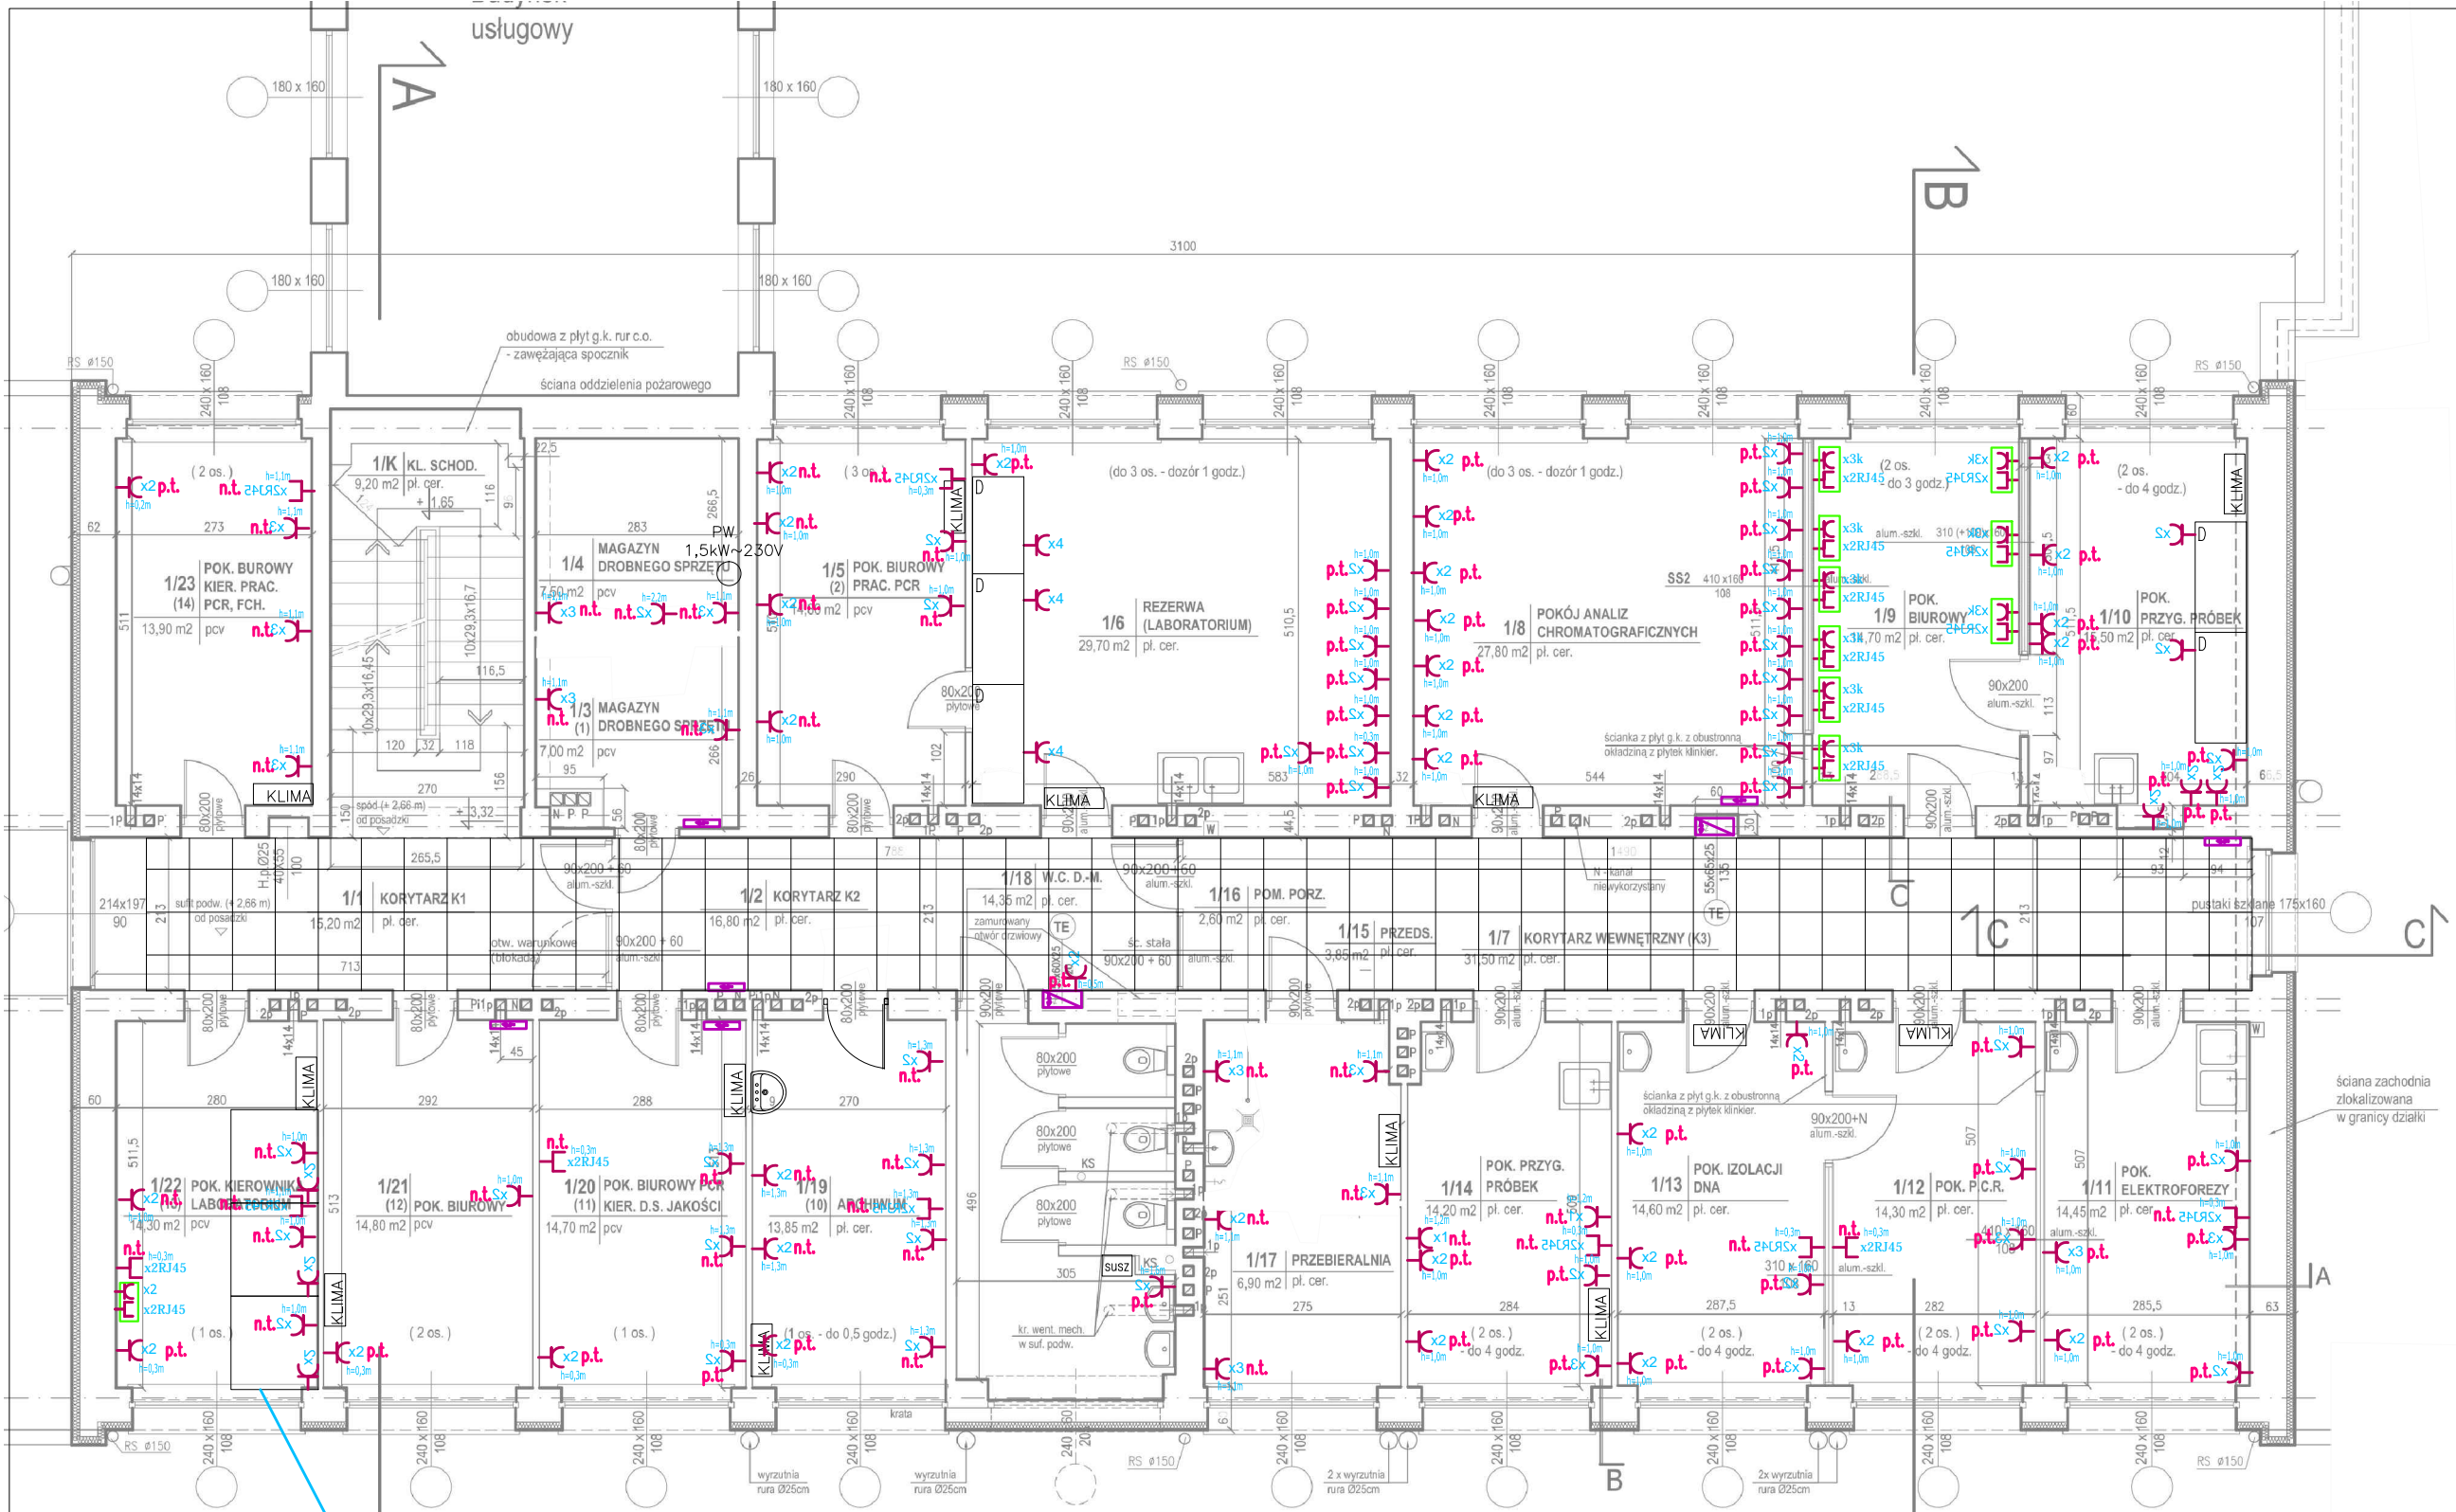

stanowiska badań sensorycznych  
listwy LED załączane z pilota

OZNACZENIA:

- x1 n.t./p.t. - gniazdo wtyczkowe jednofazowe n.t./p.t. pojedyncze
- x2 n.t./p.t. - gniazdo wtyczkowe jednofazowe n.t./p.t. podwójne
- x3 n.t./p.t. - gniazdo wtyczkowe jednofazowe n.t./p.t. potrójne
- x4 n.t. - gniazdo wtyczkowe jednofazowe n.t. poczwórne
- 3 - gniazdo 400V z wyłącznikiem n.t.
- 24V - gniazdo wtyczkowe n.t. 24V
- TE n.t./p.t. - gniazdo telefoniczne n.t./p.t.
- x2RJ45 n.t./p.t. - gniazdo logiczne 2xRJ45 n.t./p.t.

- x3k - zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej (3x gn. 230V komputerowe, 2xRJ45) h=1,0m
- x2 - zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej (2x gn. ogólne 230V, 2xRJ45) h=0,3m
- x1 - zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej (1x gn. ogólne 230V, 1x gn. 230V komputerowe, 2xRJ45, gn. telefoniczne) h=0,3m

- x1k - zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej (1x gn. ogólne 230V, 1x gn. 230V komputerowe, 2xRJ45) h=0,3m
- przycisk sterowania wentylacją
- Z1 - zestaw gniazdowy 3f(400V/16A)+(400V/32A)+2x1f(230V/16A) z zabezpieczeniem



PIO-SAN

PIO-SAN Pracownia projektowa  
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce  
Biuro: ul. Główna 36 Błeczka gm. Morawica  
pl. (041) 311-76-21  
email: piosan@poczta.fm; pio-san@pio-san.pl

Temat opracowania:		MODERNIZACJA POMIESZCZEN PRACOWNI ANALIZ INSTRUMENTALNYCH, BIOLOGII MOLEKULARNEJ I ANALIZ FIZYKOCHIMICZNYCH LABORATORIUM GLUKOSY W KIELCACH, UL. ZAWAŃSKA 91, 25-555 KIELCE, CZ. NRIEWD.	
Opracowanie:		INWETARYZACJA	
Branża:		Instalacje elektryczne	Nr. rys. 1/E5
Nazwa rysunku:		RZUT PIĘTRA I—INSTAL. SIŁY	
Imię i nazwisko		mgr inż. Marek Alf	Data 09.2023
Uprawnienia		SWK/0096/PWOE/14	
Opracował:		mgr inż. Marek Alf	Podpis

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERÓW ODPORCZANOŚCI, JAKIŻ JEJ PRZEDMIOTEM W TYM KONKRETNIE WYKONANYCH PRACACH, A PONADTO UMIESZCZONE W SYSTEMACH PRACOWNIOWYCH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANE W JAKIEKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, NADRODZINIE, PRZEDKUPU ORAZ DOKONYWANIE, ZMIAN BRZ. ZODBY AUTORA, JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I MOCY ART. 176 I 177 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSTWA I PRAWACH POWIĄZANYCH.  
(OZ.U. NR 24, POZ. 83 Z 1994 R.)