


# Schemat projektowanej linii kablowej nN-0,4kV - YAKXS 4x16mm<sup>2</sup>

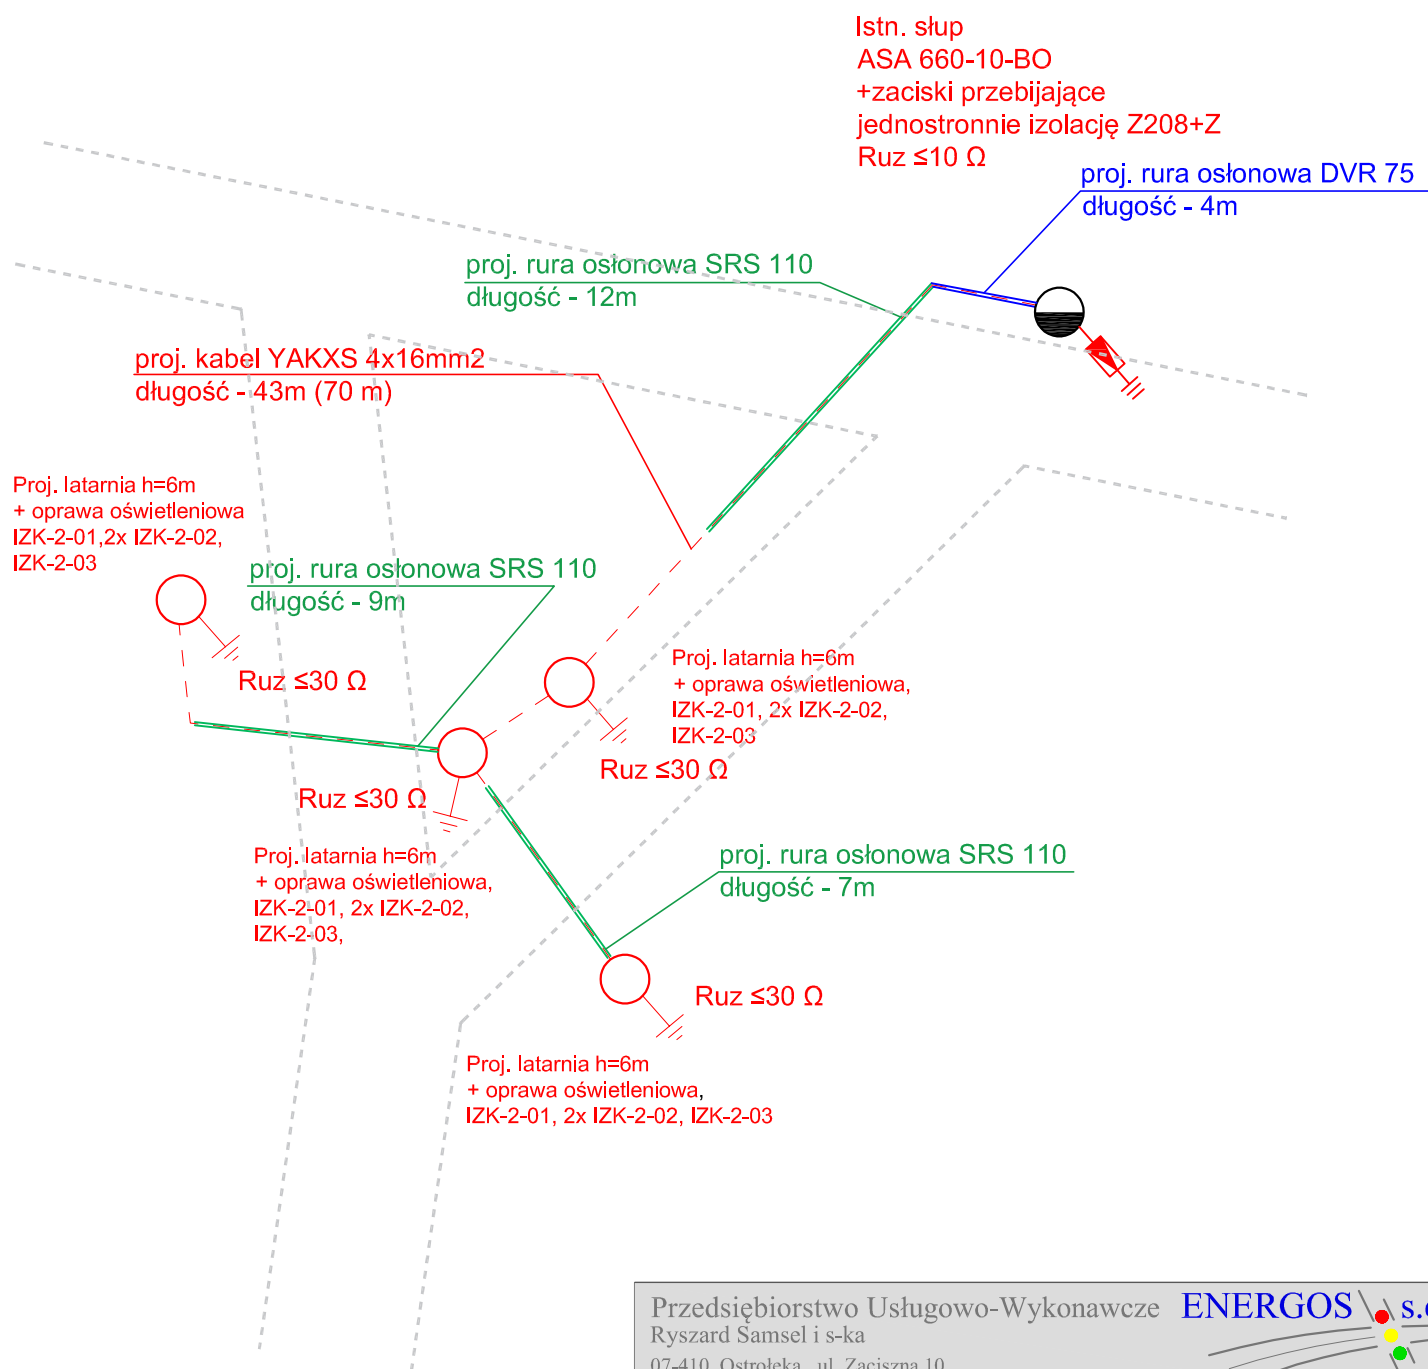

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze **ENERGOS s.c.**  
Ryszard Samsel i s-ka  
07-410 Ostrołęka, ul. Zaciszna 10  
tel (029) 769 40 24 / fax (029) 769 40 23 / e-mail: energos@interia.pl

Inwestor:

Powiat Ostrołęcki, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5

Obiekt:

Droga powiatowa nr 2583

Branża:

elektryczna

Temat opr.:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2583 W OLSZEWKA - PRZYSTAŃ  
W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH  
ZLOKALIZOWANEGO W KM OK. 0+015 W MSC. OLSZEWKA WRAZ Z  
BUDOWĄ OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Stadium:

PW

Skala:

-

Nazwa rys.:

Schemat jednokreskowy

Data:

listopad 2021r.

Imię i nazwisko:

inż. Ryszard Samsel

Nr.upr:

MAZ/0309/POOE/04

Podpis:

Rys. nr

3