

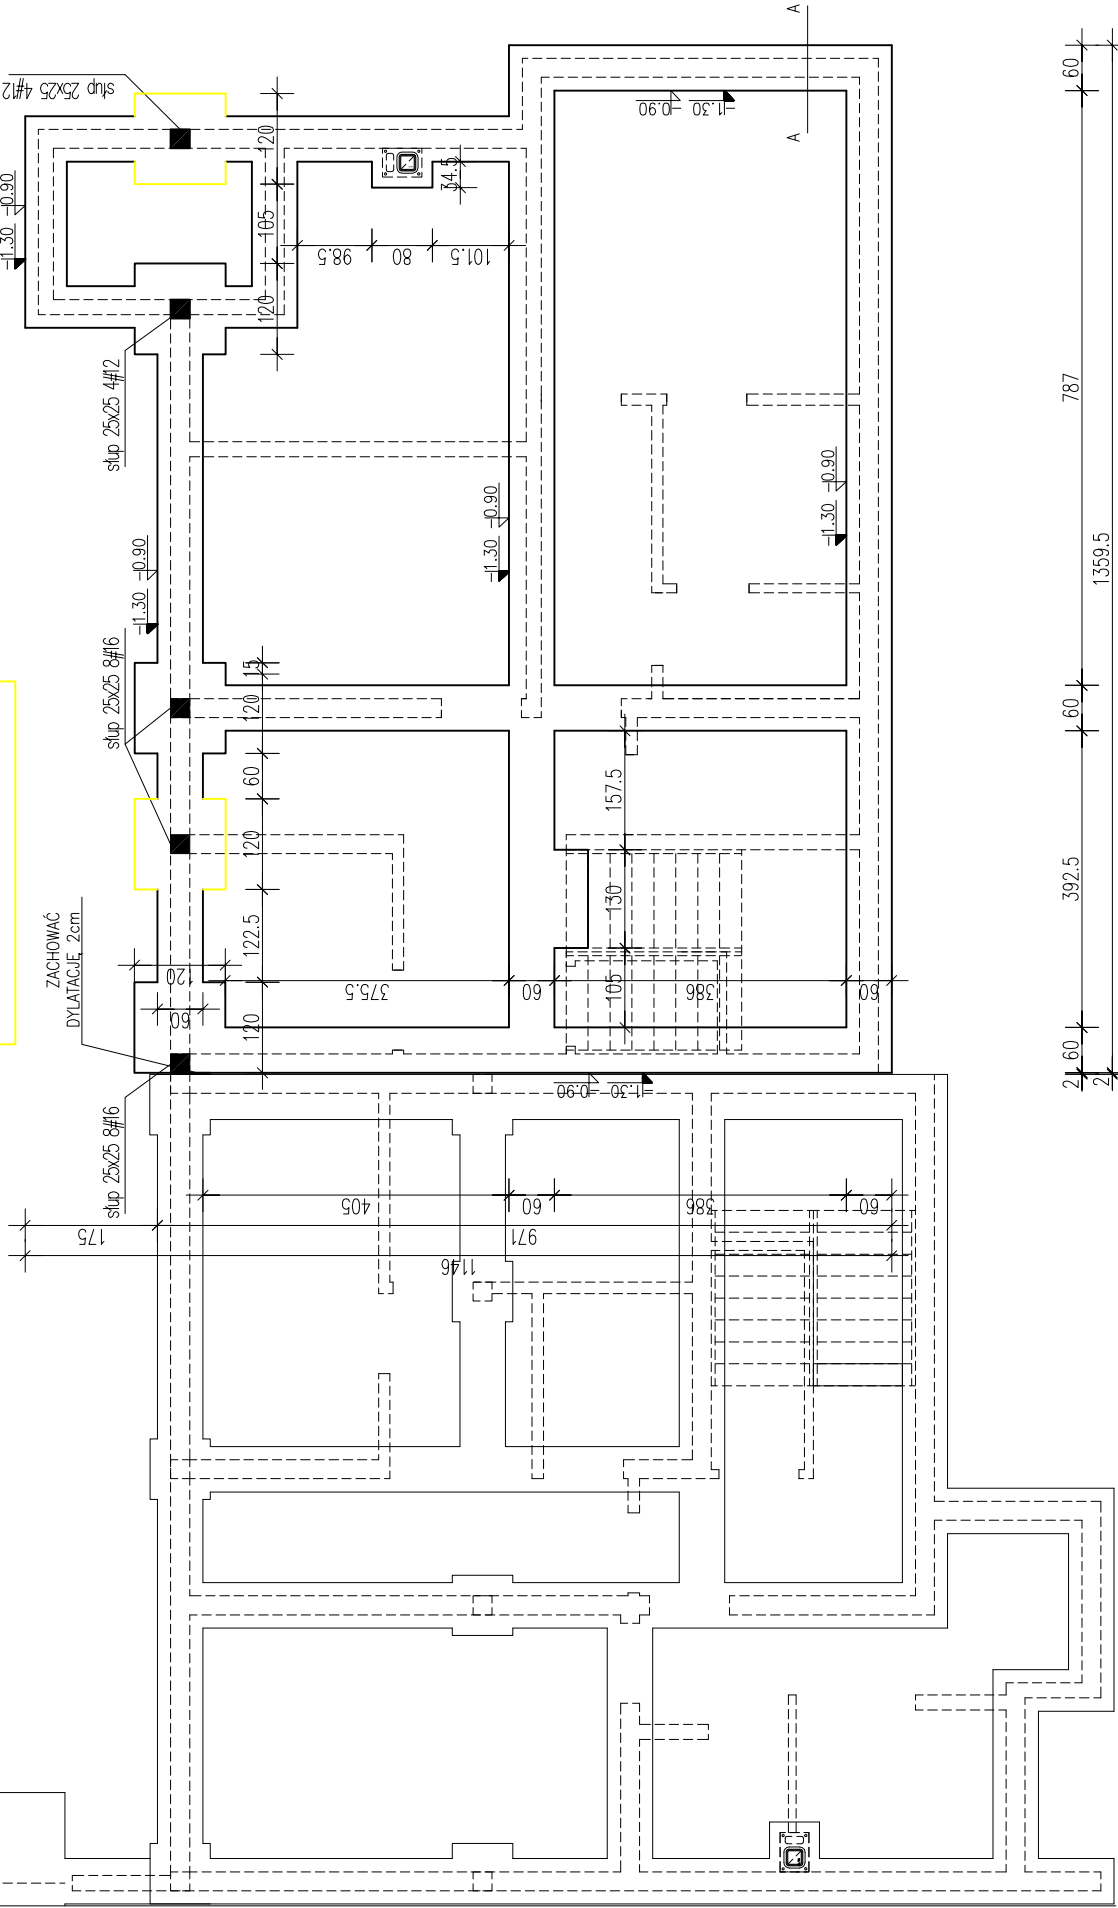


górny poziom ław  $\frac{0.90}{1.30}$   
dolny poziom ław



UWAGI:  
1. PROJEKTOWANIE POSADZONIENIA NAWARSTWIE NOSZEJ ŻWIŘY Z OTOCZAKAMI I  
POSPŁĘKĄ GLINIĄSTĄ, ZGODNOŚĆ ZAŁOŻONYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH NA DNIĘ  
WYKOPU POWINNA BYĆ POTWIERDZONA PRZEZ UPRAWNIENIEGO GEOLOGA ODPOWIEDNIM  
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

3. DOLNA CZĘŚĆ ŁAW FUNDAMENTOWYCH ZALEGA SIĘ WYKONAĆ W WYKOPIE WĄSKOPRZESTRZENNYM.

5. ŚCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO.  
DOPUSZCZA SIĘ PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ZASTOSOWANIE  
RDZENIA Z PUSTAKÓW SZALUNKOWYCH LUB BLOCZKÓW BETONOWYCH  
6. POD STUPEY ŻELBETOWE WYPUSZCIC ŁĄCZNIKI NA WYSOKOŚĆ 55CM DLA  
#12MM

8. FUNDAMENTY POD SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA SCHODÓW;

8. FUNDAMENTY POD SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE WYKONAC W TRAKCIE WYKONYWANIA SCHODÓW.

9. WYSOKOŚĆ ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH  $h=40\text{CM}$

10. GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA - 1.30M