



Rozwinięcie cz.1



Rozwinięcie cz.2

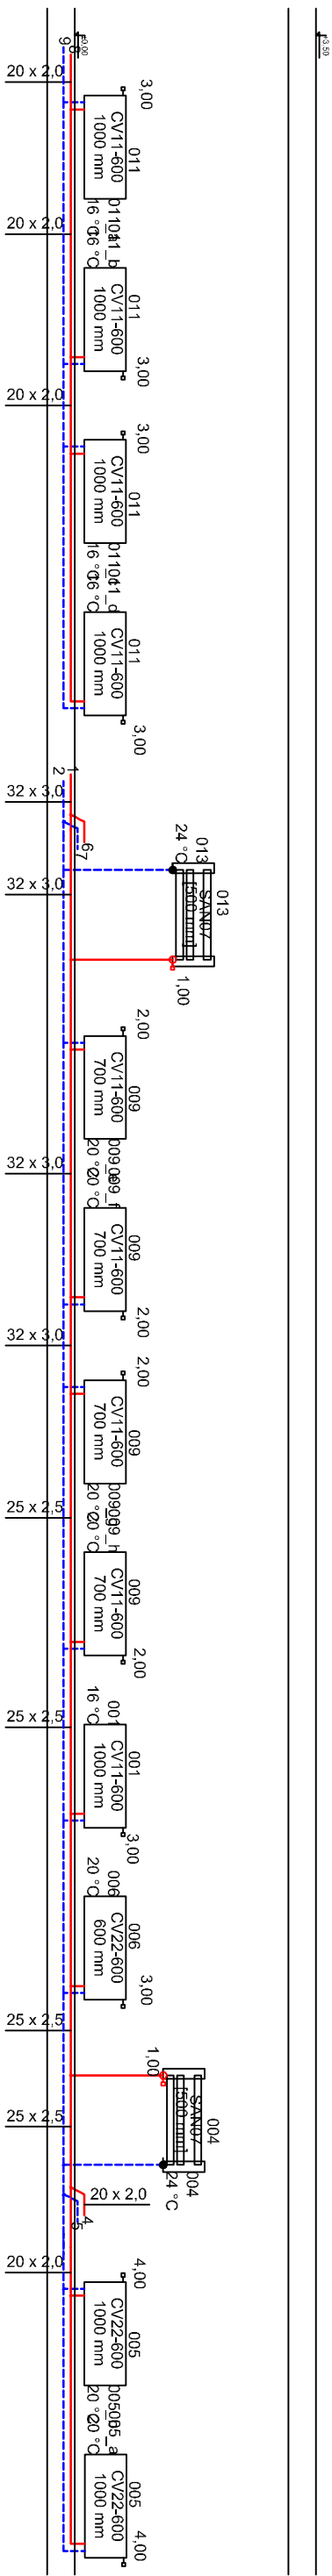


Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło: 63 323W  
Parametry instalacji centralnego ogrzewania: 80°C/60°C  
Ciśnienie dyspozycyjne parter: 20kPa  
Pojemność zbiadu: 600l

LEGENDA:

- Instalacja centralnego ogrzewania powrót
- Instalacja centralnego ogrzewania zasilanie
- Woda zimna

Rozwinięcie cz.3



Przedsiębiorstwo wielobranżowe KSM Jan Milewski 87-100 Toruń, ul. Śliwowa 10			
TEMAT PROJEKTU:	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele realizacji publicznego obiektu pomocy społecznej - Działny Dom Senior+ w Sosnowce. Sosnowka 3. Działka nr: 040601_2.0018.165/1 (część działki/ w obrębie 18 Sosnowka		
LOKALIZACJA:	ROZWINIĘCIE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
NAZWA RYSUNKU:	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
WYKONALI:	mgr inż. Agnieszka Orłka	KUP/0057/POOS/08	Instalacyjna
Sprawił	mgr inż. Maciej Orłka	KUP/0176/PBS/16	Instalacyjna
DATA:	07.2023	SKALA:	NR RYS. S6