


206.5

RZUTY PIĘTNO

11 PIĘTRO

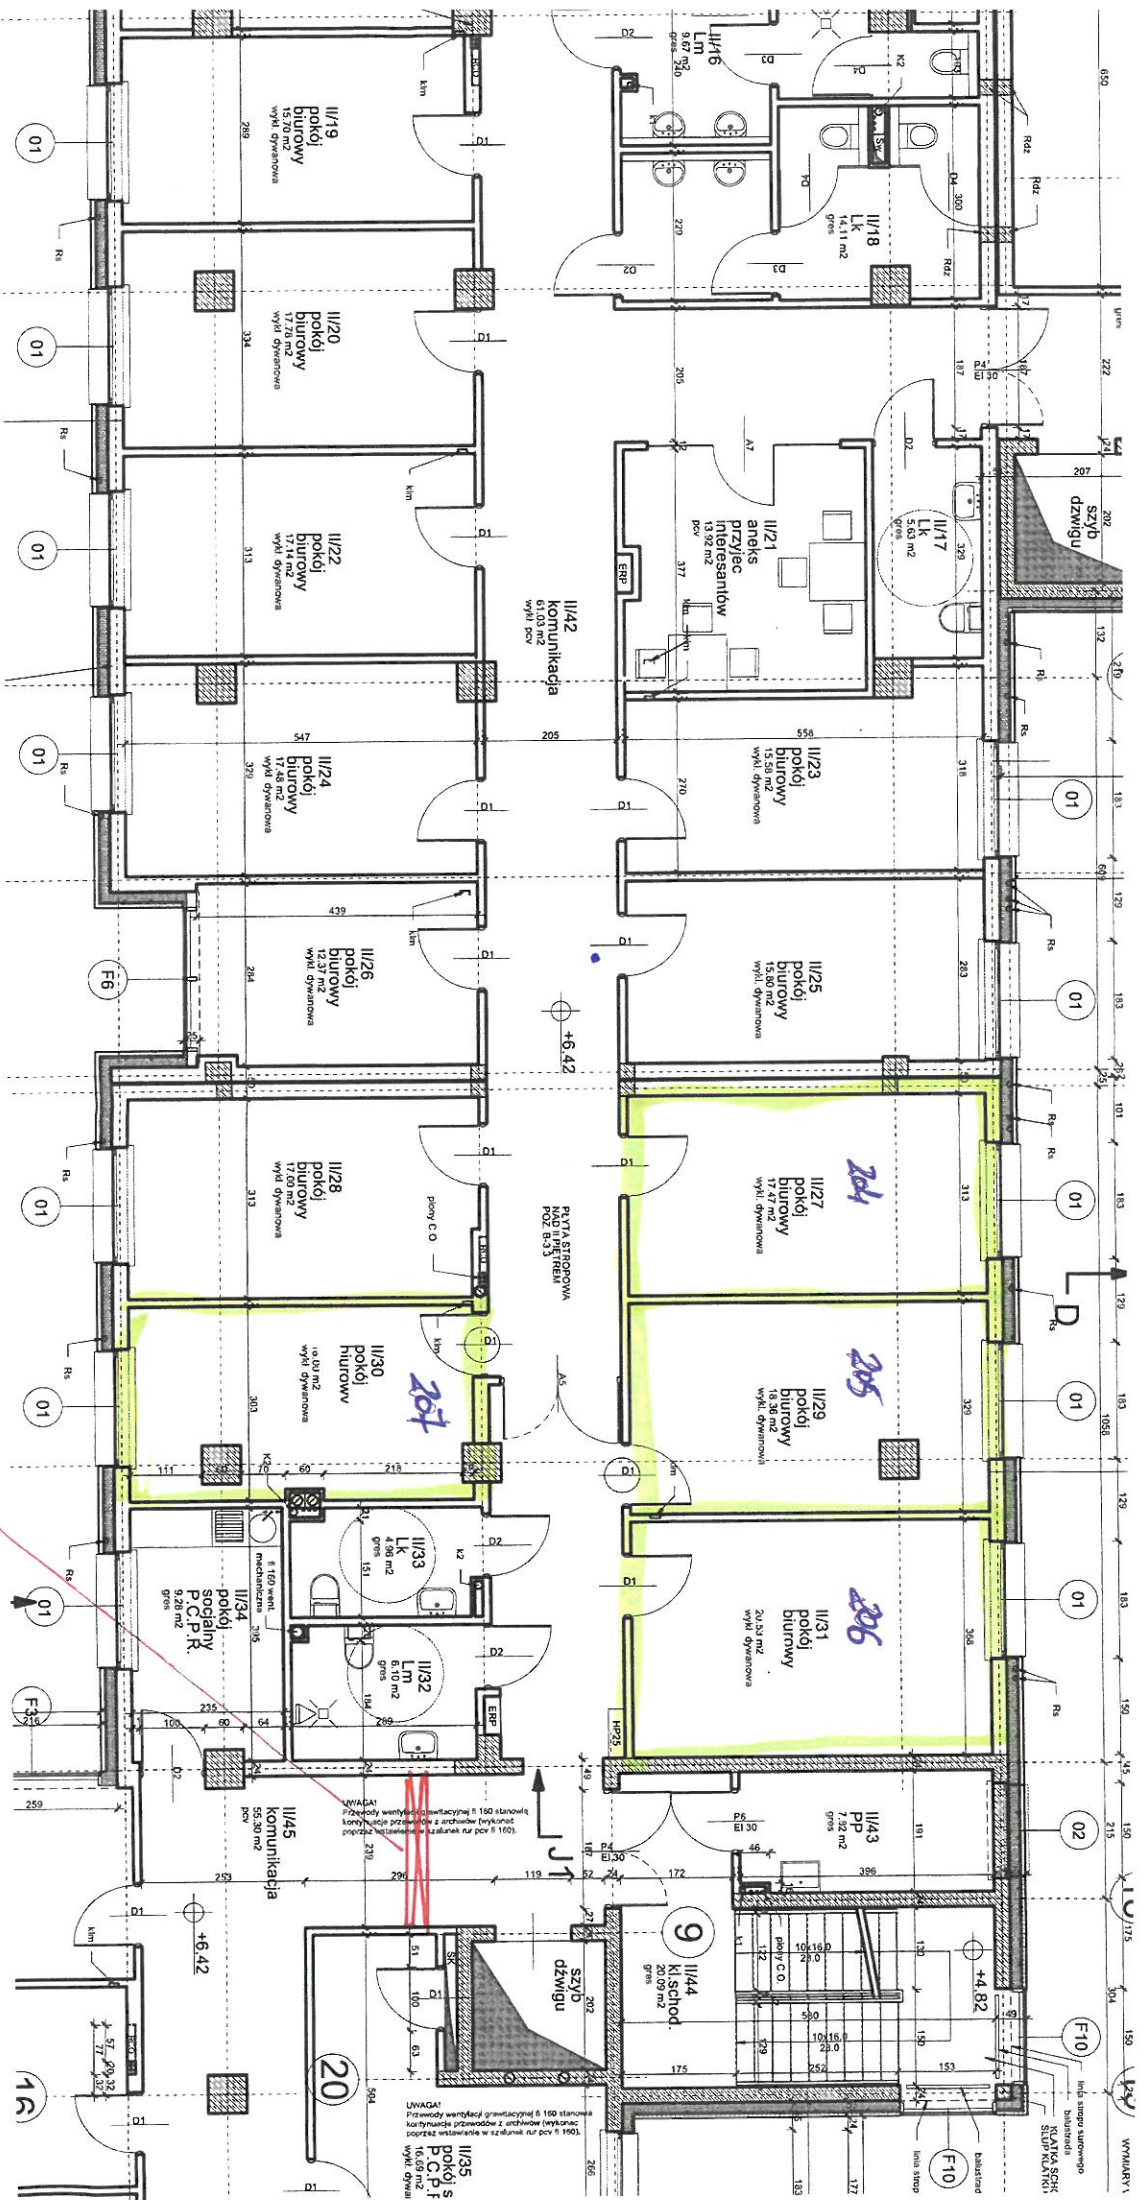


Poprawione miejsce  
interferencja słanki,

UWAGA!  
Przebiegi wentylacji grawitacyjnej 1150 stanowią kotłownię przyziemną z antracytem wykonaną poprzez ścianki przegródowe w szeregach rur pod nr 1150. Wykonalne w całości w ramach prac nad tym piętrem.

WYMIARY


III PIĘTRO

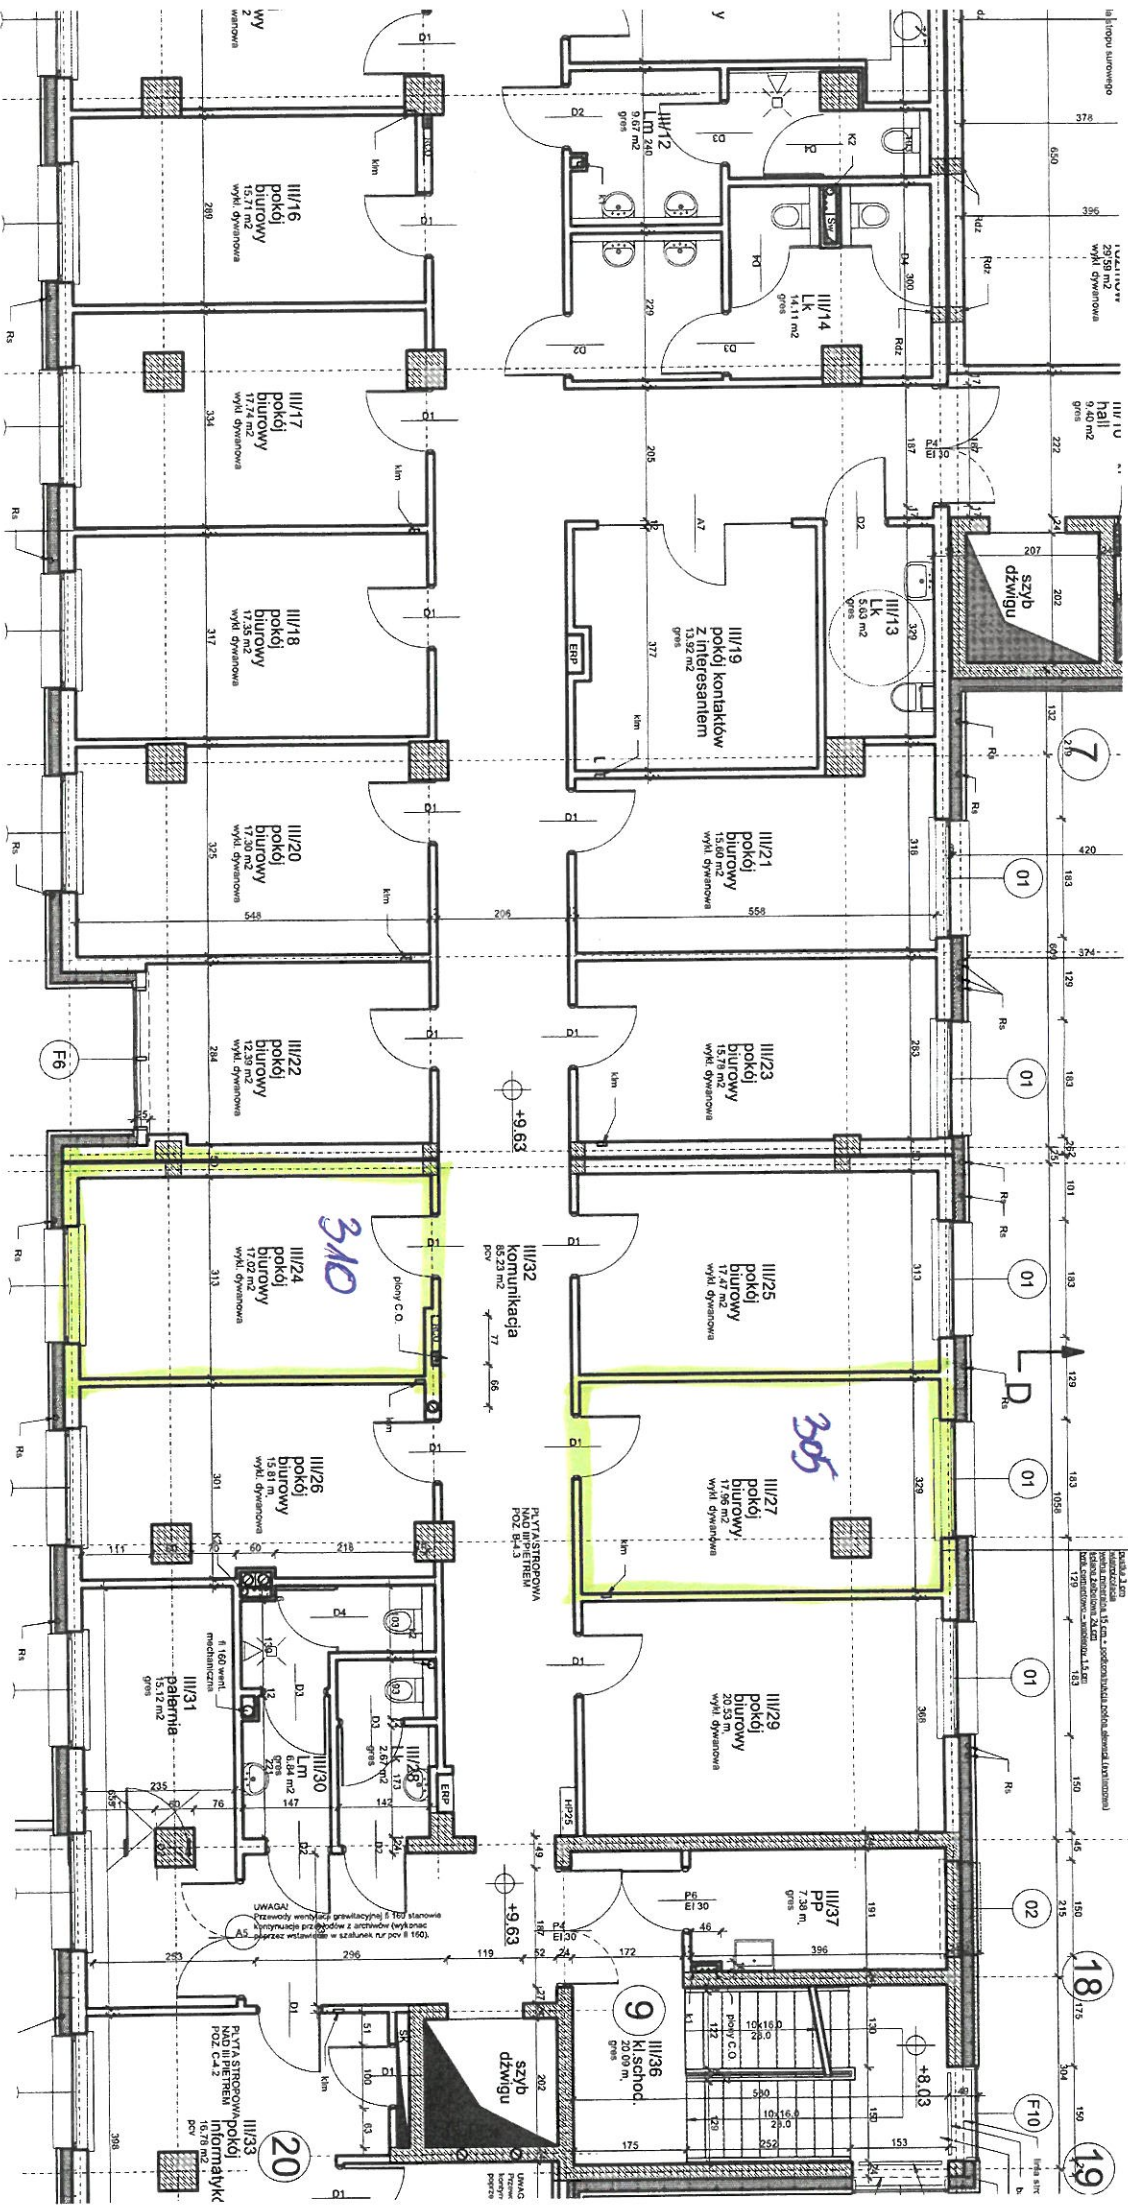

Plan 3.00  
 III Piętro  
 1:50  
 15.12.19

UWAGA  
 Przewozy windy i podłogi grawitacyjnej 160 stacjom  
 nie mogą być wykonywane z zachowaniem kierunku  
 wskazanego na planie w celu uniknięcia kolizji z podłogą 160.

UWAGA  
 Przewozy windy i podłogi grawitacyjnej 160 stacjom  
 nie mogą być wykonywane z zachowaniem kierunku  
 wskazanego na planie w celu uniknięcia kolizji z podłogą 160.

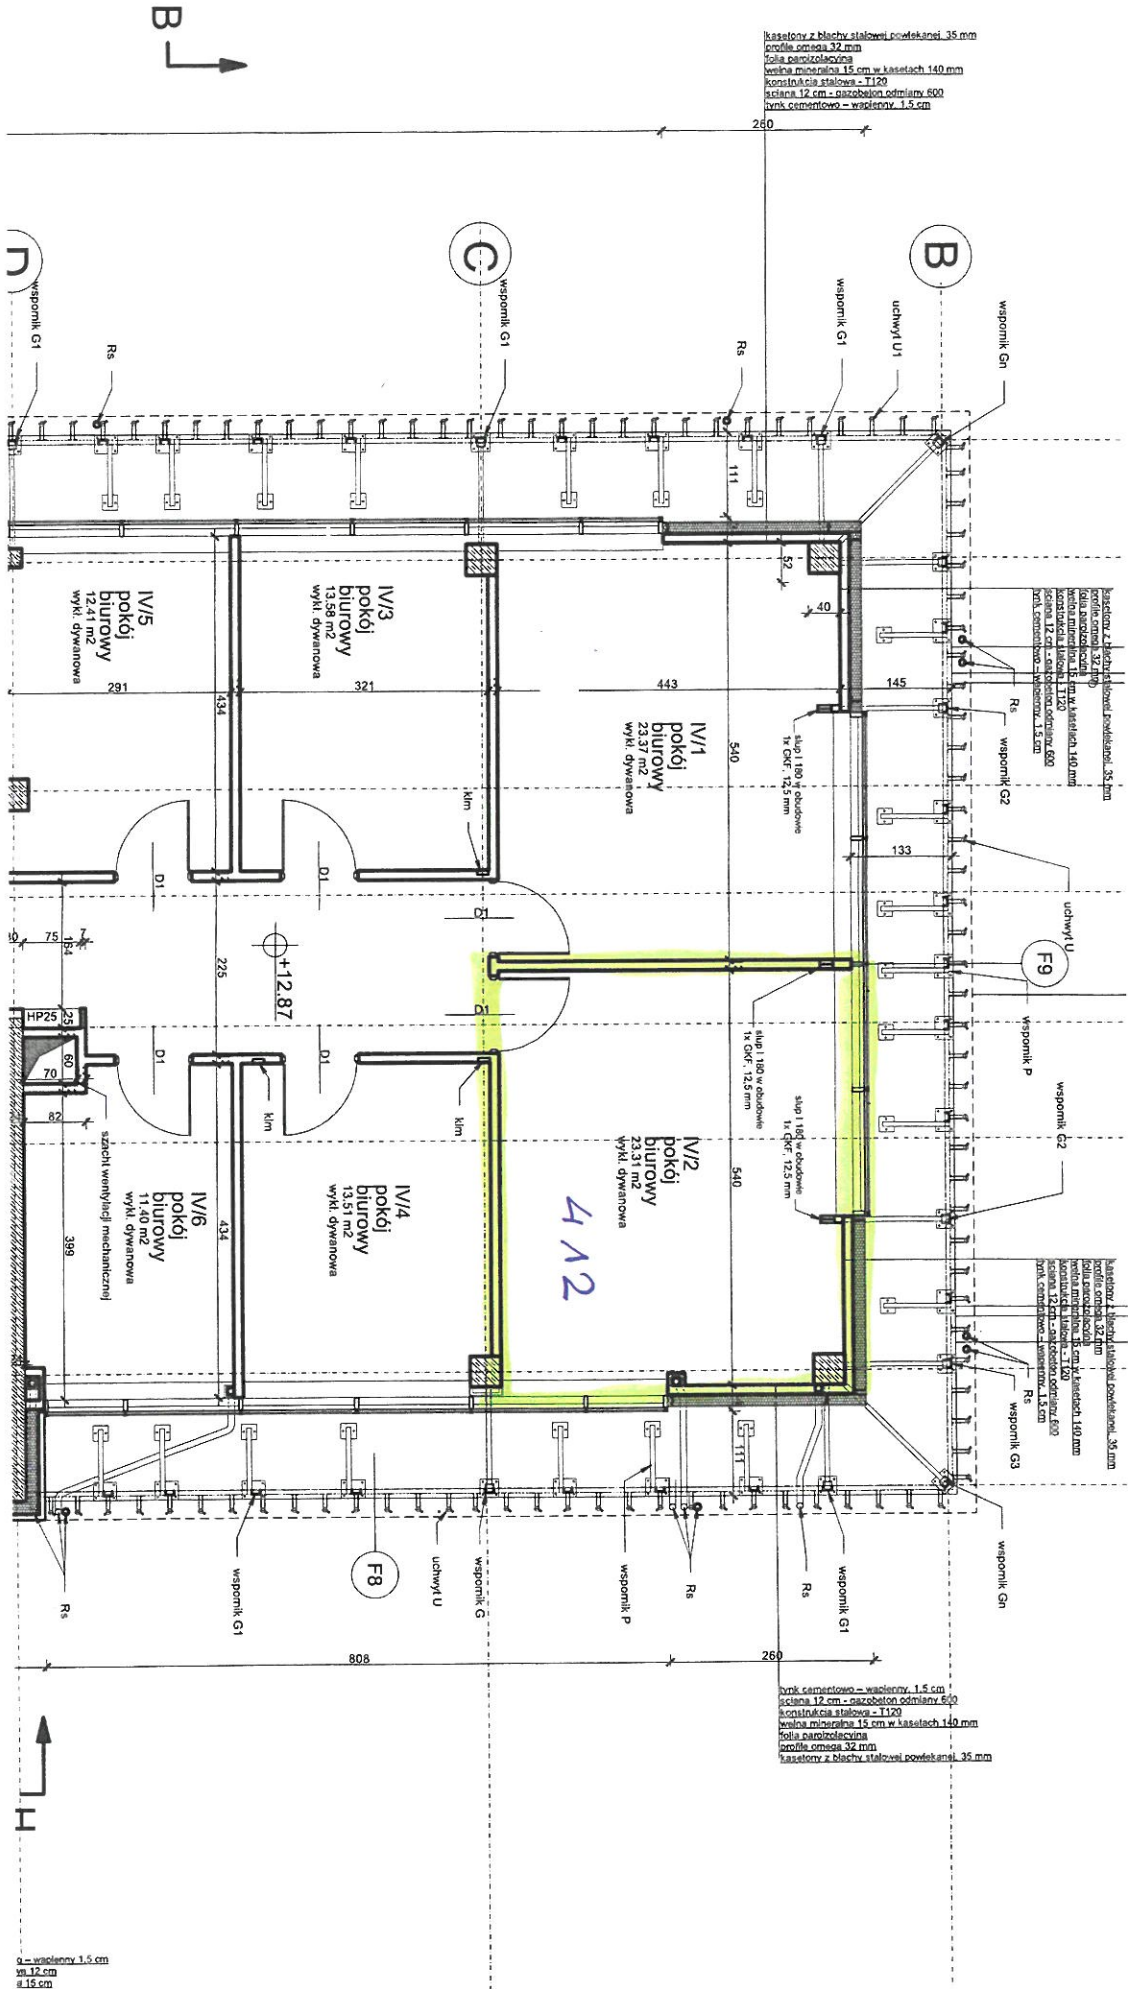

IV PIĘTRO