

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



Numer projektu: **CXLI/SPZ/4/2023/MK** nr umowy: **242/2022**

EGZ.....

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 4 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Wschodniej w Gródkowie”
ADRES INWESTYCJI:	m. Gródków, ul. Wschodnia dz. nr 736/5, 1011, 1045/3, 1045/13 obr. 0005 Gródków j. ewid 240106_2 gm. Psary
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):	Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
KLASYFIKACJA ROBÓT:	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego: 45316100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Kategoria XXVI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ECO ENERGY POLAND UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231
TWÓRCA :	inż. Mariusz Staniek
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Maksymowicz Nr. upr. PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
WSPÓŁPRACA:	inż. M. Kupryciuk mgr inż. R. Kuczyński
Cieszyn, maj 2023	

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

I.	STRONA TYTUŁOWA – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO	1
II.	SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.....	2
1.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	3
2.	WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.	6
3.	DECYZJA WÓJTA GMINY PSARY RGKIZDIII.7230.1.29.2023	8
4.	ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU	11
5.	UZGODNIENIE PSG – GAZOWNIA W BĘDZINIE.....	16
6.	MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.....	18

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 4 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Wschodniej w Gródkowie”
ADRES INWESTYCJI:	m. Gródków, ul. Wschodnia dz. nr 736/5, 1011, 1045/3, 1045/13 obr. 0005 Gródków j. ewid 240106_2 gm. Psary
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):	Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ECO ENERGY POLAND UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231
SPORZĄDZIŁ	mgr inż. Marek Maksymowicz Nr. upr. PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Cieszyn, maj 2023	

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.:
„Zadanie nr 4 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Wschodniej w Gródkowie”

1. Projektowany zakres robót.
 - 1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 4 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Wschodniej w Gródkowie”
2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy.
 - 2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napięcia.
 - 2.2 Drogi publiczne.
3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie.
 - 3.1 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym (2.1).
 - 3.2 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości (2.1).
 - 3.3 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych (2.2).
4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie.
 - 4.1 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas montażu opraw oświetleniowych i wysięgników na słupach nn.
 - 4.2 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów w pasie drogowym.
5. Instruktaże bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z brygadą w celu omówienia zakresu robót, kolejności wykonania prac i zagrożeń występujących na budowie. Brygadzysta kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadań poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzędzi, sprzętu ochronnego i zabezpieczającego. W szczególności dotyczy to wykonywania prac na wysokości.
6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 - 6.1 Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, poleceń brygadzysty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do kontroli budowy. Brygadzysta i monterzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterów muszą mieć zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą wykonywać prac samodzielnie.
 - 6.2 Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone do używania: sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny.
 - 6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzić po uprzednim wyłączeniu napięcia, termin i czas wyłączenia uzgodnić z Rejonem Energetycznym. Do tych prac można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:
 - a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
 - b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 - c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

- d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciovych. Część 1: Definicje i metody obliczania.
 - e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciovie w sieciach trójfazovych prądu przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów.
 - f) PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażovych badań odbiorczych.
 - g) „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć” - opracowanie pod patronatem PTPIREE Poznań 2005 rok
 - h) Przepisami BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.
- 6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- 6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodnić we właściwym Zarządzie Dróg.

2. WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.



Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków
Ul. Małobądzka 141,
42-500 Będzin

Będzin, dn. 2022.07.25

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Sygnatura: TNT/NMK/2022-07-25/04/6969
Opracował: Paweł Trzcionka 516116151

Dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.07.2022 w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego w **Gminie Psary dla zadania Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „zadanie nr 4 – Projekt oświetlenia odcinka ul. Wschodniej w Gródkowie”** informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Nowe Technologie S.A. sieci i opraw do istniejącego oświetlenia ulicznego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia ulicznego zasilana ze stacji **BDD30124 Gródków Górna** z szafy oświetlenia ulicznego z obwodów oświetleniowych **BDD30124/212**
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe zasilającego rozłącznik bezpiecznikowy odbiorcy w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
 - a) od istniejącego stanowiska słupowego **BDD023057 nN** (lokalizacja słupa ul. Wschodnia przy budynku 16) zabudować rozłącznik bezpiecznikowy wraz z zasilaniem (własność wnioskodawcy) oraz zaprojektować linię oświetlenia ulicznego w kier. projektowanej instalacji;
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę - zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Nowe Technologie S.A. z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;

TAURON Nowe Technologie S.A.
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
tel. +48 32 303 80 01, fax: +48 32 303 80 02
tnt.sekretariat@tauron.pl

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615
Kapitał zakładowy (wpłacony): 9 535 649,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000141756

www.nowe-technologie.tauron.pl

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków
Ul. Małobądzka 141,
42-500 Będzin



- d) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – o przyjętym sposobie oznaczenia powiadomić TNT S.A. w momencie zgłoszenia do sprawdzenia.
- 4. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
- 5. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
- 6. Sieć nN pracuje w układzie: TT

Nowo wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy Psary.

Informacje dodatkowe.

- 1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych oraz przebudowane urządzenia oświetleniowe Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z TNT S.A - Biurem Obsługi Oświetlenia Kraków (Będzin ul. Kościuszki 92).
- 2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

II. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

- 1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI” dostępnym na stronie internetowej www.auron-dystrybucja.pl , który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
- 2. Dokumentacja powykonawcza,
- 3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z poważaniem
TAURON Nowe Technologie S.A.
Specjalista ds. Oświetlenia
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków

Paweł Trzcionka

TAURON Nowe Technologie S.A.
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
tel. +48 32 303 80 01, fax: +48 32 303 80 02
tnt.sekretariat@tauron.pl

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615
Kapitał zakładowy (wpłacony): 9 535 649,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000141756

www.nowe-technologie.tauron.pl

WÓJT GMINY PSARY
woj. śląskie

DECYZJA
WÓJTA GMINY PSARY
RGKiZDIII.7230.1.29.2023
z dnia 18.05.2023r.

data wpływu
5684, 2023, ci. KB. 1462
25.05.2023
Podpis

Na podstawie art. 104 i art. 107, art.127 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz.775), art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ust. 1, w związku z art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2023r., poz. 645), po rozpatrzeniu wniosku **Pana Mariusza Staniek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o. o. ,ul.Górna 29B, 43-400 Cieszyn** w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ozn. nr ew. 618 020 S ul.Wschodniej w Gródkowie na działkach ozn. nr geod.1011, 1045/13, 736/5 obręb Gródków.

ORZEKAM

1. Zezwolić na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych tj. projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ozn. nr ew.618 020 S ul.Wschodniej w Gródkowie na działkach ozn. nr geod.1011, 1045/13, 736/5 obręb Gródków.
2. Ustalić następujące warunki zezwolenia:
 - a) należy przyłączyć się do istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego z istniejącego słupa na działce ozn. nr geod.1011 obręb Gródków;
 - b) zabudować projektowane słupy wraz z projektowanymi oprawami oświetleniowymi na działkach ozn. nr geod.1011, 1045/13, 736/5 obręb Gródków.
 - c) należy poprowadzić projektowany kabel oświetleniowy nN-YAKXs 4x25mm² w pasie drogowym drogi gminnej ul.Wschodniej w Gródkowie na działkach ozn. nr geod.1011, 1045/13, 736/5 obręb Gródków;
 - d) ewentualne kolizje i skrzyżowania z innymi urządzeniami zabezpieczyć rurami ochronnymi;
 - e) teren pasa drogowego przywrócić do stanu poprzedniego;
 - f) na czas prac teren robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i BHP.

W przypadku kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia.

Część składową niniejszej decyzji stanowi mapa z lokalizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego.

UZASADNIENIE

Pan Mariusz Staniek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o. o. ,ul.Górna 29B, 43-400 Cieszyn złożył w tut. organie wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych tj.:projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul.Wschodniej w Gródkowie na działkach ozn. nr geod.1011, 1045/13, 736/5 obręb Gródków.Do wniosku załączono mapę z lokalizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego.

Po przecanalizowaniu materiału dowodowego tut. organ zezwala na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej ul.Wschodniej w Gródkowie na działkach ozn. nr geod.1011, 1045/13, 736/5 obręb Gródków projektowaną infrastrukturę oświetlenia ulicznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany zgodnie z ustawą o drogach publicznych do: uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych; uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia - m. in. zwrócić się z miesięcznym wyprzedzeniem z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

Wniosek o zajęcie pasa drogowego winien zawierać dane:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
- cel zajęcia pasa drogowego;
- powierzchnia zajmowanego pasa drogowego lub powierzchnię reklamy (wymiary instalowanego urządzenia);
- termin zajęcia pasa drogowego.

Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23, za pośrednictwem Wójta Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia Wójta
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Zarządzania Drogi
Jolanta Górska-Rączka

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Staniek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o.o., ul. Górna 29B, 43-400 Cieszyn
2. Kopia a/a.

Zwolniono z pobrania opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz.2142)

„Sprawę prowadzi:
Artur Muc, Inspektor ds. zarządzania drogami
Tel. 32 294 49 22, e-mail: arturmuc@psary.pl”

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.1558.2022
Nazwa miejscowości	Gródków
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obiekt	Gródków 240106_2.0005
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000.6 / PL-KRON86-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymekski REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	23.06.2022 Piotr Dymekski

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.1558.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BEZCZESKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymekski NIP 482479255 REGON 241804424
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozycyjny weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 13.07.2022r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek upr nr 22169

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń poczemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GESUT.


Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan nanieśiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.364410 19.112482

Treść mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą oraz zaewidencjonowaną do zasobu powiatowego pod nr protokołu nr 1 (WG.6640.1558.2022) z dnia 13.07.2022

Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz

mgr inż. MAREK MAKSYMOWICZ
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej z zakresu
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upr. PDL0090/PDL/19

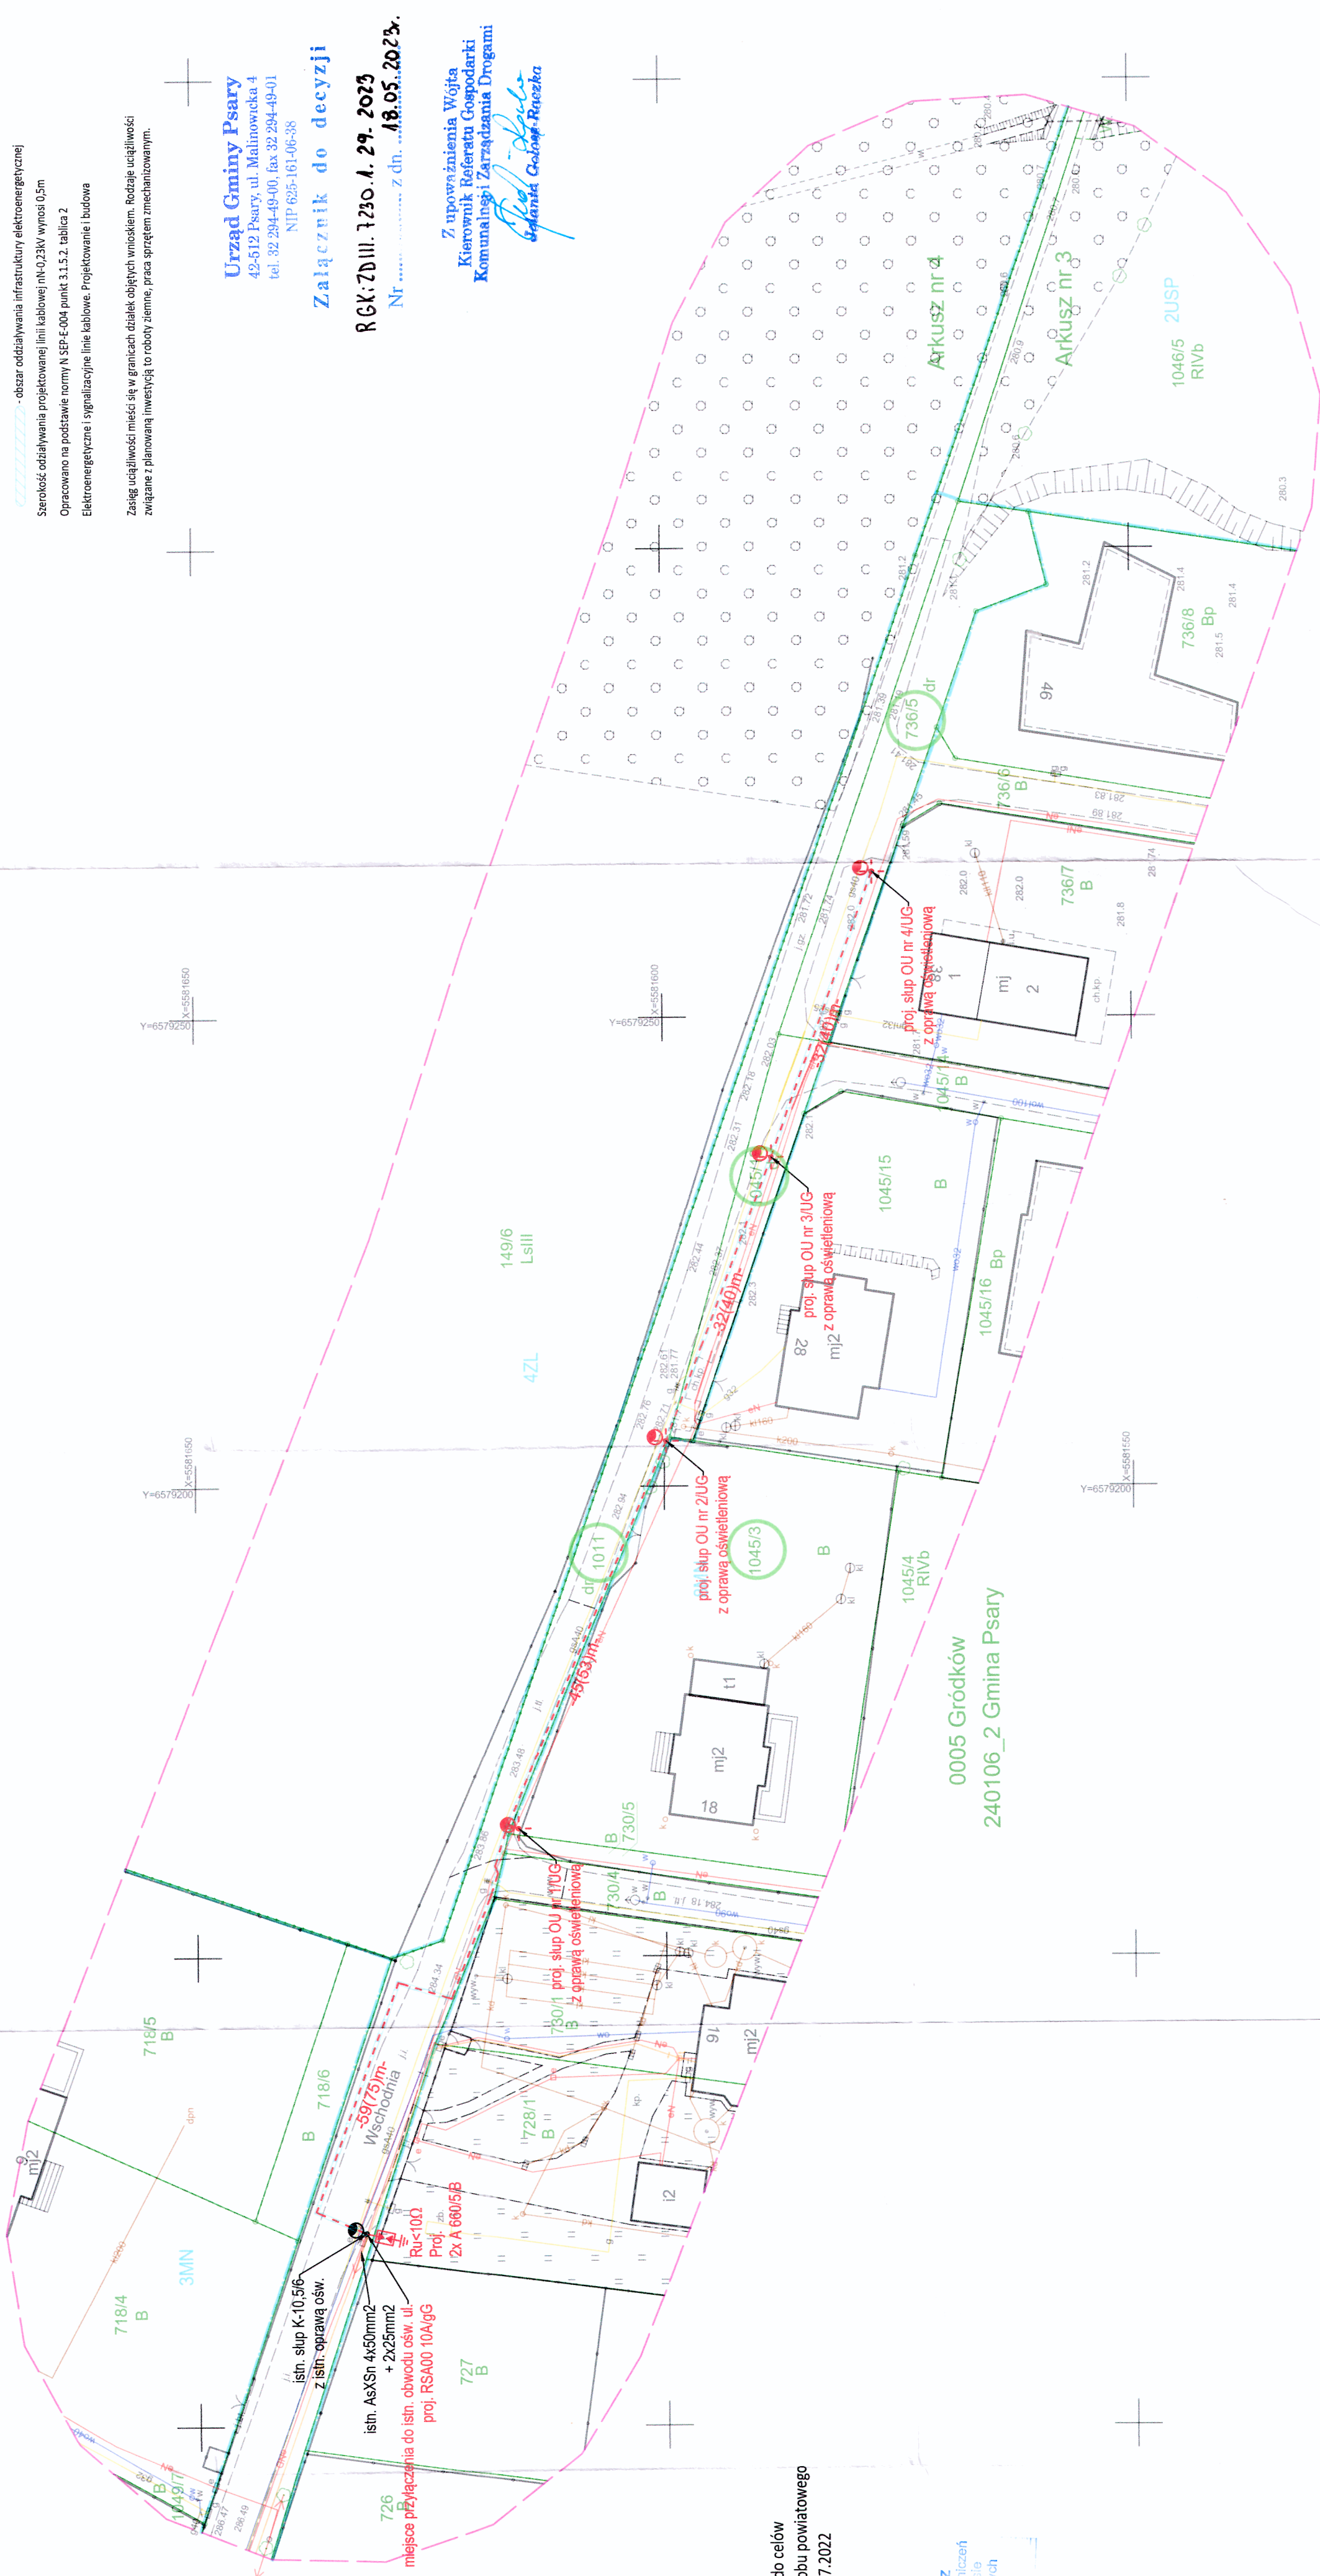

WYKONAWCA ECO-ENERGY P O L S K A ECO ENERGY POLAND GOSNIA 288 41 400 CIESZYN TEL.53 444 73 23 www.ecoenergy.pl	INWESTOR: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Adres: m. Gródków ul. Wschodnia dz. nr 238/5, 10/11, 104/53, 104/53 obr. 0005 Gródków j. ewid. 240106_2 g.m. Psary	
Nazwa inwestycji Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: Zadanie nr 4 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Wschodniej w Gródkowie	
Nazwa rysunku Projekt zagospodarowania terenu	
Projektant Marek Maksymowicz	Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Współpraca R. Kuczyński, M. Kupczyński	21.04.2023
	Nr rys. 1

LEGENDA:

- proj. słup OU h=8m z oprawą ośw. drogową LED na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,4m x 0,4m x 1m
- istn. oprawa ośw. na słupie
- proj. kabel oświetleniowy RN - YAKXs 4x25mm² w rurze ochronnej Ø50mm
- proj. rura ochronna sztywna Ø110 mm
- oznaczenie cząstki objętej opracowaniem

----- obszar oddziaływania infrastruktury elektroenergetycznej

Szerokość oddziaływania projektowanej linii kablowej N-0,23kV wynosi 0,5m

Opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2, tablica 2

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa

Zasieg udziałowości mieści się w granicach działek objętych wnioskiem. Rodzaje udziałowości związane z planowaną inwestycją to: roboty ziemne, praca sprzętem zmechanizowanym.

Urząd Gminy Psary
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4
tel. 32 294-49-00, fax 32 294-49-01
NIP 625-161-06-58

Załącznik do decyzji

RGK: 2D.III.1230.4.29.2023
Nr z dn. **18.05.2023r.**

Z upoważnienia Wójta
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Zarządzania Drogami

[Podpis]
Janina Górska-Raczka

4. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Będzińskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie
w terminie do 2023-03-03

Znak sprawy: WG.6630.36.2023

Wnioskodawca: ECO ENERGY POLAND SP. Z O.O.
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B, PL

Opis przedmiotu narady:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej w ramach „Zadanie nr 4 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Wschodniej w Gródkowie”

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Katarzyna Naściszewska

Protokolant: Katarzyna Naściszewska

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Aquaplus Sp. z o.o. Bobrowniki Grzegorz Lazar	nie dotyczy Nie dotyczy
2	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. Piotr Bociek	nie dotyczy Nie dotyczy
3	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Górnśląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice Andrzej Piątek	nie dotyczy Nie dotyczy
6	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź Aleksandra Pilarska	nie dotyczy Nie dotyczy
7	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Będzin Aneta Rokicka	nie dotyczy Nie dotyczy
8	NETIA S.A. Tadeusz Banaś	pozytywne bez uwag Brak uwag
9	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach Gabriela Gocyla - Moś	nie dotyczy Nie dotyczy
10	Orange Polska S.A. Katowice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

11	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Katowice _____ Dawid Mędrecki	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
12	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Południowy _____ Tomasz Minicki	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
13	PKP Energetyka S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	PKP Telkol Sp. z o.o. Katowice	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie _____ Krzysztof Błach	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
19	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Wydział obsługi sieci Zabrze	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
20	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Będzinie _____ Krzysztof Domański	negatywne _____ Przebieg projektowanej inwestycji należy uzgodnić w Gazowni w Będzinie.
21	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Bytomiu _____ Marcin Stolarski	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
22	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Świętochłowicach _____ Mirosław Kozak	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
23	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Zawierciu _____ Tomasz Drożdżyński	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
24	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
25	Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. _____ Tomasz Turek	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
26	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepłny nr 1	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
27	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepłny nr 5 _____ Sławomir Kustra	nie dotyczy _____ Nie dotyczy

28	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Dariusz Gąstala	pozytywne z uwagami Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych urządzeń elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie. Pod adresem ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiadów branżowych w TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie
29	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Marcin Patyk	nie dotyczy Nie dotyczy
30	TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Robert Jurczak	nie dotyczy Nie dotyczy
31	T-Mobile Polska S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
32	Tramwaje Śląskie S.A. Tomasz Łukaszek	nie dotyczy Nie dotyczy
33	Wojkowskie Wody Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
34	Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
35	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Siewierz	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
36	Zarząd Dróg Wojewódzkich	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Burmistrz Gminy Sławków	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Burmistrz Miasta Czeladź Rafał Sobczyk	nie dotyczy Nie dotyczy
3	Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Karol Czekaj	nie dotyczy Nie dotyczy
4	Burmistrz Miasta Wojkowice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Prezydent Miasta Będzin	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Wójt Gminy Bobrowniki Jacek Brzozowski	nie dotyczy Nie dotyczy
7	Wójt Gminy Mierzęcice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Wójt Gminy Psary	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Starostwo Powiatowe w Będzinie - Wydział Architektury Dariusz Kruczkowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
Uwaga własna przewodniczącego:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko	Stanowisko/treść uwagi:
1	PODGIK Będzin Katarzyna Naściszewska	pozytywne z uwagami 1) Z dokumentacji przyjętej do pzgik w ramach operatu technicznego P.2401.2022.2018 wynika, iż opracowywana mapa do celów projektowych została sporządzona w celu projektowania obiektów liniowych w odległości powyżej 3 m od granic działki nr 1011 oraz w odległości mniejszej lub równej 3 m od granic działek 1045/13, 736/5. (§31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Potwierdza to zamieszczona informacja w sprawozdaniu technicznym ww. pracy geodezyjnej. Usytuowanie projektowanej sieci elektroenergetycznej nie zachowuje wymaganej odległości większej niż 3 m. 2) W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązkiem inwestora jest ochrona wszystkich znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze realizacji inwestycji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
Katarzyna Naściszewska
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podpisano podpisem elektronicznym


.....
Podpis i pieczęć protokolanta narady koordynacyjnej

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn.zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwia lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
4. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.1558.2022
Nazwa miejscowości	Gródków
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obsręb	Gródków 240106_2.0005
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000:6 / PL-KRON86-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	-----
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	23.06.2022 Piotr Dymecki



<p>Podpiszając, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oparte technicznie pozytywne zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karniej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>	
<p>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych</p>	<p>WG.6640.1558.2022</p>
<p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie</p>	<p>STAROSTA BĘDZIŃSKI</p>
<p>Wykonawca prac geodezyjnych</p>	<p>MERIDIAN Piotr Dymecki NIP 6480270255 REGON 241804424</p>
<p>Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji</p>	<p>Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 13.07.2022r</p>
<p>Imię i nazisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</p>	<p>Piotr Porzucek upr nr 22169</p>

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GESUT.

Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan naniesiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.364410 19.112482


Treść mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą oraz zaewidencjonowaną do zasobu powiatowego pod nr protokołu nr 1 (WG.6640.1558.2022) z dnia 13.07.2022


Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz

STAROSTA BĘDZIŃSKI
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)





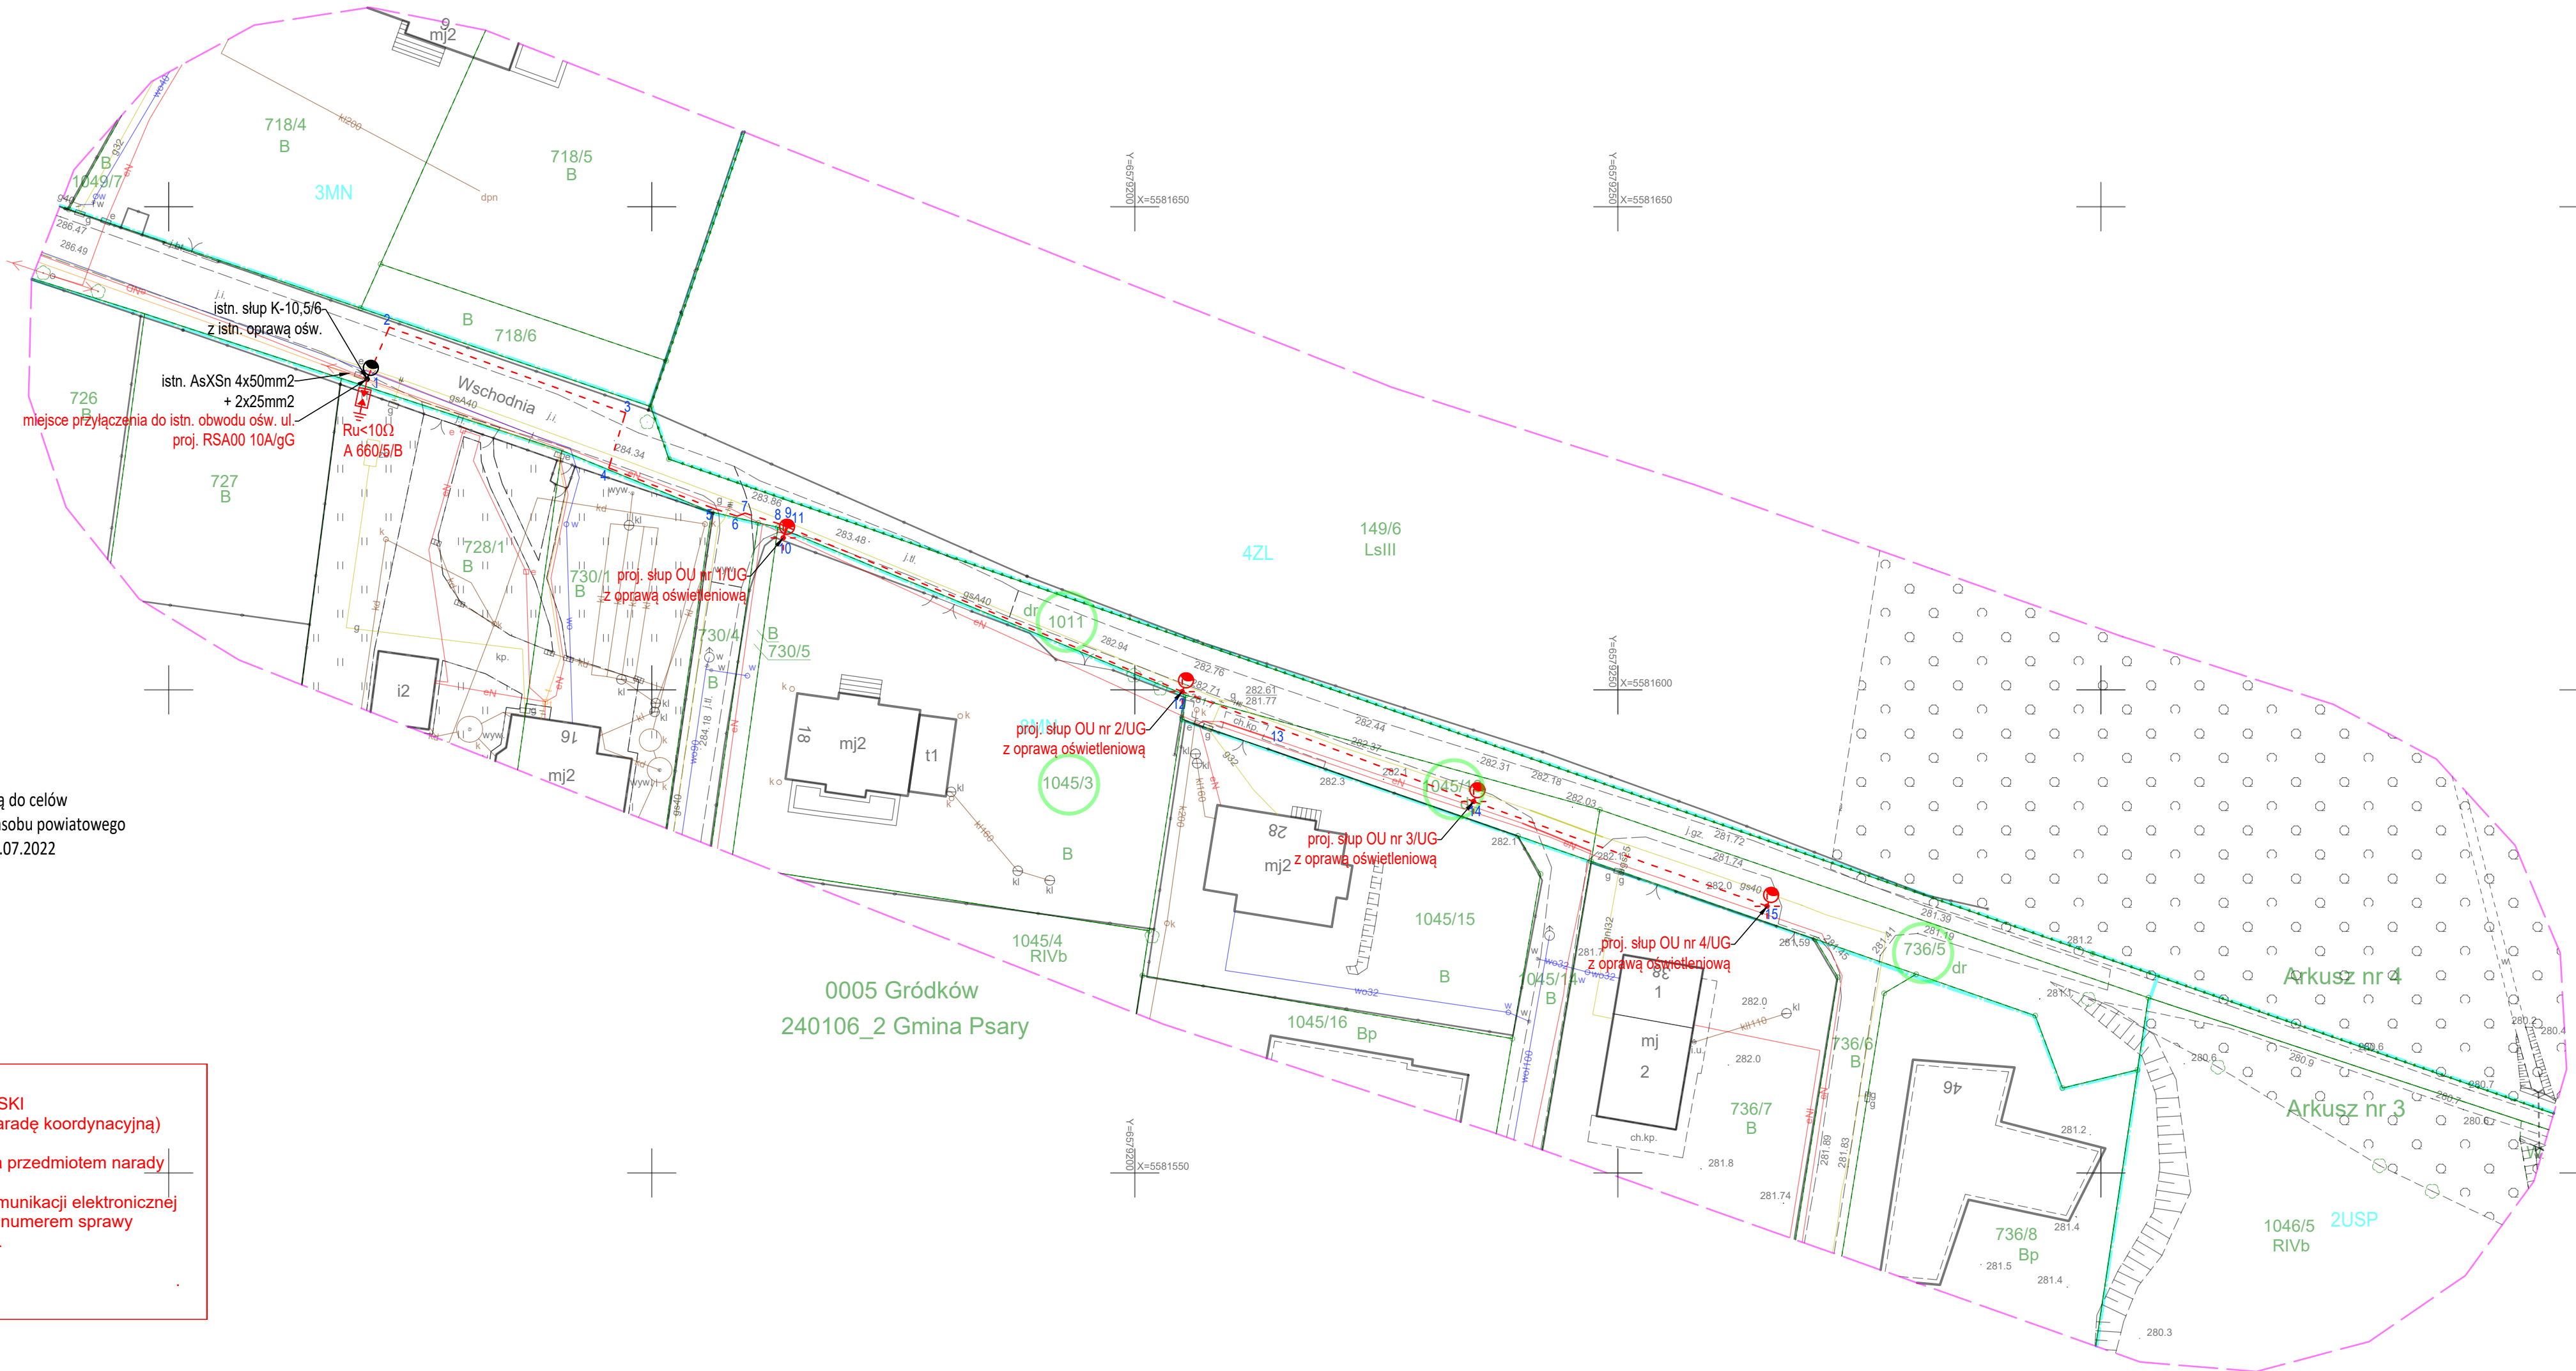

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zakończonej dnia 2023-03-03 pod numerem sprawy WG.6630.36.2023.

Dokument podpisany elektronicznie przez



 <p>GÓRNA 238 43-400 CIESZYN TEL. 33 44 73 23 www.ecoenergypoland.pl</p>	Investor: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary				
	Adres: m. Gródków ul. Wschodnia dz. nr 736/5, 1011, 1045/3, 1045/13 obr. 0005 Gródków j. ewid 240106_2 gm. Psary				
Budowa sieci elektroenergetycznej: kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: <u>Zadanie nr 4 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Wschodniej w Gródkowie"</u>					
Nazwa inwestycji					
Nazwa rysunku	Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu				Skala 1:500
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Nr rys.
Projektant	Marek Maksymowicz	PD.010/90/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych		31.01.2023	1
Współpraca	R. Kuczyński, M. Kupryciuk,				

LEGENDA:

-  proj. słup OU h=8m z oprawą ośw. drogową LED na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,4m x 0,4m
 istn. oprawa ośw. na słupie
 proj. kabel oświetleniowy nN - YAKXs 4x25mm² w rurze ochronnej Ø50mm
 proj. rura ochronna sztywna Ø110 mm
 oznaczenie działki objętej opracowaniem
 punkty załamania sieci elektroenergetycznej nN

5. UZGODNIENIE PSG – GAZOWNIA W BĘDZINIE



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

data wpływu
5636.2023.01.18.1463
12.05.2023
Będzie

Gazownia w Będzinie
ul. Sielecka 85a, 42-500 Będzin
tel. 22 444 33 33
gazownia.bedzin@psgaz.pl

ECO ENERGY POLAND
Ul. Górna 29 B
43-400 Cieszyń

Wasz znak:
Nasz znak: PSG/ZA.0154.763.160116656.2023

Będzin 02.05.2023

Dot.: Uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego dla projektowanego oświetlenia w Gródkowie przy ul. Wschodniej dz. nr. 736/5, 1011, 1045/3, 1045/13.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— **gazociąg średniego ciśnienia (PE) – kolorem granatowym**

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie z następującymi uwagami.**

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem należy zachować odległość poziomą od powierzchni zewnętrznej ścianki gazociągu nie mniejszą niż 0,5 m, zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.

- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (1,0 m po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu średniego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Będzinie.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Sielecka 85a. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

MM Monitor Specjalista
ds. ds. technicznych
Natalia Baran

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia Będzinie
Wojciech Banasik

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG 6640.1558.2022
Nazwa miejscowości	Gródków
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obręb	Gródków 240106_2.0005
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000 6 / PL-KRON86-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymiecki REGON 241804424
Data oraz inną nazwisko osoby opracowującej mapę	23.06.2022 Piotr Dymiecki

Podpiszcie: że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny poświadczający o ich wykonaniu. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	WG 6640.1558.2022
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	STAROSTA BEOZDZINSKI
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	MERIDIAN Piotr Dymiecki NIP 6482079255 REGON 241804424
Wykonawca prac geodezyjnych	Próbki wyznaczone nr 1 z dnia 13.07.2022
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik geodezyjny	Piotr Porzucek upr nr 22169
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

Nie wyklucza się skłócenia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń pomiarowych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GCSUT. Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MP2P plan nanieśiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.364410 19.112482

Treść mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą oraz zaewidencjonowaną do zasobu powiatowego pod nr protokołu nr 1 (WG.6640.1558.2022) z dnia 13.07.2022

Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz


mgr inż. MAREK MAKSYMOWICZ
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upr. PDL/0090PBE/19

WYKONAWCA ECOENERGY S.A. NIP 6482079255 ul. Główna 39B 43-400 CIESZYN www.ecoenergy.pl	INWESTOR: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Adres: m. Gródków ul. Wschodnia dz. nr 738/3, 1011, 1045/3, 1045/13 obr. 0005 Gródków p. ewid. 240106_2 gm. Psary	
Nazwa inwestycji Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: Zadanie nr 4 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Wschodniej w Gródkowie	
Nazwa rysunku Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu	
Imię i Nazwisko Nr uprawnień	Podpis Data
Projektant Marek Maksymowicz	7 31.01.2023
Współpraca R. Kuczyński, M. Kupczyński,	

LEGENDA:


- proj. słup OU h=8m z oprawą ośw. drogową LED na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,4m x 0,4m
- istn. oprawa ośw. na słupie
- proj. kabel oświetleniowy nN - YAKOs 4x25mm² w rurze ochronnej Ø50mm
- proj. rura ochronna sztywna Ø110 mm
- oznaczenie cząłki objętej opracowaniem
- punkty załamania sieci elektroenergetycznej nN

Załącznik do pisma:
z dnia 02.05.2025
znak PSC.12A.0154.19.16016556.1013
— geodezyjny i/c (PE)
nawet siem
orientacyjnie

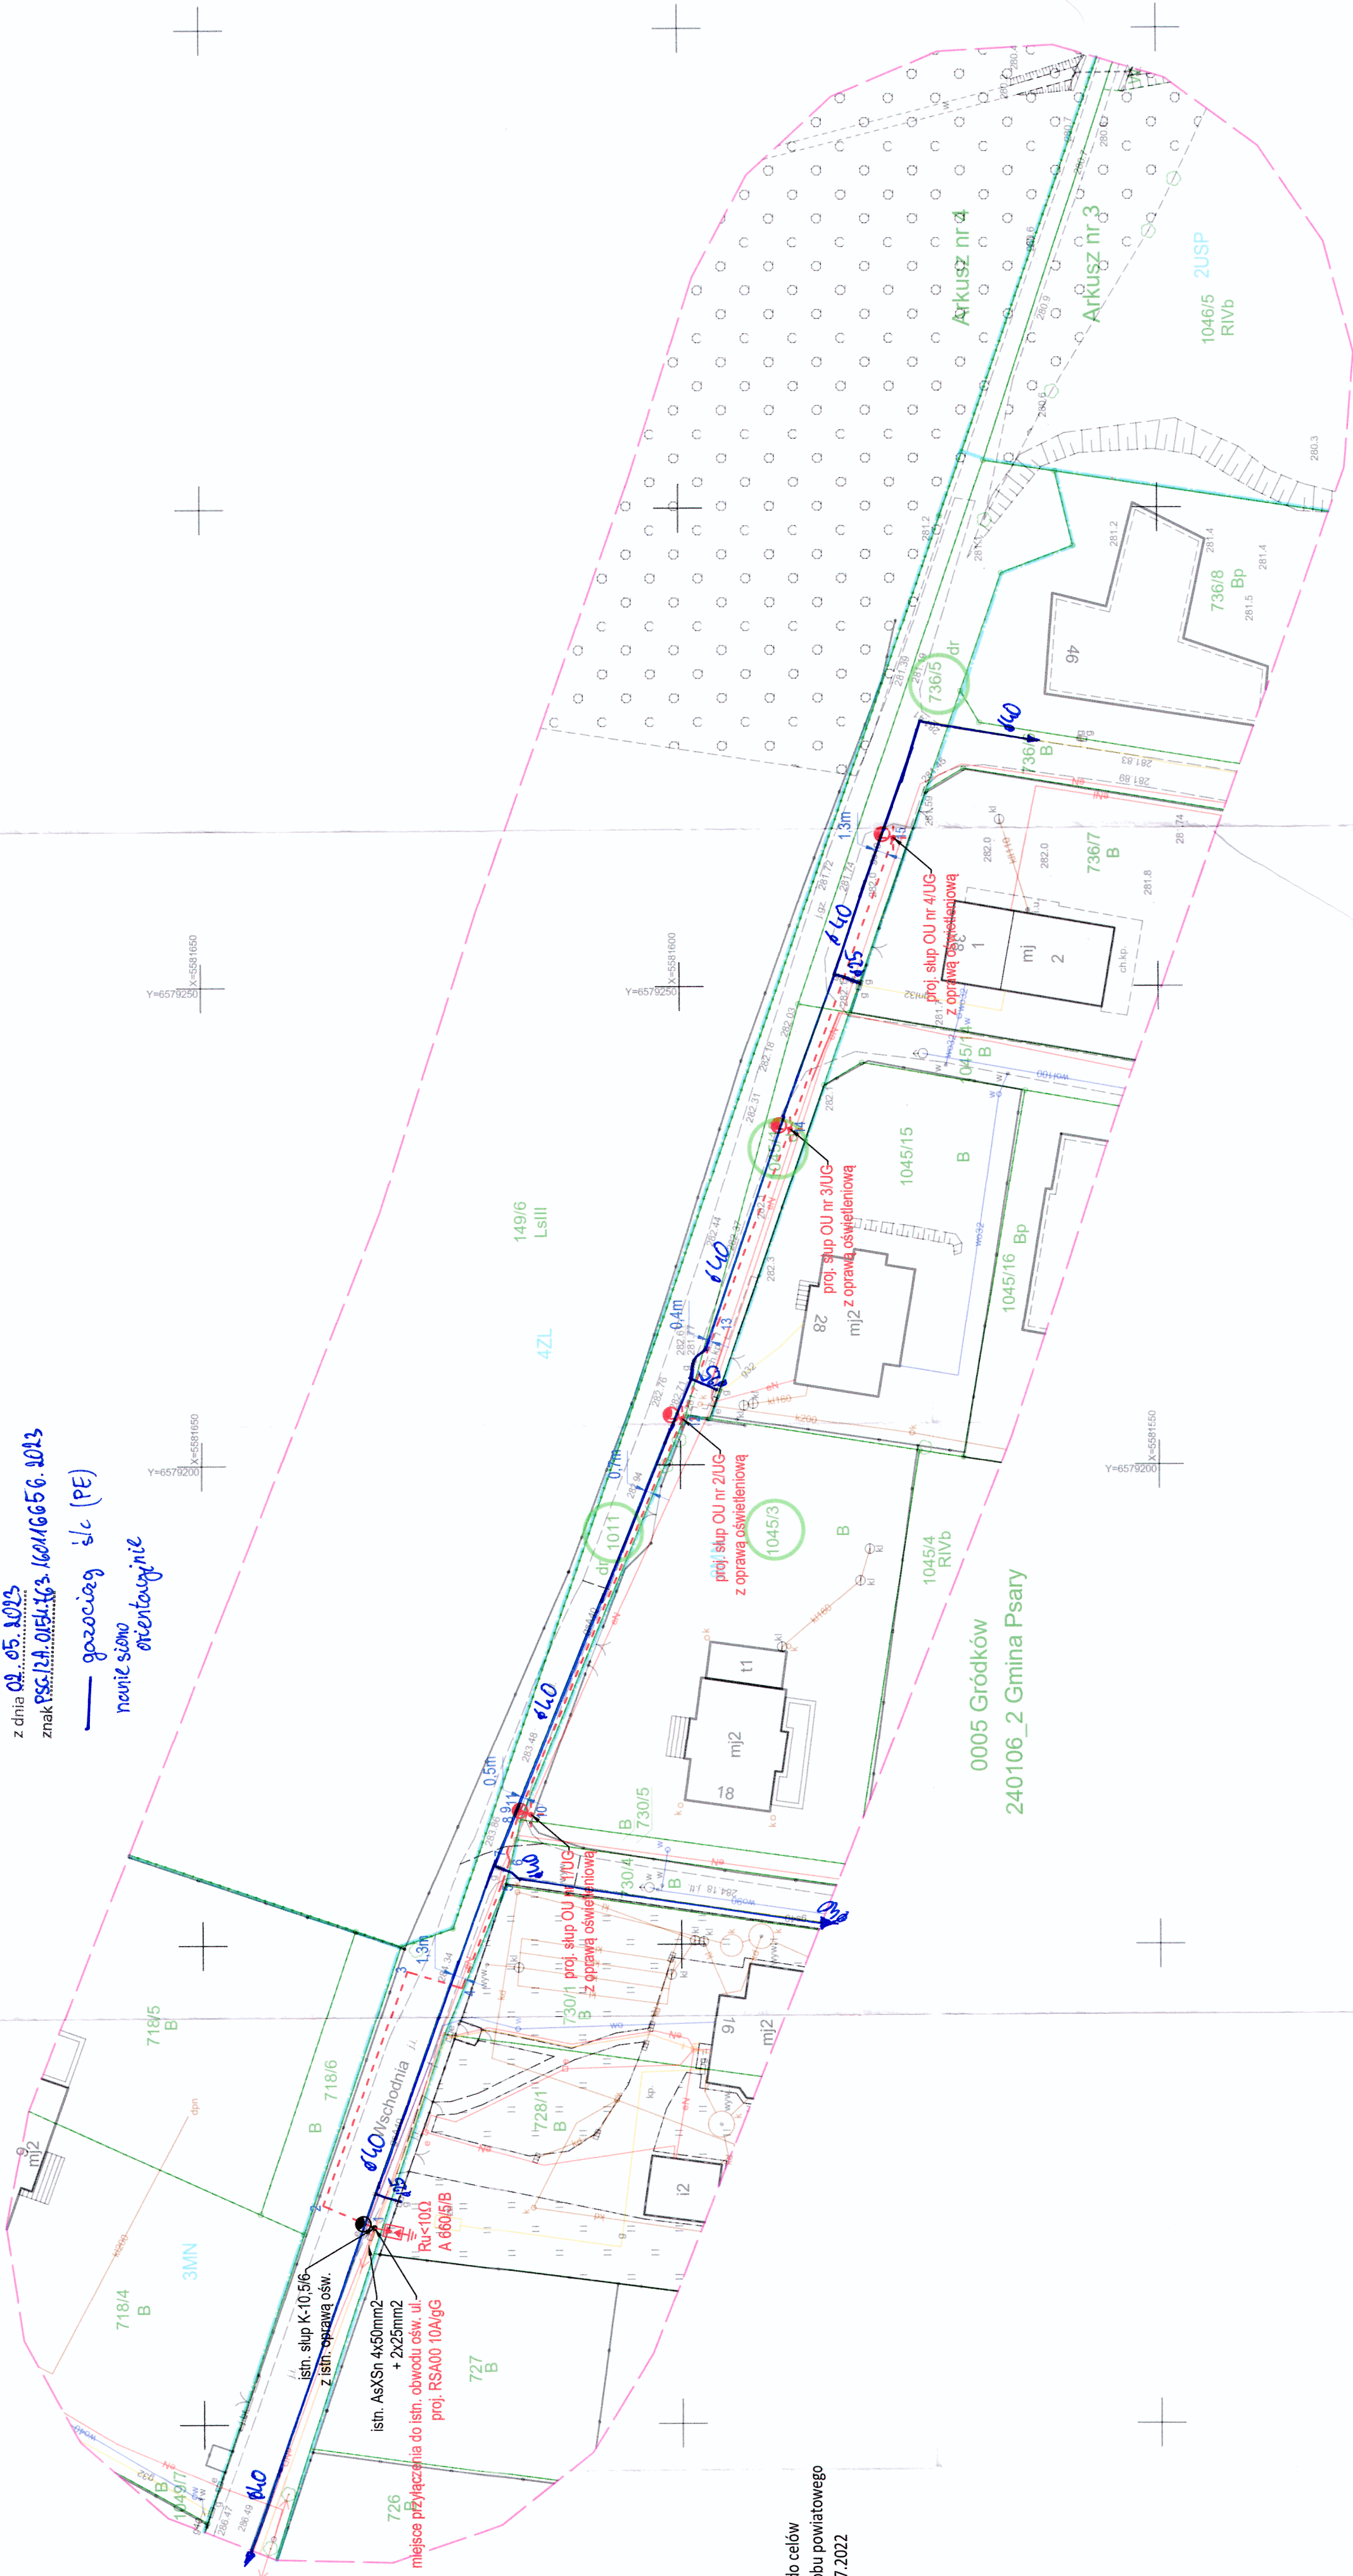

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodzyjnej	WG.6540.1555.2022	
Nazwa miejscowości	Gódków	
Jednostka ewidencyjna	Pesary 24.01.05_2	
Obręb	Gódków 24.01.05_2_0005	
Skala mapy	1:500	
Układy współrzędnych	20006 / PL_KRONE-NH	
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr.nr 22169	
Wykonawca prac geodzyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424	
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	23.06.2022 Piotr Dymecki	



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opartą technicznie pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

[illegible]

Nie wykazuje się istnienia u bratania innych nie wykazanych na mniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GESUP.

Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan namierzono warianty: a)

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.36410 19.112482

