


| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|-------|
| Rzędna terenu istn.* | 371,1 | | | | | 370,0 |
| Rzędna osi rurociągu* | 369,6 | | | | | 368,5 |
| Zagłębienie osi rurociągu** | -1,5 | | | | | -1,5 |
| Spadki | 0,3‰ | | | | | |
| Średnica, materiał | PE-HD RC PE100 SDR11 ø40 | | | | | |
| Odległości, długości | 0,0 | 14 | 14 | 19 | 33 | 109 |
| | | | | | | 142 |

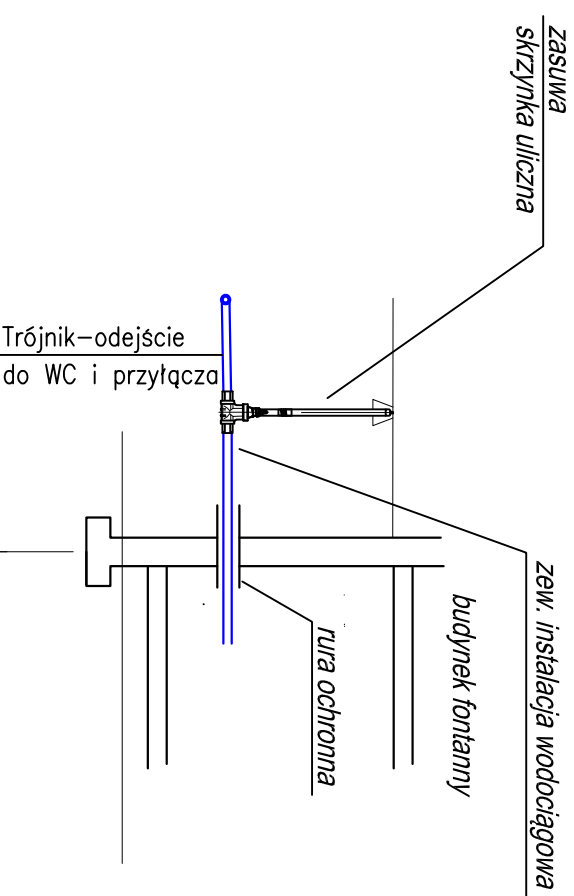

| | | |
|-----------------------------|------|-------|
| Rzędna terenu istn.* | | 370,8 |
| Rzędna osi rurociągu* | | 369,3 |
| Zagłębienie osi rurociągu** | -1,5 | |
| Spadki | | |
| Średnica, materiał | | |
| Odległości, długości | 3 | 3 |

- UWAGA
1. Na trasie projektowanego przewodu może występować niezainwentaryzowane uzbrojenie.
 2. Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, gdy odległość będzie mniejsza od określonej w warunkach technicznych należy zabezpieczyć rurami ochronnymi.
 3. Nad rur. wod. zastosować taśmę lokalizacyjno ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową
- * przypuszczalne rzędne
- ** zagłębienie odniesione do poz. terenu

SANITARNA

DATA

MARZEC 2021

PROJEKTANT – INSTALACJE SANITARNE
mgr inż. Arkadiusz GOSIEWSKI
upr nr SLK/6604/PWBS/16

OPRACOWANIE
mgr inż. arch. Michalina MUSIAKA

INWESTOR
GMINA WOLBROM

LOKALIZACJA
ul. Krakowska 1, 32–340 WOLBROM
ul.Krakowska, 32–340 WOLBROM Dz. nr 3779,

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO
W WOLBROMIU – ETAP I

NAZWA RYSUNKU Profil podłużny przyłtacza
i zew. instalacji wodociągowej

NR RYSUNKU02FORMATSKALA