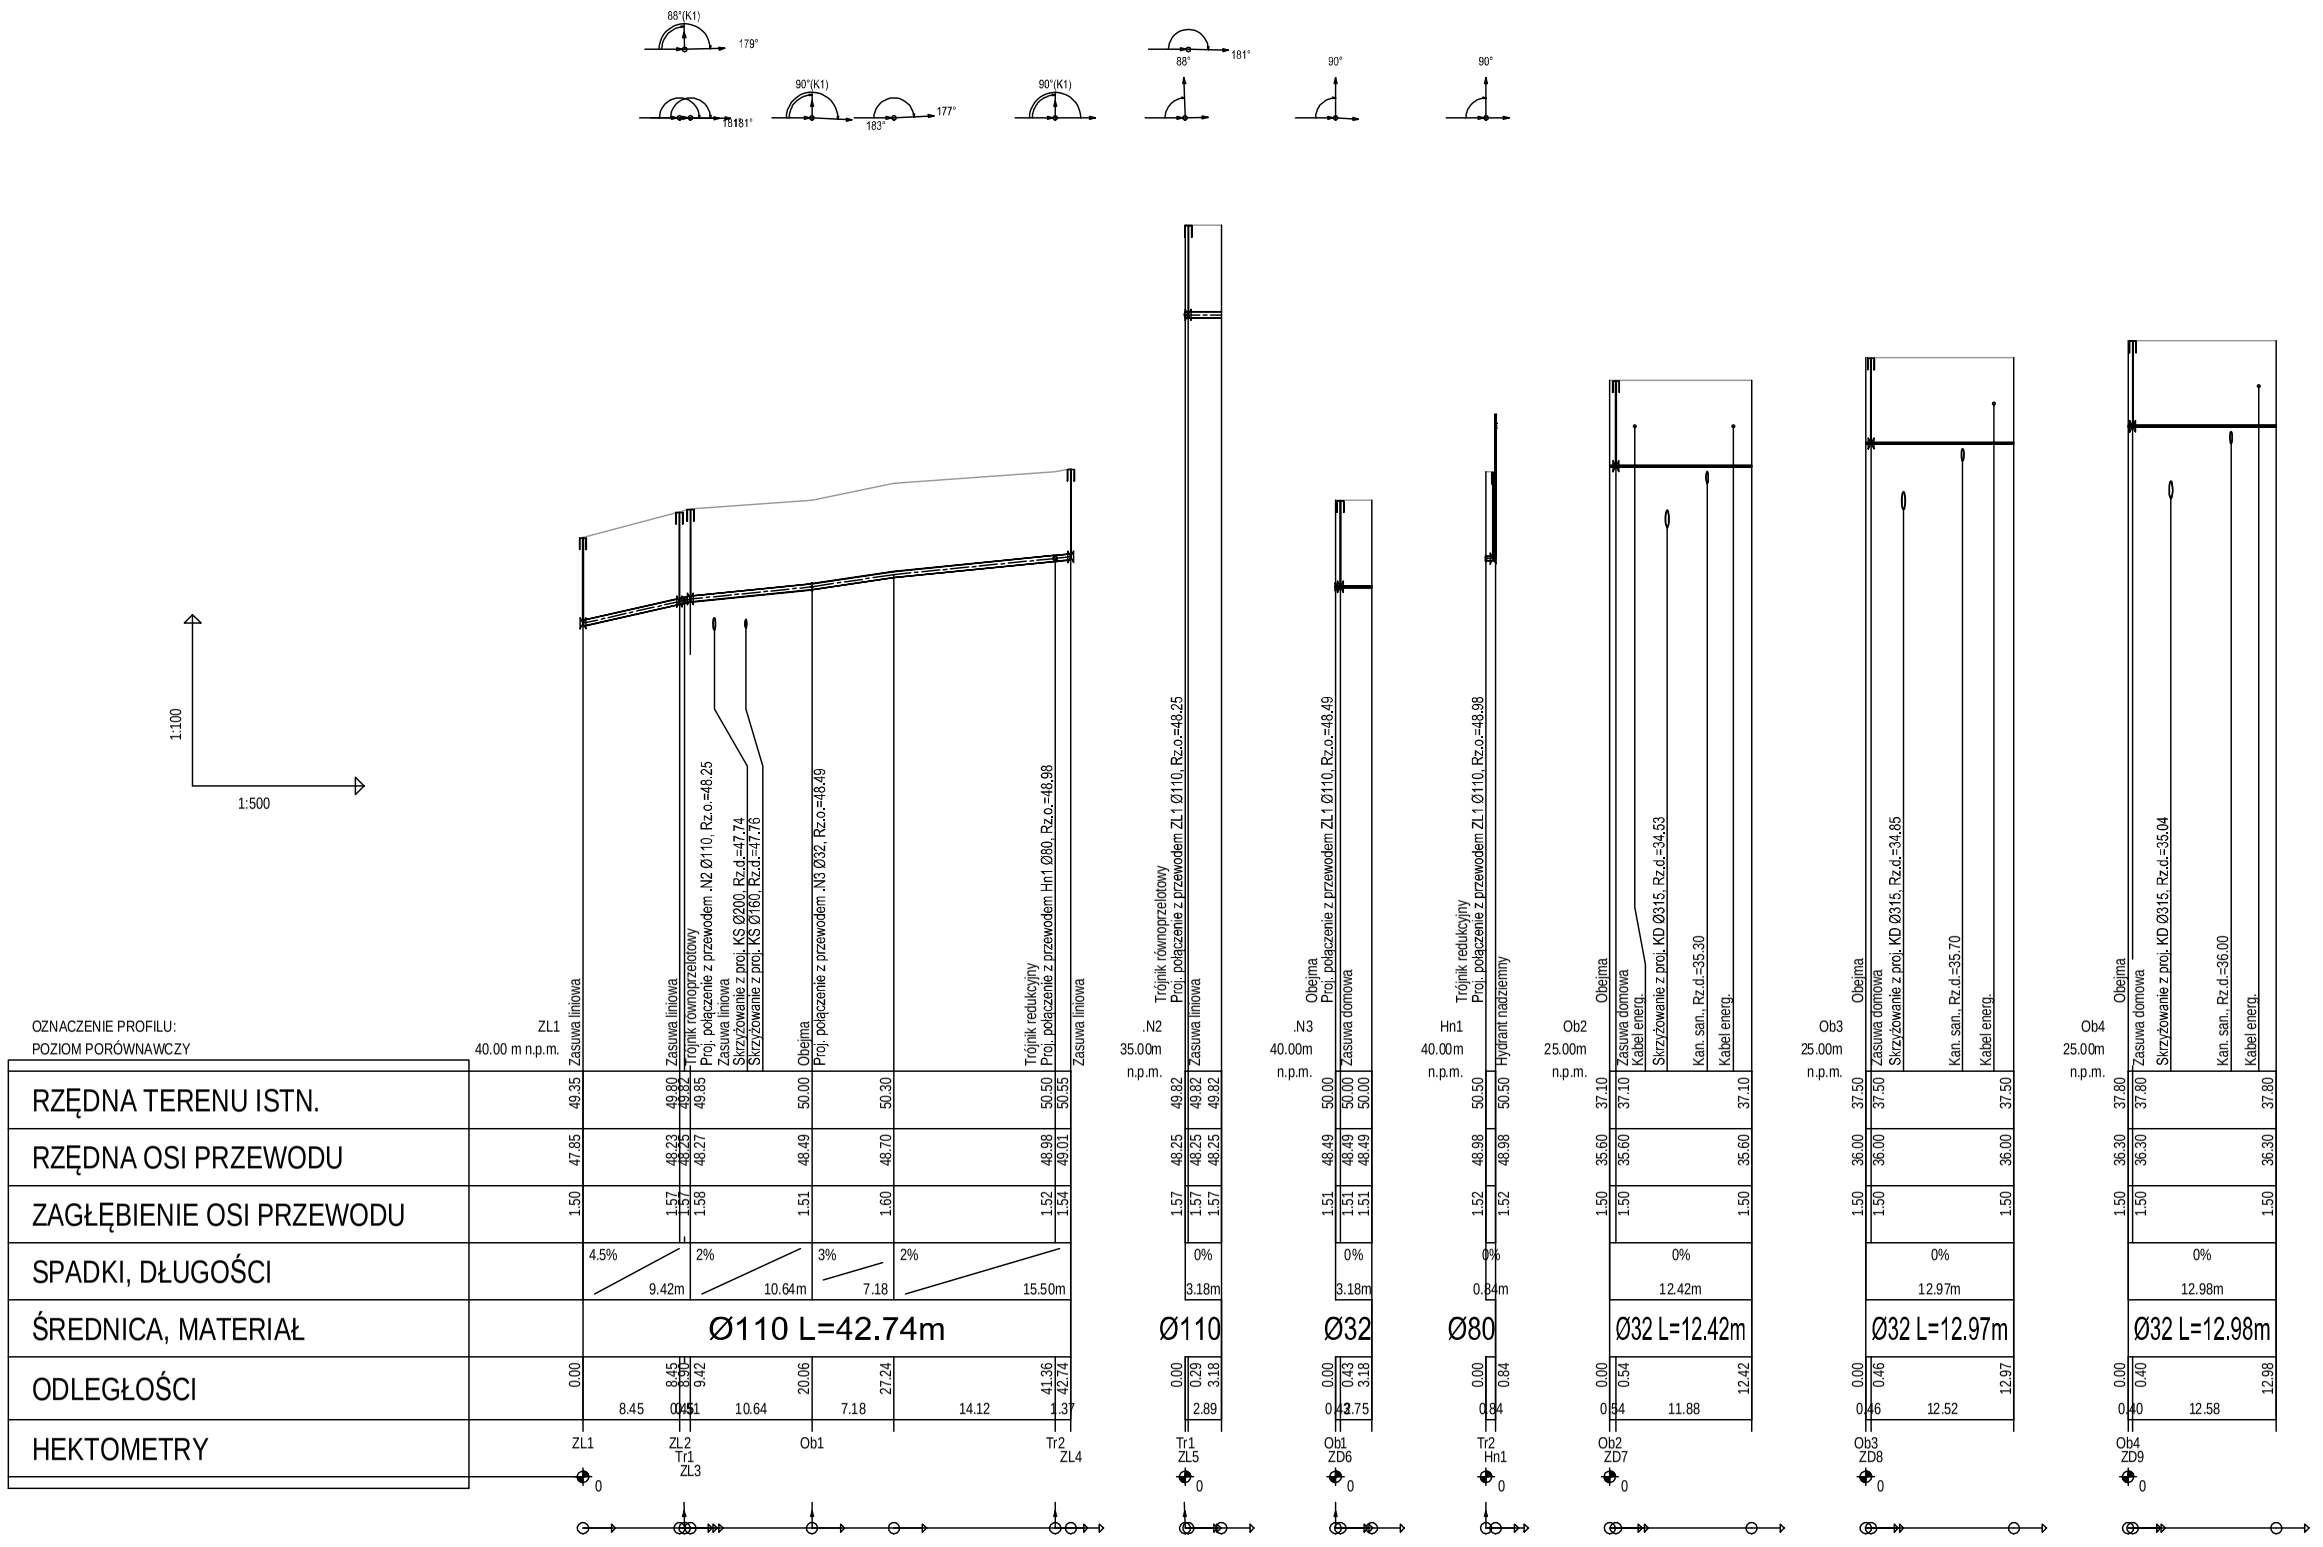
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
ZL1
40.00 m n.p.m.
Zasuwa liniowa
Trójnik równoprzelotowy
Proj. połączenie z przewodem .N2 Ø110, Rz.o.=48.25
Skrzyżowanie z proj. KS Ø200, Rz.d.=47.74
Skrzyżowanie z proj. KS Ø160, Rz.d.=47.76
Obejma
Proj. połączenie z przewodem .N3 Ø32, Rz.o.=48.49
Trójnik redukcyjny
Proj. połączenie z przewodem Hn1 Ø80, Rz.o.=48.98
Ø110 L=42.74m
4.5%
9.42m
2%
10.64m
3%
7.18
15.50m
.N2
35.00m n.p.m.
Proj. połączenie z przewodem ZL1 Ø110, Rz.o.=48.25
Ø110
0%
3.18m
.N3
40.00m n.p.m.
Proj. połączenie z przewodem ZL1 Ø110, Rz.o.=48.49
Zasuwa domowa
Ø32
Hn1
40.00m n.p.m.
Proj. połączenie z przewodem ZL1 Ø110, Rz.o.=48.98
Hydrant nadziemny
Ø80
0.84m
Ob2
25.00m n.p.m.
Kabel energ.
Skrzyżowanie z proj. KD Ø315, Rz.d.=34.53
Kan. san., Rz.d.=35.30
Ø32 L=12.42m
12.42m
Ob3
25.00m n.p.m.
Skrzyżowanie z proj. KD Ø315, Rz.d.=34.85
Kan. san., Rz.d.=35.70
Ø32 L=12.97m
12.97m
Ob4
25.00m n.p.m.
Skrzyżowanie z proj. KD Ø315, Rz.d.=35.04
Kan. san., Rz.d.=36.00
Ø32 L=12.98m
12.98m
ZL1 ZL2 Tr1 ZL3 Ob1 Tr2 ZL4 Tr1 ZL5 Ob1 ZD6 Tr2 Hn1 Ob2 ZD7 Ob3 ZD8 Ob4 ZD9
88°(K1) 179° 181° 90°(K1) 183° 177° 88° 90°

Projekt:	Budowa drogi gminnej na dz. 266 w miejscowości Wrzeście			
Tytuł opracowania:	Profil wodociągu			
Data opracowania: 04/2019		Rys. nr: W 3.1	Skala: 1:100/500	
	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
sanitarna (wodociąg)	Opracował	A. GRACEFFA	—	
	Projektował	J. WRÓBLEWSKI	3937/Gd/89	
	Sprawdził	S. Szurman	287/Gd/2002	