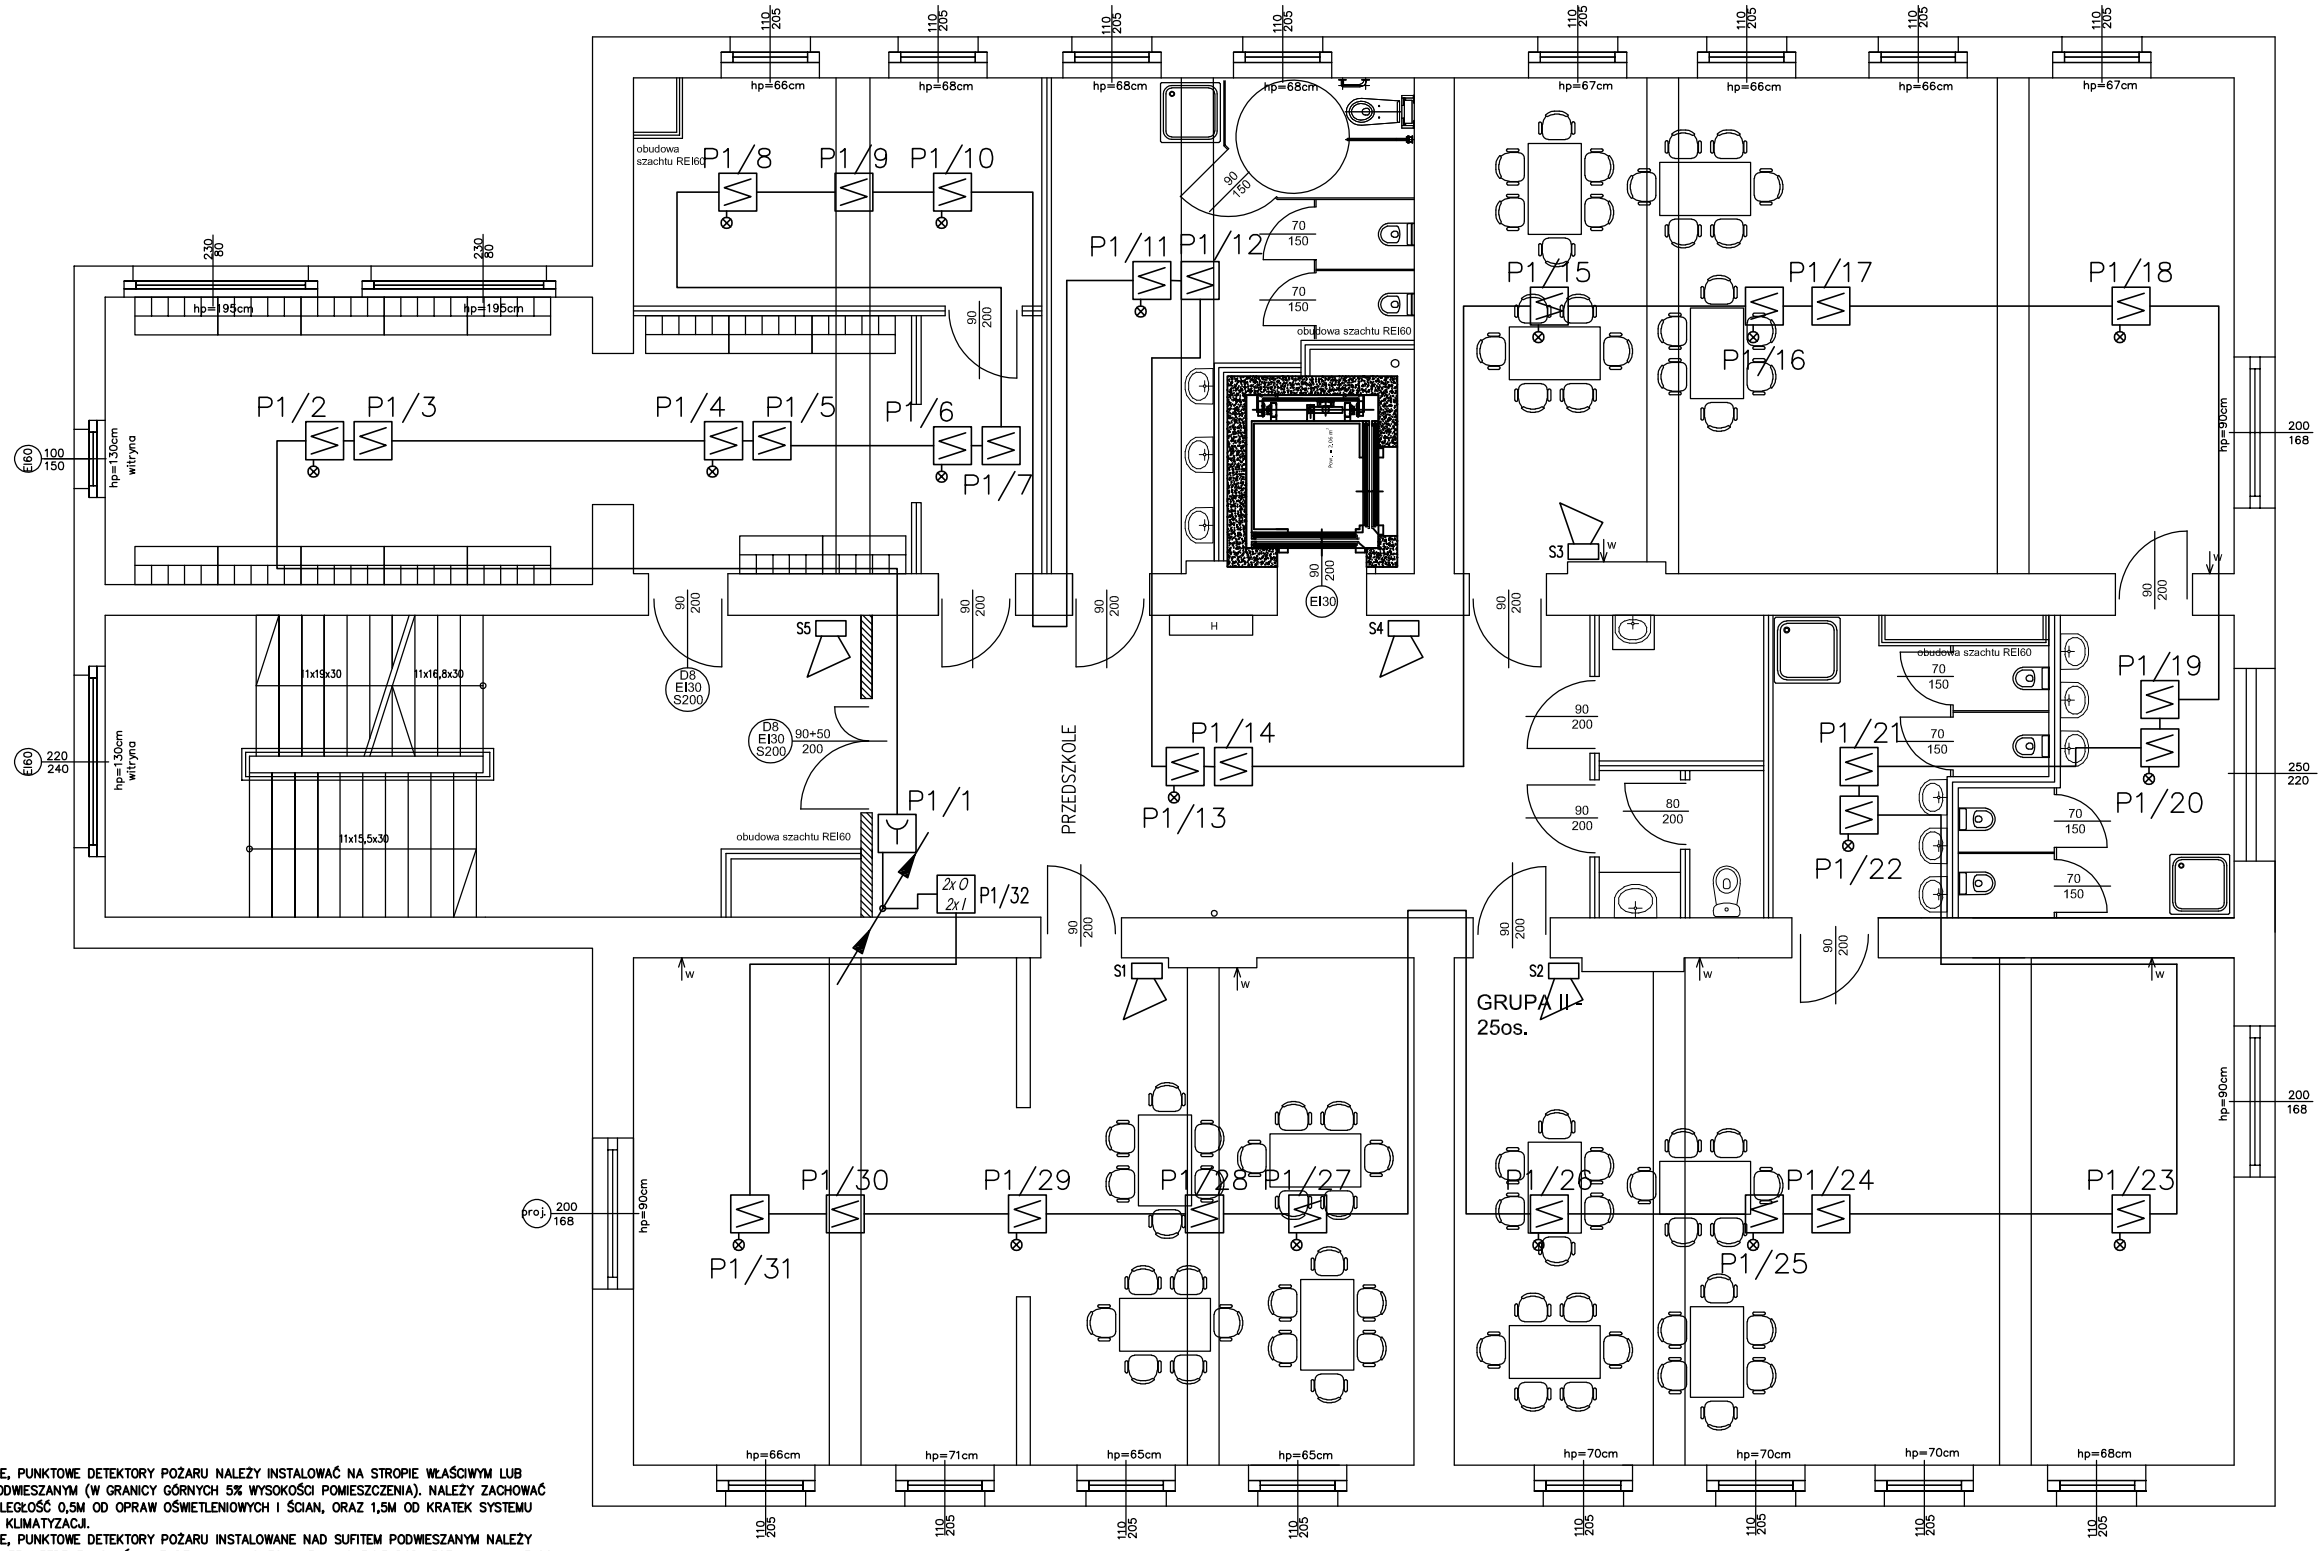

UWAGI:

1. AUTOMATYCZNE, PUNKTOWE DETEKTORY POŻARU NALEŻY INSTALOWAĆ NA STROPIE WŁAŚCIWYM LUB NA SUFICIE PODWIESZANYM (W GRANICY GÓRNYCH 5% WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA). NALEŻY ZACHOWAĆ MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ 0,5M OD OPRAW OŚWIETLENIOWYCH I ŚCIAN, ORAZ 1,5M OD KRATEK SYSTEMU WENTYLACJI / KLIMATYZACJI.
2. AUTOMATYCZNE, PUNKTOWE DETEKTORY POŻARU INSTALOWANE NAD SUFITEM PODWIESZANYM NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZEWNĘTRZNE WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA MONTOWANE NA SUFICIE PODWIESZANYM, W MIEJSCU MONTAŻU CZUJNIKA W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ.
3. RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE NALEŻY INSTALOWAĆ NA ŚCIANACH (ŚRODEK PRZYCISKU NA WYSOKOŚCI 1,5M OD POZIOMU PODŁOGI). W MIEJSCACH GDZIE PRZYCISKI ROP MOGĄ BYĆ NARAŻONE NA KONTAKT Z WODĄ / WILGOCIĄ (ELEMENTY INSTALOWANE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ W OBRĘBIE PRZESTRZENI ZABEZPIECZANYCH INSTALACJĄ TRYSKACZOWĄ) NALEŻY STOSOWAĆ PRZYCISKI W WYKONANIU HERMETYCZNYM.
4. MODUŁY KONTROLNE, STERUJĄCE I KONTROLNO–STERUJĄCE NALEŻY INSTALOWAĆ NA ŚCIANACH:
   • NA ŚCIANIE (H = 2,5M OD POZIOMU POSADZKI) LUB W PRZESTRZENI PRZYSUFITOWEJ – W MIEJSCACH GDZIE NIE WYSTĘPUJĄ SUFITY PODWIESZANE,
5. ZASILACZE NISKONAPIĘCIOWE 24V DC NALEŻY MONTOWAĆ NA ŚCIANACH:
   • NA ŚCIANIE (H = 2,5M OD POZIOMU POSADZKI) LUB W PRZESTRZENI PRZYSUFITOWEJ – W MIEJSCACH

MIEJSCE MONTAŻU POWINNO UWZGLĘDNIĆ:

   • DOSTĘP DLA PRACOWNIKÓW SERWISU (SUFIT DEMONTOWALNY LUB REWIZJA W SUFICIE STAŁYM),
   • WŁAŚCIWY PRZEPŁYW POWIETRZA UWZGLĘDNIAJĄCY WŁAŚCIWE CHŁODZENIE ZAMONTOWANYCH URZĄDZEŃ.
6. ELEMENTY SYSTEMU SSP (NP. ZASILACZE NISKONAPIĘCIOWE, MODUŁY, STEROWNIKI, ITP.) NALEŻY MOCOWAĆ W SPOSÓB NIE ZAWĘŻAJĄCY DROGI EWAKUACYJNEJ. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI MONTAŻU ELEMENTÓW W PRZEJŚCIACH EWAKUACYJNYCH, OSPRZĘT NALEŻY MOCOWAĆ POWYŻEJ WYSOKOŚCI 2,2M OD PP.
7. PUSTKA BUDOWLANA O WYSOKOSCI PONIZEJ 1M ORAZ DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI PONIZEJ 10M, OBUDOWANA CAŁKOWICIE ELEMENTAMI Z NIEPALNEGO MATERIAŁU (MATERIAŁ PALNY JEST TAK ROZŁOŻONY, ŻE GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO NIE PRZEKRACZA 25MJ NA KAŻDY 1M² POWIERZCHNI) ORAZ NIE SĄ PROWADZONE PRZEZ NIĄ KABLE INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA (CHYBA ŻE KABEL MA ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ CONAJMNIEJ 30MIN), NIE WYMAGA ODRĘBNEJ OCHRONY.
8. INSTALACJĘ SYSTEMU SSP W OBSZARACH NIENADZOROWANYCH PRZEZ SYSTEM NALEŻY PROWADZIĆ PRZEWODAMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. PH30 W TORACH E30.

UWAGA:
POŁĄCZENIA POMIĘDZY ELEMENTAMI PĘTLOWYMI SĄ SCHEMATYCZNE (W CELU UŁATWIENIA IDENTYFIKACJI KOLEJNOŚCI POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW). NIE PREZENTUJĄ FIZYCZNEGO PRZEBIEGU TRASY PRZEWODU.

CSP	CENTRALA SYSTEMU SSP
	CZUJKA OPTYCZNO–TEMPERATUROWA POŻARU
	CZUJKA OPTYCZNO–TEMPERATUROWA ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
CO	ISTNIEJĄCA CENTRALA ODDYMIANIA
	MODUŁ KONTROLNO – STERUJĄCY (4 WEJŚCIA / 4 WYJŚCIA)
	RĘCZNY PRZYCISK SYSTEMU ODDYMIANIA
	PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
	CERTYFIKOWANY ZASILACZ BUFOROWY DLA URZĄDZEŃ PPOŻ.
	KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY

INWESTBUD

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant specj. inst. elekt.	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15		Data: 20.04.2021r.
				Stadium: PW
Zadanie:	Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie–Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na Ip i IIp budynku. (działka nr 1195, obręb nr 3 Boguszów).			Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów–Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58–370 Boguszów–Gorce			Nr rys.: 8/IE
Tytuł rys.:	RZUT I PIĘTRA – PLAN SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej