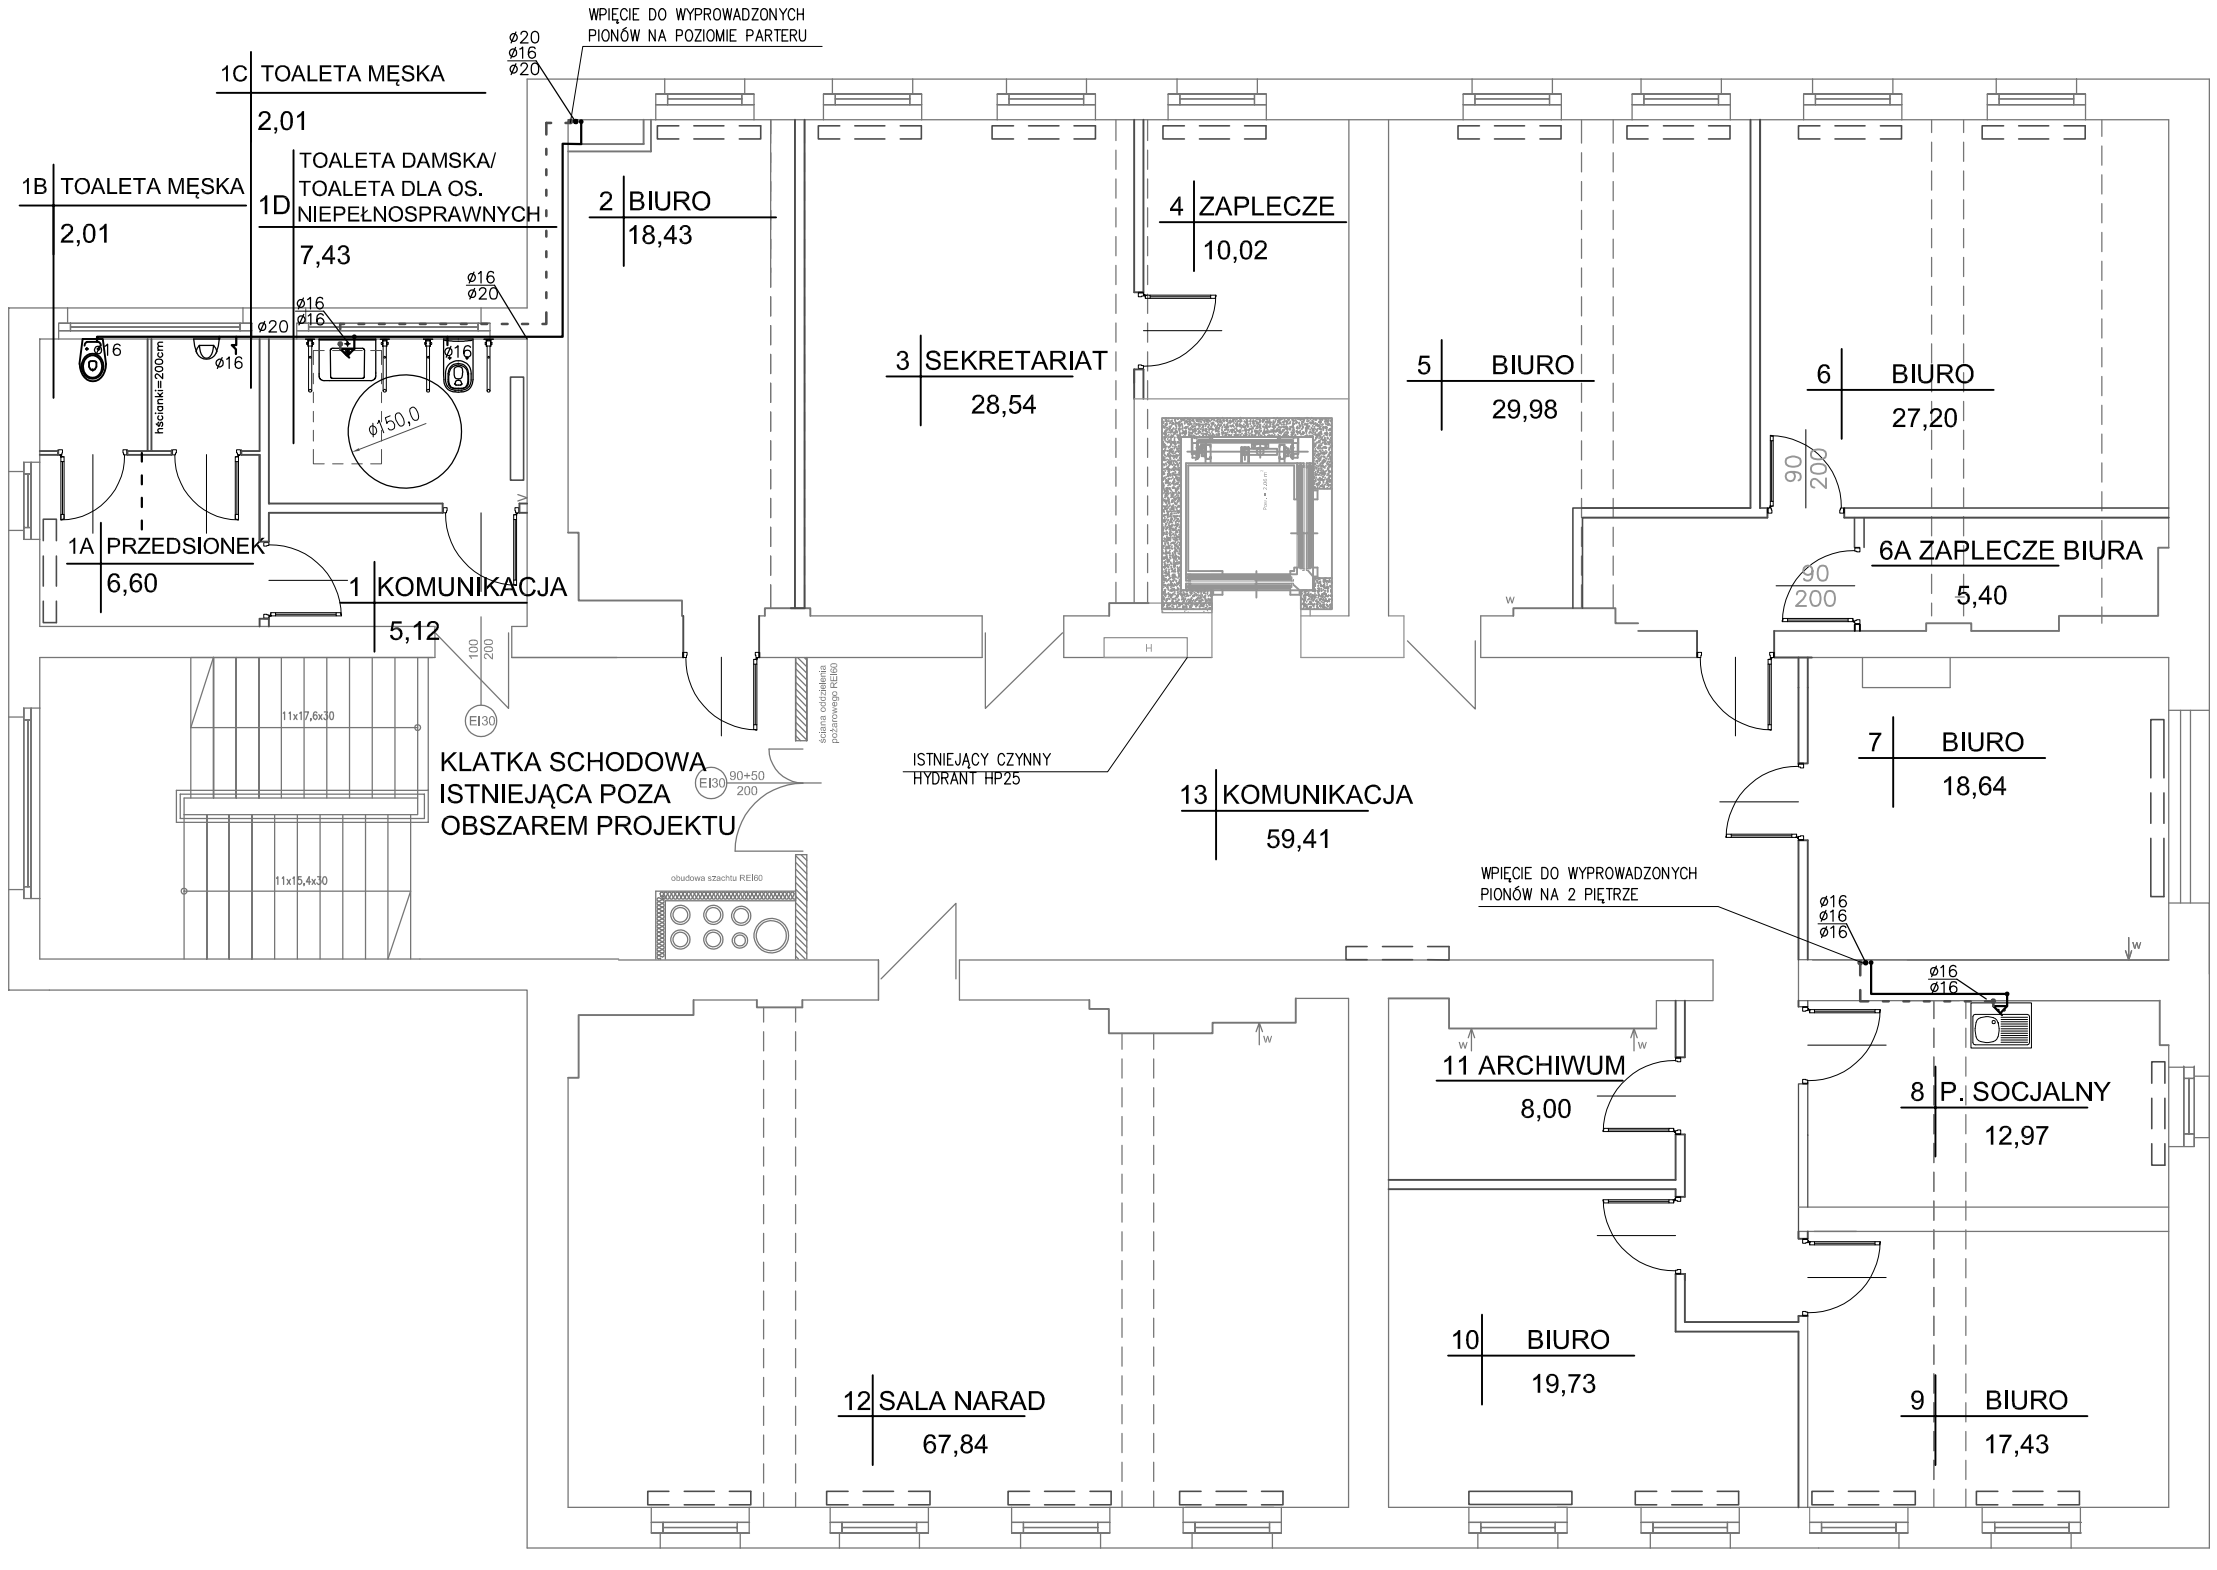

Uwagi:

1. Instalacje wykonać należy z rur wielowarstwowych typu PERT/Al/PERT, wykonane z polietylenu o podwyższonej odporności temperaturowej (PERT) , z umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową zgrzewaną na zakładkę. Rury te występują w zakresie średnic : 16x2; 18x2; 20x2,0. Do łączenia stosować kształtki systemowe zaprasowywane , mosiężne (mosiądz zabezpieczony przed korozją) , niklowane zewnętrznie, o profilu dostosowanym do łączenia z rurami za pomocą szczęk zaciskowych typu U, wyposażone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej oraz dwie uszczelki o-ringowe. Kształtki powinny spełniać wymogi higieniczne dyrektywy 4MS Common Aproach .
2. Instalację wodociągową prowadzić pod stropem w części zabudowy sufitu ,w ścianach.
3. Przed wszystkimi bateriami uwalkowymi natryskowymi, zaworami czerpalnymi, płuczkami, należy zamontować zawory odcinające DN15.

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

INWESTBUD

Projektant spec. inż. sanitarnych:	mgr inż. Maciej Rogowski	DOŚ/0380/PWBS/18	
Zadanie:	Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach – III Piętro Pomieszczenia biurowe na potrzeby COJ.		
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów–Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58–370 Boguszów–Gorce		
Tytuł rys.:	RZUT III PIĘTRA INSTALACJA WODNA		

Data: 05.06.2021r.
Stadium: PT
Skala: 1:100
Nr rys.: 2

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub oddawany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej