








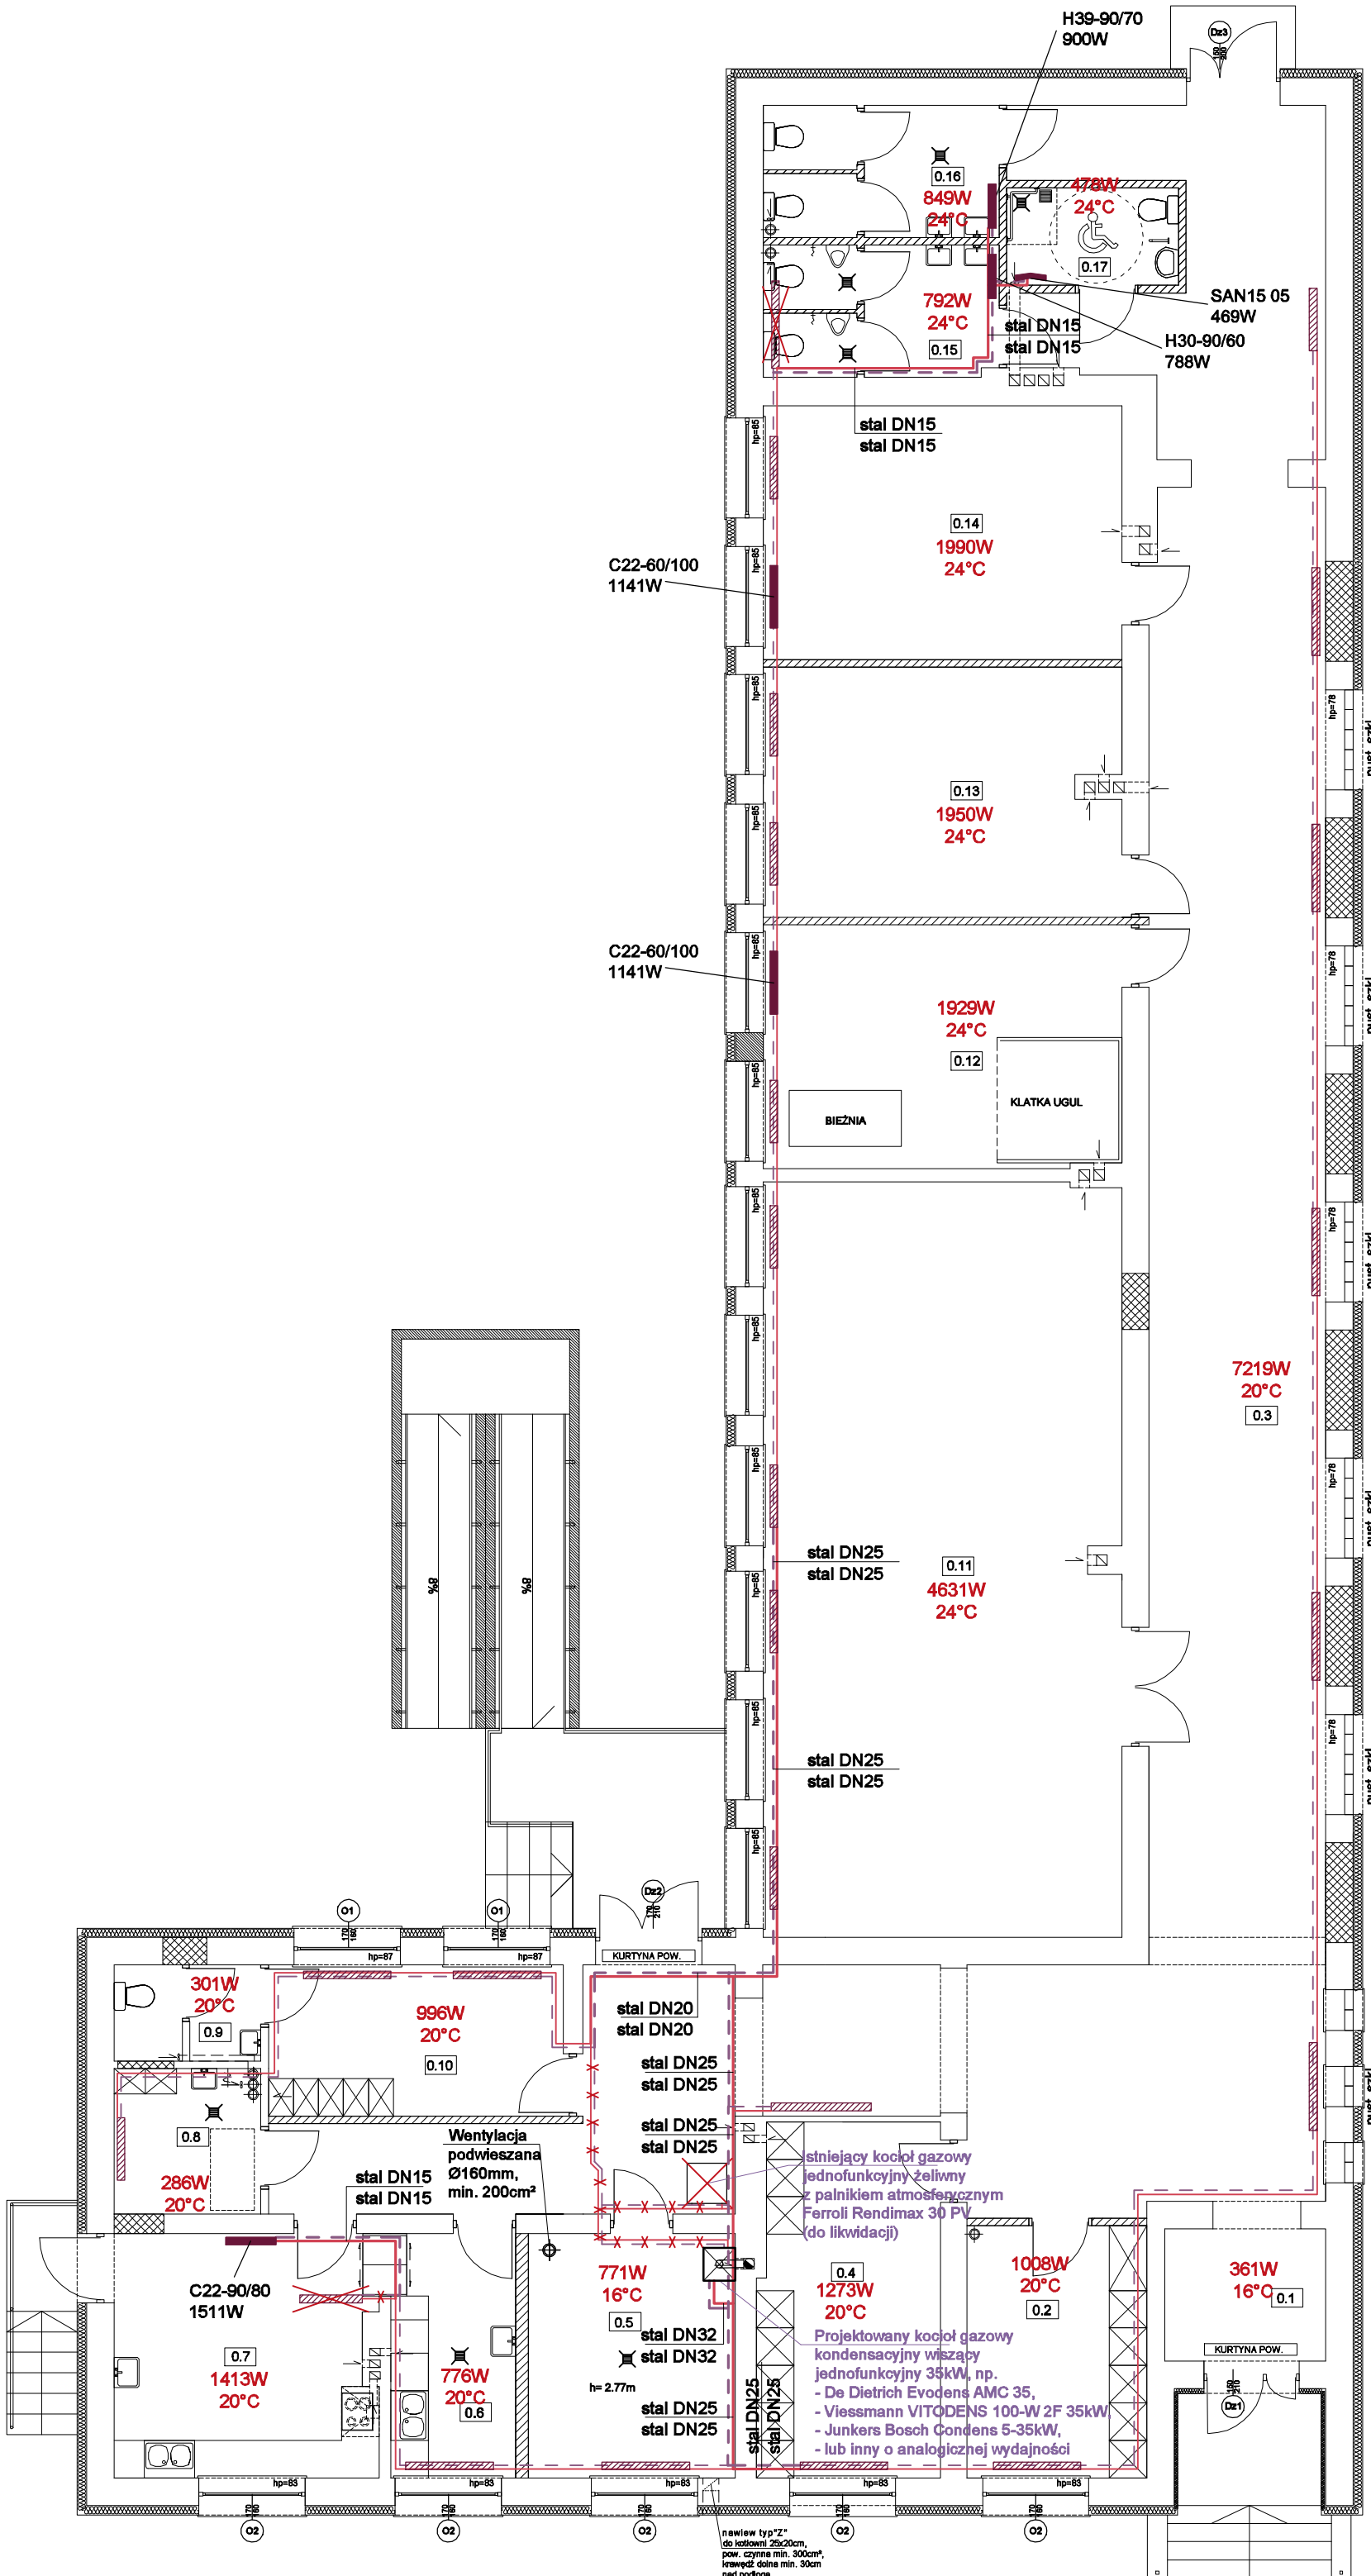

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.




Zestawienie powierzchni		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
0.1	Hall	5,45 m2
0.2	Szatnia	11,64 m2
0.3	Korytarz	136,23 m2
0.4	Biuro	16,42 m2
0.5	Kotłownia	12,94 m2
0.6	Zmywalnia	7,82 m2
0.7	Kuchnia	16,25 m2
0.8	Pom. gospodarcze	5,48 m2
0.9	Wc	3,44 m2
0.10	Pom. socjalne	11,43 m2
0.11	Sala integracyjna	68,63 m2
0.12	Sala rehabilitacyjna	21,84 m2
0.13	Sala terapii indywidualnej	22,17 m2
0.14	Pom. odpoczynku	22,79 m2
0.15	Sanitariaty .M	7,94 m2
0.16	Sanitariaty .D	7,98 m2
0.17	Sanitariaty niepełn.	4,28 m2
	SUMA:	390,46 m2



- | | |
|---|--|
|  | Istniejące grzejniki stalowe płytowe |
|  | Grzejniki stalowe płytowe istniejące do likwidacji |
|  | Projektowane grzejniki stalowe płytowe |
|  | Przewody zasilania inst. c.o. projektowane |
|  | Przewody powrotu inst. c.o. projektowane |
|  | Przewody zasilania inst. c.o. istniejące |
|  | Przewody powrotu inst. c.o. istniejące |
|  | Przewody zasilania inst. c.o. istniejące do likwidacji |
|  | Przewody powrotu inst. c.o. istniejące do likwidacji |

Uwaga :
Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia
pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej
EI wymagana dla tych elementów.

LEGENDA:

	- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	- PROJEKTOWANE ŚCIANY
	- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWÓRU OKIENNEGO

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

a	s	p	i
---	---	---	---

NAZWA I ADRES OBIEKTU	PROJEKT I INWENTARYZACJA IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 181905_2.0009.525
----------------------------------	--

TEMAT	RZUT PARTERU PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
-------	---

PROJEKTANT	EWA WIĄCEK	15/99
------------	------------	-------

SPRAWDZAJĄCY BOGDAN ŁUKASZEK 44/96

OPRACOWAŁ	TOMASZ KUŚNIERZ	<i>Tomasz Kuśnierz</i>

SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŽA
1:100	12.2023	IS-04	INST.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

ul. Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel. (017) 788 46 46
e-mail: aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl