


STREFA POŻAROWA NR 5 / ZL III

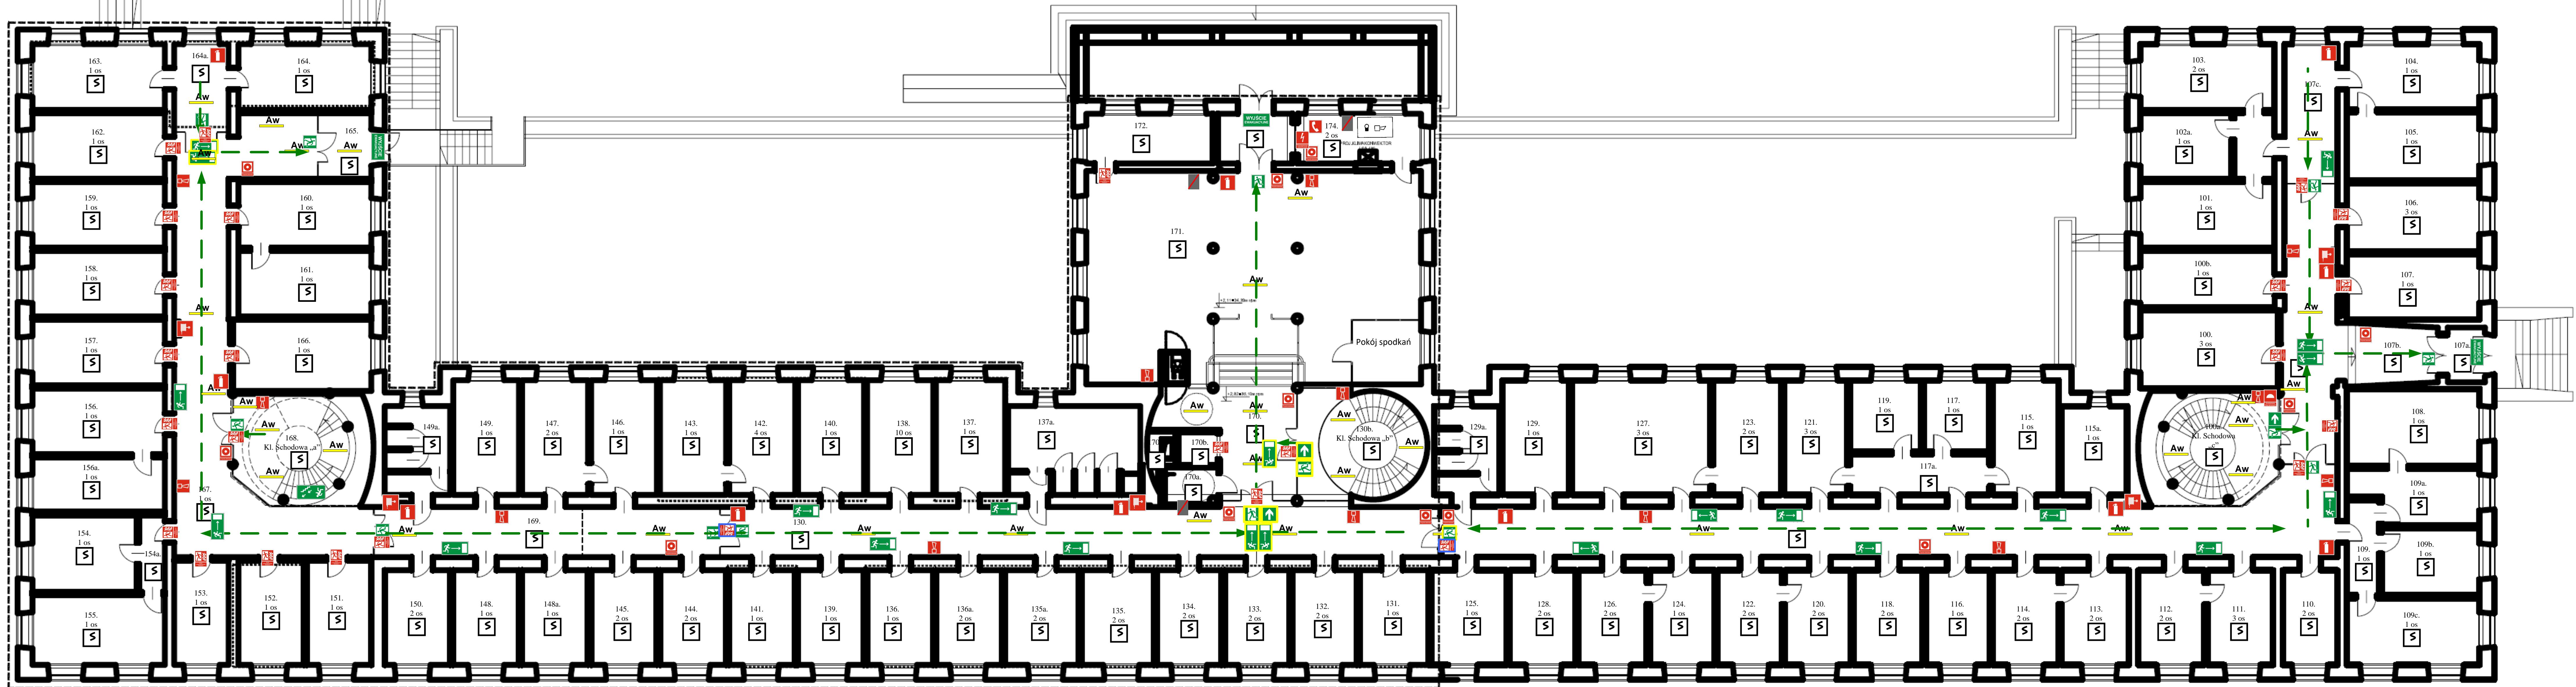

- LEGENDA**
- wyjście ewakuacyjne;
  - drzwi ewakuacyjne;
  - kierunek do wyjścia ewakuacyjnego;
  - kierunek do drzwi ewakuacyjnych;
  - znak ewakuacyjny podświetlany;
  - kierunek do wyjścia ewakuacyjnego schodami w dół;
  - droga ewakuacji;
  - oświetlenie awaryjne;
  - przycisk oddymiania;
  - drzwi przeciwpożarowe;
  - drzwi dymoszczelne;
  - gaśnica;
  - telefon alarmowy;
  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
  - sygnalizator akustyczny;
  - ręczny ostrzegacz pożaru;
  - instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
  - (1) - liczba osób w pomieszczeniu;
  - czujka dymu;
  - wentylacja mechaniczna;
  - uruchomienie klap dymowych;
  - hydrant;
  - oświetlenie awaryjne;
  - centrala sygnalizacji pożaru.

OBIEKT	Budynek biurowy przy ulicy Królewskiej 1/7 w Warszawie	
	Liczba osób	Kwalifikacja
DANE TECHNICZNE KONDYGNACJI	108	ZL III
BRANŻA	OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
TEMAT	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
TRZEŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT PARTERU	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Abramowicz upr. SGSP Nr 0758/88	
DATA	Grudzień 2023 r.	Nr rysunku 4