


Mieszkanie w Domu Studenta nr 1 (Segment „A”)

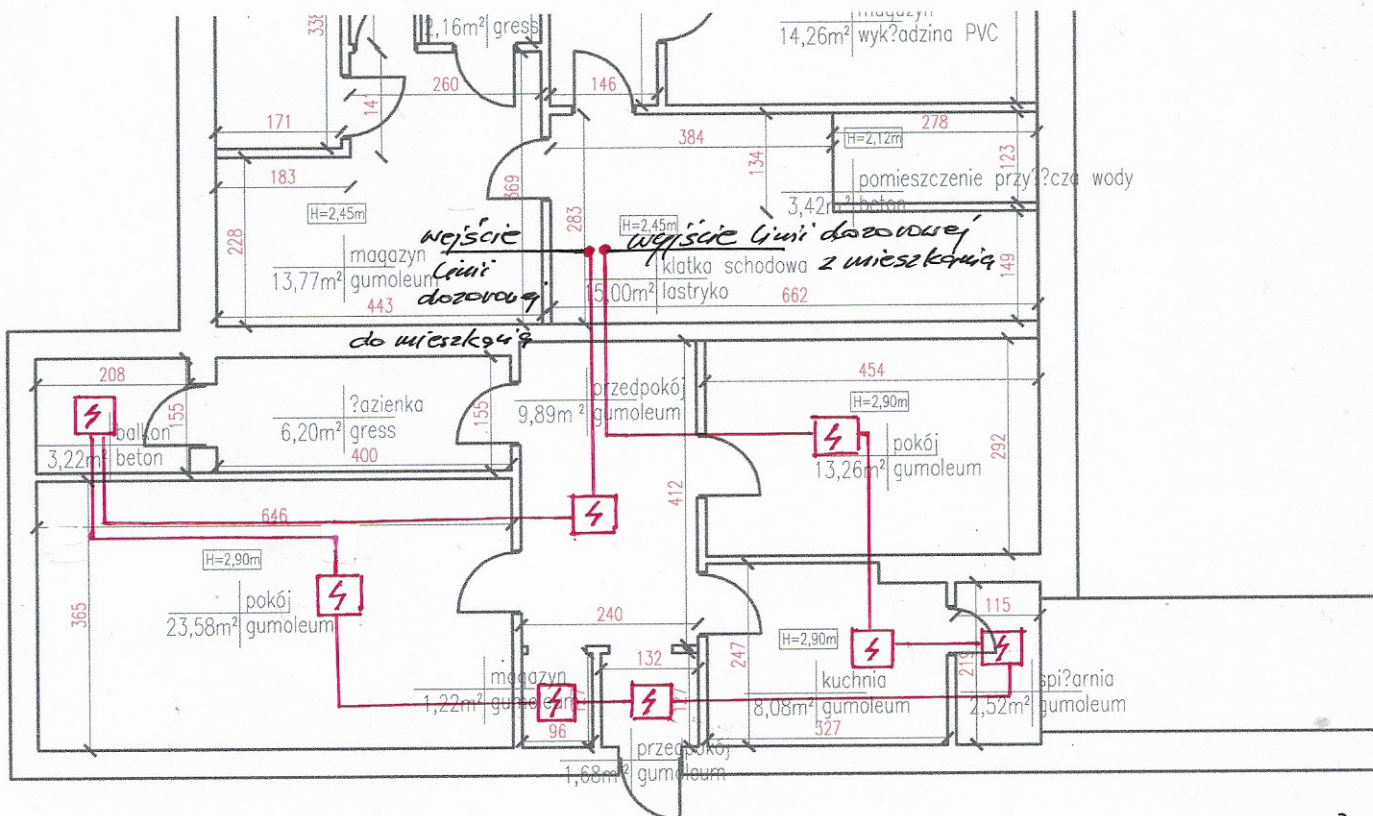

Rozmieszczenie czujek przeciwpowodziowych w sekwencji „A” (mieszkanie)
Domu Studenta nr 1

Wejście i wyjście linii dozoru na klatkę schodową segmentu „A”
na poziomie piwnicy

Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8

Zapas kabli na klatce schodowej 10-15m do wstąpienia w linię dozoru w segmentu „A” (do kolejnych elementów linii)

W poszczególnych pomieszczeniach (o ile to możliwe) zachować odległość czujek przeciwpowodziowych (ok. 0,3m) od punktów świetlnych na suficie i innych ewentualnych przeszkód typu belki, podłogi, nawisy wentylacji itp.