


ul. Dworcowa

- Woda ciepła (rury PP PN20 stabil)
- Cyrkulacja c.w.u. (rury PP PN20 stabil)
- W2

Pion wodociągowy (rury PP PN20 stabil)
- Zestaw wodoniezawny
- zawory odcinające przed i za wodomierzem
- wodomierz c.w.u. DN15

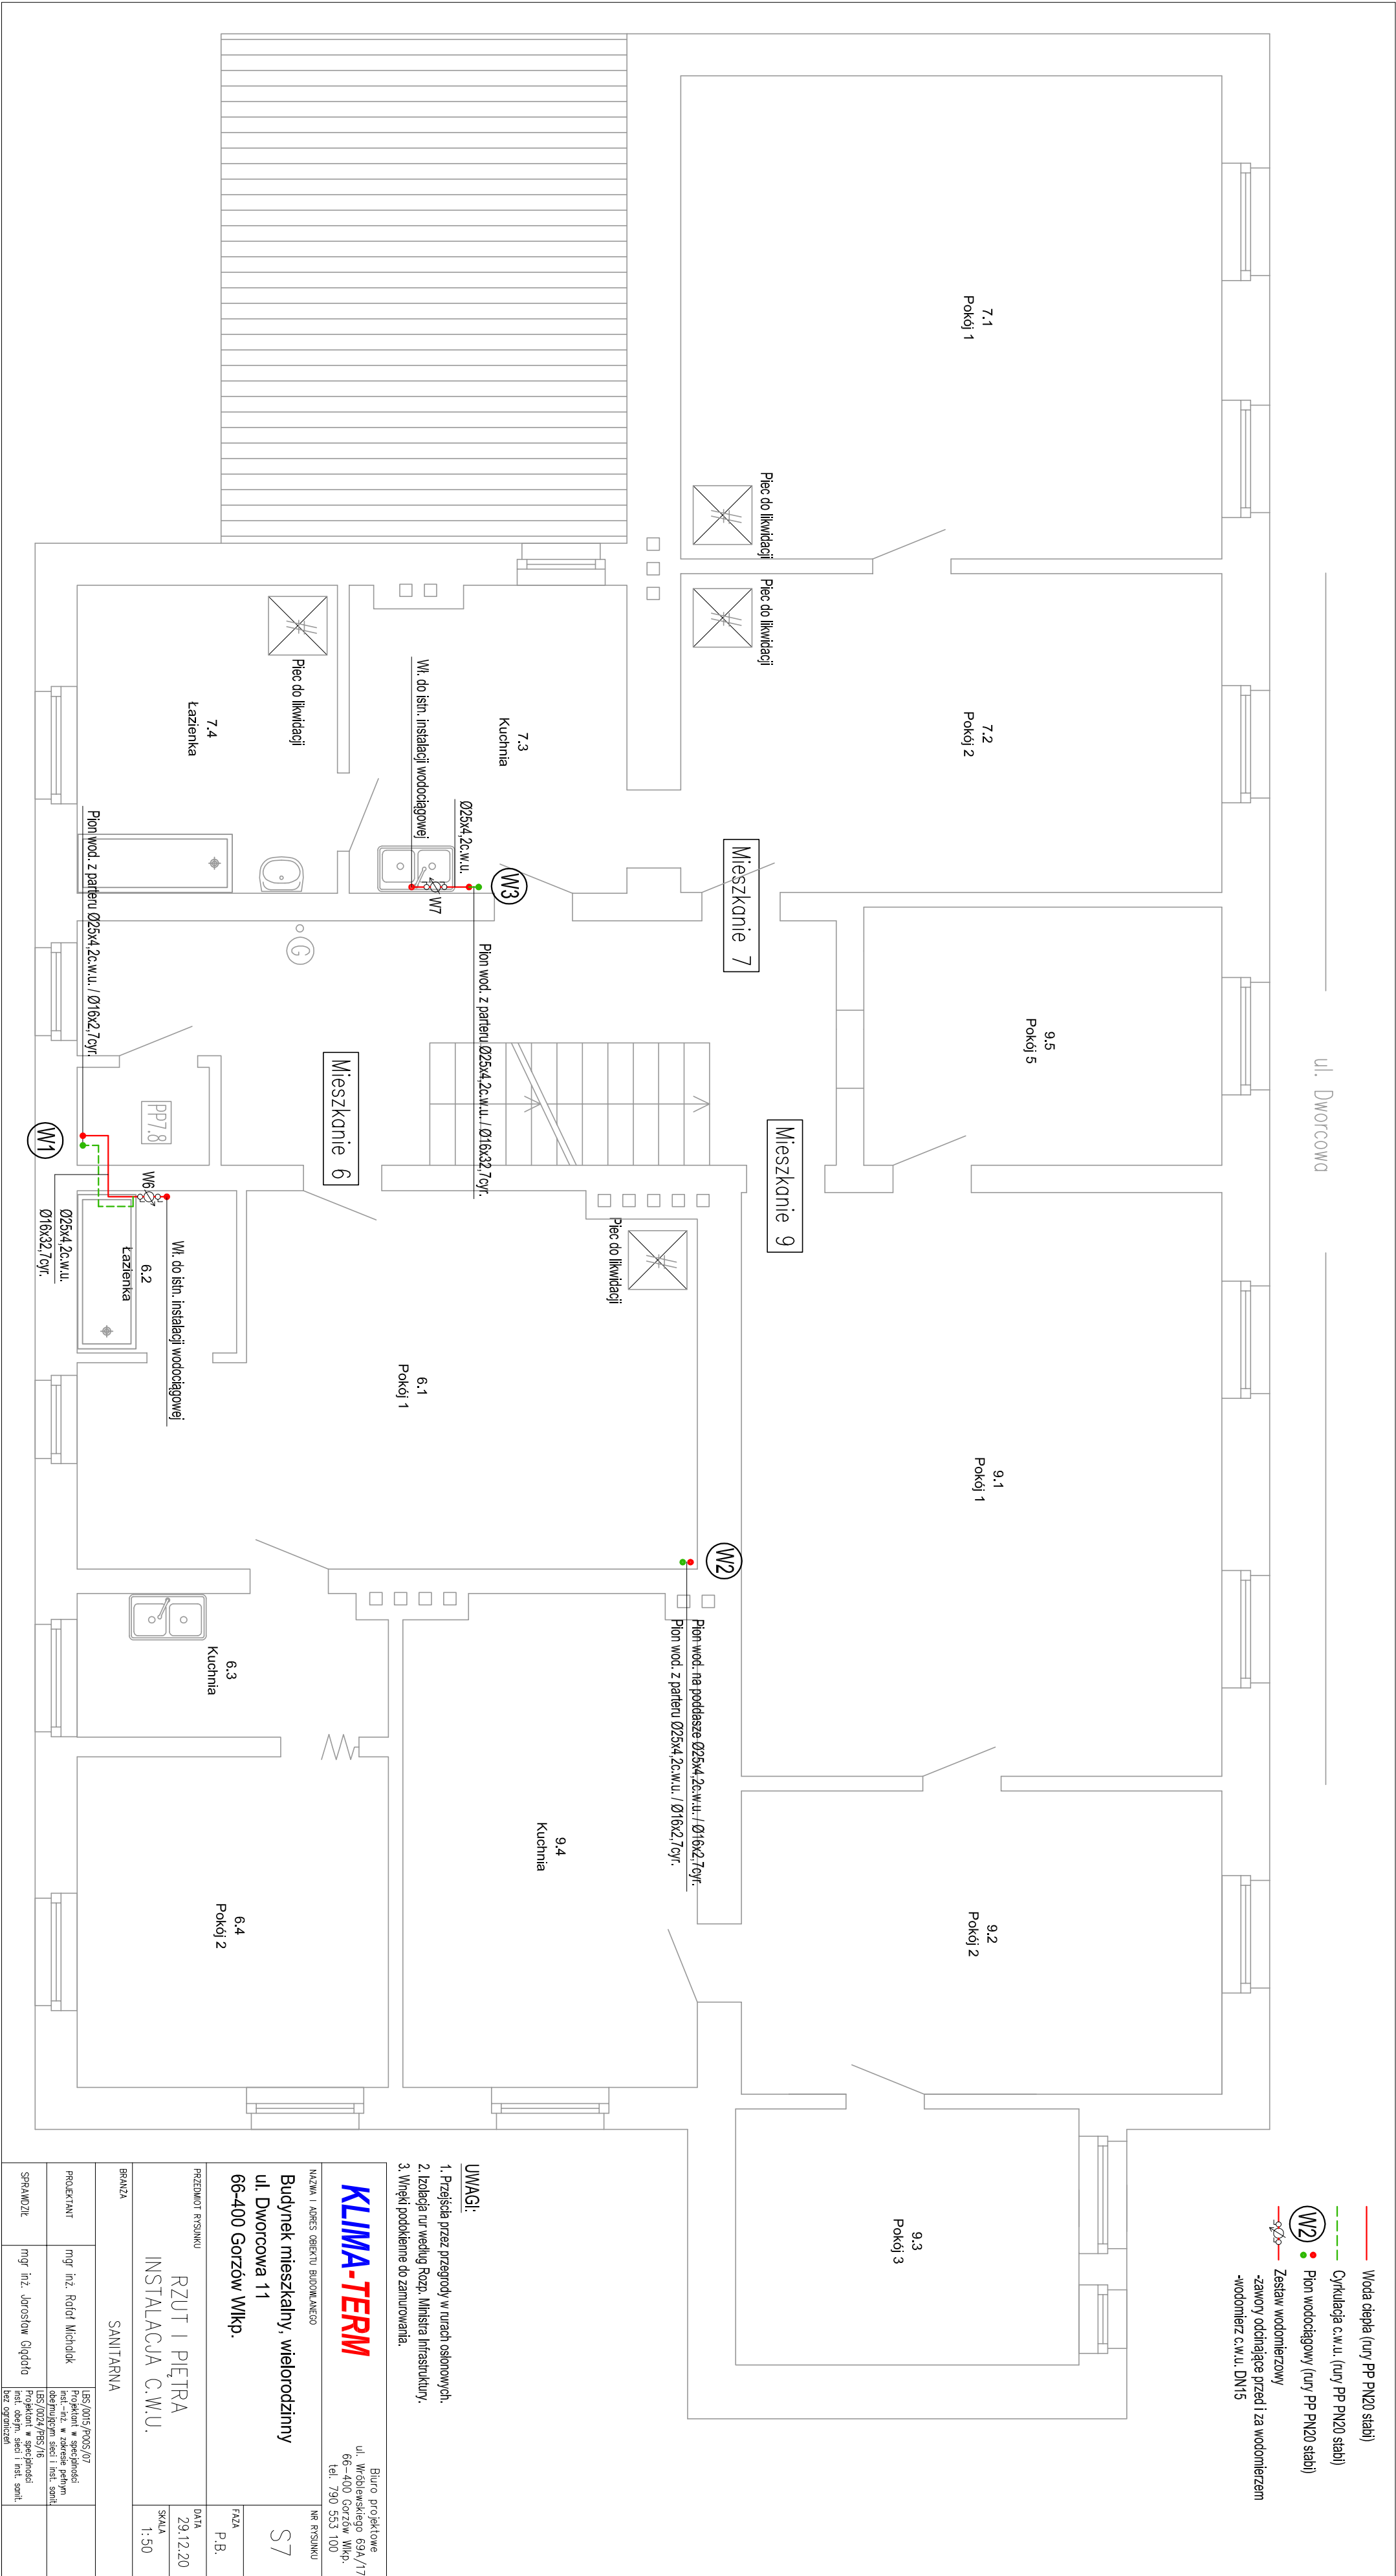

KLIMA-TERM		Biurowie projektowe ul. Wroblewskiego 63A/17 60-400 Górzów Wlkp. tel. 790 553 100	
Nazwa i adres obiektu budowlanego		Nr rysunku	
Budynnek mieszkalny, wielorodzinny ul. Dworcowa 11 66-400 Górzów Wlkp.		S7	
Przedmiot rysunku		P.B.	
RZUT I PIĘTRA INSTALACJA C.W.U.		Data 29.12.20	
Branża		Skala 1:50	
Sanitarna			
Projektant	mgr inż. Róbert Micholok	LIS.0015/P005/07 Projektant w szczególności inst.-mł. w zakresie pełnym zawodu projektanta i inst. sanit.	
Sprawdził	mgr inż. Józefów Górdzio	LIS.0020/P05/16 Projektant w szczególności inst. depm. sieci i inst. sanit. bez ograniczeń	