



DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

WERSJA ELEKTRONICZNA

NAZWA INWESTYCJI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilia, ul. Dębowa, gm. Zgierz			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
INWESTOR	GMINA ZGIERZ 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4			
LOKALIZACJA	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numery działek ewidencyjnych	
	102009_2, Zgierz	0028 - Rosanów 0011 - Emilia 0024 - Lućmierz-Las	183/1, 184 81/2, 153/7 292/7	
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria – XXVI				
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia do projektowania w specjalności	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Michał Zapędowski	w spec. instalacyjnej elektrycznej LOD/3605/PWBE/18	czerwiec 2022r.	mgr inż. Michał Zapędowski

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno – budowlany
3. Załączniki – opinie, uzgodnienia

15. 06. 2022

Nr rej. 20151/6/2022IN
Il. zał. 3 podpis OK

ZGŁOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Zgierski

1.1. DANE INWESTORA^{1*}

Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Zgierz

Kraj: Polska Województwo: łódzkie

Powiat: Łódzki Gmina: Zgierski

Ulica: Łęczycka Nr domu: 4 Nr lokalu:

Miejscowość: Zgierz Kod pocztowy: 95-100 Poczta: Zgierz

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

Nie wniesiono
sprzeciwu

Z up. STAROSTY

Agnieszka Kropi-Nowacka
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

1.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)^{1*}

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP^{2*}:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA^{1*}

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: Michał Zapędowski

Kraj: Polska Województwo: łódzkie

Powiat: kutnowski Gmina: Kutno Miasto

Ulica: Oporowska Nr domu: 9 Nr lokalu: 32

Miejscowość: Kutno Kod pocztowy 99-300: Poczta: Kutno

Adres skrzynki ePUAP^{2*}:

Email (nieobowiązkowo): biuro@dikutno.pl

Nr tel. (nieobowiązkowo): 503 101 963

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilia, ul. Dębowa, gm. Zgierz.

Planowany termin rozpoczęcia³: 01.09.2022r.

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: łódzkie

Powiat: Zgierski

Gmina : Zgierz

Ulica: Dębowa, Liściasta, Główna, Sosnowa Nr domu:

Miejscowość: Emilia Kod pocztowy: 95-100 Zgierz

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾:

dz. nr 81/2, 153/7 obręb 0011 Emilia, 184, 183/1 obręb 0028 Rosanów, 292/7 obręb 0024 Lućmierz-Las

jednostka ewidencyjna – 102009_2 Zgierz – obszar wiejski

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☒ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

☒ Oświadczenie o posiadanych prawach do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) - jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

☒ Projekt budowlany – 3 egz.

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.


15.06.2022. Michał Zapszczyński

¹⁾ W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

²⁾ Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

³⁾ W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

⁴⁾ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

WERSJA ELEKTRONICZNA

NAZWA INWESTYCJI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilia, ul. Dębowa, gm. Zgierz			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
INWESTOR	GMINA ZGIERZ 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4			
LOKALIZACJA	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numery działek ewidencyjnych	
	102009_2 Zgierz	0028 - Rosanów 0011 - Emilia 0024 - Lućmierz-Las	183/1, 184 81/2, 153/7 292/7	
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria – XXVI				
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia do projektowania w specjalności	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Michał Zapędowski	w spec. instalacyjnej elektrycznej LOD/3605/PWBE/18	Czerwiec 2022r.	 mgr inż. Michał Zapędowski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. LOD/3605/PWBE/18

SPIIS TREŚCI

CZĘŚĆ I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

▪ Część opisowa

str. 2-4

Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Ochrona zabytków
5. Wpływ inwestycji na ochronę środowiska
6. Obszar oddziaływania inwestycji
7. Oświadczenie projektanta
8. Kopia uprawnień i przynależność do ŁOIIB projektanta

str. 5

str. 6-8

▪ Część rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr E-1

Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr E-2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ulicy Dębowej w miejscowości Emilia, gm. Zgierz.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ew. 183/1, 184, obręb 28 Rosanów, dz. nr ew. 81/2, 153/7, obręb 11 Emilia, dz. nr ew. 292/7, obręb 24 Lućmierz - Las.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Działka nr ew. 183/1, obręb 28 Rosanów jest działką drogową stanowiącą własność Powiatu Zgierskiego. Działka nr ew. 184, obręb 28 Rosanów oraz dz. nr ew. 81/2 i 153/7, obręb 11 Emilia są działkami drogowymi stanowiącymi własność Gminy Zgierz i stanowią drogi wewnętrzne. Działka nr ew. 292/7, obręb 24 Lućmierz - Las jest działką leśną stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Grotniki w Zgierzu.

W chwili obecnej ul. Dębowa jest oświetlona na odcinku ok. 150m. Oświetlenie wykonane jest linią kablową i obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania ulic Dębowej/Telefonicznej/Główniej do wysokości ulicy Modrzewiowej. Pozostała część drogi nie jest oświetlona. Na zlecenie Inwestora projektuje się rozbudowę sieci oświetleniowej niskiego napięcia przy ul. Dębowej.

Obszar objęty inwestycją to droga gminna (wewnętrzna), nieutwardzona oraz pas drogi powiatowej z jedną o nawierzchni mineralno – bitumicznej bez rowów odwadniających, bez chodnika. W obszarze budowy kablowej linii oświetleniowej, posadowienia stanowisk słupowych występuje uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje się:

- montaż szafki oświetlenia ulicznego SOU,

- montaż słupów oświetlenia ulicznego stalowych, cylindrycznych, wysięgnikowych o wysokości $H=8\text{m}$ z wysięgnikami pojedynczymi o wysięgu $1,0\text{m}$,
- zabudowę lamp oświetleniowych na projektowanych słupach,
- poprowadzenie linii kablowej nN typu YAKXS $4\times 25\text{mm}^2$ w kierunku projektowanych stanowisk słupowych.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji (oświetlenie uliczne). Zastosowano typowe rozwiązania techniczne i materiały zgodne z wymaganiami przy tego typu realizacjach.

4. Ochrona zabytków

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

5. Wpływ inwestycji na ochronę środowiska naturalnego

Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego w tym rejonie. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz zwiększy komfort życia mieszkańców. Inwestycja nie powoduje zagrożeń pożarowych ani sanitarnych. Inwestycja nie leży i nie oddziałuje na obszar NATURA 2000.

6. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki posadowienia zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

7. Obszar oddziaływania

Zgodnie z Ustawą z dnia z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane określono obszar oddziaływania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analizę oddziaływania obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zmianami) – Projektowany obiekt – nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2013 poz. 348) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)) - Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu,
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie.

Przeprowadzono analizę uwarunkowań formalno – prawnych:

Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczanie w otoczeniu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) - nie dotyczy.

Zakres obszaru oddziaływania inwestycji:

L.p	Numer działek	Obręb	Właściciel
1	81/2, 153/7	11 Emilia	Gmina Zgierz ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
2	184	28 Rosanów	Gmina Zgierz ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
3	183/1	28 Rosanów	Powiat Zgierski ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz
4	292/7	24 Lućmierz -Las	Skarb Państwa/Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz

Zgierz, 06.2022 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr. 243 , poz. 1623 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu kablowej linii oświetlenia ulicznego dla zadania:

„ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI EMILIA, ULICA DĘBOWA, GM. ZGIERZ”

Adres: **Obręb nr 0028 – Rosanów, dz. nr ew. 183/1, 184**
 Obręb nr 0011 – Emilia, dz. nr ew. 81/2, 153/7
 Obręb nr 0024 – Lućmierz-Las, dz. nr ew. 292/7
 Jednostka ewidencyjna 102009_2 Zgierz

Inwestor: **GMINA ZGIERZ**
 ul. Łęczycka 4
 95-100 Zgierz

został wykonany zgodnie z treścią zlecenia, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakemu ma służyć.

Projektant

mgr inż. Michał Zapędowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. LOD/3605/PWBE/18

**Łódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa**
81-425 7414, ul. Północna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-58-39
NIP 725-144-050, REGON 473043690

Łódź, dnia 12 czerwca 2018 r.

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131-2/3605/18

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.*) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725*), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.*), oraz § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan Michał Marek Zapędowski

magister inżynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 24 października 1978 r. w Kutnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/3605/PWBE/18

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Pan Michał Zapędowski jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes


Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Michał Zapędowski
ul. Oporowska 9/32
99-300 Kutno;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-6SB-Y6W-SVU *


Pan Michał Marek ZAPĘDOWSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0194/18
adres zamieszkania ul. Oporowska 9 m. 32, 99-300 Kutno
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

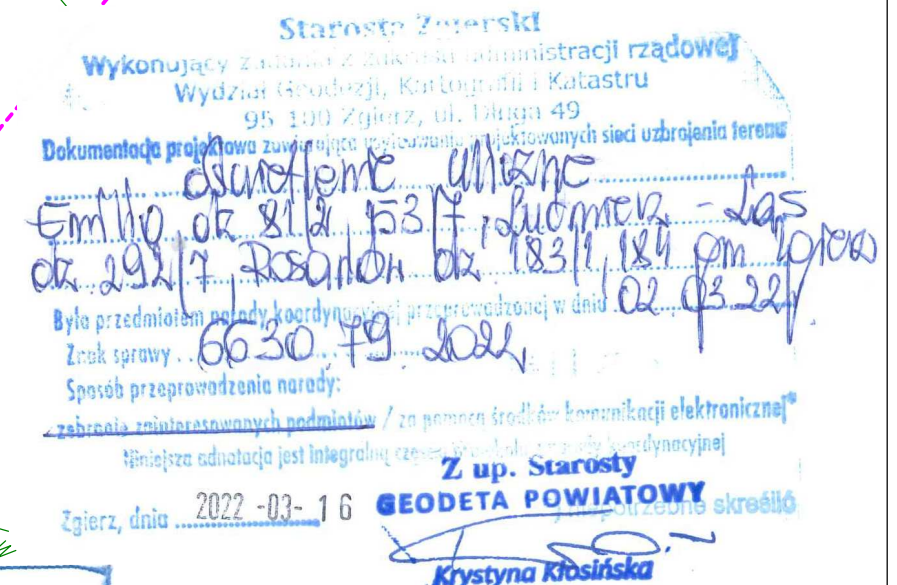

1. W rejonie istniejących drzew prace prowadzić ręcznie nie naruszając istniejącego systemu korzeniowego. Projektować kabel zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi od korzeni drzew rurą osłonową.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przepłyki kontrolne. Prace ziemne prowadzić ręcznie.

mgr inż. Michał Zapędowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych, elektrycznoenergetycznych
nr ewid. LOD/3605/PWBE/18

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
ul. Piłsudskiego 19, 95-200 Pabianice
Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
Wydział Majątku Sieciowego

Uzgodnienie / ~~Opinie do~~ / projektu / koncepcji
Określone bez uwag *

w piśmie nr

~~które powinno stanowić integralną~~
~~część projektu / koncepcji~~

Prawa osób trzecich muszą być zachowane
Rejon Energetyczny Zgierz - Pabianice
Wydział Majątku Sieciowego
Specjalista
Wiesław Czapliński

Łódź, dnia 08.06.2012 pieczęcią/podpis


PR 164/22
Niepotrzebne skreślić

dpn – dalszy przebieg nieznany

Jestem Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że oparte technicznie zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych :	6640.1820.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie :	Starosta Zieliski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 95-100 Spółz ul. Długa 49
Wykonawca prac geodezyjnych :	"GEOMAP" Halina Korp ul. J. Maja 8, 95-040 Kalużysz tel. 604 200 014, 714 03 54 email: biuro@geodezja-geomap.pl
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji :	6640.1820.2021_46649 23.09.2021
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac :	Halina Korp Numer uprawnień zawodowych: 11670

GEODETA UPRAWNIENY
Halina Kurp zezw. nr 11670
tel. 604 200 014

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.</p> <p>99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>tel/fax: (024) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl www: dikutno.pl</p> </div> </div>			
NAZWA ZADANIA:			
<p>ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO</p> <p>W MIEJSCOWOŚCI EMILIA, UL. DĘBOWA, GM. ZGIERZ</p>			
INWESTOR:		DATA:	
<p>GMINA ZGIERZ</p> <p>ul. Łęczyczka 4</p> <p>95-100 Zgierz</p>		<p>CZERWIEC</p> <p>2022r.</p>	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	
<p>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p>		<p>1:500</p>	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Zapędowski	w spec. instalacyjnej elektrycznej LOD/3605/PWBE/18	
			NR. RYSUNKU:
			<p>E-2</p>



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

WERSJA ELEKTRONICZNA

NAZWA INWESTYCJI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilia, ul. Dębowa, gm. Zgierz			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
INWESTOR	GMINA ZGIERZ 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4			
LOKALIZACJA	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numery działek ewidencyjnych	
	102009_2 Zgierz	0028 - Rosanów 0011 - Emilia 0024 - Lućmierz-Las	183/1, 184 81/2, 153/7 292/7	
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria – XXVI				
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia do projektowania w specjalności	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Michał Zapędowski	w spec. instalacyjnej elektrycznej LOD/3605/PWBE/18	Czerwiec 2022r.	 mgr inż. Michał Zapędowski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. LOD/3605/PWBE/18

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- **Część opisowa** str. 2-4
 - 1. Opis do projektu architektoniczno – budowlanego
 - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
 - Celi zakres opracowania
 - Podstawy opracowania
 - Lokalizacja kablowej linii oświetlenia ulicznego
 - Warunki posadowienia kablowej linii oświetlenia ulicznego
 - 2. Oświadczenie projektanta str. 5
 - 3. Kopia uprawnień i przynależność do ŁOIIB projektanta str. 6-8
- **Część rysunkowa**
 - Schemat ideowy kablowej linii oświetleniowej - rys. nr E-1
 - Szafka oświetlenia ulicznego - rys. nr E-2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany to kablowa linia oświetlenia ulicznego niskiego napięcia zaliczana do kategorii obiektów budowlanych nr XXVI.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ulicy Dębowej w miejscowości Emilia, gm. Zgierz. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ew. 81/2, 153/7, obręb 11 Emilia, 292/7, obręb 24 Lućmierz - Las, 183/1, 184, obręb 28 Rosanów.

Ulica Dębowa w miejscowości Emilia, gmina Zgierz jest oświetlona na odcinku od skrzyżowania ulic Telefonicznej i Głównej do wysokości ulicy Modrzewiowej. Na pozostałym odcinku drogi od wysokości ulicy Modrzewiowej do skrzyżowania ul. Dębowej z drogą krajową nr 91 brakuje oświetlenia.

W celu oświetlenia nieoświetlonego odcinka drogi projektuje się rozbudowę kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej. W skład linii oświetleniowej będą wchodzić kable zasilające, szafka oświetlenia ulicznego, słupy oświetleniowe. Dla wykonania oświetlenia ulicy projektuje się posadowienie 16 słupów oświetleniowych wysięgnikowych, stalowych, ocynkowanych o wysokości $H=8m$ z wysięgnikami pojedynczymi o długości $W=1,0m$ na których zamontowane zostaną oprawy uliczne wykonane w technologii LED. Zasilanie oświetlenia w ul. Dębowej odbywać się będzie z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego, która będzie usytuowana przy złączu kablowo-pomiarowym objętym odrębnym opracowaniem (realizacja PGE Dystrybucja S.A.) i zasilana z tego złącza. Szafka oświetleniowa zlokalizowana zostanie w pasie drogi powiatowej na dz. nr ew. 183/1 przy ulicy Głównej. Do zasilania szafki oświetleniowej oraz linii oświetlenia ulicznego przewidziano kabel typu YAKXS $4 \times 25mm^2$. Łączna długość trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia wynosi $L=640m$.

Kablowa linia oświetlenia ulicznego będzie ułożona w pasie drogowym drogi gminnej oraz poboczu drogi powiatowej w terenie nieutwardzonym. Większość robót

wykonana będzie metodą wykopu otwartego. Przejście linii kablowej pod drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej oraz w miejscach wskazanych na mapie wykonać metodą przecisku lub przewiertu z wykorzystaniem odpowiednich rur osłonowych. Ukształtowanie terenu i zieleń pozostają bez zmian.

3. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym,
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 21-D8/WP/1013 wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddział Zgierz – Pabianice z dnia 16.12.2021 r.,
- Wizja lokalna terenu i uzgodnienia z Inwestorem,
- Uzgodnienia branżowe,
- Obowiązujące przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych.

4. Lokalizacja kablowej linii oświetlenia ulicznego

Działki o numerach ew. 81/2, 153/7, obręb 11 Emilia oraz działka nr 184, obręb 28 Rosanów są działkami drogowymi będącymi własnością Gminy Zgierz. Działka nr ew. 183/1, obręb 28 Rosanów stanowi pas drogi powiatowej w zarządzie Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Działka nr ew. 292/7 – obręb Lućmierz – Las jest działką leśną stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki.

Na terenie objętym opracowaniem występuje uzbrojenie terenu:

- sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nn 0,4kV,
- sieć telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna,
- sieć wodociągowa,

Obszar na którym będzie zlokalizowana projektowana infrastruktura to droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej oraz droga powiatowa z jedną o nawierzchni mineralno – bitumicznej. Oświetlenie uliczne jest budowane w terenie zakwalifikowanym do pierwszej klasy lokalizacji.

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zastosowano niezbędne zabezpieczenia zgodnie z przepisami branżowymi i Polskimi Normami.

5. Warunki posadowienia kablowej linii oświetlenia ulicznego

Geotechniczne warunki posadowienia kablowej linii oświetlenia ulicznego określono w opinii geotechnicznej zawartej poniżej:

Opinia geotechniczna

Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012.4639). Dotyczy działek oznaczonych nr ewid.: 81/2, 153/7, obręb 11 Emilia, nr ew. 184, obręb 28 Rosanów, nr ew. 183/1, obręb 28 Rosanów oraz dz. nr ew. 292/7, obręb Lućmierz – Las dla zadania inwestycyjnego związanego z budową oświetlenia ulicznego, dla której inwestorem jest Gmina Zgierz.

Stwierdzono, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją tj. budową linii oświetleniowej występują proste warunki gruntowe, jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych.

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Linia kablowa układana będzie w wykopie o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m. Projektowane słupy oświetleniowe posadowione będą na fundamentach prefabrykowanych w wykopie wąskoprzestrzennym. Dla tej technologii przewiduje się wykonanie wykopu wąsko przestrzennego o głębokości dostosowanej do wysokości fundamentu.

Zgierz, 06.2022 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr. 243 , poz. 1623 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno – budowlany kablowej linii oświetlenia ulicznego dla zadania:

„ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI EMILIA, ULICA DĘBOWA, GM. ZGIERZ”

Adres: **Obręb nr 0028 – Rosanów, dz. nr ew. 183/1, 184**
 Obręb nr 0011 – Emilia, dz. nr ew. 81/2, 153/7
 Obręb nr 0024 – Lućmierz-Las, dz. nr ew. 292/7
 Jednostka ewidencyjna 102009_2 Zgierz

Inwestor: **GMINA ZGIERZ**
 ul. Łęczycka 4
 95-100 Zgierz

został wykonany zgodnie z treścią zlecenia, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Projektant

mgr inż. Michał Zapędowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. LOD/3605/PWBE/18

**Łódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa**
81-425 7414, ul. Północna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-58-39
NIP 725-14-49-050, REGON 473043690

Łódź, dnia 12 czerwca 2018 r.

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131-2/3605/18

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.*) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725*), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.*), oraz § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan Michał Marek Zapędowski

magister inżynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 24 października 1978 r. w Kutnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/3605/PWBE/18

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Pan Michał Zapędowski jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes


Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Michał Zapędowski
ul. Oporowska 9/32
99-300 Kutno;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-6SB-Y6W-SVU *

Pan Michał Marek ZAPĘDOWSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0194/18
adres zamieszkania ul. Oporowska 9 m. 32, 99-300 Kutno
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

E-1



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

WERSJA ELEKTRONICZNA

NAZWA INWESTYCJI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilia, ul. Dębowa, gm. Zgierz			
FAZA PROJEKTU	ZAŁĄCZNIKI - OPINIE, UZGODNIENIA			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
INWESTOR	GMINA ZGIERZ 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4			
LOKALIZACJA	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numery działek ewidencyjnych	
	102009_2 Zgierz	0028 - Rosanów 0011 - Emilia 0024 - Lućmierz-Las	183/1, 184 81/2, 153/7 292/7	
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria – XXVI				
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia do projektowania w specjalności	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Michał Zapędowski	w spec. instalacyjnej elektrycznej LOD/3605/PWBE/18	Czerwiec 2022r.	 mgr inż. Michał Zapędowski uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. LOD/3605/PWBE/18

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ III – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Decyzja nr 23/2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 03.09.2021r., strona 2 – 7,
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 21-D8/WP/1013 wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddział Zgierz – Pabianice z dnia 16.12.2021r., strona 8 – 9,
- Opinia Wójta Gminy Zgierz nr 3a.17.20222 uzgadniającą lokalizację kablowej linii oświetlenia ulicznego w pasie dróg gminnych z dnia 08.02.2022r., strona 10 – 11,
- Zezwolenie Zarządu Powiatu Zgierskiego na lokalizację linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 5144E – ul. Główna (dz. nr 81/2), strona 12 – 14,
- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 16.03.2022 r., strona 15 – 18,
- Zgoda zarządcy działki nr ewid. 292/7 Lasów Państwowych Nadleśnictwo Grotniki na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego, strona 19,
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, strona 20 - 22

Nr znak: ZU.6733.25.2021

DECYZJA NR 23/2021

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.07.2021 r. Pana Michała Zapędowskiego Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z o.c., ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno pełnomocnika Gminy Zgierz reprezentowanej przez Wójta Gminy Zgierz,

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie:

budowa oświetlenia ulicznego w działkach o nr ew. 81/2, 142/2, 144/13, 153/7 w obrębie Emilia, w działkach o nr ew. 183/1 i 184 w obrębie Rosanów i w działkach o nr ew. 292/7 w obrębie Lućmierz – Las, gmina Zgierz.

I. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) Przeznaczenie działek: teren działki o nr ew. 142/2 w obrębie Emilia, w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, oznaczony na załączniku graficznym nr 1, przeznaczają się pod drogę powiatową.
- 2) Przeznaczenie działek: teren działek o nr ew. 81/2, 144/13, 153/7 w obrębie Emilia, w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, oznaczony na załączniku graficznym nr 1, przeznaczają się pod drogi wewnętrzne.
- 3) Przeznaczenie działek: teren działki o nr ew. 183/1 w obrębie Rosanów, w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, oznaczony na załączniku graficznym nr 1, przeznaczają się pod drogę powiatową.
- 4) Przeznaczenie działek: teren działki o nr ew. 184 w obrębie Rosanów, w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, oznaczony na załączniku graficznym nr 1, przeznaczają się pod drogę wewnętrzną.
- 5) Przeznaczenie działek: teren działki o nr ew. 292/7 w obrębie Lućmierz - Las, w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, oznaczony na załączniku graficznym nr 1, przeznaczają się pod teren leśny.
- 6) Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz inne ustalenia określono na załączniku graficznym nr 1, który jest integralną częścią niniejszej decyzji.
- 7) Należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.
- 8) Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:
 - a) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 - b) włączenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów niszczących nawierzchnię drogi;
 - c) poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego;
 - d) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkodzania znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających;
 - e) imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - f) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowo;
 - g) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi;
 - h) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego;
 - i) usuwania, niszczenia i uszkodzania zadrzewień przydrożnych.
- 9) Przepisu pkt I ppkt 8 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania gazu, oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.
- 10) W szczególności uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub

urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

II. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:

- 1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, inne:
 - a) Projekt zagospodarowania i projekt budowlany należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:
 - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz:
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),
 - ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) a zwłaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).
 - 2) Warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska, przyrody, inne:
 - a) zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań wynikających z:
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych,
 - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz przepisów wykonawczych,
 - ustawy z dnia 16 października 2017 r. prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) w przypadku występowania na działce gleb, o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, należy uzyskać decyzję na wyłączenie z produkcji użytków rolnych,
 - zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) w tym w zakresie zgód wodnoprawnych oraz przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 z późn. zm.).
 - b) odpady powstające z budowy należy przekazywać podmiotom prowadzącym gospodarkę odpadami, którzy uzyskali lub uzyskają stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbiórki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).
 - 3) Na terenie inwestycji nie występują urządzenia melioracji wodnych.
 - 4) Nie ustala się warunków z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

III. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- 1) Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w obrębach Emilia, Rosanów i Lućmierz - Las, gmina Zgierz zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na warunkach określonych przez gestora sieci.
- 2) Wszystkie kolizje z zakresu infrastruktury technicznej z projektowanym oświetleniem należy realizować w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci.

IV. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

Projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzględniać normy zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5.

V. Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000.

Uzasadnienie

W dniu 09.07.2021 r., Pan Michał Zapędowski Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno pełnomocnik Gminy Zgierz reprezentowany przez Wójta Gminy Zgierz wystąpił z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „budowa oświetlenia ulicznego w działkach o nr ew. 81/2, 142/2, 144/13, 153/7 w obrębie Emilia, w działkach o nr ew. 183/1 i 184 w obrębie Rosanów i w działkach o nr ew. 292/7 w obrębie Lućmierz – Las, gmina Zgierz.”

Do wniosku dołączono:

- upoważnienie,
- uproszczony wypis z rejestru gruntów,
- kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:1000 z naniesionym przebiegiem inwestycji,
- kopię mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za inwestycje celu publicznego należy uznać działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizację celów o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) w przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.

Art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) za cel publiczny uznaje między innymi budowę i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej (...).

Przedmiotową inwestycję należy zatem traktować jako cel publiczny, który podlega procedurze uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wójt.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia w sprawie ustalenia lokalizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało dokonane poprzez umieszczenie w dniach od 23.07.2021 r. do 06.08.2021 r. na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgierz, natomiast zawiadomienie o wszczęciu postępowania wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja powiadomiono przy piśmie z dnia 23.07.2021 r.

Decyzja została wydana z uwzględnieniem art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z mocy tegoż przepisu, nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Decyzja w tym przedmiocie ma charakter związany. Wniosek taki wypływa też z treści art. 53 ust. 3 oraz art. 54 pkt 2 tej ustawy. Jak wyjaśniono w literaturze (zob: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz pod red. prof. Z. Niewiadomskiego, Wyd. 2, Wyd. C.H. Beck, W-wa 2005, str. 451 – 455), stosownie do art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można odmówić żądaniu składającego wniosek, wówczas gdy jest ono zgodne z przepisami prawa.

Przesłanki wydania przedmiotowej decyzji oraz procedurę poprzedzającą jej wydanie regulują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy (podobnie – art. 50 ust. 1) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego następuje co do zasady w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednak w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jak wynika z treści przedmiotowej decyzji, ich ustalenie znajduje odniesienie wyłącznie do terenów, w stósunku, do których brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy też zauważyć, że przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Za ugruntowanym orzecznictwem wskazać trzeba, że przedstawiony w przepisie art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami katalog celów publicznych ma charakter konkretny i zamknięty w tym sensie, że celem publicznym może być tylko cel wyrażony *expressis verbis* w art. 6 pkt 1 – 9c ustawy, albo zgodnie z art. 6 pkt 10 cel określony, jako publiczny w innej ustawie. Ponadto musi to być cel publiczny o przeznaczeniu wyraźnie powiązany z przeznaczeniem celów określonych w art. 6. Zatem w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o publicznym

charakterze inwestycji decyduje wyłącznie fakt realizacji określonych ustawowo celów, o ile ich realizacja służy interesowi publicznemu na poziomie samorządowym lub krajowym.

Ponadto przedmiotowa inwestycja, nie znajduje się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6, ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, w tym poza obszarem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz jej otuliny.

Decyzja jest zgodna z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1326.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1419 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 405, z późn. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779), ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/213/93 z dnia 04.06.1993 r. Rady Gminy Zgierz (Dz. U. Woj. Łódzkiego nr 7, poz. 78 z dnia 15.07.1993 r.) i zmianami do planu ogólnego zatwierdzonymi Uchwałą Nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 r. Rady Gminy Zgierz (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 14, poz. 131 z dnia 16.12.1994 r.) działka o nr ew. 81/2 w obrębie Emilia, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, przeznaczona była pod drogę lokalną. Działka o nr ew. 142/2 w obrębie Emilia w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, przeznaczona była pod istniejącą drogę gminną. Działki o nr ew. 144/13 i 153/7 przeznaczone były pod teren zabudowy mieszkaniowej. Działka o nr ew. 183/1 w obrębie Rosanów, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, przeznaczona była pod istniejącą drogę gminną natomiast działka o nr ew. 184 stanowiła drogę lokalną. Działka o nr ew. 292/7 w obrębie Lućmierz – Las, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, przeznaczona była pod drogę lokalną.

Działki o nr ew. 81/2, 142/2, 144/13, 153/7 obręb Emilia, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, oznaczone zostały jako droga(dr).

Działki o nr ew. 183/1 i 184 obręb Rosanów, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, oznaczone zostały jako droga(dr).

Działka o nr ew. 292/7 obręb Lućmierz - Las, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, oznaczona została jako las(Ls).

W związku z powyższym teren działek o nr ew. 81/2, 142/2, 144/13, 153/7 w obrębie Emilia, działek o nr ew. 183/1 i 184 w obrębie Rosanów i działki o nr ew. 292/7 w obrębie Lućmierz – Las, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczające teren inwestycji, nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne i są objęte zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.

Decyzja została wydana zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po uzgodnieniu z:

1. Regionalną Dyрекcyją Lasów Państwowych w Łodzi - postanowienie znak: ZS.224.3.533.2021 z dnia 16.08.2021 r.(data wpływu 16.08.2021 r.(data wpływu 18.08.2021 r.).
2. Starostwem Powiatowym w Zgierzu Wydziałem Drogownictwa, które skorzystało z przepisu z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ w terminie 2 tygodni od dnia wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji, pozwala uznać uzgodnienie za dokonane.
3. Generalną Dyrektcją Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, która skorzystała z przepisu z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ w terminie 2 tygodni od dnia wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji, pozwala uznać uzgodnienie za dokonane.

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami prawa procedury oraz po dokonaniu analizy stanu faktycznego oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu, z uwagi na to, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a inwestor przedłożył wymagane przepisami dokumenty, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA

1. Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

3. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.
4. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:
 - a. inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
 - b. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
5. Przepisu pkt. 4 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
6. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, o których mowa w pkt. 4, następuje w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
7. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgierz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje także brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.
8. Decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.
9. Celem uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Zgierzu materiały zgodne z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Załącznik do decyzji:

część graficzna – załącznik nr 1

Projekt decyzji opracował:

mgr inż. arch. Paweł Szybalski

Z upoważnienia Wójta

Wiesław Olender
Z-ca Wójta Gminy Zgierz

Wójt Gminy Zgierz

Otrzymują:

- 1) Michał Zapędowski Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno pełnomocnik Gminy Zgierz.
- 2) aa.

URZĄD GMINY ZGIERZ
Referat Urbanistyki
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
tel.: 42 716-25-15, wew. 103, 104

Z upoważnienia Wójta Gminy Zgierz
Kierownik
Referatu Urbanistyki
mgr Adam Kłiszewski

Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu z dniem

20.09.2021r.

GMINA ZGIERZ





Emilia - działki nr ew. 81/2, 142/2, 144/13, 153/7

Lućmierz – Las - działka nr ew. 292/7

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 23/2021 z dnia 03.09.2021 r.

Skala 1:1000

LEGENDA

	GRANICA OBSZARU DZIAŁKI OBJĘTEJ DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY - LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI
	TEREN DROGI PUBLICZNEJ - KLASA DROGI GŁÓWNA RUCHU PRZYSPIESZONEGO
	TEREN DROGI PUBLICZNEJ - KLASA DROGI LOKALNA
	TEREN DROGI WEWNĘTRZNEJ



Z upoważnienia Wójta

Wiesław Plender
Z-ca Wójta Gminy Zgierz

Projekt przygotował:

Paweł Tomasz Szymbalski
mgr inż. arch.

Ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm. art. 5 ust. 4)

GMINA ZGIERZ
ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

**Warunki przyłączenia nr 21-D8/WP/10134 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Zgierz, miejscowość Emilia, ul. Dębowa, nr dz. 184

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26-11-2021, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **słup linii nN Rosanów ul. Główna. Stacja zasilająca 40285 Rosanów, Główna 26.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
- 3 Moc przyłączeniowa: **7,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: **kablowe.**
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **wybudować przyłączy YAKXS 4x35 mm² od miejsca przyłączenia wym. w pkt 1 do złącza kablowo-licznikowego ZK1+1P zlokalizowanym w pasie drogowym przy słupie nN.**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości prądu znamionowego 16 [A],**
 - 9.2 **ww. zabezpieczenie usytuować w złączu kablowo-licznikowym.**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
 - 14.1 warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:
 - 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.


15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

15.3 Prowadzący sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Piotr Ryduchowski tel.: 42 675 16 61

Warunki przyłączenia opracował:
Tomasz Nowak tel. 42 675 16 21

Warunki przyłączenia zatwierdził.

Rejon Energetyczny Zgierz - Pabianice
Wydział Przyłączania i Rozwoju


Specjalista
Tomasz Nowak



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 08.02.2022 r.

WR.7230.43.2022

OPINIA Nr 3a.17.2022

Wójt Gminy Zgierz jako zarządca dróg wewnętrznych oznaczonych jako działki: nr ewid. 184 ul. Dębowa, nr ewid. 153/7 ul. Liściasta, obręb Emilia, gmina Zgierz, po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury technicznej tj. **kablowej linii oświetlenia ulicznego złożonego przez Pana Michała Zapędowskiego zam. ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno działającej z pełnomocnictwa Gminy Zgierz z siedzibą: ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz,**

uzgadnia lokalizację

kablowej linii oświetlenia ulicznego, w pasie drogowym dróg wewnętrznych oznaczonych jako działki: nr ewid. 184 ul. Dębowa, nr ewid. 153/7 ul. Liściasta, obręb Emilia, gmina Zgierz, przy zachowaniu następujących warunków:


- 1) Sieć oświetlenia ulicznego zlokalizować w odległości do 0,50 m od granicy działek drogowych;
- 2) Poprzeczne przejście projektowanej infrastruktury przez drogi zabezpieczyć rura osłonową
- 3) Teren po wykonanych robotach budowlanych doprowadzić do stanu pierwotnego;
- 4) W przypadku konieczności przełożenia projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej w związku z budową, przebudową lub remontem drogi, koszt jej przełożenia poniesie właściciel urządzeń;
- 5) Wszelkie zmiany i odstępstwa od przedstawionej lokalizacji będącej podstawą wydania niniejszej opinii należy ponownie uzgodnić w Urzędzie Gminy Zgierz.

Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, o które Inwestor powinien wystąpić do Urzędu Gminy, przedkładając wniosek i projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. 2016.1264)

Zgoda wyrażona w niniejszej opinii nie jest równoznaczna z prawem dysponowania gruntami na cele budowlane w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1999 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021.2351 ze zmianami).

Z upoważnienia Wójta

Wiesław Olender
Z-ca Wójta Gminy Zgierz

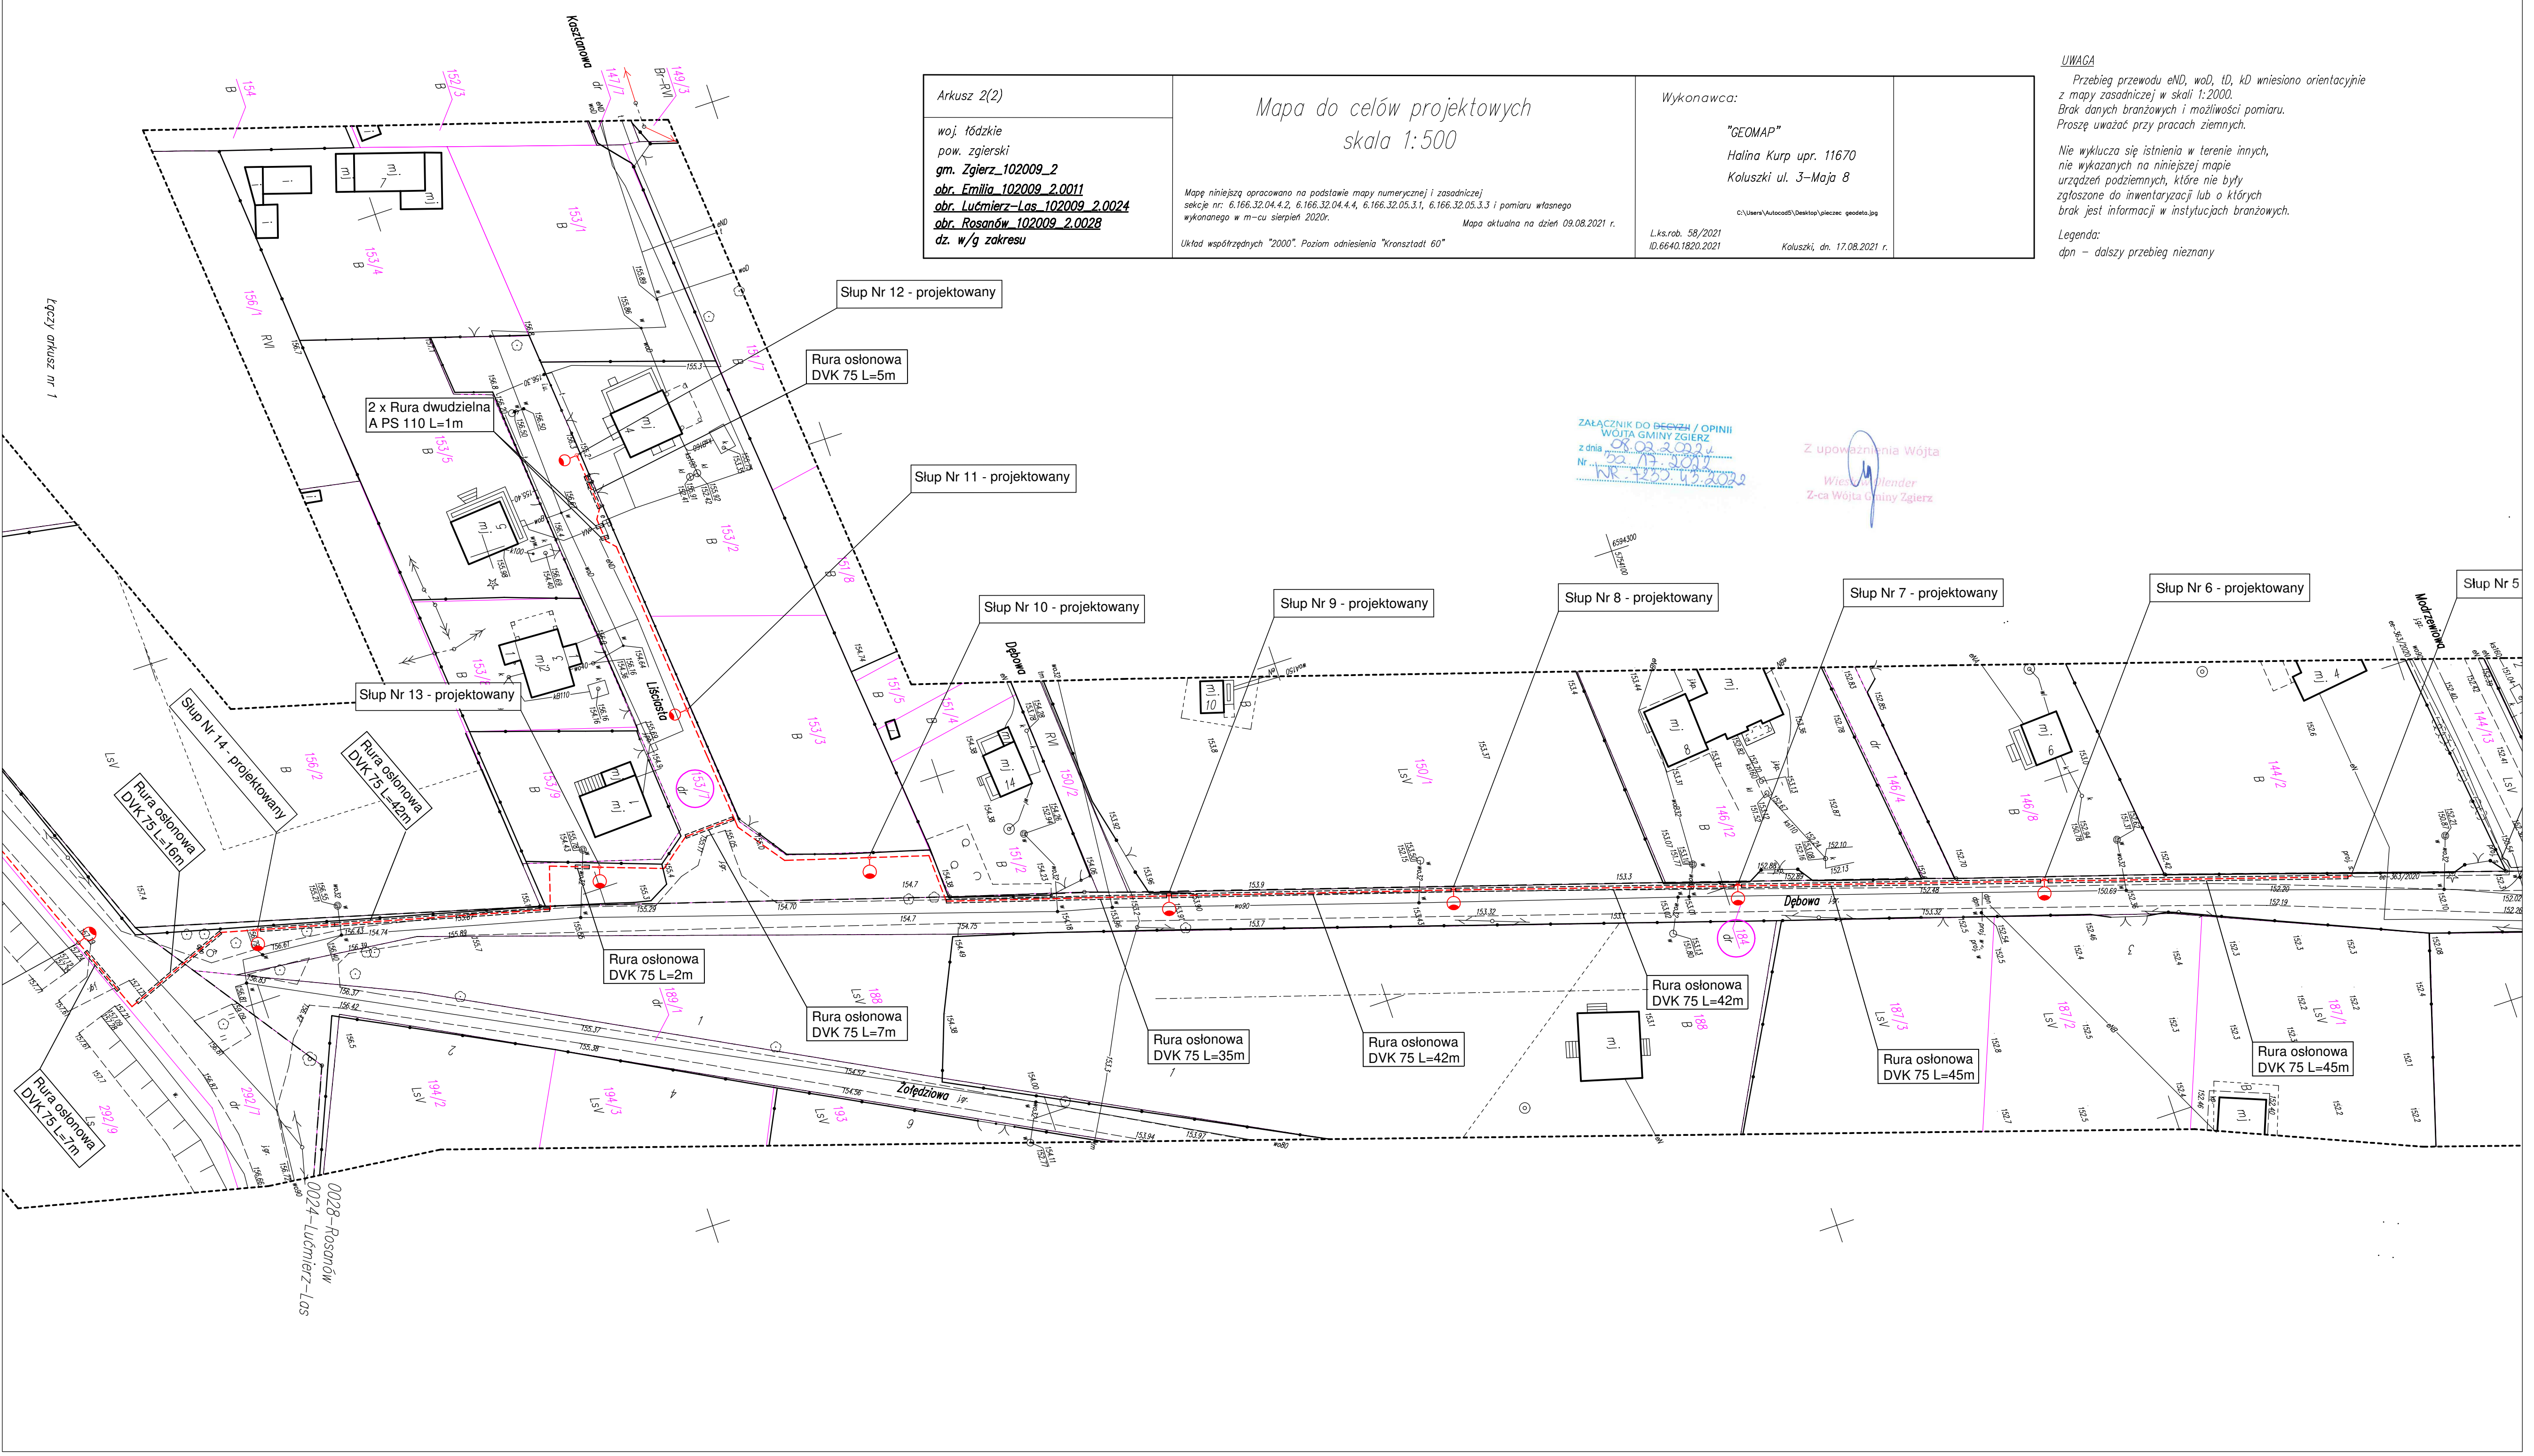

Arkusz 2(2)

woj. łódzkie
pow. zgierski
gm. Zgierz_102009_2
obr. Emilia_102009_2.0011
obr. Lućmierz-Las_102009_2.0024
obr. Rosanów_102009_2.0028
dz. w/g zakresu

Mapa do celów projektowych
skala 1:500

Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy numerycznej i zasadniczej
sekcje nr: 6.166.32.04.4.2, 6.166.32.04.4.4, 6.166.32.05.3.1, 6.166.32.05.3.3 i pomiaru własnego
wykonanego w m-cu sierpień 2020r.

Mapa aktualna na dzień 09.08.2021 r.

Układ współrzędnych "2000". Później odniesienia "Kronsztadt 60"

Wykonawca:

"GEOMAP"

Halina Kurp upr. 11670

Koluszki ul. 3-Maja 8

C:\Users\Autocad5\Desktop\placowec geodela.jpg

L.k.s.rob. 58/2021
10.6640.1820.2021

Koluszki, dn. 17.08.2021 r.

UWAGA

Przebieg przewodu eND, waD, tD, kD wniesiono orientacyjnie
z mapy zasadniczej w skali 1:2000.
Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
Proszę uważać przy pracach ziemnych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których
brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Legenda:

dpn – dalszy przebieg nieznany



ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
zarzad@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dn. 14.02.2022 r.

DR.7012.46.2022.AC

Pan
Michał Zapędowski - Pełnomocnik
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Na podstawie art. 22 pkt. 2 ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Michała Zapędowskiego, działającego z upoważnienia Inwestora Gminy Zgierz z siedzibą: ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz, Zarząd Powiatu Zgierskiego zezwala na lokalizację linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej Nr 5144 E - ul. Główna w miejscowości Rosanów (działka drogowa nr ewid. 183/1, obręb Rosanów) oraz w obrębie skrzyżowania z ul. Dębową w miejscowości Emilia (działka drogowa nr ewid. 81/2, obręb Emilia), gm. Zgierz w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia, ul. Dębowa”** wg załącznika graficznego w postaci mapy do celów projektowych w skali 1:500 oraz z zachowaniem następujących warunków:

1. Projektowana linia kablowa przebiega pod pasem jezdnym i w poboczu ww. drogi powiatowej oraz pod drogą gminną. Prace ziemne w obrębie nawierzchni asfaltowej należy wykonać przewiertem lub przeciskiem na głębokości poniżej podbudowy i z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa co do istnienia urządzeń podziemnych. Pozostałe roboty ziemne zostaną wykonane wykopem otwartym. Linie kablową należy ułożyć w rurze osłonowej na całej szerokości i długości pasa drogowego. Zieleniec obsiać trawą i wygrabić. Wszystkie prace prowadzić min. 0,75 m od krawędzi jezdni. **Zabrania się naruszenia konstrukcji i nawierzchni jezdni.**
2. Projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego należy sytuować w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz tak, by nie ograniczała widoczności na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną, tj.: min. 1,40 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej.
3. W przypadku naruszenia oznakowania pionowego oraz lustra, po zakończonych robotach należy przywrócić ww. oznakowanie do stanu zgodnego ze stałą organizacją ruchu.
4. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi, Inwestor dokona uzgodnień w celu ich usunięcia i zrealizuje je we własnym zakresie.
5. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi Inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
6. Wszystkie naruszone elementy pasa drogowego podczas prowadzonych robót należy ułożyć z materiałów nieuszkodzonych. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia linii należy odtworzyć przy użyciu materiałów o parametrach tożsamyh do poprzednio

- usuniętego i odpowiednio zagęścić. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź stabilizować. Całość zajmowanego terenu uporządkować.
7. Odbiór robót odbędzie się przy udziale przedstawiciela Zarządcy drogi.
 8. Przed przystąpieniem do robót w celu budowy linii kablowej należy wykonać projekt organizacji ruchu zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
 9. **Przed wystąpieniem o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia, Inwestor uzyska użyczenie gruntu pod wykonanie ww. inwestycji od Zarządcy drogi dla działki nr ewid. 183/1, obręb Rosanów.**
 10. **Przed realizacją ww. zamierzenia inwestycyjnego należy uzyskać zgodę właściciela działki nr ewid. 81/2, obręb Emilia.**

Z poważaniem


Z upoważnienia
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Michał Słowiński
Naczelnik Wydziału Drogownictwa

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu jest Starosta Zgierski z siedzibą przy ul. Sadowej 6a, 95-100 Zgierz.
2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej a także obowiązków prawnych.
3. Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzecznego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.
4. Szczegółowym celem przetwarzania jest wydanie zezwolenia na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych.
5. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.
6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Mogą Państwo w tym zakresie złożyć do Starostwa wniosek.
7. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.
8. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu: poczta@mkoralewski.pl

Sporządziła: AC

Arkusz 2(2)	Mapa do celów projektowych skala 1:500	Wykonawca: "GEOMAP" Halina Kurp upr. 11670 Koluski ul. 3-Maja 8 C:\Users\Autocad5\Desktop\pieczec_geomap.jpg	L ks.rob. 58/2021 ID.6640.1820.2021 Koluski, dn. 17.08.2021 r.
woj. łódzkie pow. zgierski gm. Zgierz_102009_2 <u>obr. Emilia_102009_2.0011</u> <u>obr. Lućmierz-Las_102009_2.0024</u> <u>obr. Rosanów_102009_2.0028</u> dz. w/g zakresu	Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy numerycznej i zasadniczej sekcje nr: 6.166.32.04.4.2, 6.166.32.04.4.4, 6.166.32.05.3.1, 6.166.32.05.3.3 i pomiaru własnego wykonanego w m-cu sierpień 2020r. Mapa aktualna na dzień 09.08.2021 r. Układ współrzędnych "2000". Poziom odniesienia "Kronsztadt 60"		


UWAGA
Przebieg przewodu eND, woD, tD, kD wniesiono orientacyjnie
z mapy zasadniczej w skali 1:2000.
Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
Proszę uważać przy pracach ziemnych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których
brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Legenda:
dpn – dalszy przebieg nieznan

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych :	6640.1820.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie :	Starosta Zgierski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 86-100 Zgierz, ul. Dąb 45
Wykonawca prac geodezyjnych :	"GEOMAP" Halina Kurp ul. 3 Maja 8, 95-040 Koluski tel. 604 200 014, 44 714 03 54 email: hkurp@geomap.pl
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji :	6640.1820.2021_46649 23.09.2021
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac :	Halina Kurp Numer uprawnień zawodowych: 11670

Halina Kurp
GEODETA UPRAWNIONY
Halina Kurp zezw. nr 11670
tel. 604 200 014

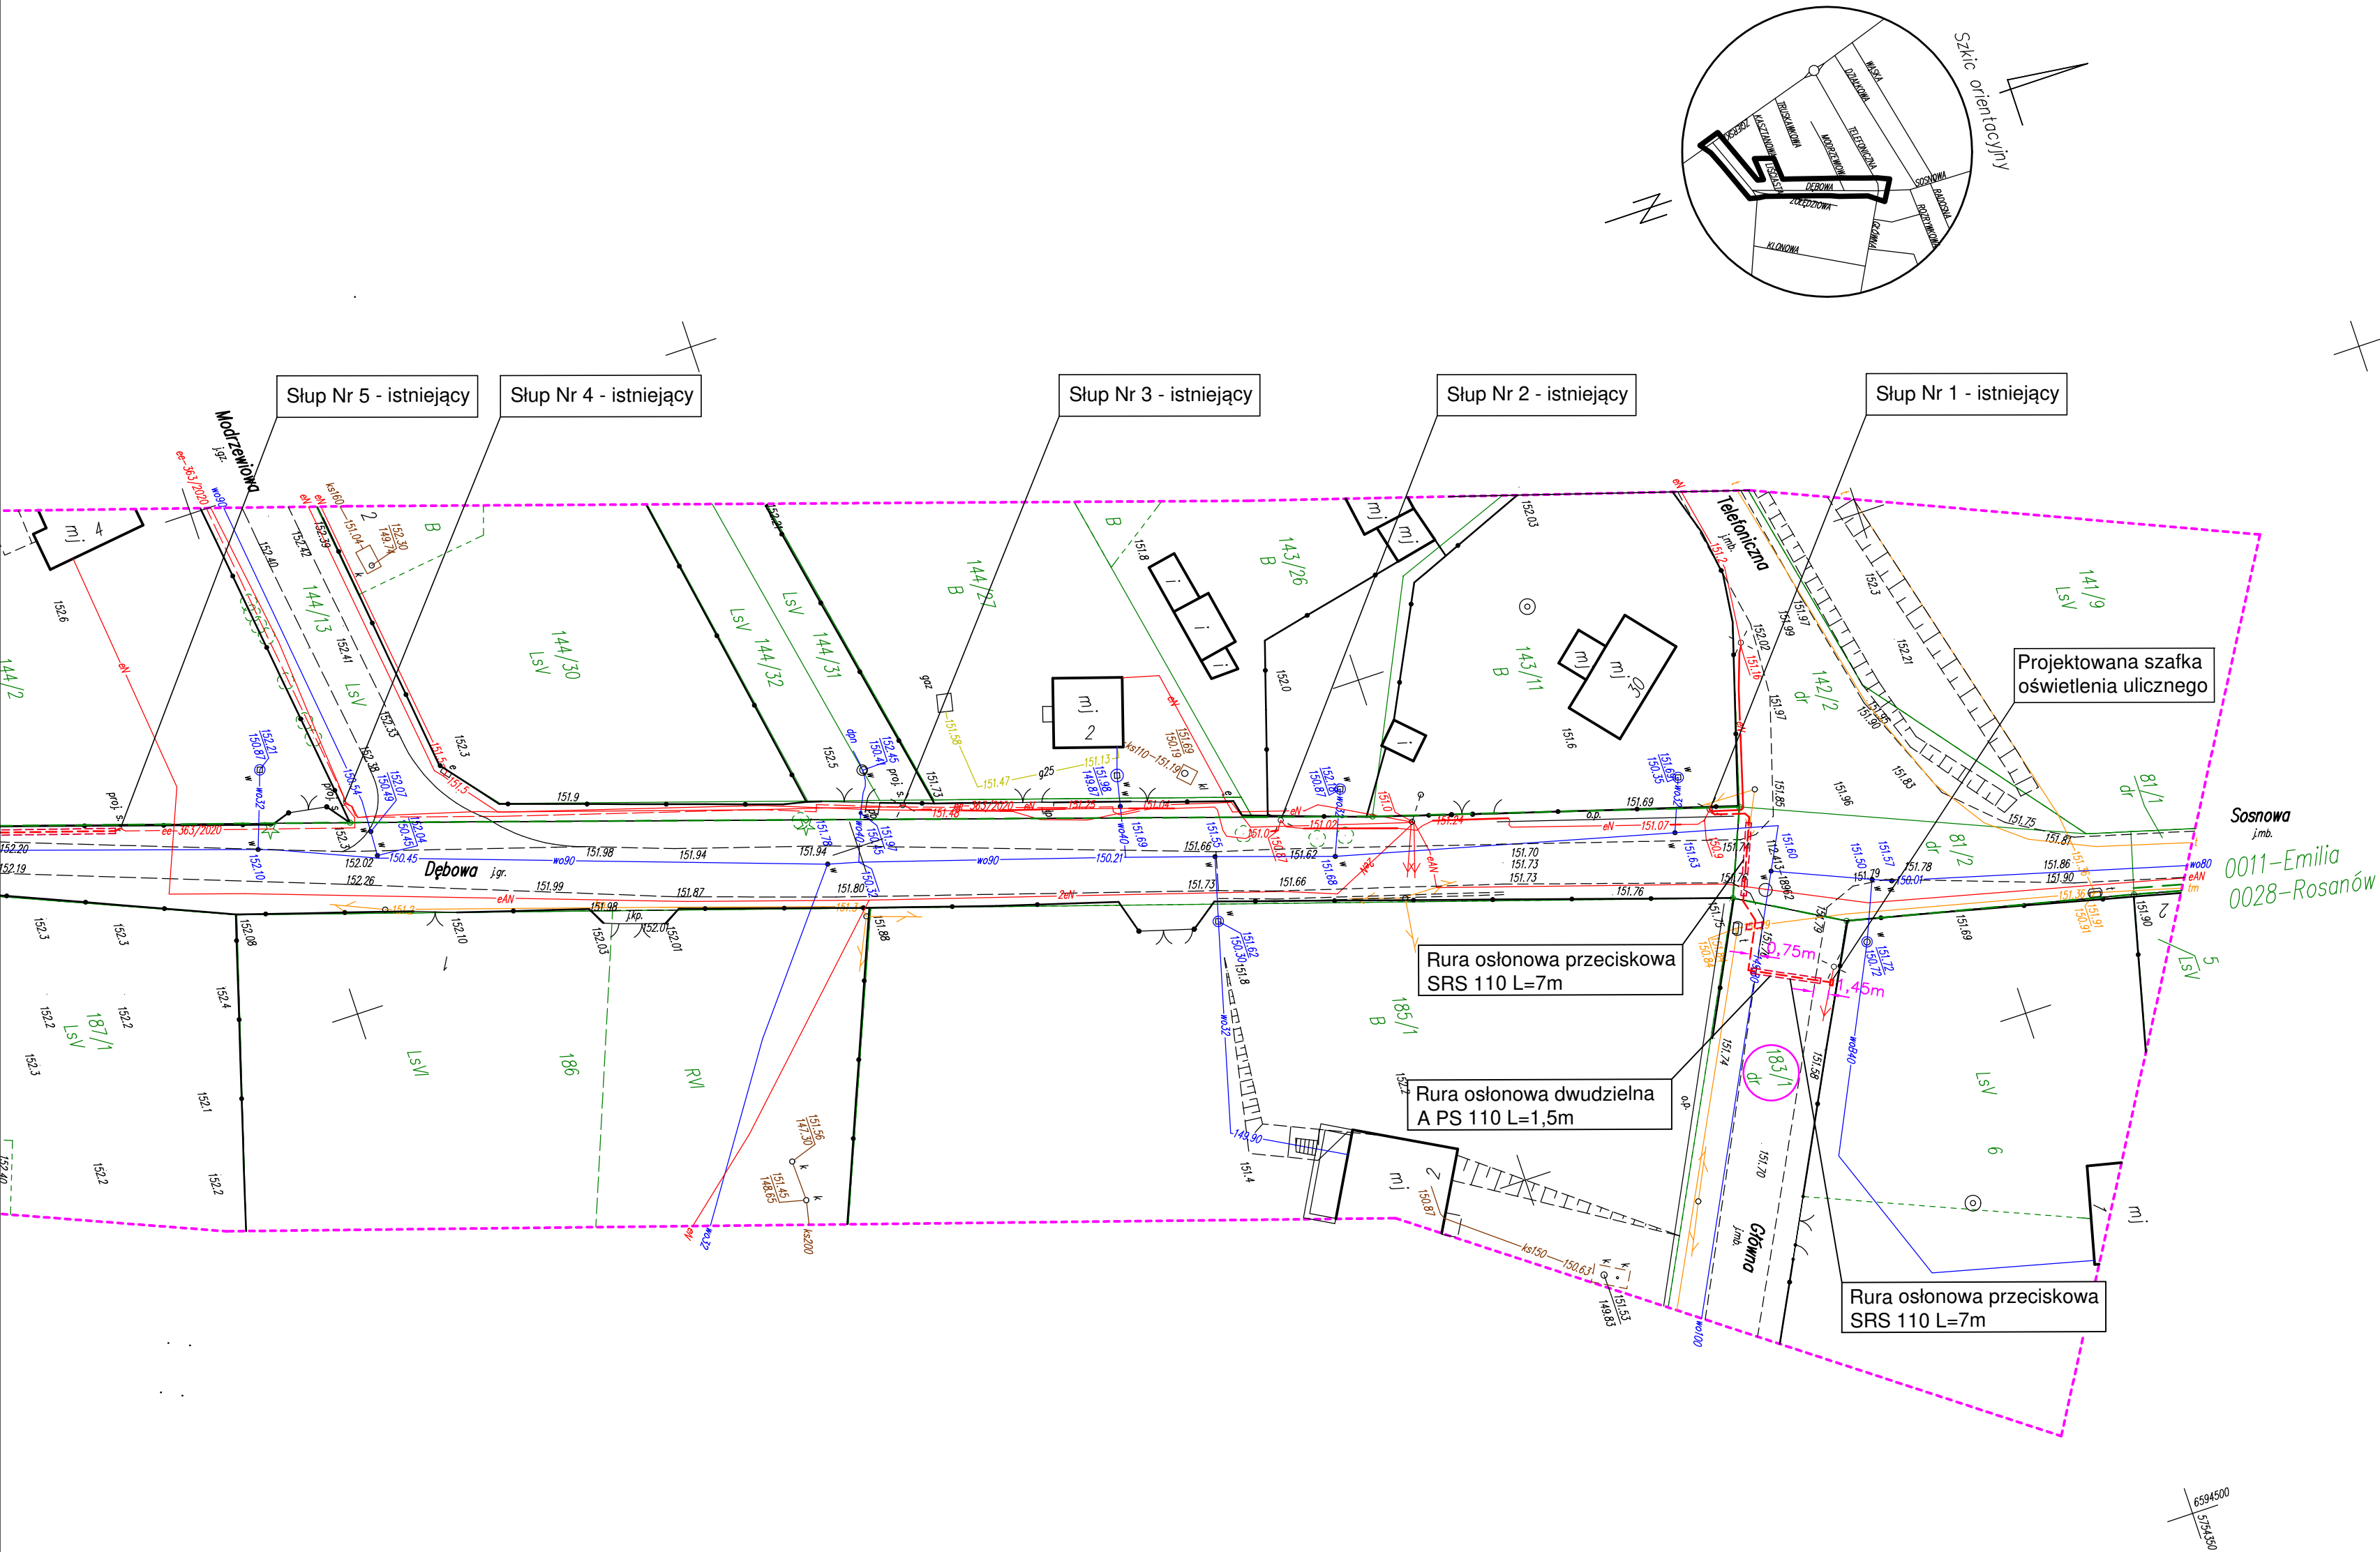

Zgierz, dn. 16.03.2022 r.

Starosta Zgierski
 wykonujący zadania z zakresu administracji
 rządowej
 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i
 Nieruchomości
 ul. Długa 49, 95-100 Zgierz

Znak sprawy: 6630.79.2022.DM

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 02.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna uzgodnienia:
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
 art. 28b (Dz.U.2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

Przedmiot narady:	OŚWIETLENIE ULICZNE - LINIA KABLOWA ENN Z LOKALIZACJĄ SŁUPÓW
Lokalizacja:	Zgierz - obszar wiejski Obręb: Emilia, dz.: 81/2, 153/7, Obręb: Lućmierz-Las, dz.: 292/7, Obręb: Rosanów, dz.: 183/1, 184
Wnioskodawca:	DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE S ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno
Inwestor:	GMINA ZGIERZ ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
Projektant:	MICHAŁ ZAPĘDOWSKI Inne upr.: projektowe: LOD/3605/PWBE/18
Przewodniczący:	Krystyna Kłosińska
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	14.02.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
 W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	PRZEWODNICZĄCY elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.</p> <p>W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.</p>	Krystyna Kłosińska

Dokument wygenerował(a): Dagmara Milczarek, dn. 16-03-2022 09:45:39
 Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
 Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

2	MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOWNIE	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	NETIA S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne NETIA - w pobliżu sieci telekomunikacyjnej operatora prace prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela firmy Netia. W czasie prowadzenia robót istniejącą sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia, istn. sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć zgodnie z przepisami. W przypadku kolizji z istn. siecią i wystąpienia konieczności przebudowy P.T., uzgodnić z Netia i/lub wystąpić o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci. Rozpoczęcie robót zgłosić z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres: Netia - Zespół Utrzymania Sieci ul. Niciarniana 51/53, 93-320 - Łódź, tel. +48 42 258 86 33, fax. +48 42 258 89 01, e-mail: nadzory@netia.pl. (T. Kluska, J. Zieliński).	Tomasz Kluska
4	Orange Orange	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W OZORKOWIE	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE Ł.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	PKP S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W ŁODZI elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Łukasz Gortat
11	STOWARZYSZENIE TELEWIZJI KABLOWEJ "CENTRUM" ZGIERZ	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	URZĄD GMINY GŁOWNO	Uczestnik nieobecny na naradzie	
13	URZĄD GMINY OZORKÓW	Uczestnik nieobecny na naradzie	
14	URZĄD GMINY PARZĘCZEW	Uczestnik nieobecny na naradzie	
15	URZĄD GMINY ZGIERZ	Uczestnik nieobecny na naradzie	
16	URZĄD MIASTA GŁOWNO	Uczestnik nieobecny na naradzie	


Dokument wygenerował(a): Dagmara Milczarek, dn. 16-03-2022 09:45:39

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

17	URZĄD MIASTA OZORKÓW	Uczestnik nieobecny na naradzie	
18	Urząd Miasta-Gminy Stryków	Uczestnik nieobecny na naradzie	
19	URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	Uczestnik nieobecny na naradzie	
20	WODOCIĄGI I KANALIZACJA ZGIERZ SP. Z O.O.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
21	WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ SŁUŻBY OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI	Uczestnik nieobecny na naradzie	
22	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE	Uczestnik nieobecny na naradzie	
23	URZĄD MIASTA ZGIERZA	Uczestnik nieobecny na naradzie	
24	FORTUM POWER ADN HEAD POLSKA SP. Z O.O..	Uczestnik nieobecny na naradzie	
25	Muzeum Miasta Zgierza	Uczestnik nieobecny na naradzie	
26	SIME Polska Sp. z o.o.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
27	TOYA Sp. z o.o. elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli TOYA Sp. z o.o. O terminie rozpoczęcia inwestycji należy poinformować z 14- dniowym wyprzedzeniem Dział Techniczny TOYA Sp. z o.o.;</p> <p>Przed rozpoczęciem robót należy zaktualizować naniesienia sieci w Dziale Technicznym TOYA</p>	Sylwester Smolarz
Wnioskodawca			DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE S

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Krystyna Kłosińska

Dokument wygenerował(a): Dagmara Milczarek, dn. 16-03-2022 09:45:39

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).



Zgierz, 10-08-2021

Znak sprawy: ZG.2217.52.2021

Urząd Gminy Zgierz

Ul. Łęczycka 4

95-100 Zgierz

Dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego w m. Emilia ul. Dębowa

W nawiązaniu do wniosku z dn. 23.07.2021 r. Nadleśnictwo Grotniki informuje, że wyraża wstępną zgodę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego na części działki ewid. 292/7 obr. Lućmierz Las gm. Zgierz.

Niniejsza zgoda jest równoznaczna z udzieleniem prawa do dysponowania ww. nieruchomości na cele budowlane na etapie projektowania i uzyskiwania stosownych pozwoleń.

Ponadto Nadleśnictwo informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o lasach (t.j. Dz. U. 2021 r poz. 1275) nie ma możliwości użyczenia terenu w celu budowy infrastruktury technicznej. Nadleśnictwo proponuje zawarcie umowy dzierżawy przed rozpoczęciem budowy przedmiotowego oświetlenia.

Ponadto Nadleśnictwo informuje, że w celu podpisania omawianej umowy musi uzyskać zgodę Dyrektora RDLP w Łodzi na wydzierżawienie ww. gruntów leśnych.

Z poważaniem

NADEŚNICTWO
mgr inż. Krzysztof Szark

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilia, ul. Dębowa, gm. Zgierz. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ew. 183/1, 184, obręb 28 Rosanów, dz. nr ew. 81/2, 153/7, obręb 11 Emilia, dz. nr ew. 292/7, obręb 24 Lućmierz - Las.

2. Inwestor:

Gmina Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz

2. Projektant:

mgr inż. Michał Zapędowski
upr LOD/3605/PWBE/18

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność poszczególnych obiektów

Zakres robót obejmuje wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego

Roboty wykonywane będą w następującej kolejności:

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
- wytyczenie miejsca ustawienia słupów oświetleniowych i przebiegu linii kablowej,
- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe,
- wykonanie wykopów pod linię kablową,
- ułożenie uziomu powierzchniowego w wykopie,
- ułożenie linii kablowej nN 0,4kV,
- zasypanie rowu kablowego,
- wykonanie przecisków/przewiertów mechanicznych,
- montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami,
- montaż i podłączenie przewodów w słupach,
- montaż opraw oświetleniowych, na słupach,
- montaż szafki oświetlenia ulicznego,
- uporządkowanie i odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych,
- zinventaryzowanie wykonanego oświetlenia
- wykonanie pomiarów ochronnych.
- przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie prowadzonych robót występuje następujące uzbrojenie terenu:

- sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nn 0,4kV,
- sieć telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna,
- sieć wodociągowa,

III. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia to:

- czynne elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne,
- czynne wjazdy na posesję,
- czynne drogi publiczne.

Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Zakładzie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. w Łodzi.

IV. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Elementy stwarzające zagrożenie:

- roboty prowadzone w pasie drogowym,
- przy montażu i ustawianiu słupów przy użyciu dźwigu samochodowego,
- prace na wysokości,

Zagrożenia występować będą w czasie robót ziemnych związanych z prowadzeniem wykopów, stawianiem słupów i montażem opraw. Zagrożenia dotyczą pracowników budowy oraz użytkowników pasa drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez cały czas prowadzenia robót.

W związku z powyższym ważne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót w czasie całego okresu prowadzenia robót,
- prowadzenie robót wg. obowiązujących przepisów BHP.

V. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:

- szkolenia wstępne
- szkolenia okresowe

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, stanowiskowego oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielenia pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązku.

VI. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Prace w rejonie linii energetycznej napowietrznej prowadzić po wyłączeniu linii energetycznej z napięcia energetycznego.

Bezpośredni nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują kierownik budowy, kierownik robót.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi,
- dbać o stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych do danej technologii robót,
- dbać o stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozоровe.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy/robót obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Wykonywane prace kwalifikują się do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Opracował:
Michał Zapędowski