



Stacja 15/0,4kV nr 1-0213
"Przyglów 3"



istn. SOU
zamontowana na stacji 1-0213 Przyglów 3
SOU znajdują się poza Szafką Stacyjną

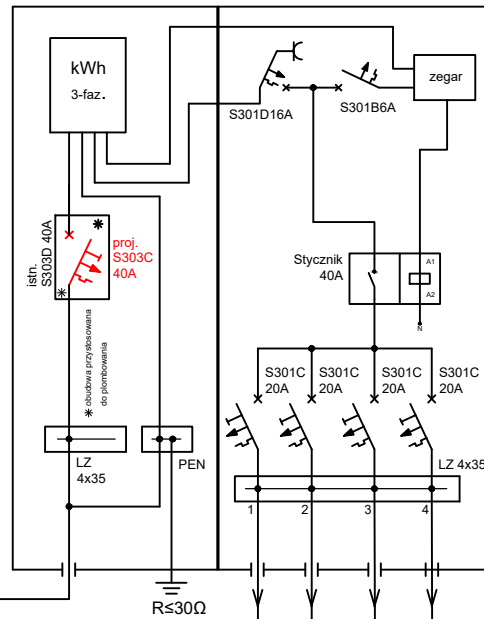

- istn. ośw. x 8 kier. słup nr 22
kier. Barkowice Mokre
- istn. ośw. x 9 kier. słup nr 22
kier. Piekarnia
- istn. ośw. x 11 kier. słup nr 44
kier. Wieś

kier. słup nr 44
kier. Przyglów

istn. linia Al 2x(4x50mm²)
+2x(1x25mm²)

istn. AsXSn 2x16mm²
L=150m - wymienić na
AsXSn 2x35mm²

x 2

istn. słup
ośw. typu E
na dz. 638/1

proj. BOP-R
0,5/10kA

proj. AsXSn 2x35mm²
L = 34/40m

LEGENDA:



- ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE

Uwagi:

— — — — — proj. Linia kablowa
(linia przerywana)


— — — — — proj. Linia napowietrzna
(linia ciągła)

W RSOU wymienić istn. zabezp. o charakterystyce
D40A (S303) na proj. S303 C40A

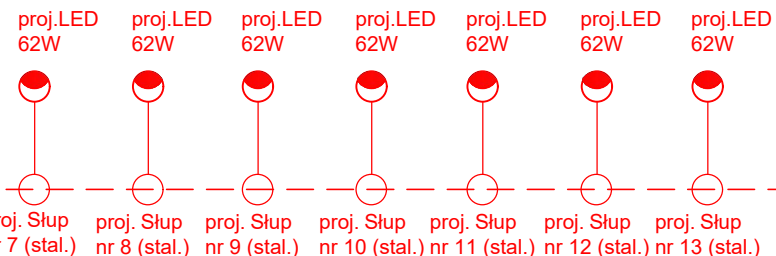

proj. YAKXS 4x35mm²
L = 1029/1209m

proj. DVK 75 L = 453m
proj. DVK 110 L = 32m
proj. SRS 75 L = 23m
proj. A110PS L = 21m

 ALTOM tel. 604472040		ul. Skłodowskiej 61, 97-500 Radomsko		Faza: P.A.B.
Nazwa zam. budowlanego		Budowa linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego.		Skala: ----
Adres Inwestycji i identyfikatory dz. budowlanych		Przyglów dz. nr ew.:101009.5.0018.638/1, 101009.5.0018.657/1, 101009.5.0018.658/2, 101009.5.0018.659/2, 101009.5.0018.660/1, 101009.5.0018.676/5, 101009.5.0018.677/1, 101009.5.0018.682/9, 101009.5.0018.682/11, 101009.5.0018.683/1, 101009.5.0018.684/3, 101009.5.0018.685/1, 101009.5.0018.686/6, 101009.5.0018.686/8, 101009.5.0018.687/3, 101009.5.0018.687/5, 101009.5.0018.688/3, 101009.5.0018.689/1, 101009.5.0018.810, 101009.5.0018.862/14, 101009.5.0018.868/3, 101009.5.0018.868/4 obręb 0018 Przyglów, gm. Sulejów		Branża: Elektryczna
Nazwa rys:		Schemat układu zasilania		Kat. ob. bud.: XXVI
Inwestor:		Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów		Data: 06.04.2022
Autorzy:		Projektował:		Nr str. PAB: 13
		mgr inż. Marcin Kucharski nr upr. LOD/2737/PWBE/17		