


BUDYNEK NR 1 – RZUT PARTERU

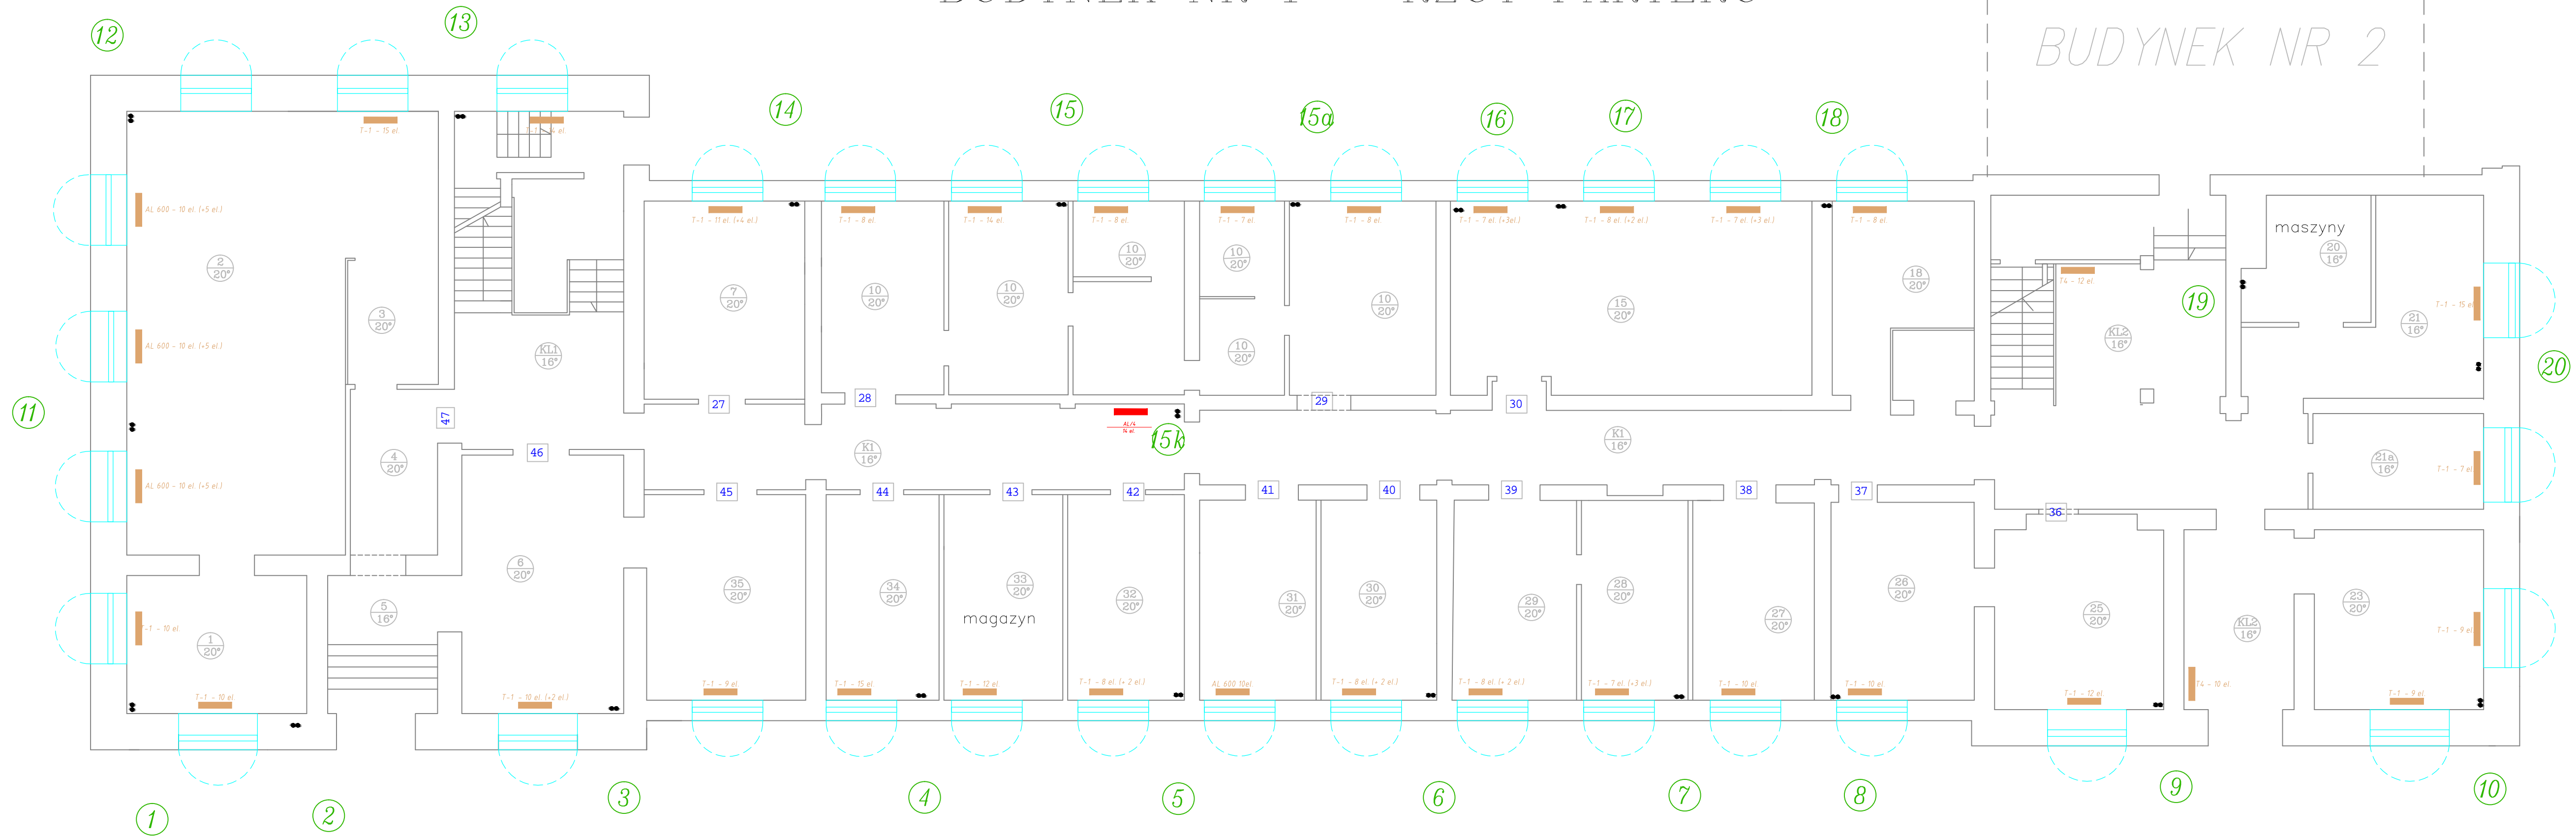

BUDYNEK NR 2

UWAGI I OZNACZENIA:

1) Oznaczenia grzejników:

T-1 - 7 el. (+/-3 el.)  
ilość ogniw zalecana do dokręcenia/demontażu  
typ i rozmiar grzejnika


W pomieszczeniach w których istniejące grzejniki nie pokrywają zapotrzebowanie na moc ciepłą zalecane jest zastosowanie tż "dokrętek".  
W przypadku dostarczania zbyt dużej ilości ciepła, zalecane jest odjęcie wskazanej ilości ogniw.  
Zmiany dokonać wg powyższego opisu.

2) Oznaczenia pomieszczeń:

9  
20°  
symbol pomieszczenia  
temperatura obliczeniowa

3) Min. odległość grzejników od drzwi wejściowych >1,5m

4) Wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania

<div><div></div><div>02-220 Warszawa, ul. Łopuszczeńska 37</div><div>fax 22 846 80 80 ewe113, tel. 22 846 80 80</div></div> <div>biuro@maginstal.pl</div>																								
INWESTOR	BEC BUDOWCA UMBREWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY																							
	ul. Rajonizacji 6/8 WARSZAWA																							
OBIEKT	BEC BUDOWCA UMBREWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY																							
	ul. Duchnicka 3 WARSZAWA			dz. nr 6/5 strz. 70303 jedn. ewg. 146519,6.0303.6/5																				
NAZWA PROJEKTU	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA																							
NAZWA RYSUNKU	BUDYNEK NR 1 - RZUT PARTERU																							
SKALA	1:100	DATA	28.6.2023																					
<table><tr><td>ZESPÓŁ AUTORSKI</td><td>Nr upraw.</td><td>podpis</td></tr><tr><td>PROJEKTOWAŁ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>mgr inż. Justyna Wcislińska</td><td>MAZ/0820/</td><td>POG/06</td></tr><tr><td colspan="3">OPRACOWANIE</td></tr><tr><td>inż. Ernest Klein</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">SPRAWDZIŁ</td></tr><tr><td>mgr inż. Bartłomiej Uscinski</td><td>MAZ/0477/</td><td>POG/10</td></tr></table>				ZESPÓŁ AUTORSKI	Nr upraw.	podpis	PROJEKTOWAŁ			mgr inż. Justyna Wcislińska	MAZ/0820/	POG/06	OPRACOWANIE			inż. Ernest Klein			SPRAWDZIŁ			mgr inż. Bartłomiej Uscinski	MAZ/0477/	POG/10
ZESPÓŁ AUTORSKI	Nr upraw.	podpis																						
PROJEKTOWAŁ																								
mgr inż. Justyna Wcislińska	MAZ/0820/	POG/06																						
OPRACOWANIE																								
inż. Ernest Klein																								
SPRAWDZIŁ																								
mgr inż. Bartłomiej Uscinski	MAZ/0477/	POG/10																						
SANITARNA	WYKONAWCZA	00	06																					
branża	faza	rewizja	Nr rysunku																					