


C5N

ogrzewnica prod. FRICO
montaż naścienny
Q= 0 / 2,5 / 5,0 kW
V= 480 m³/h
I= 7,3A / 6,3 A
Nel= 0 / 2,5 / 5,0 kW
Zasięg: do 11 m
Zasilanie: 400V3N~
Masa: 6,4kg
Wysokość montażu: ok 2,5 m

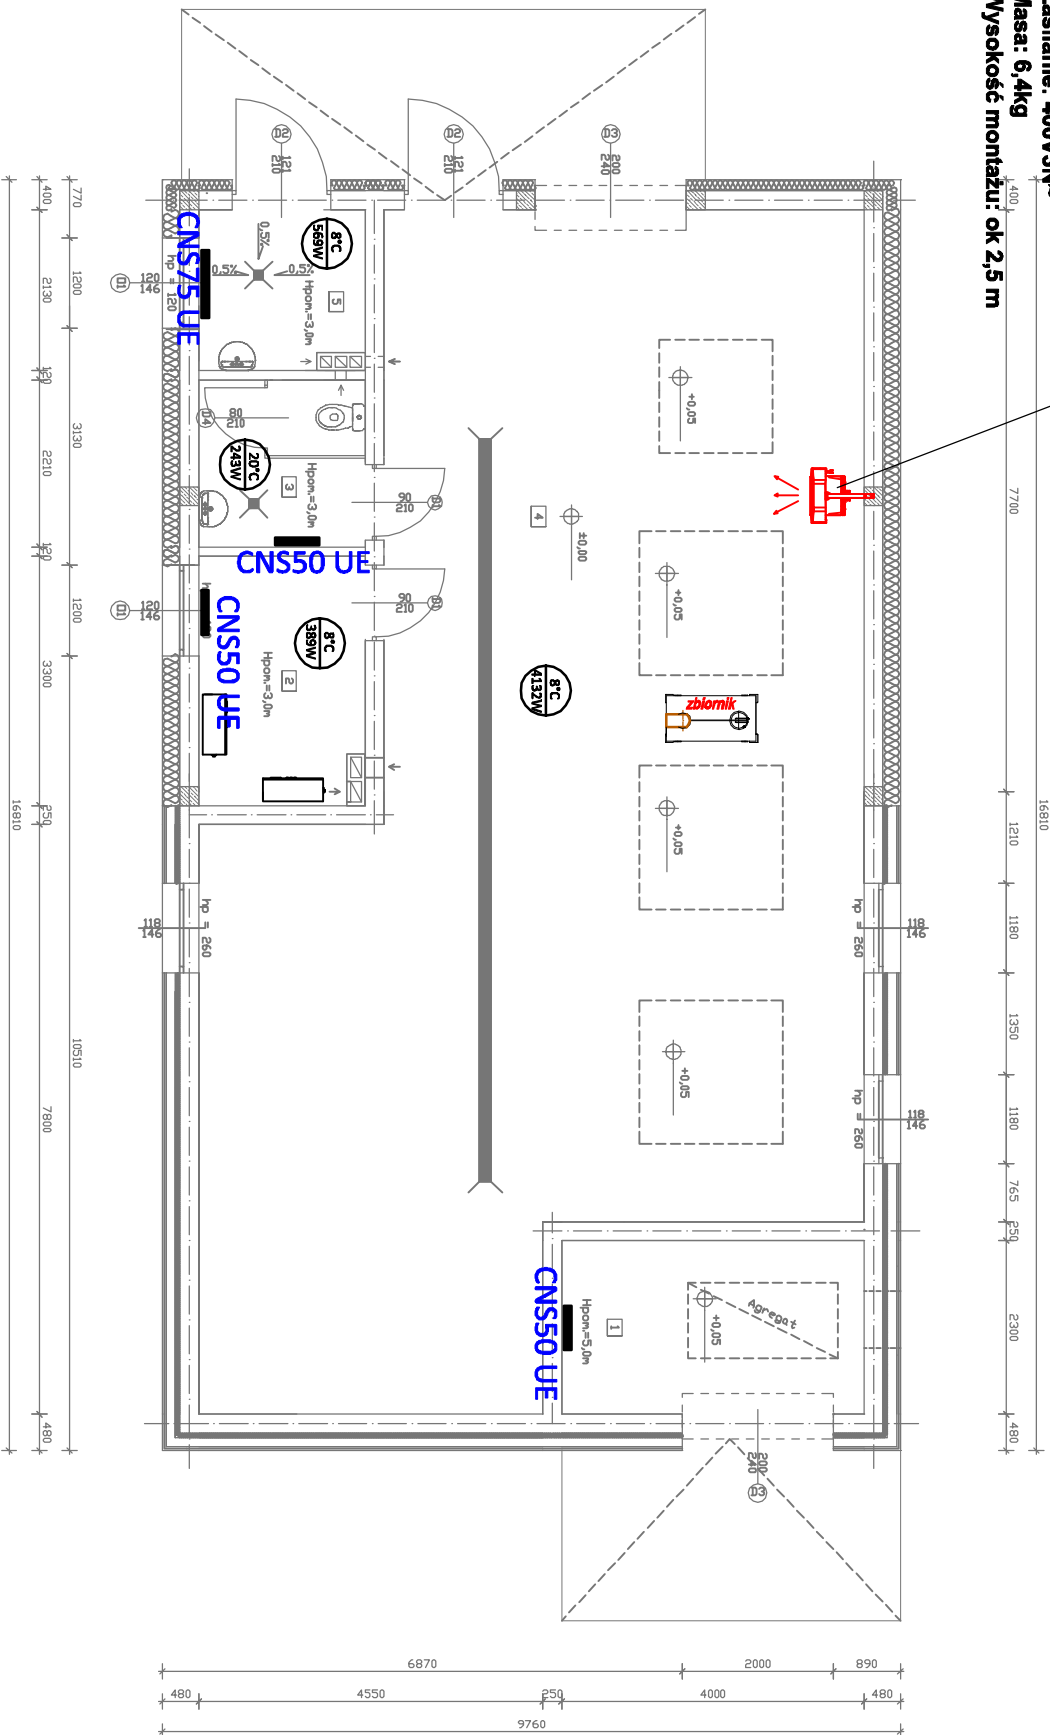

Wykaz pomieszczeń: Budynek – Kordynacja 0		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
1	Pom. ogólnego	135,21 m²
2	Serwerownia	9,18 m²
3	Kuchnia	7,28 m²
4	Łazienka	5,73 m²
5	Łazienka	10,29 m²
6	Pom. techniczne	4,69 m²
Razem		135,21 m²

OZNACZENIA:

CNS 75 UE - GRZEJNIK KONWEKTOROWY
O MOCY 0,75 kW (wys.450mm; szer.445mm; gł.100mm)

CNS 50 UE - GRZEJNIK KONWEKTOROWY
O MOCY 0,5 kW (wys.450mm; szer.370mm; gł.100mm)



PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. Konin
ul. Traugutta 2/2
tel./fax 063-244-14-40

GMINA BIŁZANÓW
Biłzanów Drugi 52, 62-814 Biłzanów

Projektował:	mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak	Data:	04.2024
Sprawił:	mgr inż. Iwona Dąbrowska	Data:	04.2024
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Karmowska	Data:	04.2024

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
WODY W MIEJSCOWOŚCI ZAGÓRZYN

Obiekt:	Stacja uzdatniania wody
Lokalizacja :	Biłzanów, działka nr 295/5, 295/6, 304 obręb 0033 Zagorzyn, jed. ewid. 300701, 2 Biłzanów - gmina wiejska

Tytuł rysunku :	RZUT PRZYZIEMI - Instalacja c.o.	SKALA	1:100
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Branża:	Sanitarna	Projekt Techniczny	NR RYSUNKU
---------	-----------	--------------------	------------