

Prace związane z posadzkami dot. budynku A1

Schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99101


TYP 1

Wykończenie na
istniejącej posadzce

Prace rozbiórkowe

Elementy istniejące do pozostawienia

Elementy projektowane

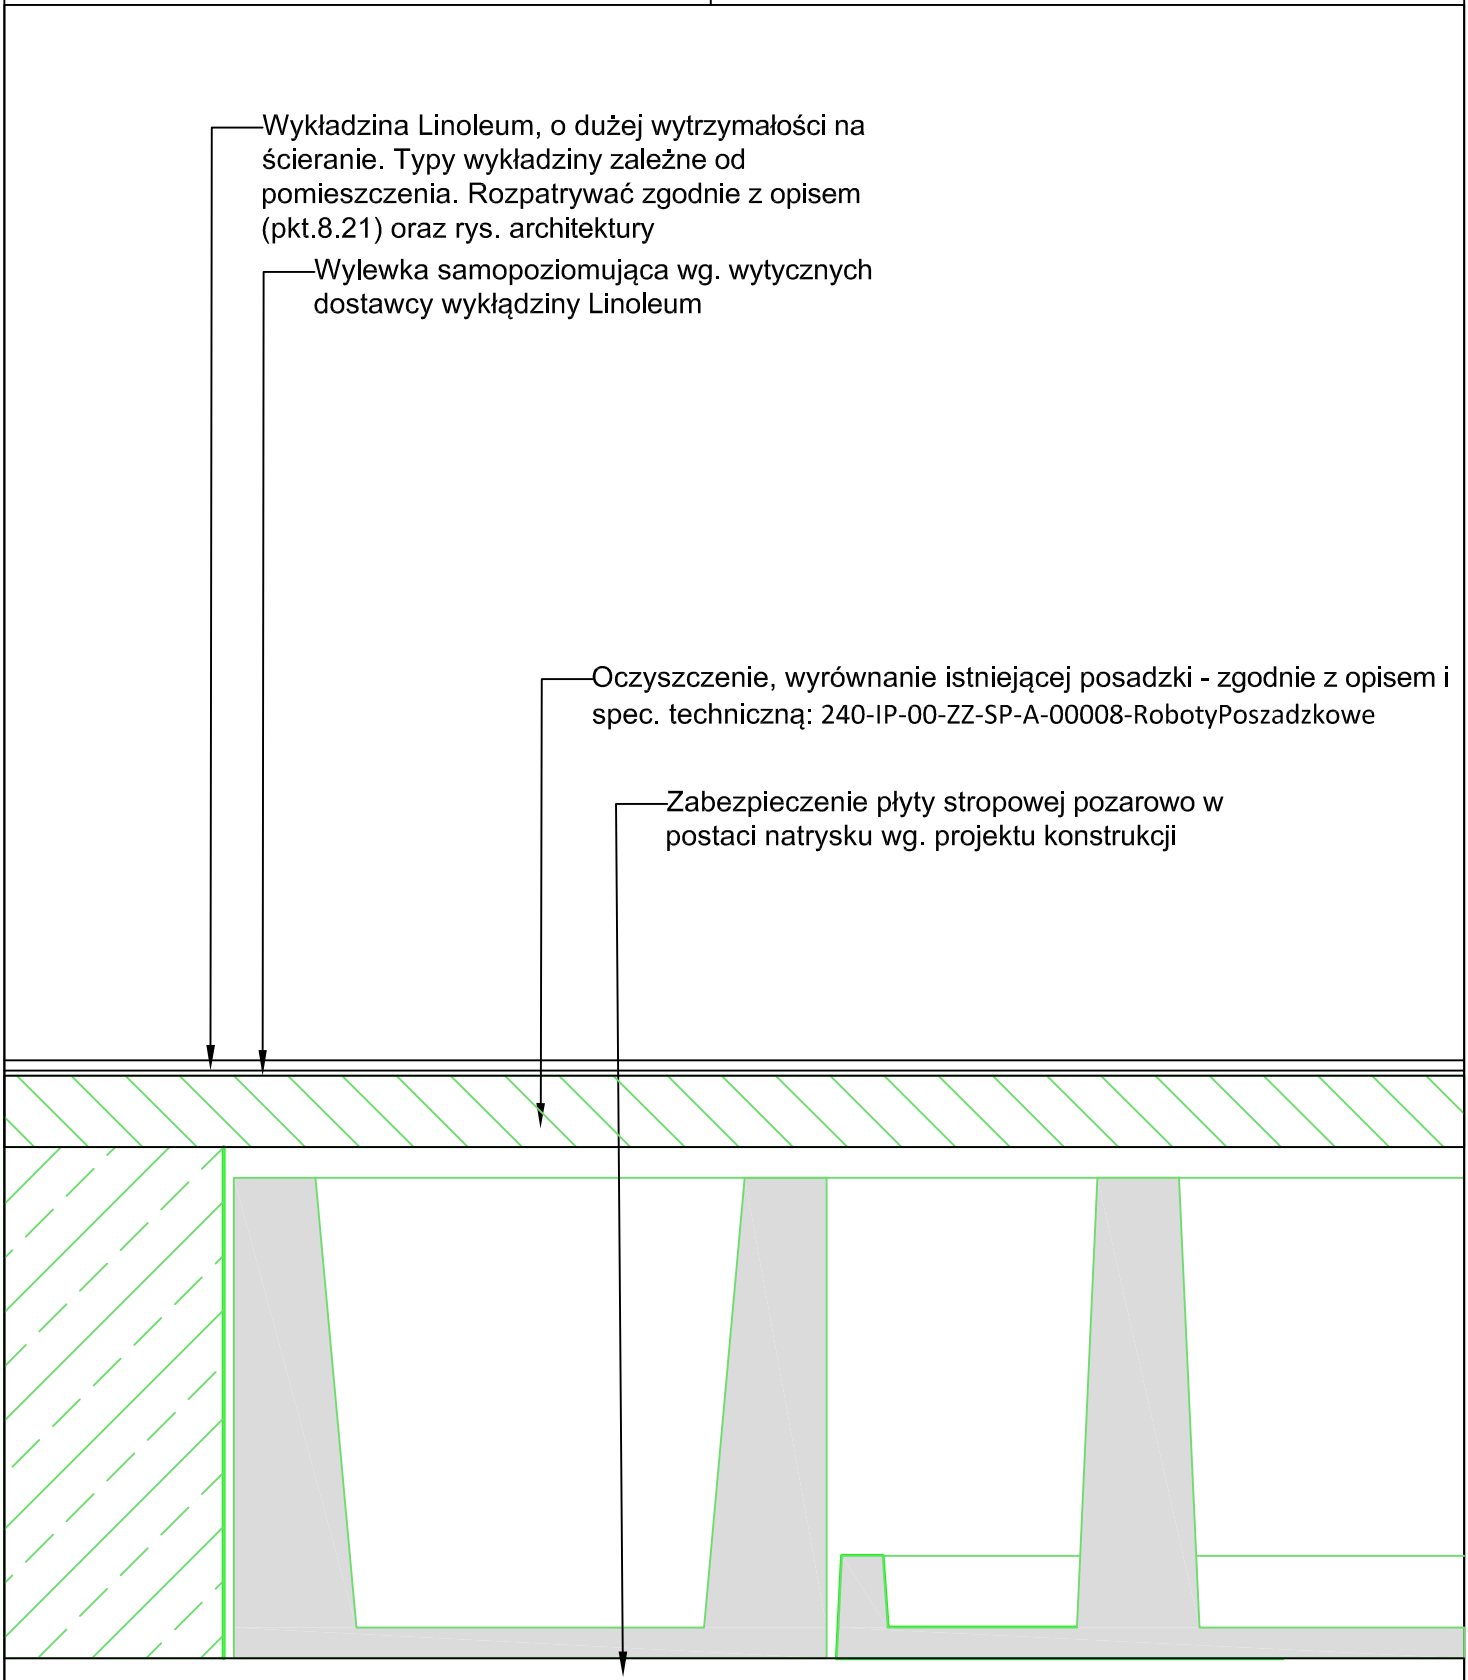

Uwaga: Schematy rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym (pkt.8.21 - Posadzki). Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w nawierzchni posadzek wykonywać zgodnie ze specyfikacją tech. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00008-RobotyPosadzkowe. W punktach styku z istniejącymi jednostkami szpitala poziomo zrównać. Projekt prowadzenia robót budowlanych póglega uzgodnieniu przez projektanta.