


RZUT PARTERU 1:75

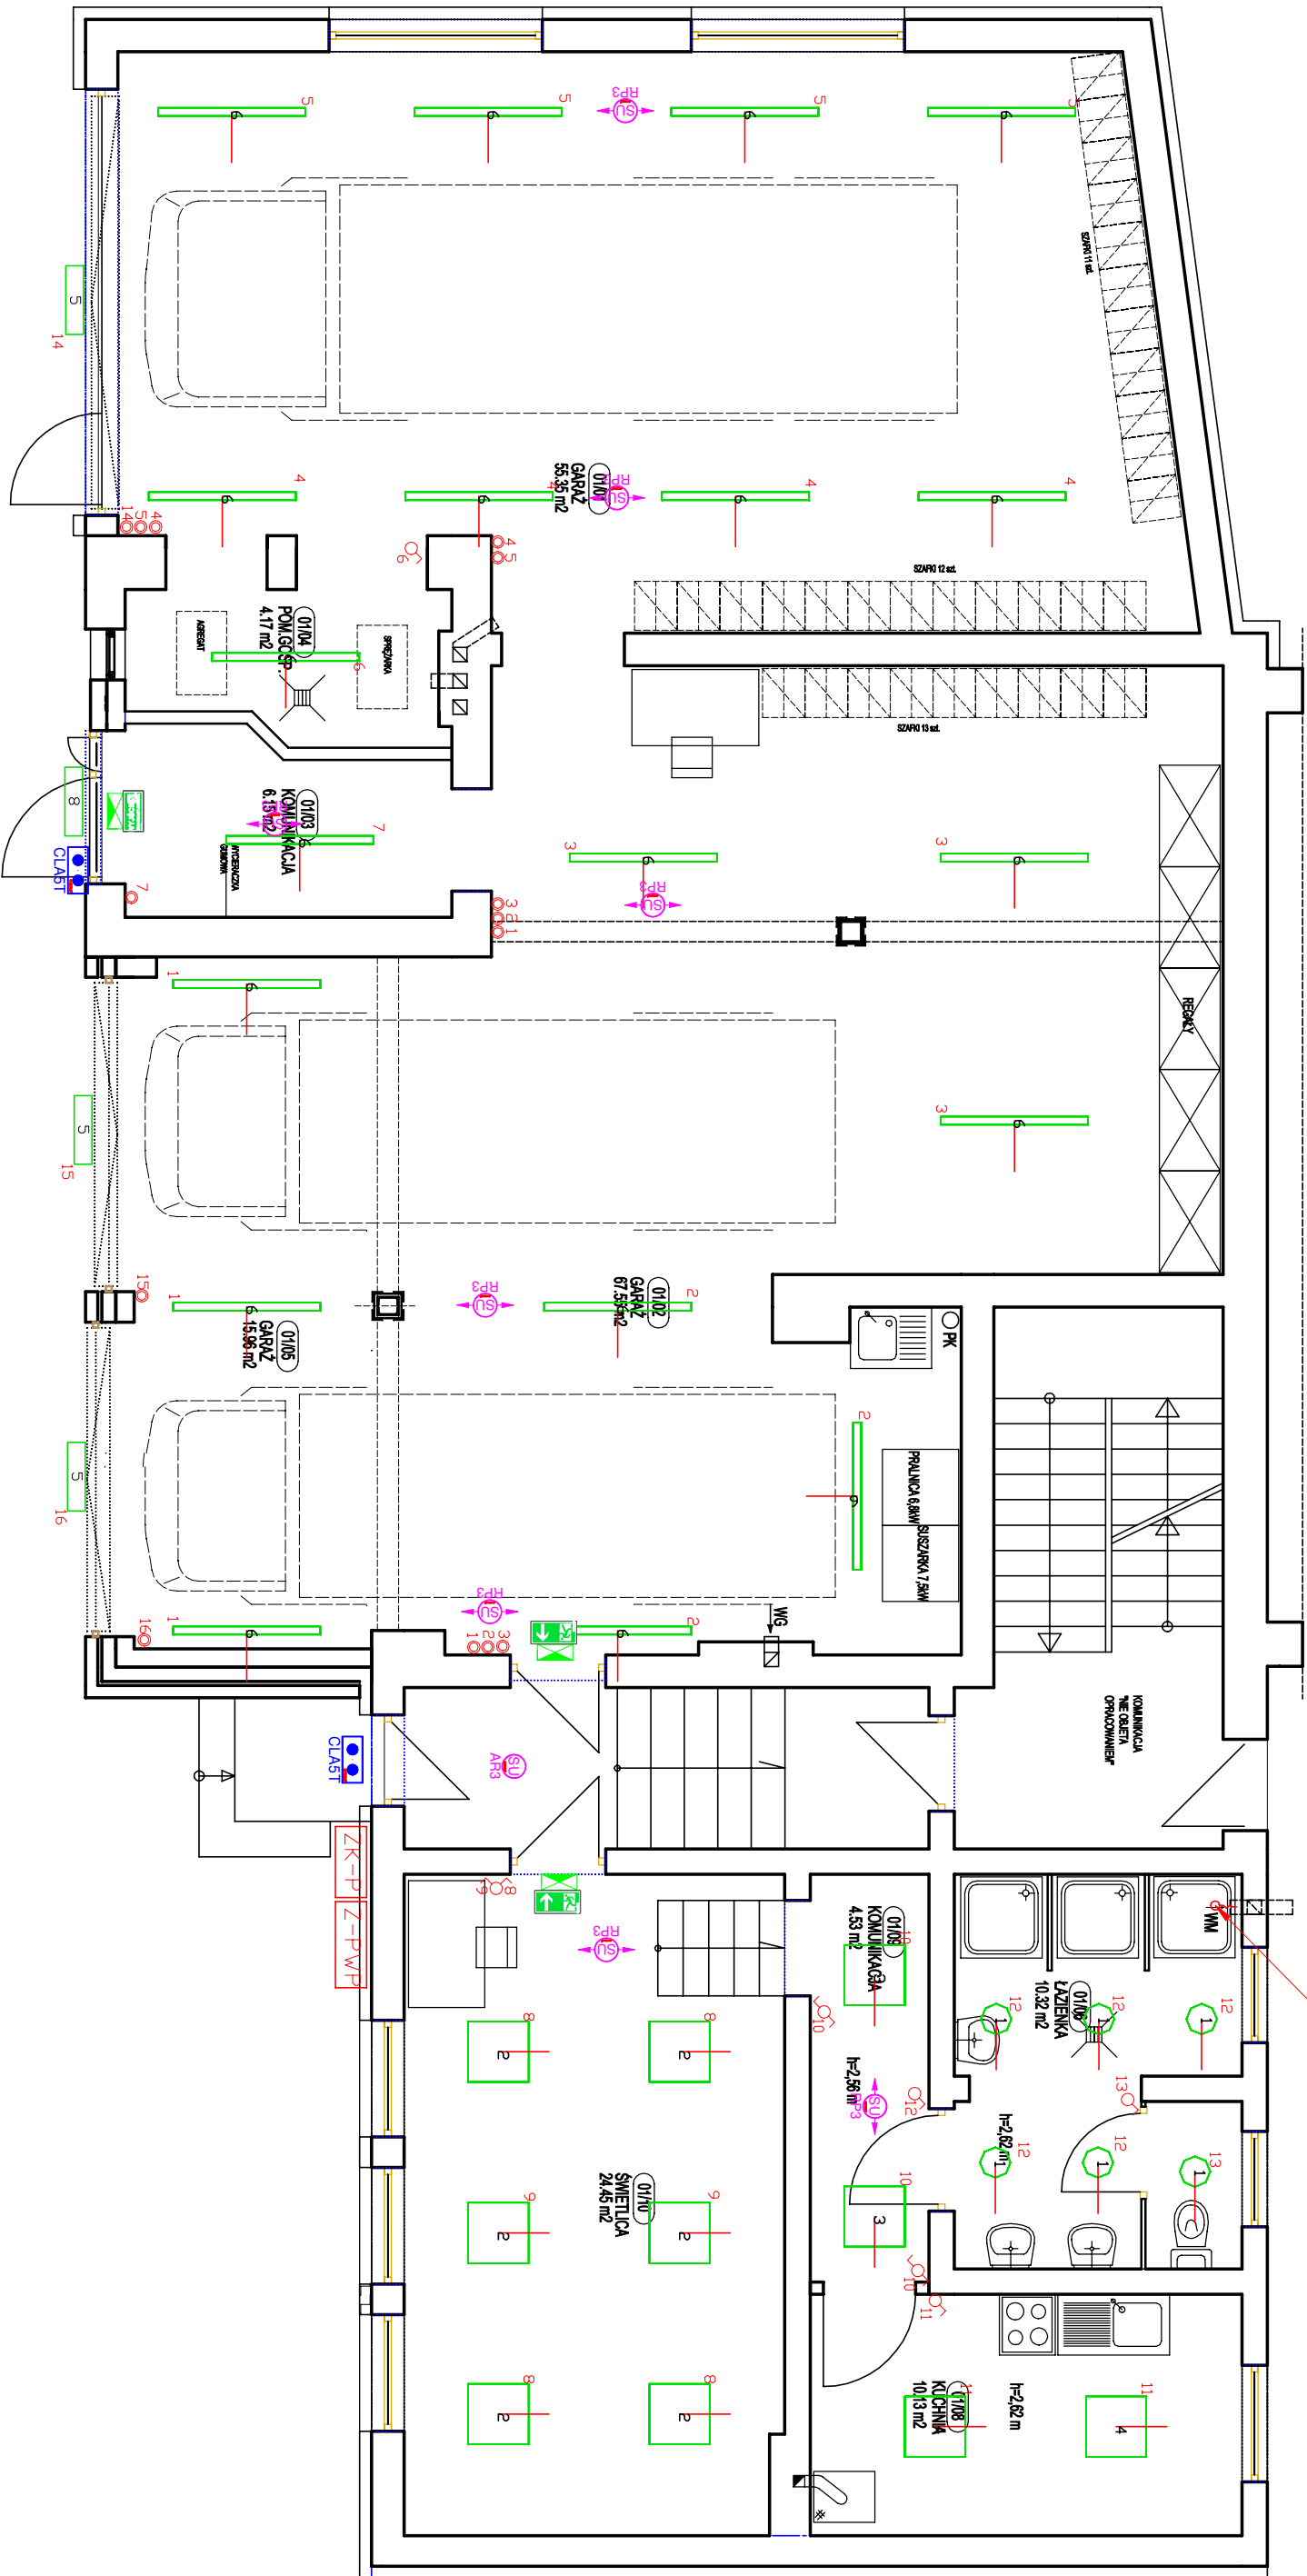

- CLAST

AR3

PR3

2 *

AWEX OUTDDR LED 3x1W DDB 1h SE WH 390lm

1 *

LENA LIGHTING S. A. DDT NM 5000K 2W 1h 260lm optyka otwarta

7 *

LENA LIGHTING S. A. DDT NM 5000K 2W 1h 260 lm optyka korytarzowa

1

LENA LIGHTING S. A. CAMEA LED EVD 18W 4000K (1800 lm)

2

LENA LIGHTING S. A. COMPACT LED EVD P 3550lm PLX 840 (32W) (3550 lm)

3

LENA LIGHTING S. A. COMPACT LED EVD P 3550lm PLX 840 (32W) (3550 lm)

4

LENA LIGHTING S. A. COMPACT LED EVD P 3550lm PLX 840 (32W) (3550 lm)

5

OSRAM LEDVANCE FLOOD LED PFM 50W 4000K

6

LENA LIGHTING S. A. TYTAN LED 1150 mm 5850 lm IP66 840 (43W) (5850 lm)

7

LENA LIGHTING S. A. TYTAN LED 1150 mm 3900 lm IP66 840 (30W) (3900 lm)

8

STEINEL LS 150 LED ST052546 20W 4000K 1760 lm
- 5

14
- 5

15
- 5

16

- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik dwubiegunowy
- Przycisk zwiertny

Buro: 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbmwalcz@op.pl			
KBI. PROJEKT Piotr Topya			
NAZWA INWESTYCJI	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIROSŁAWCU		
ADRES	obwód MIROSŁAWIEC - MIASTO 0001, dz. nr 398		
INWESTOR	GMINA MIROSŁAWIEC, ul. Wolności 37		
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		
PROJEKTANT	mgr inż Andrzej Kurczyński-Sanitycz, nr upr. WKP/0131/P00E/06		
OPRACOWAŁ:	mgr inż Rafał Kosłowski		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	15.02.2023 r.		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR RYSUNKU E01		