



Łukasz Doliński
inżynier chemii
Parskie, ul. Dębowa 7, 63-100 Śrem
tel.kom. 607 143 402
NIP 785-101-78-08, Regon 632208228
urzej_KP 1021

Sola
Ginnastoljerna


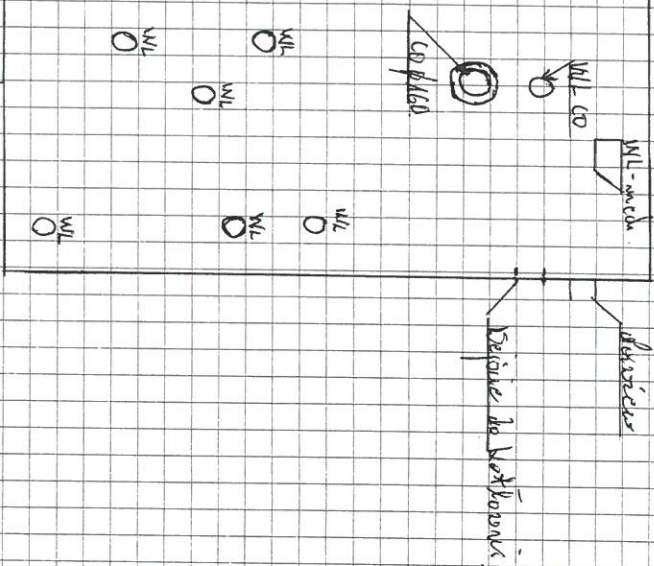


7014


- Digoxin



11014



SEKTOR POLSTAR2025 - GUNDASO

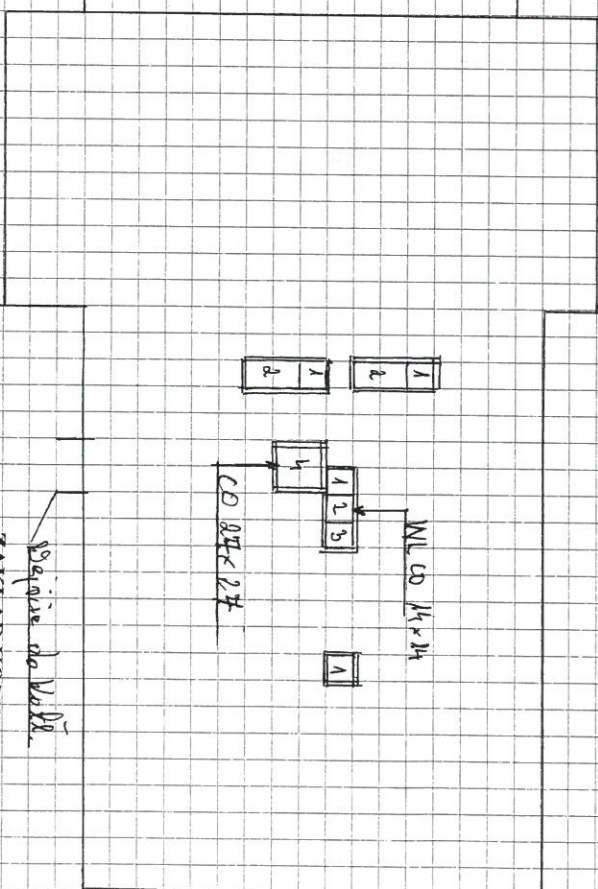

Magie do Wort.

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Lešek Dobnik
 mistr Kominarski
 Peštske, ul. Dobova 7,63-100 Štrem
 (e) Kom. 60274934102
 NRP 785 601738-08, R-gov 632082228
 ur. tel. KP 1021

Gempin, dnia 12.06.2023 r.

Dotyczy

OPINIA KOMINIARSKA NR 12/2023 r.

Dotycząca sposobu podłączenia urządzeń grzewczo-kominowych

Przeprowadzona w dniu 8.06.2023 r. kontrola-wizja lokalna-rozpoznanie-ogledziny*

a. urządzeń grzewczych na paliwo stałe gazowe/olejowe*

b. przewodów kominowych dymowych-spalinowych-wentylacyjnych*

w Głuchowcu ul. Wrocławska 28/30
całkowicie bez Głuchowca - Kottowia

przez Leszka Dolniaka MISTRZ KOMINIARSKI

wpisanego do rejestru Korporacji Kominarzy Polskich w Poznaniu pod numerem 1021

w dniu r., stwierdził następujące nieprawidłowości:

po uprzednim stwierdzeniu kotła CO - opał stały
można przetrzymać kocioł CO gaz do istniejącego
przewodu kominowego Ø 160.
Kocioł kominowy dotychczas obojętny.

W związku z powyższym należy:

po zamontowaniu kotła CO gaz zgłosić
zakończenie kominowania do odbioru technicznego.

Wymienione wyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie - nie naruszają* z uwagi na brak nieprawidłowości:

1. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z dn. 11.07.2003 r.)
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002 r.)
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74, poz. 836 z 1999 r.)
 4. Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo. Kociołnice wbudowane na paliwo stałe.
 5. Polska Norma PN-B-02431:1999 Ogrzewnictwo. Kociołnice wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
- Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Na tym opinię zakończono. Kopię pozostawiono kontrolowanemu.

Po usunięciu nieprawidłowości zgłosić się do odbioru technicznego.

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Z. Leszek Dolniak
mistrz kominiański
Psarskie, ul. Dębowa 7, 63-100 Śrem
P. 607 143 402
NIP 785-101-78-08, Regon 632208228
NIP: 607 143 402
nr rej. KP 1021

/czytelny podpis kontrolowanego/

PROTOKÓŁ

odbioru technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych

Przeprowadzona w dniu kontrola-wizja lokalna-rozpoznanie-ogledziny* wymienionych
wyżej urządzeń grzewczych i przewodów kominowych wykazała usunięcie nieprawidłowości.
Przedmiotowe urządzenia grzewcze i przewody kominowe nadają się do eksploatacji.

/czytelny podpis kontrolowanego/

/podpis mistrza kominiańskiego/

SVETLA POJANTAROSTA - GLUHODORO

ZAKLAD KOMINIARSKI

Leszek Dobinski

miesz. kominiarski

Pruszkic, ul. Dobrowa 7, 85-100 Srem

tel. kom. 607 143 402

NIP 785-101-78-08 REGON 632208228

m. rej. KP 1021

Sala

Gimnazjum

HOL

1 2

Kab. Ekspert.

WL

1 2

WL mied.

WL CO

CO plka

WL

WL

WL

WL

WL

WL

Wycie

Wycie do kotłowni

Wycie

WL

WL

WL

HOL

Głuchozoro do kocieniarskiej

1 2

1 2 3 4

WL CO 14x14

1

CO 24x24

Wycie do Wł.

ZAKLAD KOMINIARSKI

Leszek Dobinski

miesz. kominiarski

Pruszkic, ul. Dobrowa 7, 85-100 Srem

tel. kom. 607 143 402

NIP 785-101-78-08 REGON 632208228

m. rej. KP 1021

Cempina, dnia 12.06.2023r.

Dotyczy: OPINIA KOMINIARSKA NR II/2023r.

Dotycząca sposobu podłączenia urządzeń grzewczo-kominowych

Przeprowadzona w dniu 8.06.2023r. kontrola-wizja lokalna-rozpoznanie-ogledziny*

a. urządzeń grzewczych na paliwo stałe/gazowe/olejowe*

b. przewodów kominowych dymowych-spalinowych-wentylacyjnych*

w Gruchozie, ul. Koczanińska 28/30

szkółki Podstawowej - Wotkowa

przez Leszek Dolniak, MISTRZ KOMINIARSKI

wpisanego do rejestru Korporacji Kominiarzy Polskich w Poznaniu pod numerem 2021.

w dniu r., stwierdził następujące nieprawidłowości:

po uprzednim skontrolowaniu kotła - co grzał stały i zamontowane wkładu krucopornego, można podłączyć kocioł CO-gaz, o wym. 17cm x 27cm. Reszt kominiarski delegowany do opinii.

W związku z powyższym należy:

po zamontowaniu kotła CO-gaz zgłosić zakł. kominiarskiemu, celem opr. zgodności podłączenia.

Wymienione wyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie-nie naruszają* z uwagi na brak nieprawidłowości:

1. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

(Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z dn. 11.07.2003 r.)

2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002 r.)

3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

(Dz. U. Nr 74, poz. 836 z 1999 r.)

4. Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.

5. Polska Norma PN-B-02431:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Na tym opinię zakończono. Kopię pozostawiono kontrolowanemu.

Po usunięciu nieprawidłowości zgłosić się do odbioru technicznego.

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Leszek Dolniak
mistrz kominiarski
Psarskie, ul. Dębowa 7, 63-100 Śrem
/podpis mistrza kominiarskiego/
NIP 785-101-78-08, Regon 632208228
nr rej. KP 1021

/czytelny podpis kontrolowanego/

PROTOKÓŁ

odbioru technicznego urządzeń grzewczych i przewodów kominowych

Przeprowadzona w dniu kontrola-wizja lokalna-rozpoznanie-ogledziny* wymienionych wyżej urządzeń grzewczych i przewodów kominowych wykazała usunięcie nieprawidłowości. Przedmiotowe urządzenia grzewcze i przewody kominowe nadają się do eksploatacji.

/czytelny podpis kontrolowanego/

/podpis mistrza kominiarskiego/