



Szczecin, dnia 04.04.2024 r.

DZP.92.2024.MKB

https://platformazakupowa.pl/pum_edu

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej na piętrach od 2 do 4 w budynku DS 4 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 4”, nr postępowania: DZP-240/12/TP2/2024.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2:

Jak zamawiający zapatruje się na możliwość odpadania większych partii tynku podczas brzdowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada w pokojach tynkowanie brud oraz uzupełnianie uszkodzeń na poziomie 1m2 dla pokoju. Bez pisemnych uzgodnień z Zamawiającym wykonawca nie może samodzielnie dokonywać większych wymian tynków.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający wymaga oczyszczenia powierzchni sufitów ze starej farby, gruntowania, dwukrotnego szpachlowania oraz dwukrotnego malowania we wszystkich pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga czyszczenie starej farby, gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie: pokoje - tylko w miejscach uzupełnionych tynków i bruzd, korytarz i kuchnia - cały sufit,

malowanie:

pokoje - tylko ruszane całe ściany i sufity od narożnika do narożnika,
korytarz i kuchnia - odmalowanie wszystkiego.

Pytanie nr 4:

W jaki sposób zamawiający wymaga zabezpieczenia pomieszczeń i mienia znajdującego się w pomieszczeniach przed pracami elektrycznymi i budowlanymi ?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada wynoszenie i wnoszenie mebli w obrębie budynku + foliowanie mebli których nie da się wynieść z wcześniejszym porozumieniem z kierownikiem obiektu.

Pytanie nr 5

Jak powinien być rozumiany zapis dotyczący standardów Domu Studenckiego? Czy zostanie przekazany dokument określający te standardy?

Zapytanie dotyczy:

-Opis przedmiotu zamówienia, pkt

2.2.4. Projekt dostosowania przestrzeni kuchennych do standardów Domu Studenckiego nr 3,

2.2.1. Projekt wymiany instalacji oświetleniowej na piętrach od 2 do 4 z zachowaniem standardu Domu Studenckiego nr 3.

Odpowiedź:

Poprzez standard przestrzeni kuchennej rozumie się zdemontowanie wszystkich elementów gniazd wraz z rozdzielnicami kuchni. Elementy zabezpieczeń zostaną przeniesione do rozdzielnic piętrowych, a co za tym idzie całe okablowanie kuchni należy ułożyć na nowo. Zabrania się dokonywać łączenia kabli starych z nowymi w jakikolwiek sposób. Wszystkie kable w obrębie kuchni powinny być ułożone na nowo.

Montaż gniazd wykonać na wysokości zgodnie z aktualnymi wysokościami i zestawieniem mebli.

Kuchenki zasilane poprzez stycznik i wyłącznik czasowy.


Montaż na ścianie przy kuchence elektrycznej na wysokości 1,2m przycisków sterowniczych samopowracających z podświetleniem koloru zielonego (styk NO) do załączania czasowego obwodu kuchni elektrycznej w obudowie min. IP44 podtynkowej i trwałym opisem (tabliczka grawerowana) np. „załączanie kuchni”, lub „start” (3 kpl.)

Wykonanie sterowania załączania czasowego obwodów kuchni elektrycznych (3 niezależne obwody kuchenek elektr. w rozdzielnicy piętrowej)

Podłączenie 3 kuchenek (płyta ceramiczna) przewodem OWY 5x2,5mm² do puszek przyłączeniowych (dostarczenie i montaż w blacie kuchenek/płyt elektrycznych jest po stronie Zamawiającego)

W pomieszczeniu kuchni wykonawca zainstaluje też oprawy oświetleniowe w technologii LED załączane poprzez czujkę ruchu oraz oprawę awaryjną.

Przykładowe rozmieszczenie urządzeń pokazano na rysunku:

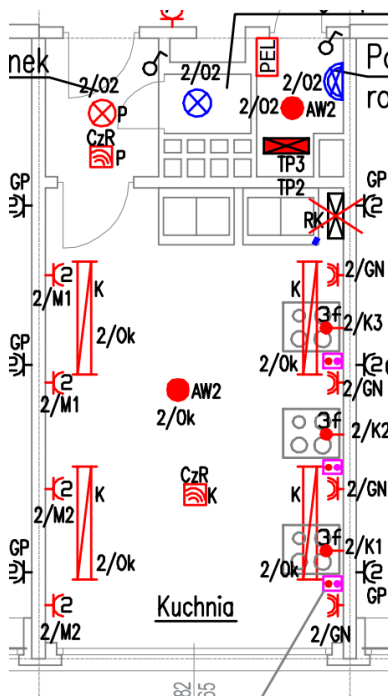

Standard pokoi studenckich wskazano w PFU w pkt 2.3 Jeśli chodzi o standard korytarzy to Zamawiający wymaga spełnienia normy oświetleniowej nr PN-EN 12464-1:2022 oraz normy PN-EN 1838:2013 oraz tego by oprawy załączane były poprzez czujki ruchu i były wykonane w technologii LED.

Przykładowy wygląd oprawy korytarzowej pokazano na rysunku poniżej:

