



POLSKI
ŁĄD



ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

GMINA BYCZYNA

tel. fax. 77/413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl



Byczyna, 19 kwietnia 2024 r.

OŚ.271.11.5.2024.Asz

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dot.: postępowania na zadanie:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Proślicach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuję, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:


Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej zasilania elektrycznego oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków.


Odpowiedź

Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania dokumentację dotyczącą zasilania elektrycznego oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków.

Zasilanie oczyszczalni i przepompowni na działce 55/2 a.m. 7 należy wykonać kablem o przebiegu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu. Przyłącze zostało zabudowane na słupie przewidzianym projektem zagospodarowania terenu (szkic poniżej). Warunki przyłączenia w załączniku nr 1 odpowiedzi. Karta danych technicznych w załączniku nr 2 odpowiedzi na pytanie.

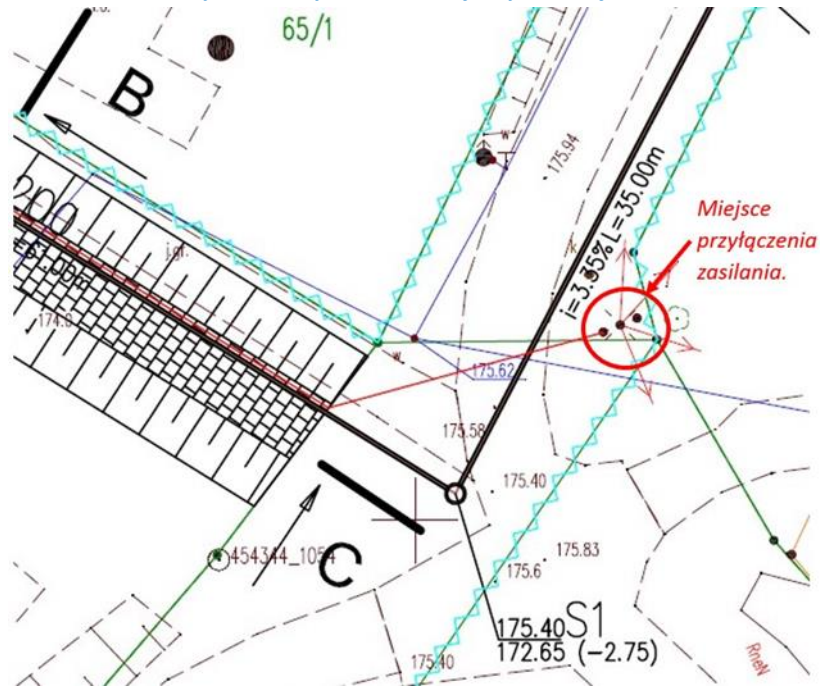

Zasilanie przepompowni na działce 13/4 a.m. 7 wykonać kablem o przebiegu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu. Przyłącze zostało zabudowane na słupie przewidzianym projektem zagospodarowania terenu (szkic poniżej). Warunki przyłączenia w załączniku nr 3 odpowiedzi. Karta danych technicznych w załączniku nr 4 odpowiedzi na pytanie.

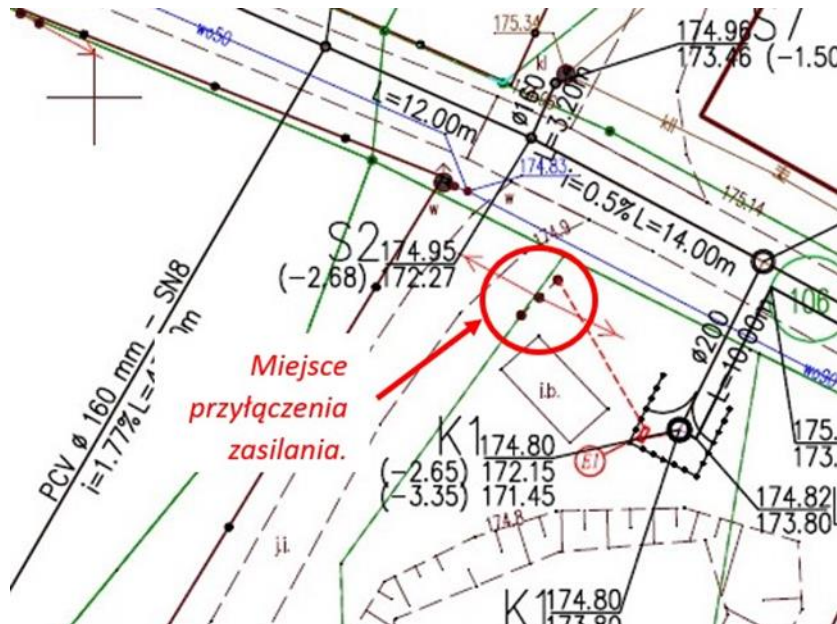

Z poważaniem
BURMISTRZ BYCZYNY

/-/ Iwona Sobania