

PROJEKTOWANY KABEL ZASILAJĄCY  
- YKY4x16, l=7m

ISTN. ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE  
- WYMIANA NA 2-LICZNIKOWE  
(INWESTYCJA ENERGA OPERATOR)











PROJEKTOWANA SZAFKA OŚWIETLENIOWA

PROJEKTOWANA OŚWIETLENIA

INSPEKTOR  
Janusz Starlis


20.01.2024 N

OZNACZENIA


-  PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z ZASIL. KABLOWYM (KABEL)
-  PROJ. LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA n.n. ZALICZNIKOWA
-  PROJ. RURA OSŁONOWA SZTYWNA NA KABLU n.n.
-  PROJ. WOLNOSTOJĄCA SZAFKA OŚWIETLENIOWA
-  ISTN. WODOCIĄG
-  ISTN. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
-  ISTN. KABLE TELETECHNICZNE TELEWIZYJNE I ŚWIATŁOWODOWE
-  ISTN. KANALIZACJA SZNITARNA I DESZCZOWA
-  GRANICE DZIAŁEK
-  OBSZAR AKTUALIZCJI MAPY




ISTN. STACJA TRANSF.  
"MARUNY PGR" O-0062

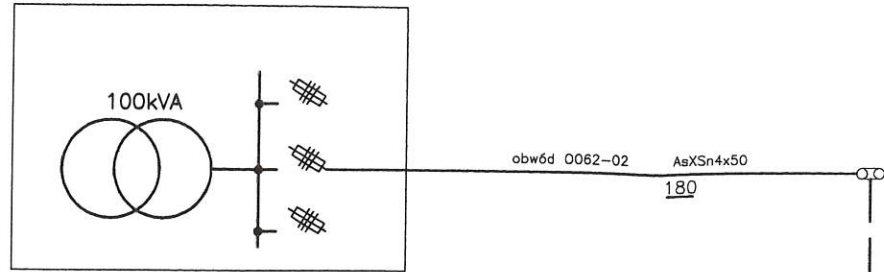



PRZEBUDOWA ISTN. ZŁĄCZA NA 2-LICZNIKOWE  
W RAMACH INWESTYCJI ENERGA-OPERATOR

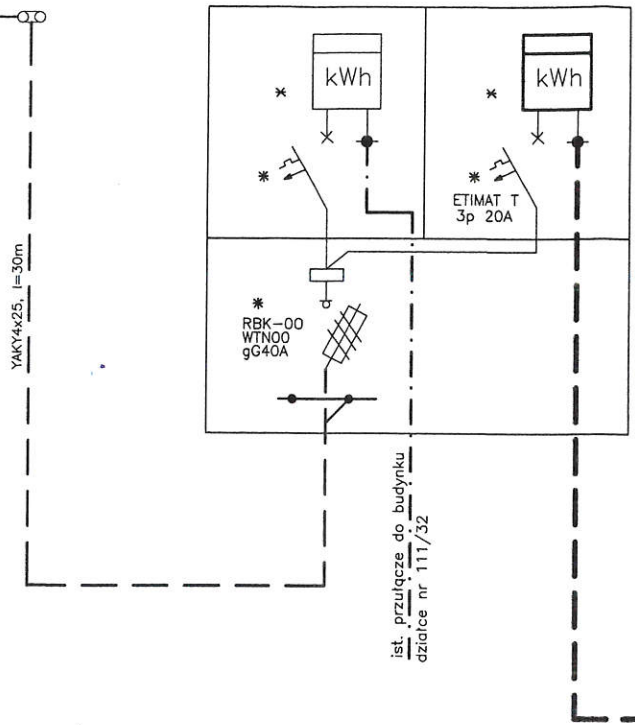

PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIOWA "SO"  
SOU-2

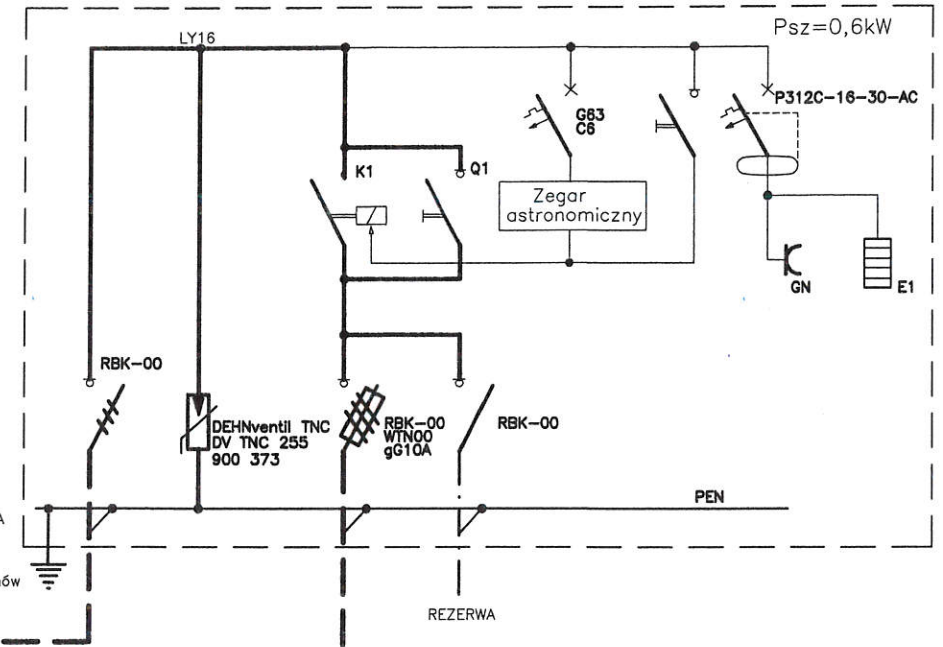


PROJ. ZASILANIE ZALICZNIKOWE  
SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ  
- KABEL YKY 4x16, l=7m  
 $\Delta U = 0,001\%$

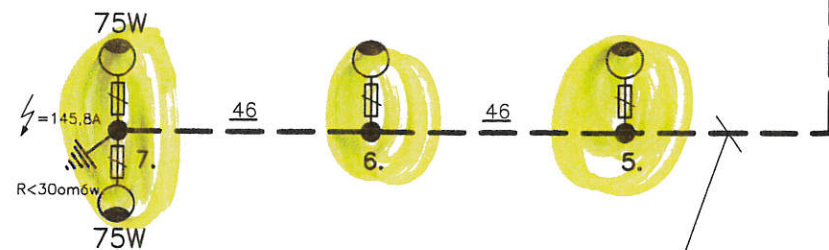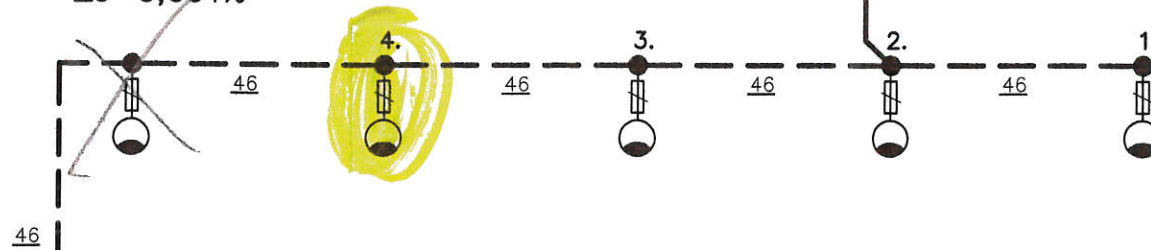

PROJ. OBWÓD OŚWIETLENIOWY  
- PROJ. KABEL YAKY4x25, l=261m  
Psz całk.=0,6kW  $\Delta U = 0,053\%$

INSPEKTOR  
Janusz Sturlis

22.01.2021r.

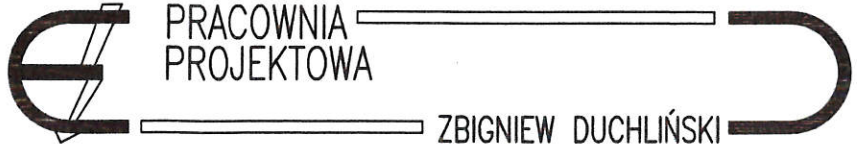	
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> ZBIGNIEW DUCHLIŃSKI	
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIE ULICZNE SCHEMAT SIECI OŚWIETLENIOWEJ OBIEKT: wieś MARUNY (dz. 160/1 obr. 17) gmina Barczewo	
PROJEKTANT: Z. DUCHLIŃSKI	nr upr. 216/85/OL, 303/94/OL §2ust.2, pkt2, §5ust.2, §7, §13ust.1, pkt4, lit.d
SPRAWDZIŁ: mgr inż. A. SZCZEPKOWSKI	nr upr. 56/90/OL §2ust.1, pkt1, §5ust.1, §7, §13ust.1, pkt4, lit.d
DATA: 10.2014	SKALA:
RYS.NR: 2	