



- Zestawienie najistotniejszych demontaży:
- 1 – zasobnik 3000l poziomy stal
  - 2 – kocioł kołton Matix 100kW
  - 3 – kocioł kołton Matix 100kW
  - 4 – kocioł parowy 80kW
  - 5 – płytowy wymiennik ciepła
  - 6 – rozdzielnice obiegów grzewczych

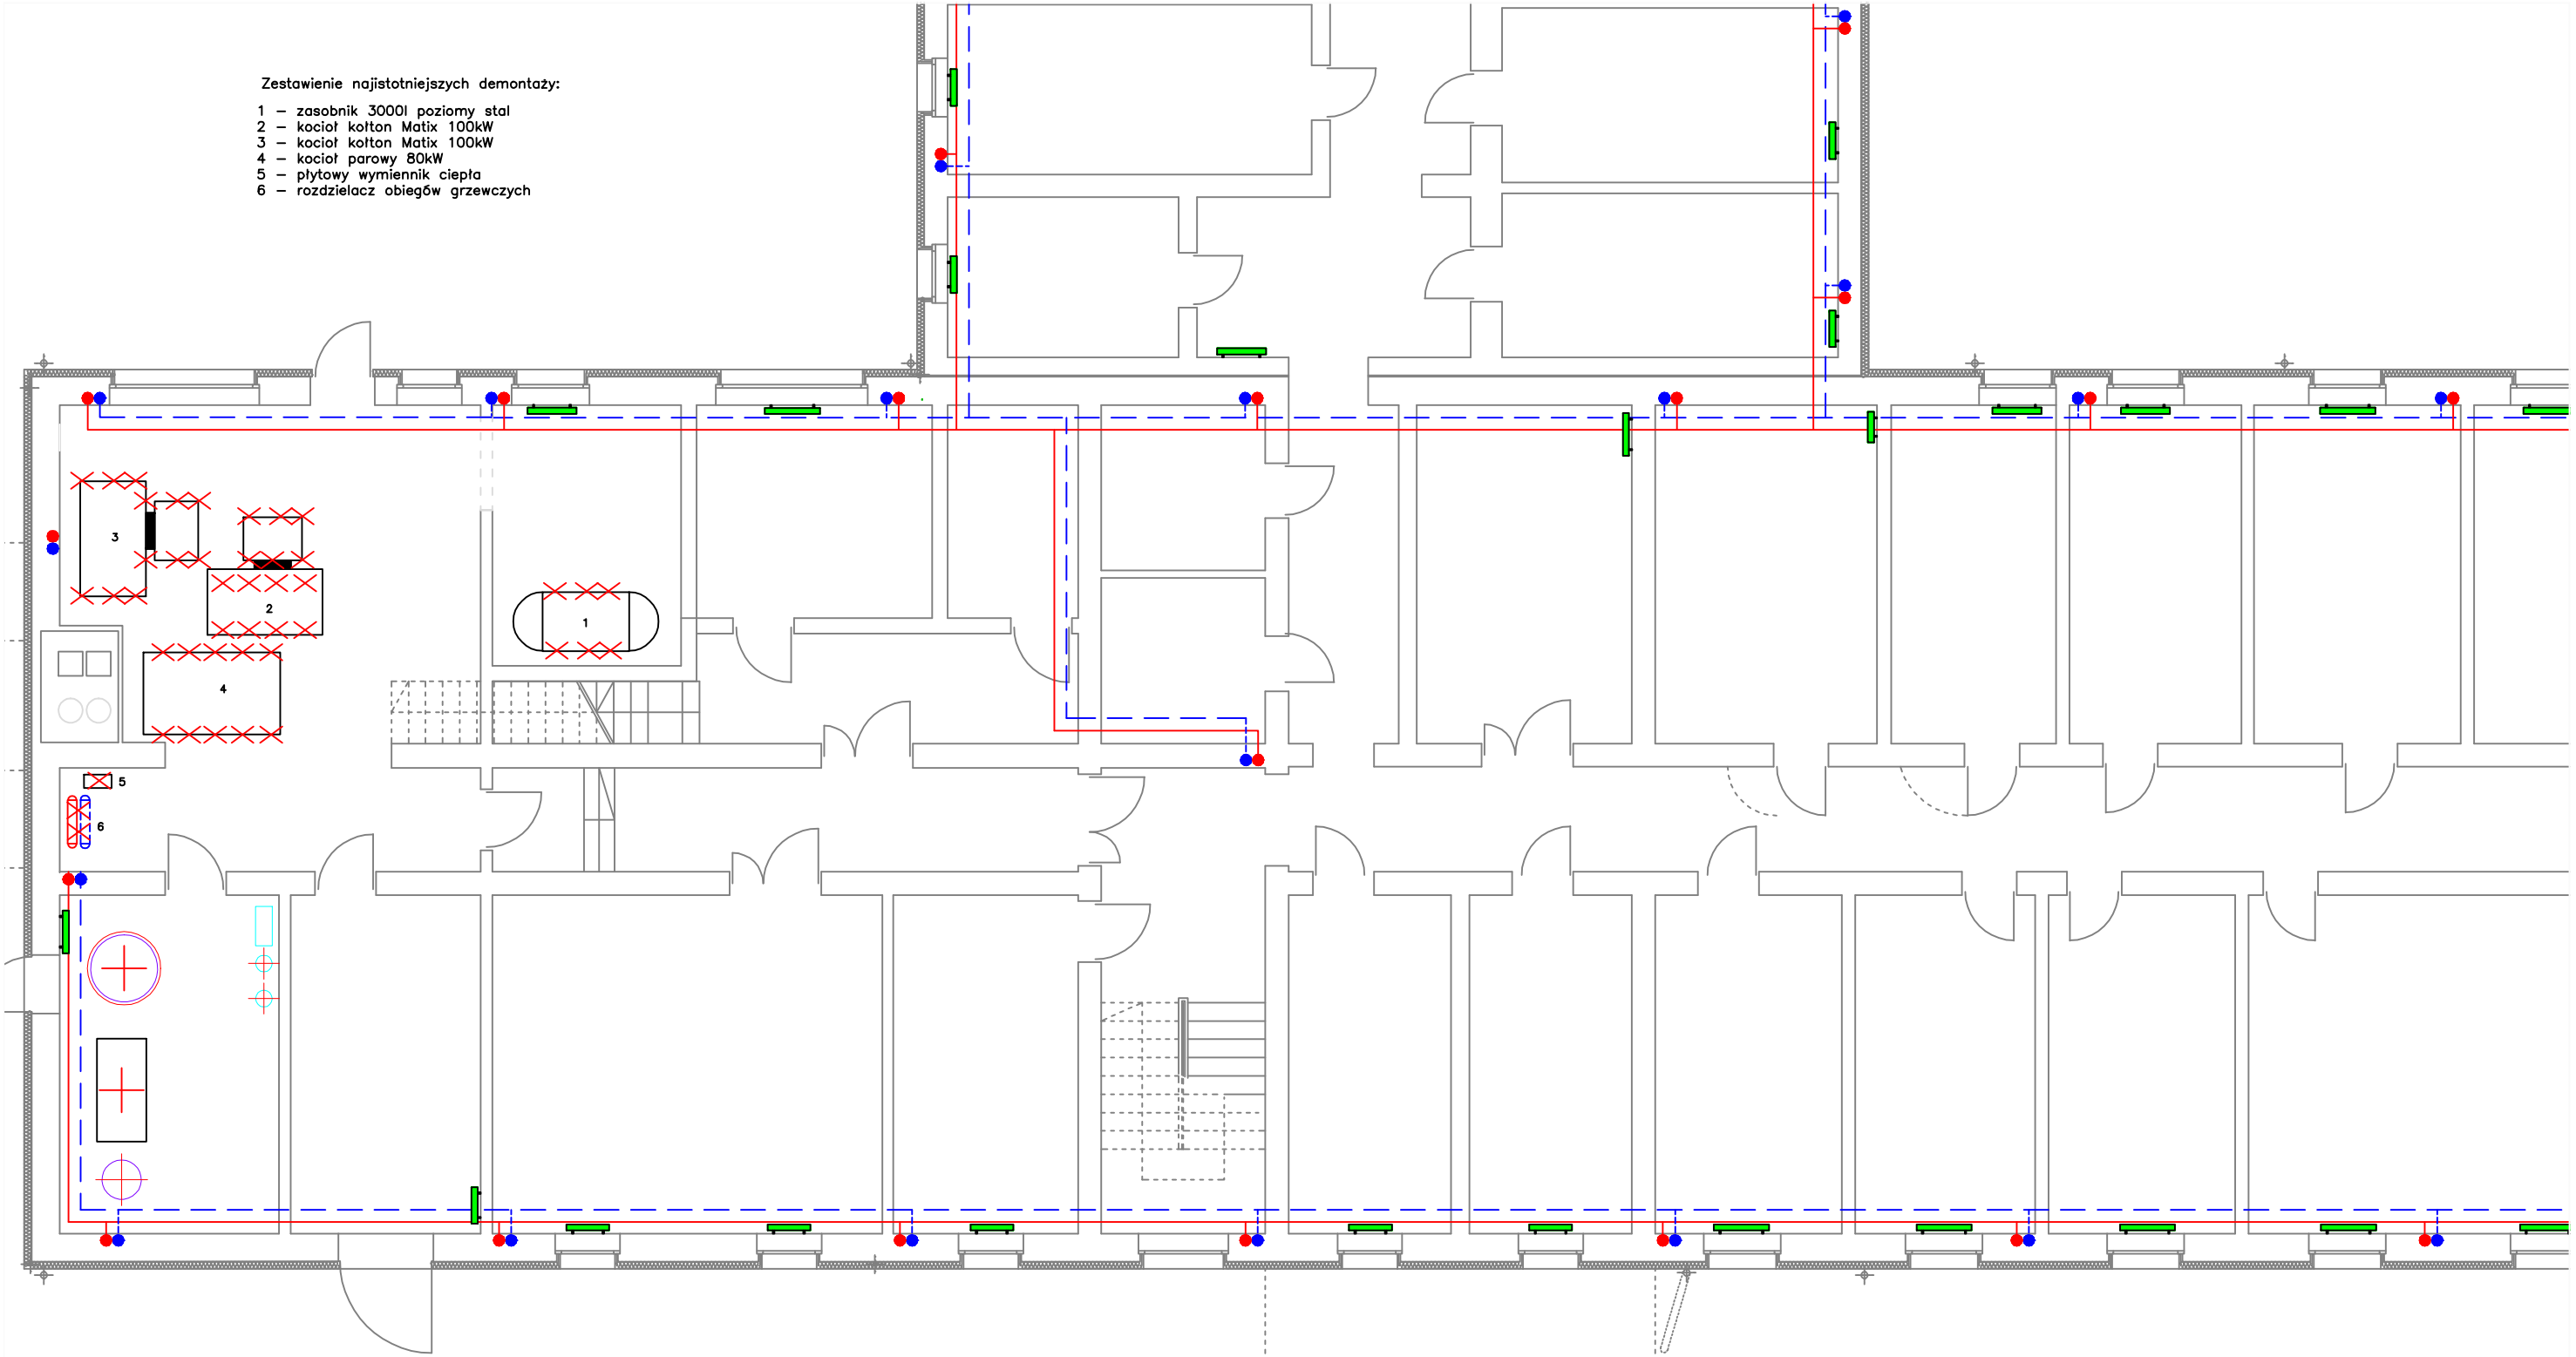

INWESTOR: Powiat Nowotarski B. Wstydlwego 14 34–400 Nowy Targ			Zakład Usługowo-Handlowo-Projektowy "BRZEŻNY" mgr inż. Paweł Brzeźny 34–400 Nowy Targ, ul. Norwida 1			
INWESTYCJA: Przebudowa istniejącej kotłowni w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekunczych w Nowy Targu			Projektował: mgr inż. Paweł Brzeźny MAP/0092/PWOS/06		PODPIS:	DATA: XII.2021
BRANŻA: Instalacje grzewcze		Opracował/Sprawdzał: mgr inż. Adam Plewa MAP/0258/POOS/14		PODPIS:		FAZA:
ADRES INWESTYCJI: Nowy Targ dz. ewid. nr 16293/6		RYSUNEK: Rzut piwnic – demontaże			Nr. Rys: 2	