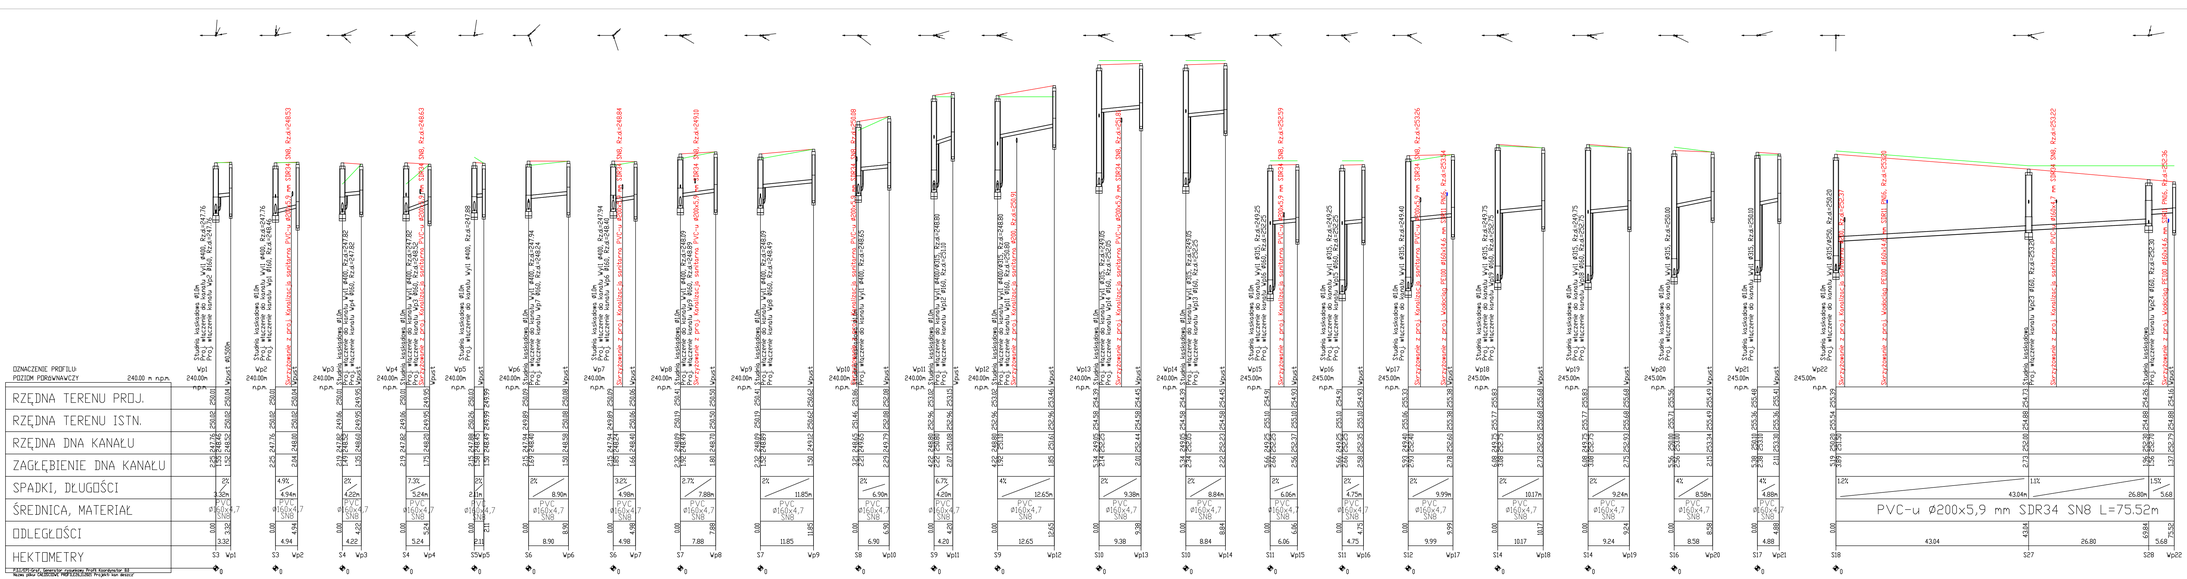

OZNACZENIA

	TEREN ISTNIEJĄCY
	TEREN PROJEKTOWANY
	PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
	PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE DN 1200
	PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE DN 500 Z OSADNIKIEM
	ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

UWAGA:

1. Przewody kanalizacji deszczowej układać na warstwie podsypki piaskowej o grubości 20 cm, przewody należy obsypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury.
2. Przed przystąpieniem do realizacji prac należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejącej infrastruktury oraz obiektów budowlanych, w szczególności należy sprawdzić rzędną dna istniejących studni kanalizacyjnych. W razie wystąpienia rozbieżności z profilem podłużnym należy skorygować przyjęte rozwiązania wysokościowe.
3. Rzędne studzienek rewizyjnych sprawdzić z projektem zagospodarowania terenu, w razie rozbieżności skorygować rzędne włazów.
4. Przewody z brakiem minimalnego przykrycia tj. 1,2 m należy dodatkowo ocieplić warstwą keramzytu o grubości 30,0 cm, oddzielonej od gruntu zasypowego folią PE.
5. Podczas prowadzonych prac ziemnych należy wykonać zabezpieczenie wykopów.

Jednostka Projektowa	PROFILEX Pracownia Projektów Instalacyjnych Barbara Macuda 32-300 Olkusz, ul. P.Ściegiennego 1/5, tel. 509 992 190			PROFILEX
Temat	BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I SANITARNĄ			
Adres	ul. nr 130/1206, 130/1261, 131/1204, 218/1218, 237/1144, 252/1261, 233/1203, 233/1261, 233/1290, 260/1224, 317/1218, 317/1139, 318/1139, 318/1218, 319/1218, 319/1139, 320/1139, 320/1218, 321/1218, 321/1139, 322/1139, 322/1218, 323/1218, 323/1139, 324/1139, 324/1218, 325/1218, 325/1139, 326/1139, 326/1218, 327/1218, 327/1139, 328/1139, 328/1218, 329/1218, 329/1139, 330/1139, 330/1218, 331/1218, 331/1139, 332/1139, 332/1218, 333/1218, 333/1139, 334/1139, 334/1218, 335/1218, 335/1139, 336/1139, 336/1218,