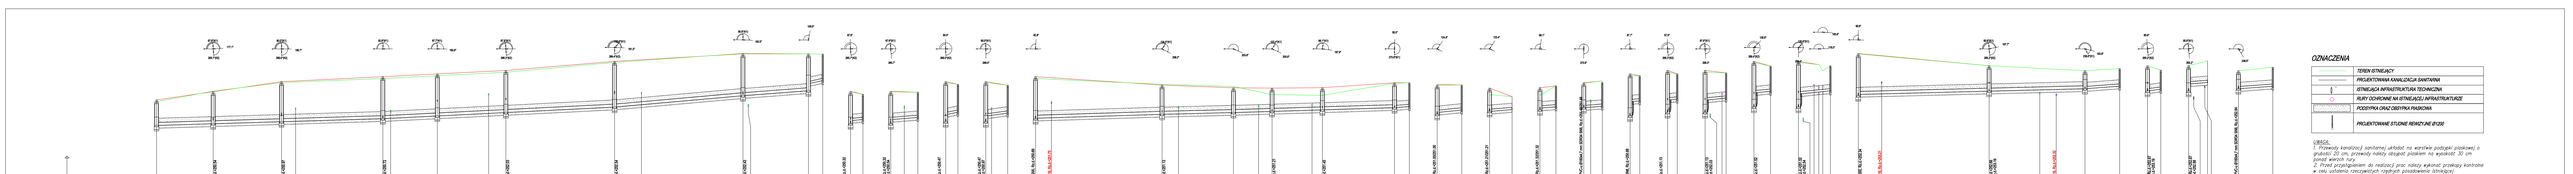

OZNACZENIA

	TEREN ISTNIEJĄCY
	PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
	ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
	RURY OCHRONNE NA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURZE
	PODSYPKA ORAZ OBSYPKA PIASKOWA
	PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE Ø1200

UWAGI:
1. Projektowaną kanalizację sanitarnej układać na warstwie podsypki piaskowej o grubości 20 cm, przewody należy obsypać piaskiem na wysokość 30 cm. ponad wierzch rury.
2. Przed przystąpieniem do realizacji prac należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejącej infrastruktury oraz dokładne lokalizacje, w szczególności należy sprawdzić rzędną dna istniejących studni kanalizacji. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem należy powiadomić projektanta w celu wprowadzenia korekt projektowych.
3. Każdy właz studzienek rewizyjnych należy nivelować do terenu, istniejącego w razie wystąpienia rozbieżności należy skorygować rzędną włazów, zachowując minimalny warunek przykrycia przewodu.
4.Dobrze kanalizacji nie posiadające wymaganego minimalnego przykrycia należy zabezpieczyć przed przenikaniem do nich zanieczyszczeń.
5. Spadków i usytuowanie wyżej przewodów należy dostosować do istniejącego, wobec/gminej, pod projektowaną drogą oraz zjazdami, należy zastosować rury ochronne stalowe, dwudzielne otwarte:
– dla rur Ø160 – rury stalowe 325 x 52,2
– dla rur Ø110 – rury stalowe 219 x 33,1
6. Istniejące kable elektroenergetyczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją należy zabezpieczyć rurami osłonowymi w pełnej zgodności z warunkami technicznymi zawartymi w piśmie znak: TG/OD/2460/2021-09-17/0000003 z dnia 17.09.2021 r.

Inwestor	PROFILE Polonia Projektowe Grzelczyński Bartosz Marucha
Adres	ul. Jana Długosza, ul. Kołłątaja 23, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111,