

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

Województwo: mazowieckie

Powiat: radomski

Nazwa ulicy: Srebrna

Jednostka ewidencyjna: 142513_2 – ZAKRZEW

Obręb ewidencyjny: 0016 – WACYN

Działki ewidencyjne: 142513_2.0016.AR_1.52/6,52/7 i inne

Układ współrzędnych płaskich: PL-2000, strefa 7

Układ wysokości: Kronsztadt 86

Nr sekcji: 7.155.21.10.3.3, 15.1.1, 14.2.2

Nr kancelaryjny zgłoszenia: GKN-I. 6642.1. 7342. 2022

Nie badano księgi wieczystej w zakresie służebności gruntowych w obrębie aktualizowanego terenu. Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa aktualna w granicach lokalizacji na 10.12.2022 r.

DANE WYKONAWCY:

GGEOWITA
Usługi Geodezyjne
Łukasz Aderek


GEODETA UPRAWNIOWY
Ewa Wąsik
Upr. MGRIS Nr 7279
tel: 606 622 988

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKN-I.6642.1.7342.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Radomski
Wykonawca prac geodezyjnych	GGEOWITA Usługi Geodezyjne Łukasz Aderek
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr GKN-I.6642.1.7342.2022 z dnia 12.01.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Ewa Wąsik nr upr. 7279, zakres upr. I i 2

Kopia zgodna
z oryginałem

LEGENDA

- w 110 — PROJEKTOWANY WODOCIĄG
- k 110 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
- SZ — PROJEKTOWANA STUDNIA ZAWOROWA
- HP — PROJEKTOWANY HYDRANT

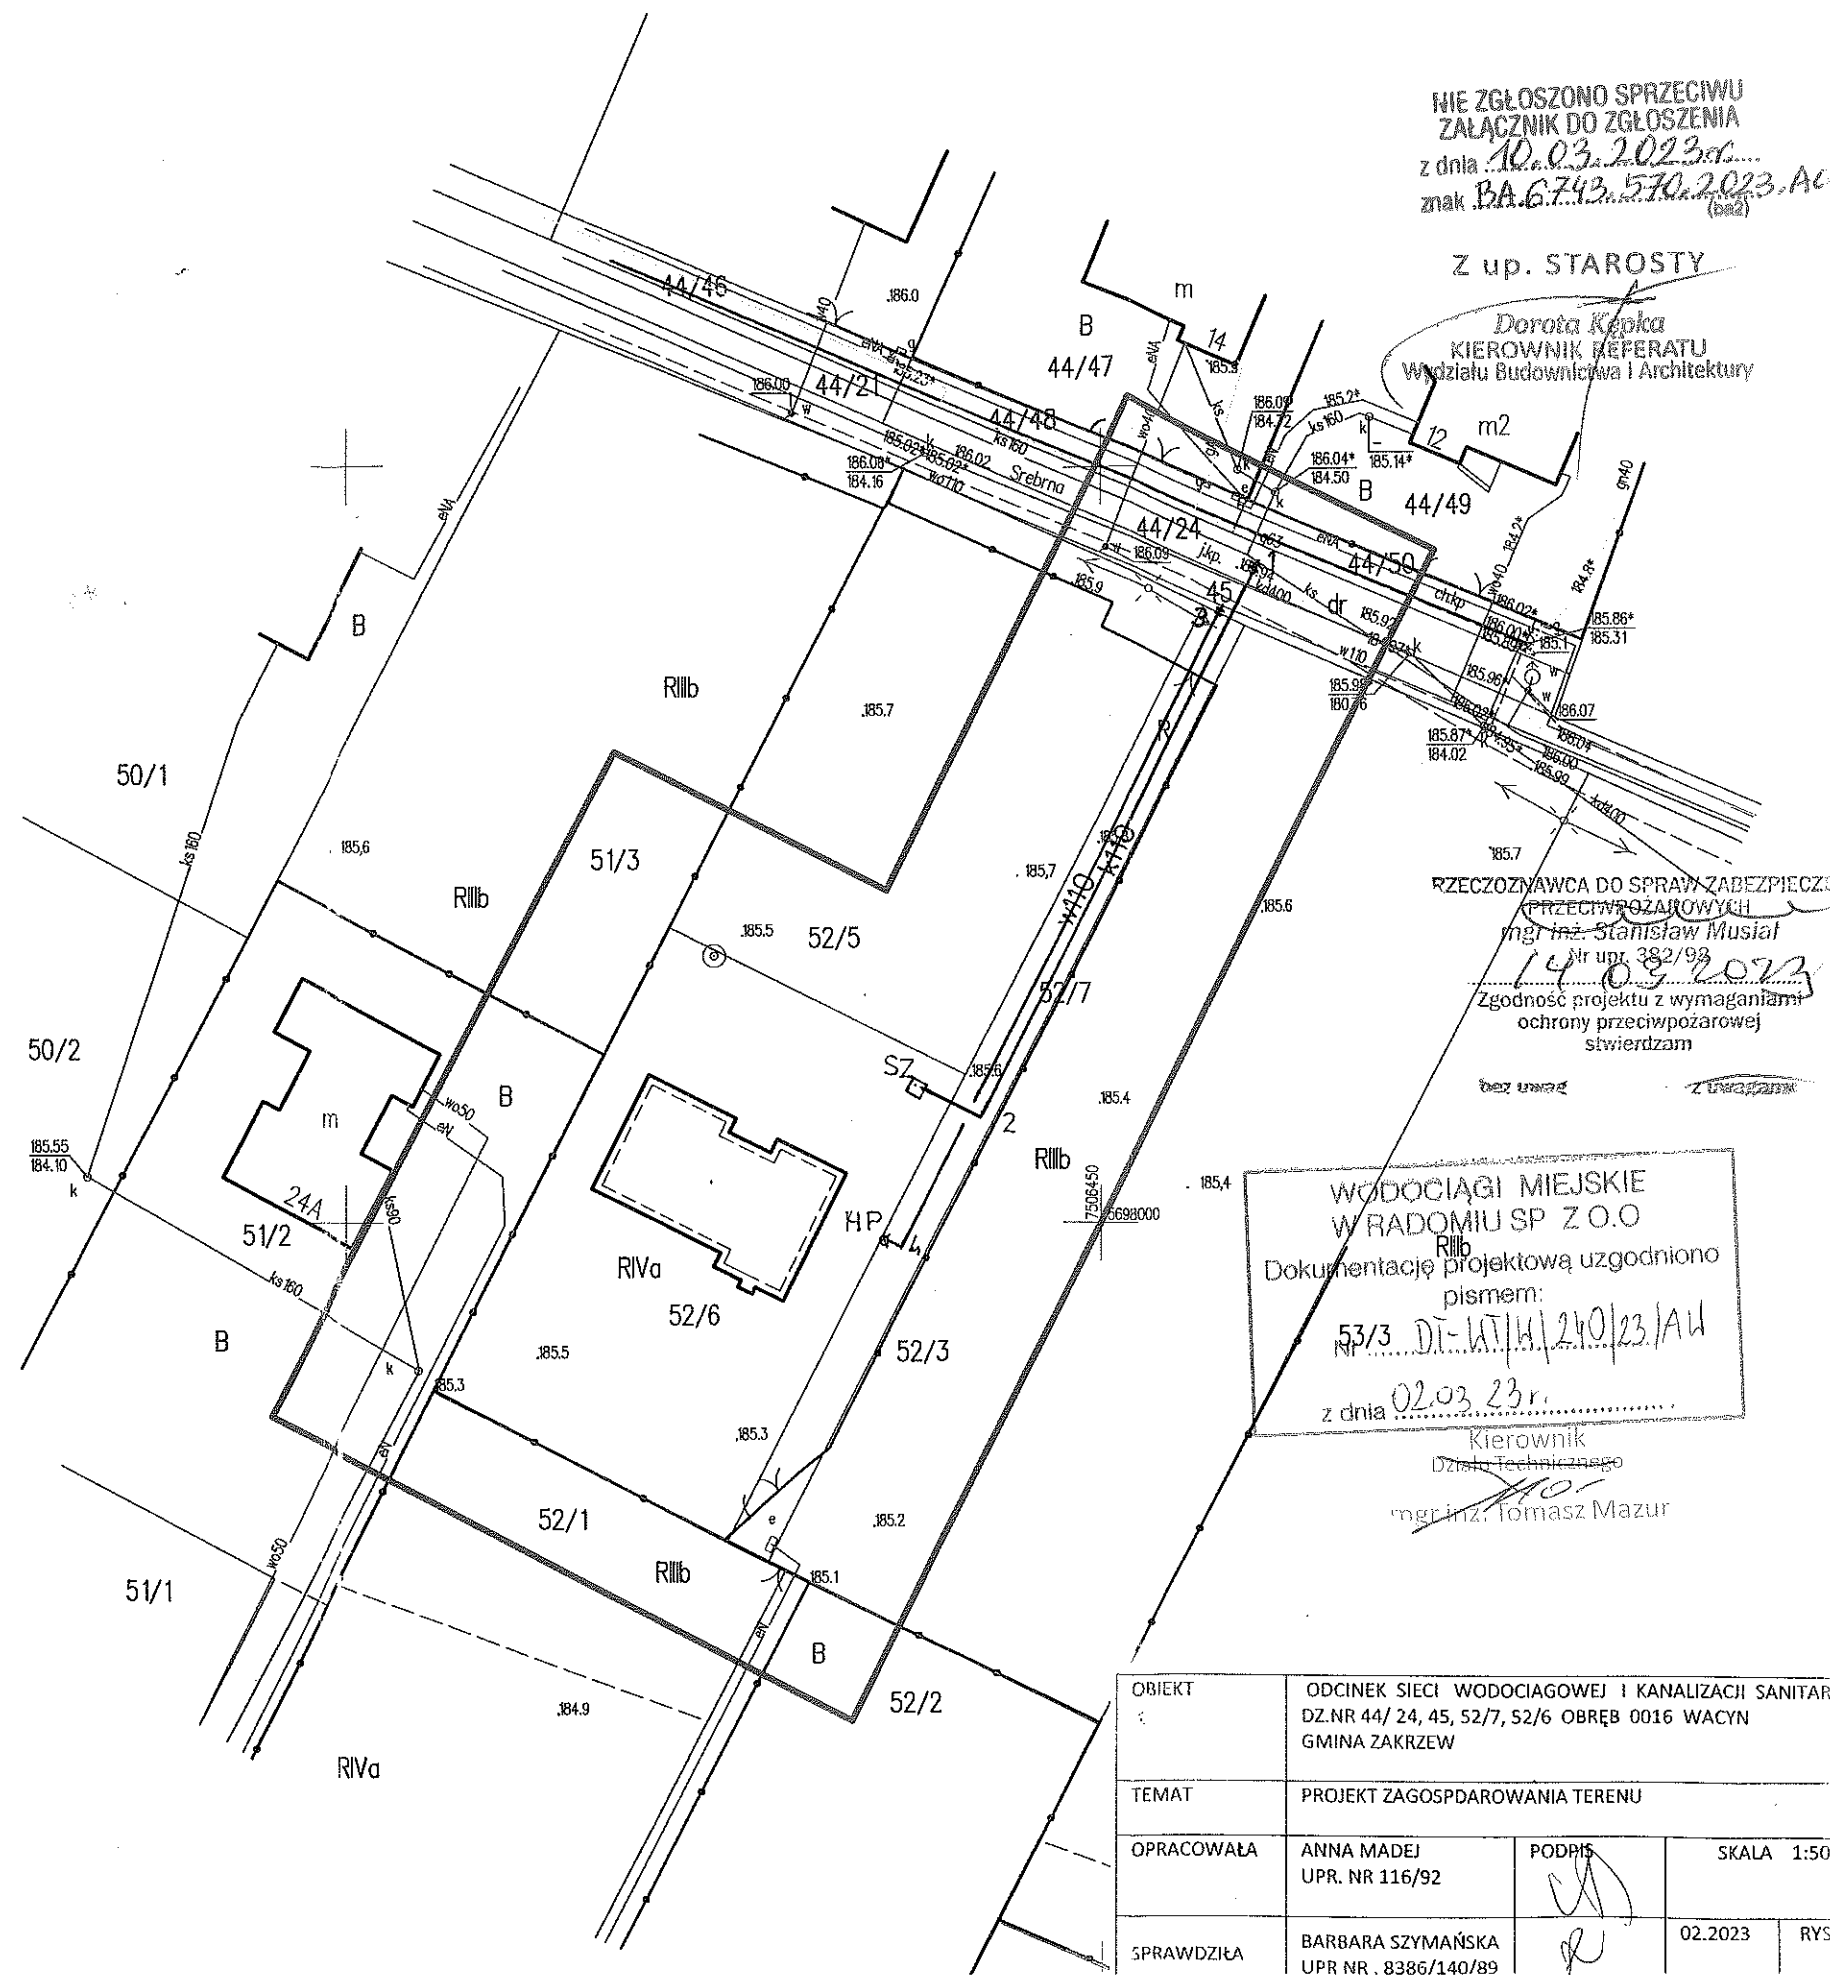

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 801
e-mail: powiat@radompowiat.pl

NIE ZGŁOSZONO SPRZECIWU
ZALĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA
z dnia 10.03.2023 r.
znak BA.6.743.570.2023.A6
(b2)

Z up. STAROSTY

Dorota Kępa
KIEROWNIK REFERATU
Wydziału Budownictwa i Architektury

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Stanisław Musiał
Nr upr. 382/98
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
świadczam

WODOCIĄGI MIEJSKIE
W RADOMIU SP Z O.O.
Dokumentację projektową uzgodniono
pismem:
53/3 DI-WT/H/240/23/AL
z dnia 02.03.23 r.

Kierownik
Działu Technicznego
mgr inż. Tomasz Mazur

OBIEKT	ODCINEK SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DZ.NR 44/ 24, 45, 52/7, 52/6 OBRĘB 0016 WACYN GMINA ZAKRZEW		
TEMAT	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
OPRACOWAŁA	ANNA MADEJ UPR. NR 116/92	PODPIS	SKALA 1:500
SPRAWDZIŁA	BARBARA SZYMAŃSKA UPR NR. 8386/140/89		02.2023 RYS