


TEATRALNA 9

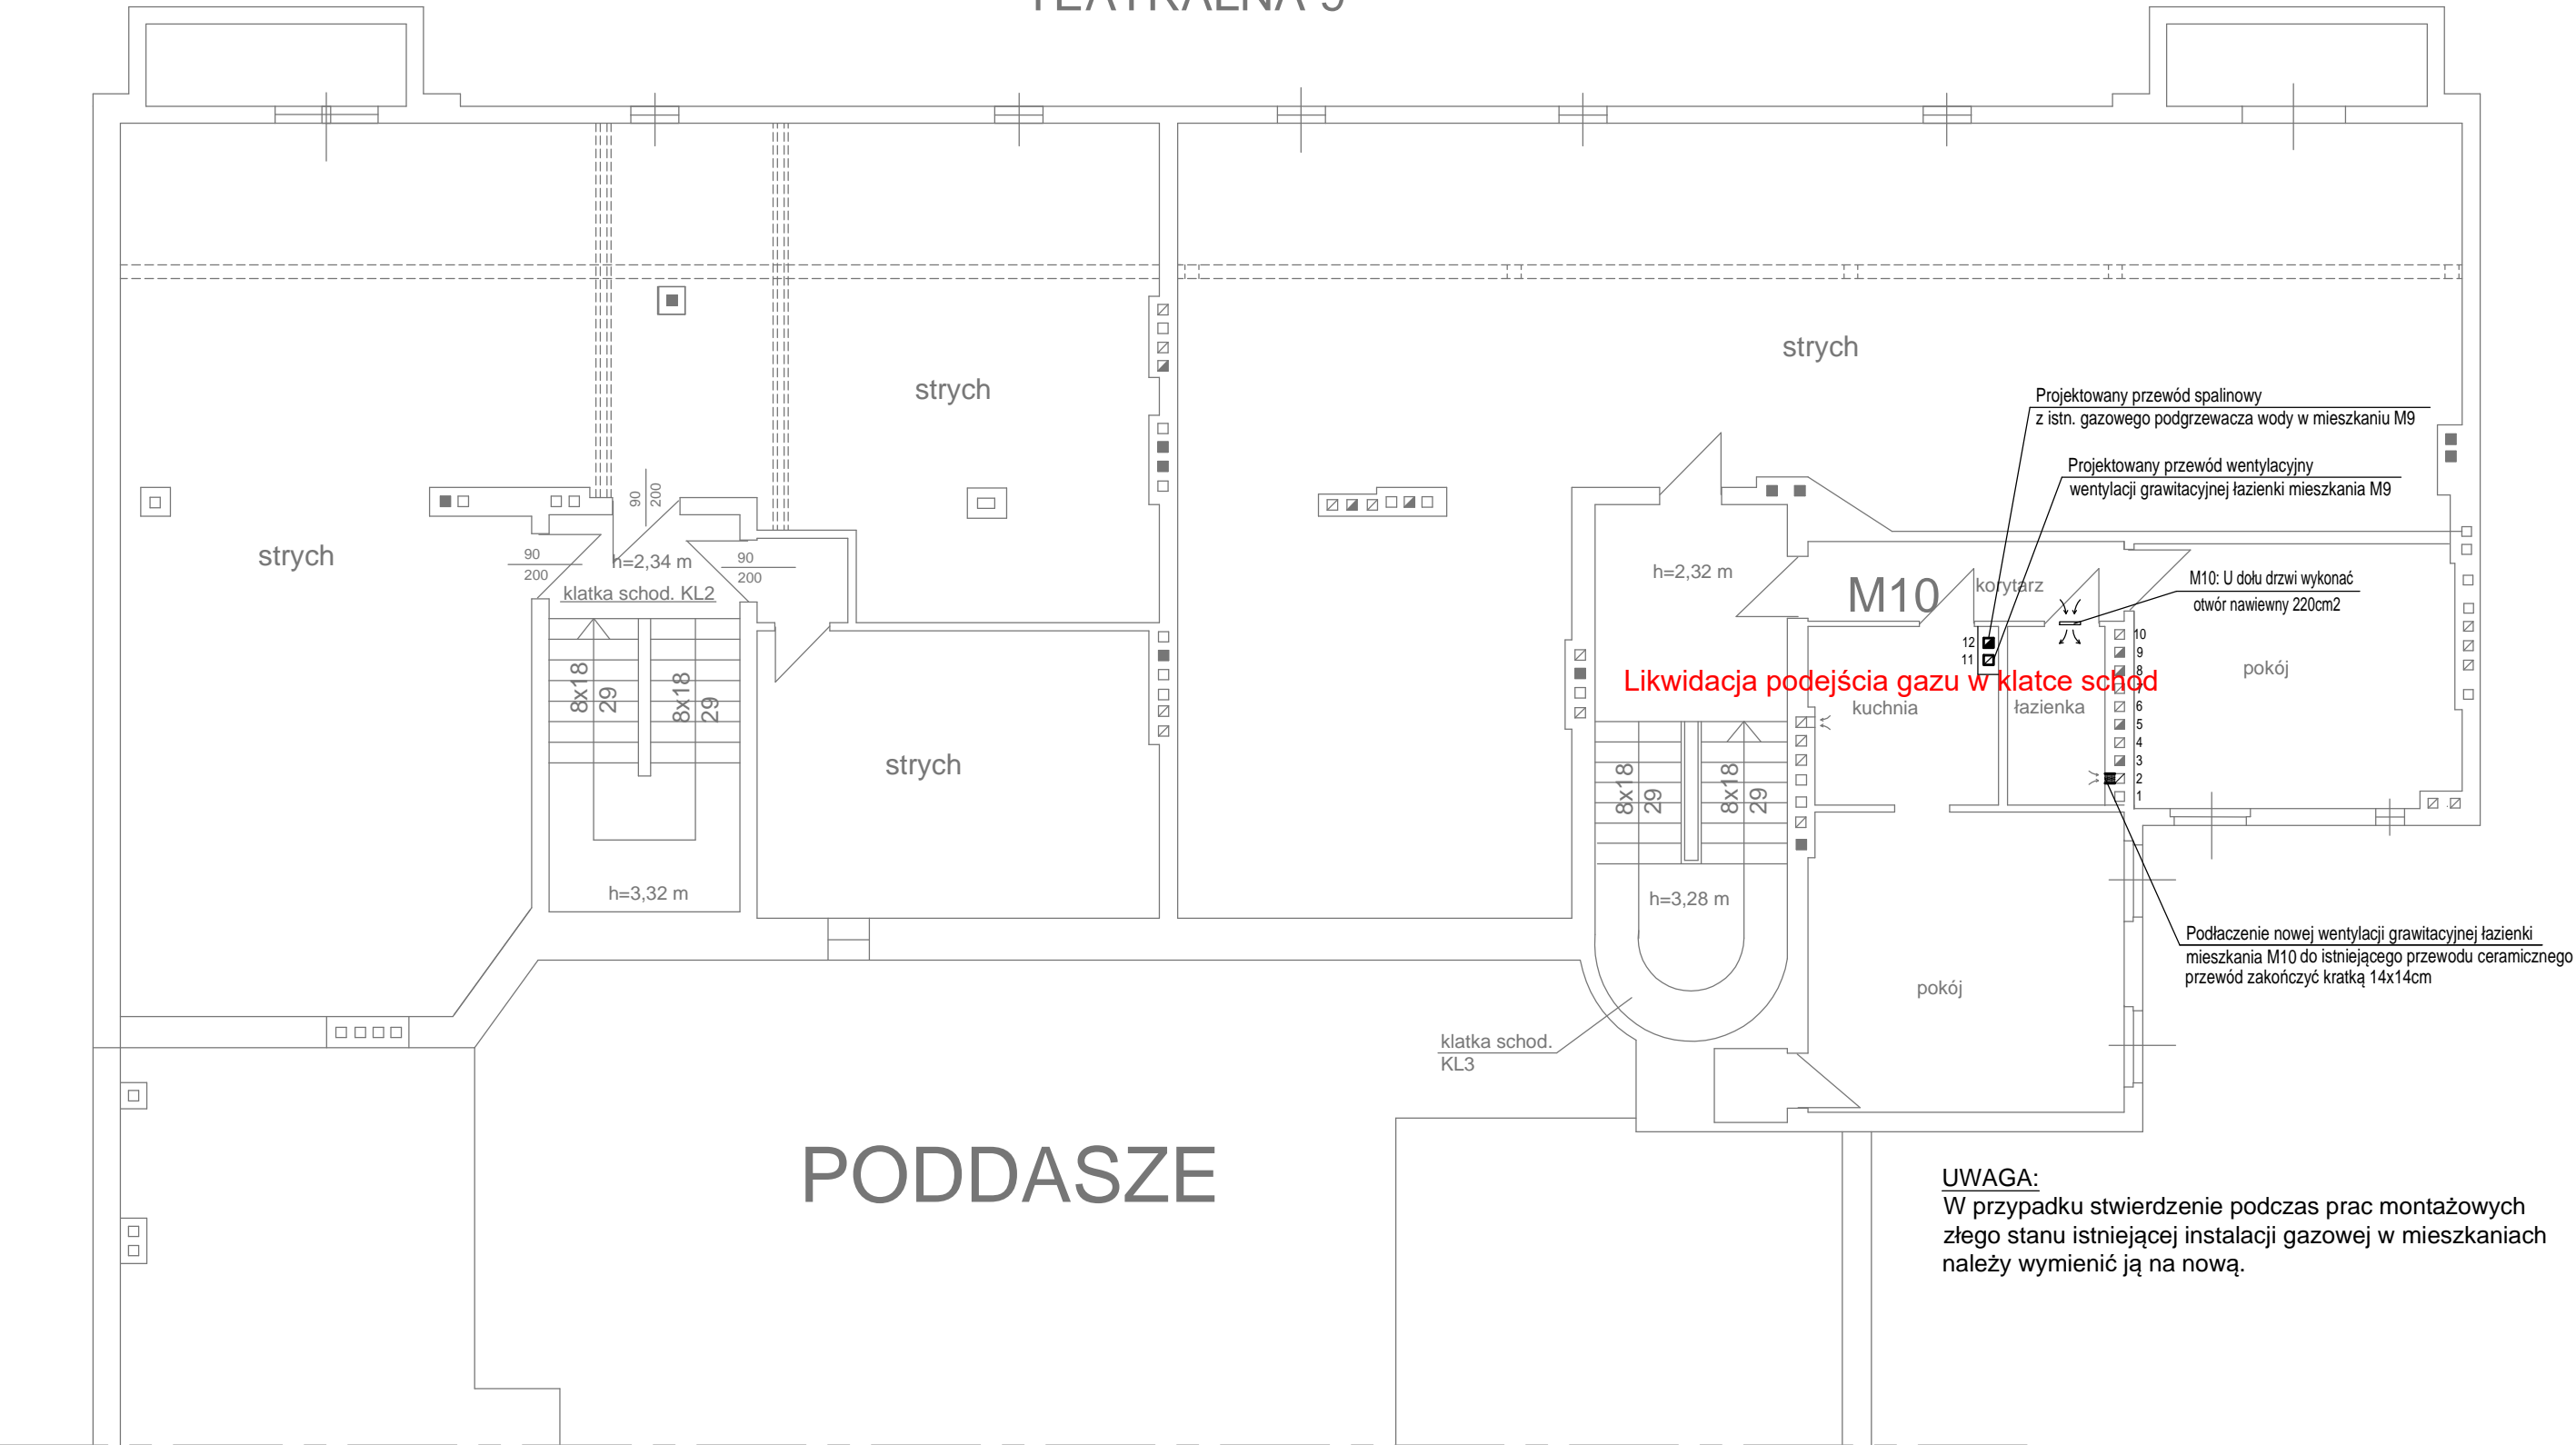

PODDASZE

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia podczas prac montażowych złego stanu istniejącej instalacji gazowej w mieszkaniach należy wymienić ją na nową.

OBJAŚNIENIA:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | - ISTN. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU | | - LG - GAZOMIERZ MIECHOWY |
| | - ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWANY | | - GGWP - GAZOWY PODGRZEWACZ C.W.U. |
| | - PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU Z RUR STALOWYCH, CZARNYCH, BEZ SZWU, SPAWANYCH | | - KGP - KUCHENKA GAZOWA 4-PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM |
| | - PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH W SYSTEMIE ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWNYCH | | - RURA OCHRONNA STALOWA - PRZEJŚCIE GAZOCIAGU PRZESZCIE ŚCIANĄ LUB STROP |

Temat: Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej			
Tytuł rysunku:	INSTALACJA GAZOWA RZUT PODDASZA	skala: 1:100	projektował: mgr inż. Marian Wierzbicki nr 110/81
Biuro projektów:	PROJEKT B ADAM KROK PROJEKTY BUDOWLANE I NADZÓR		sprawił: mgr inż. Mirosław Michalszek
Etap projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		Data: 06.2018r.
Inwestor:	KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH		rys. nr: IS-22