


TEATRALNA 9

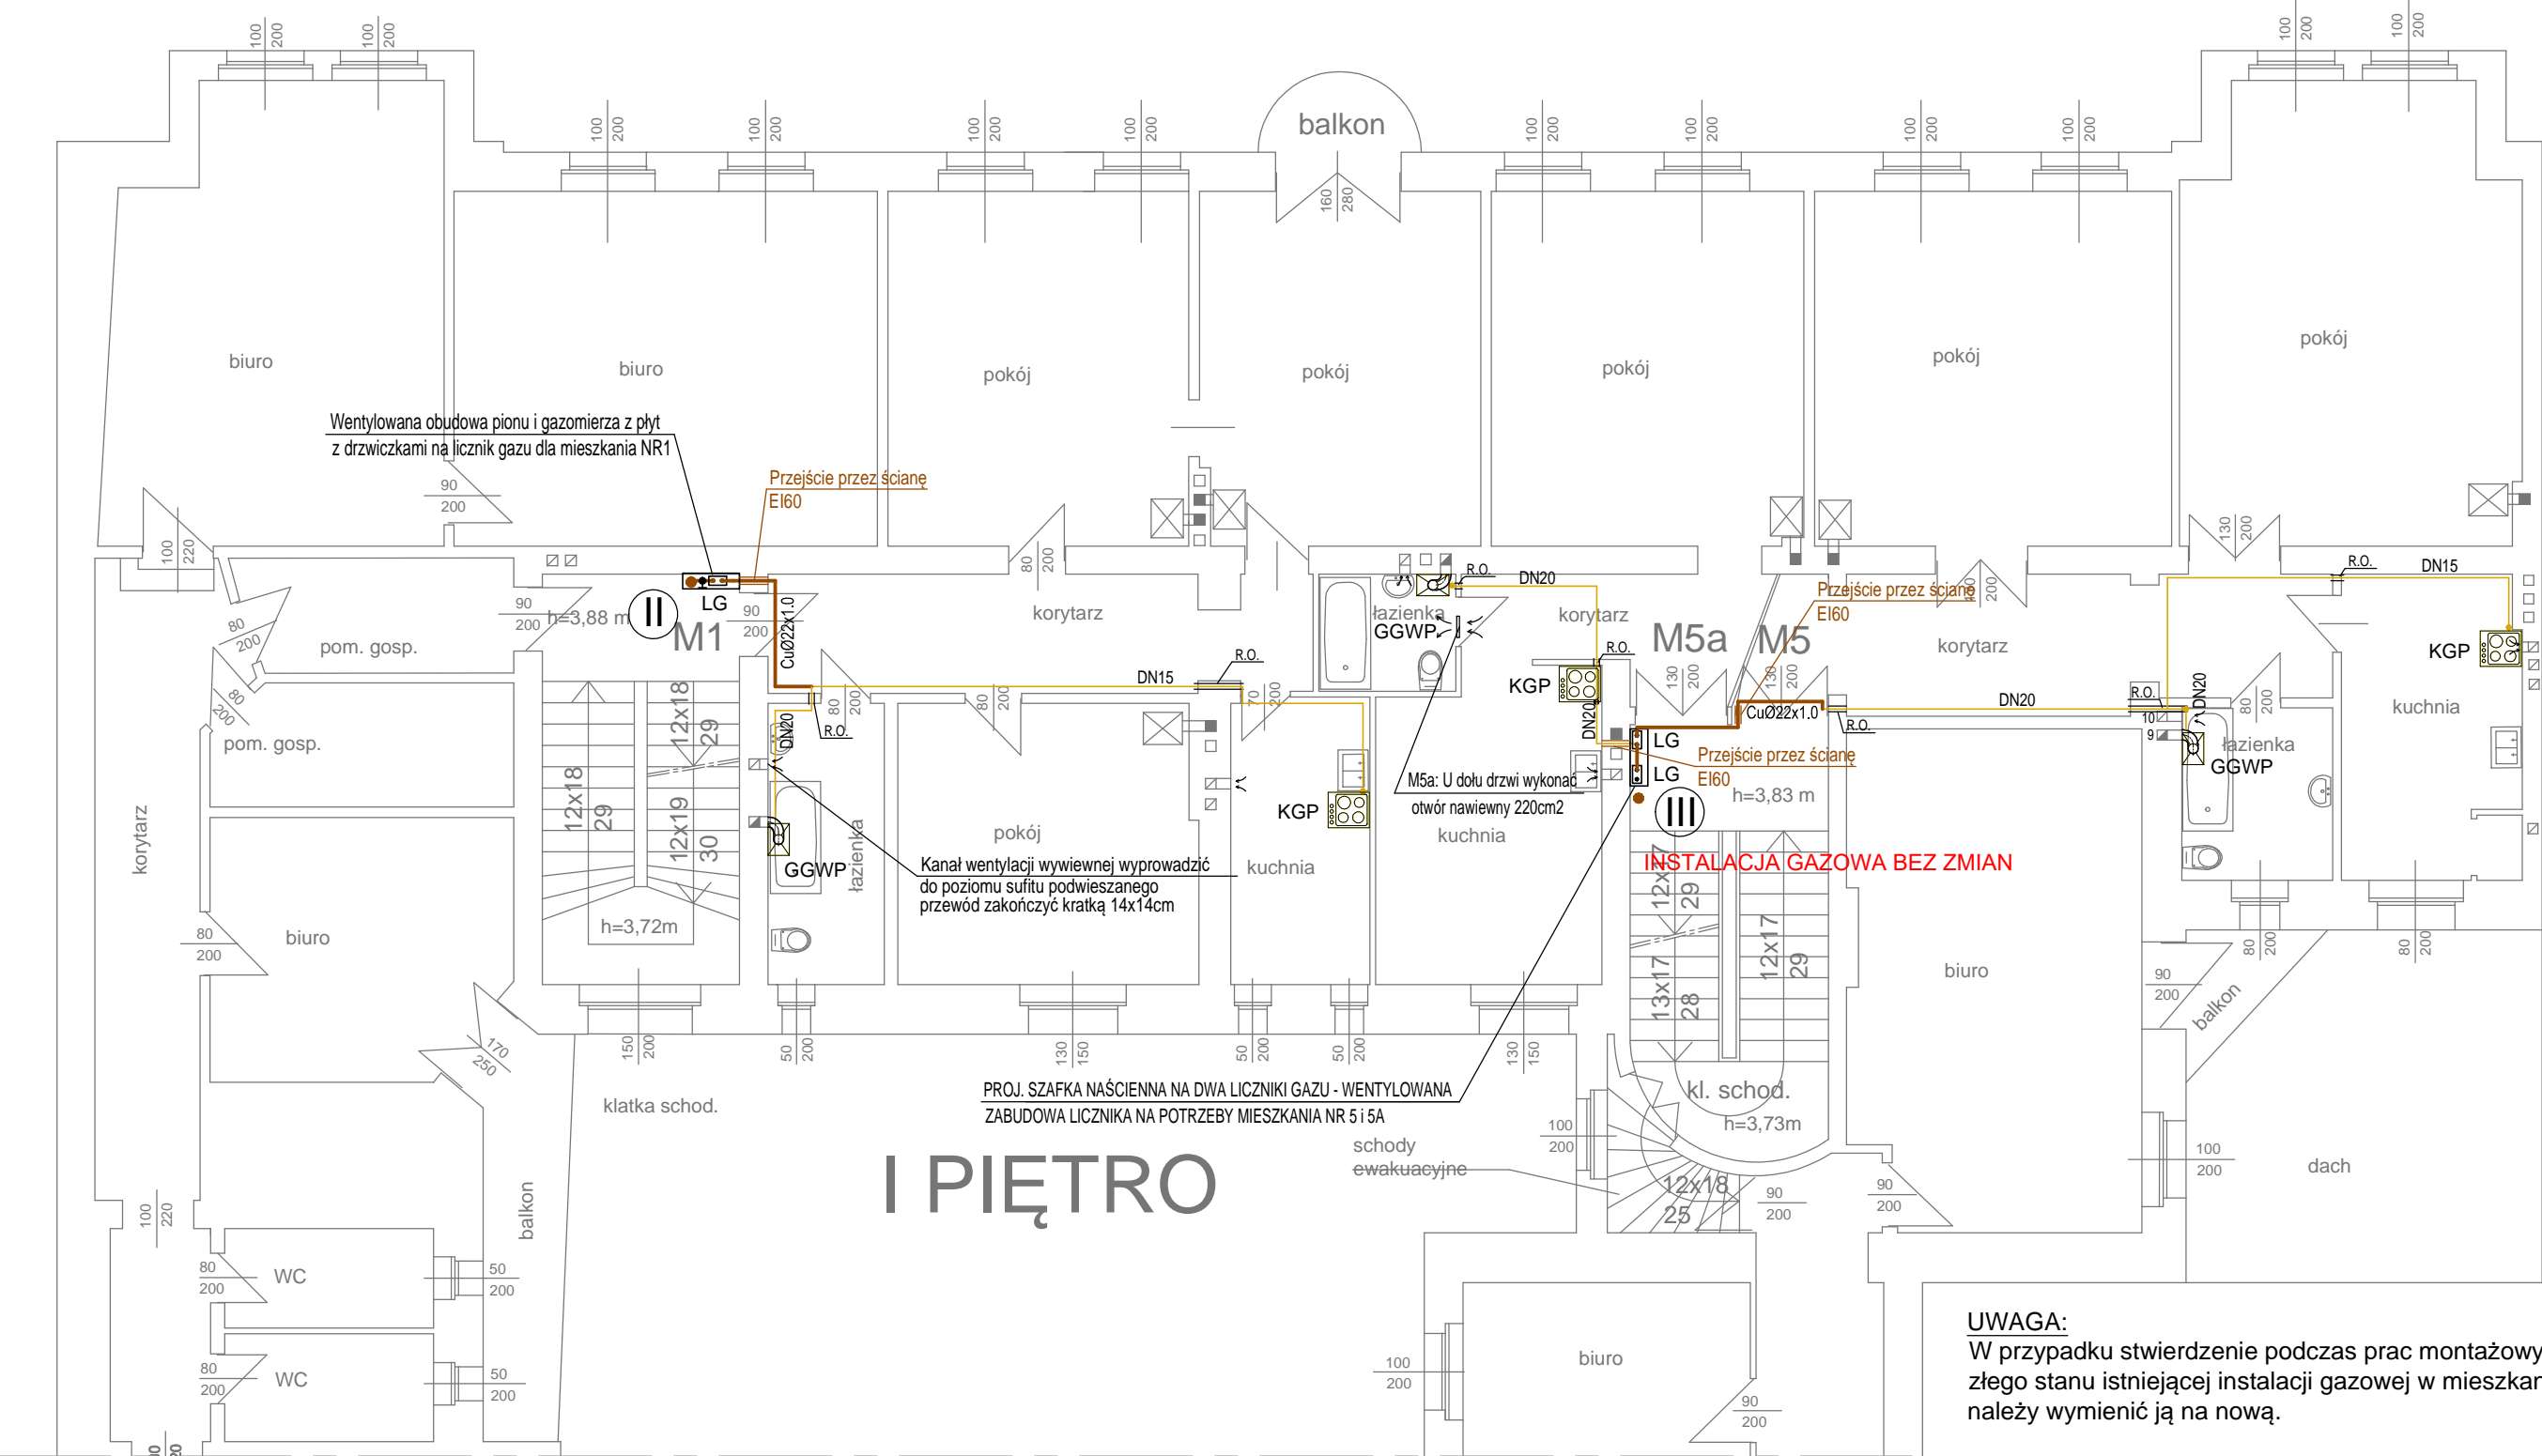

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia podczas prac montażowych złego stanu istniejącej instalacji gazowej w mieszkaniach należy wymienić ją na nową.

OBJAŚNIENIA:

- ISTN. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU

- ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWANY

- PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU Z RUR STALOWYCH, CZARNYCH, BEZ SZWU, SPAWANYCH

- PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH W SYSTEMIE ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWNYCH
- LG - GAZOMIERZ MIECHOWY

- GGWP - GAZOWY PODGRZEWACZ C.W.U.

- KGP - KUCHENKA GAZOWA 4-PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM

- RURA OCHRONNA STALOWA - PRZEJŚCIE GAZOCIAGU PRZESZCIE ŚCIANĘ LUB STROP

Temat: Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej		
Tytuł rysunku:	INSTALACJA GAZOWA RZUT PIĘTRA I skala: 1:100	projektował: mgr inż. Bartłomiej Michalaszek nr upr. MAP/0481/PBS/19
Biuro projektów:	PROJEKT B ADAM KROK PROJEKTY BUDOWLANE I NADZÓR	sprawdził: mgr inż. Beata Wranik nr upr. SLK/0596/PWOS/04
Etap projektu:	PROJEKT BUDOWLANY	opracował: mgr inż. Mirosław Michalaszek
Inwestor:	KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH	Data: 12.2020r. rys. nr: IS-26