




PRZEKRÓJ NORMALNY Z POSZERZENIEM

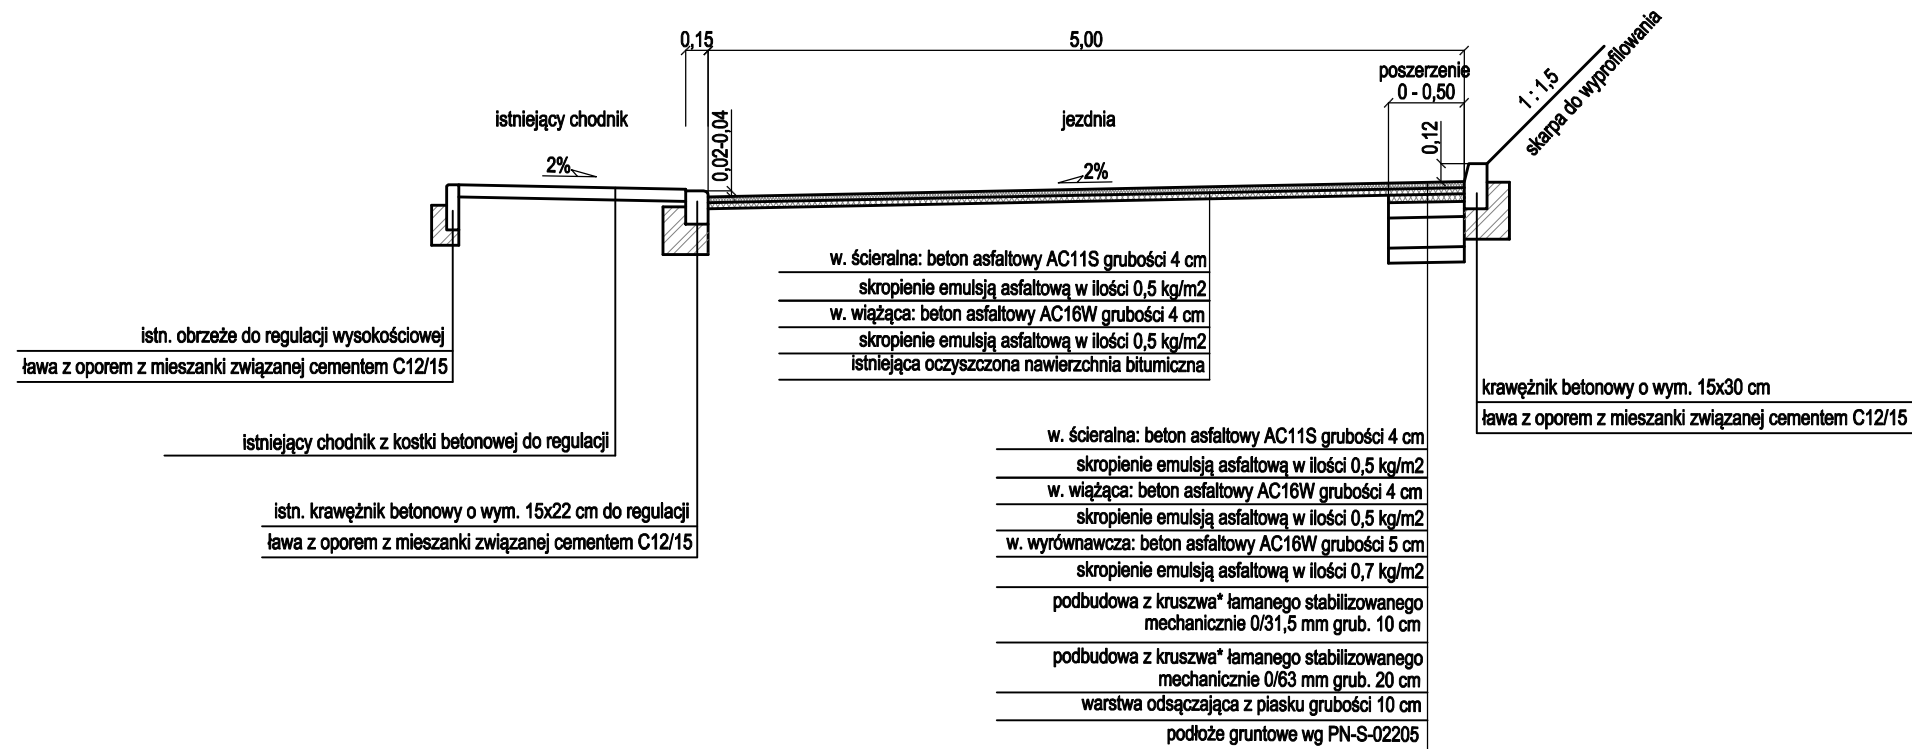


PRZEKRÓJ NORMALNY Z POSZERZENIEM I ZJAZDEM Z KOSTKI BETONOWEJ

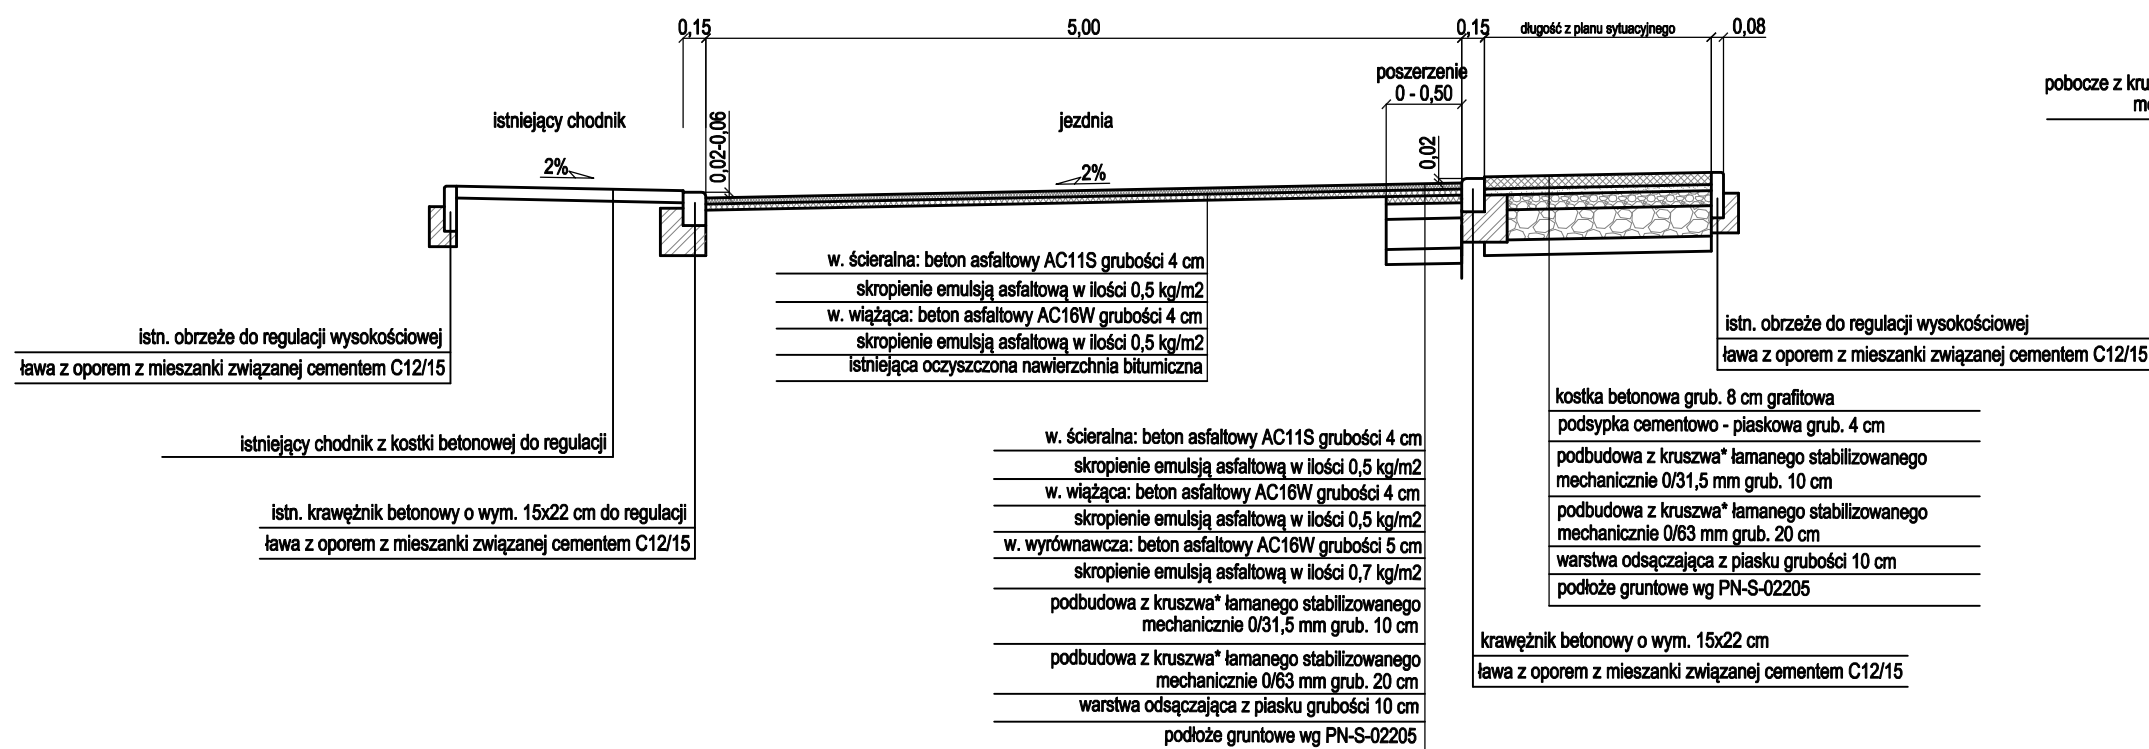

PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ŚCIEKIEM



PRZEKRÓJ NORMALNY Z POBOCZEM



* Wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 i 0/63 mm:

nasiąkliwość: WA24 - 2

mrozoodporność: F

odporność na rozdrabnianie: $LA \geq 30$

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia.

* Wymagania dla pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm:

nasiakliwość: WA24 - 2

mrozoodporność: F

odporność na rozdrabnianie: LA < 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia np. granit, gabbro, bazalt, melafir itp.

Biuro Inżynieryjno - Techniczne
"K I E R"
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Gasawa

ul. Żnińska 8

88-410 Gasawa

OBIEKT: Przebudowa części drogi gminnej nr 130615C w Szelejewie
dz. nr 80 Gmina Gąsawa

RYSUNEK: Przekroje normalne						Nr 3	
STANOWISKO		IMIĘ I NAZWISKO		Nr UPR.	DATA		PODPIS
Kier. projektu		mgr inż. Mieczysław Łebedyński		164/88/PW	VIII 2021		
Projektant b. drogowa		mgr inż. Iwona Łebedyńska		WKP/0125/ PWOD/18	VIII 2021		
Asystent proj.		inż. Janusz Łebedyński			VIII 2021		
BRANŻA Drogowa		STADIUM PB	ROK OPR. 2021	NR ZLEC.	SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ	