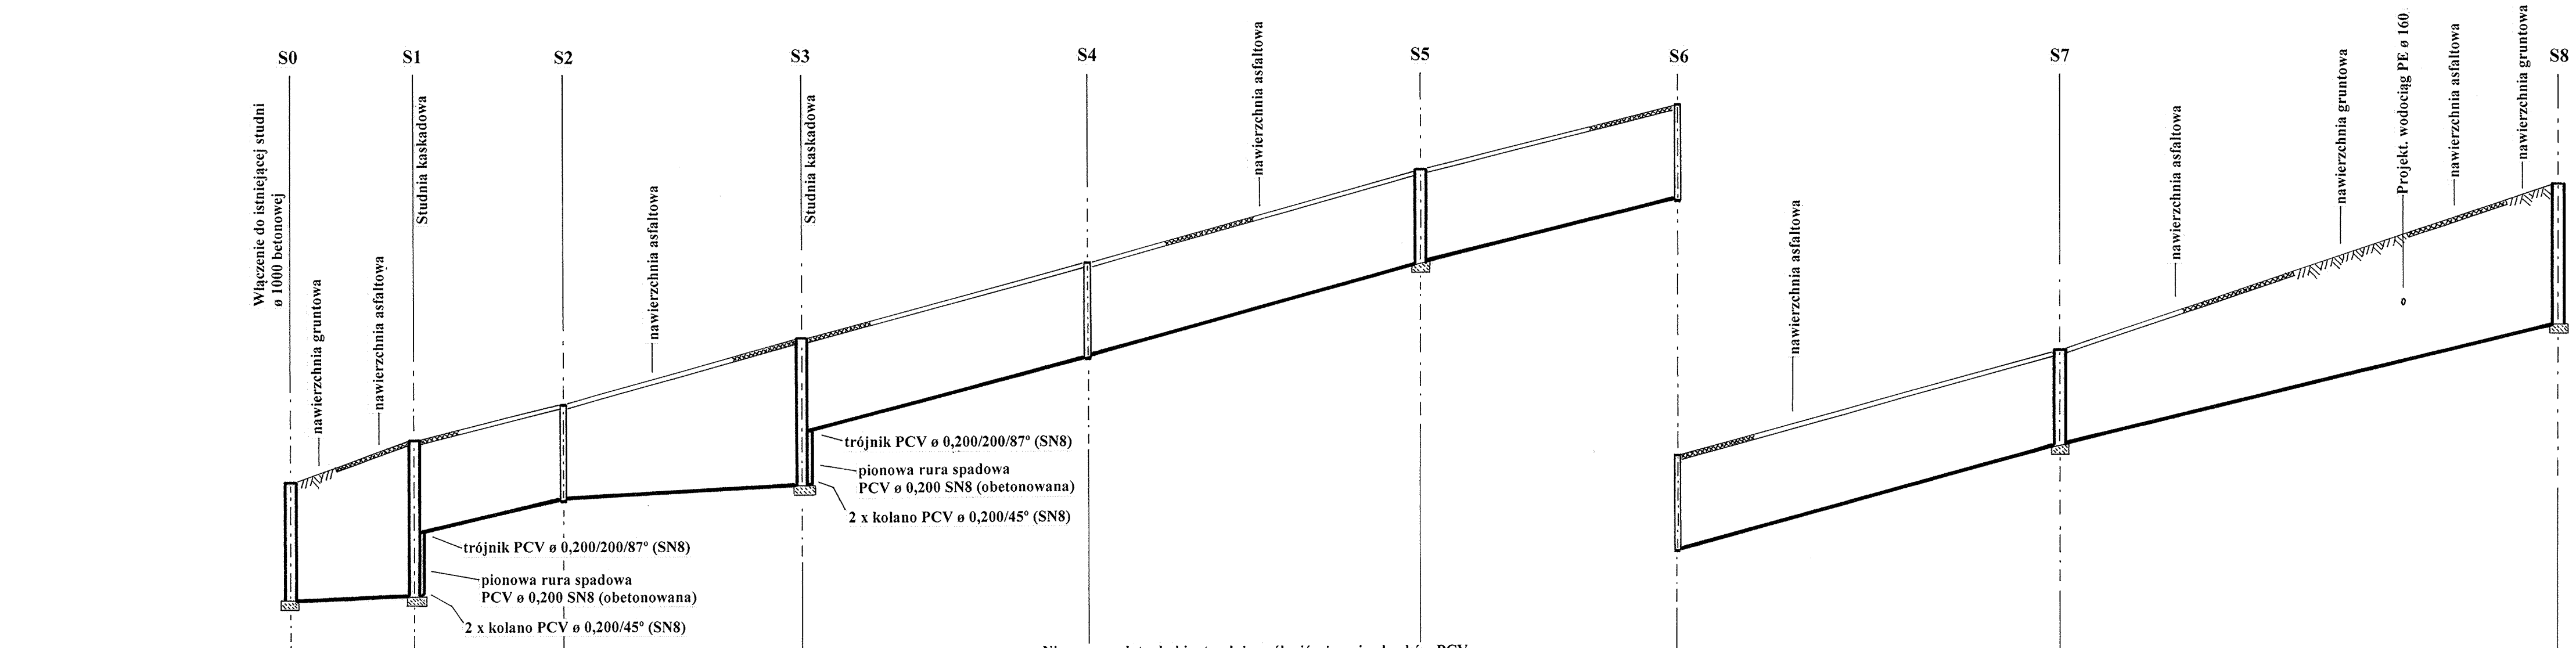

Nieczynne wloty do kinet należy zaślepić używając korków PCV

Poz. porówn. 482,0 m n. p. m.

Poz. porówn. 490,0 m n. p. m.

Rzędna terenu	486,68		487,70		488,50		490,00		491,70		493,80		495,30		497,70		501,50
Rzędna dna kanału	483,34		484,08	485,50		486,30		487,80		489,50		491,60		493,10		495,50		498,30
Głębokość studzienki	2,74		3,62		2,20		3,40		2,20		2,2		2,20		2,20		3,20	
Spadek / Średnica, materiał		1,0 % ø 0,200		4,7 % ø 0,200		1,1 % ø 0,200 PCV		9,0 % ø 0,200 PCV		5,6 % ø 0,200 PCV		5,2 % ø 0,200 PCV		5,5 % ø 0,200 PCV		4,9 % ø 0,200 PCV	
Odległość / Długość	0,0	14,0	14,0	17,2	31,2	26,9	58,1	32,4	90,5	37,7	128,2	28,9	157,1	43,6	200,7	56,7	257,4	

Zaprojektowano studnie :

S1 :	o średnicy 1200 mm, kineta połączeniowa z dopływem lewym i prawym 200/200/200/200, zwieńczenie – żelbetowy pierścień odciążający + właz żeliwny D400 (ø 600)
S2 :	o średnicy 400 mm, kineta połączeniowa z dopływem lewym i prawym 200/200/200/200, zwieńczenie – rura teleskopowa + właz żeliwny D400.
S3 :	o średnicy 1200 mm, kineta połączeniowa z dopływem lewym i prawym 200/200/200/200, zwieńczenie – żelbetowy pierścień odciążający + właz żeliwny D400 (ø 600)
S4 :	o średnicy 400 mm, kineta połączeniowa z dopływem lewym i prawym 200/200/200/200, zwieńczenie – rura teleskopowa + właz żeliwny D400.
S5 :	o średnicy 1000 mm, kineta połączeniowa z dopływem lewym i prawym 200/200/200/200, zwieńczenie – żelbetowy pierścień odciążający + właz żeliwny D400 (ø 600)
S6 :	o średnicy 400 mm, kineta połączeniowa z dopływem lewym i prawym 200/200/200/200, zwieńczenie – rura teleskopowa + właz żeliwny D400.
S7 :	o średnicy 1000 mm, kineta połączeniowa z dopływem lewym i prawym 200/200/200/200, zwieńczenie – żelbetowy pierścień odciążający + właz żeliwny D400 (ø 600)
S8 :	o średnicy 1200 mm, kineta połączeniowa z dopływem lewym i prawym 200/200/200/200, zwieńczenie – żelbetowy pierścień odciążający + właz żeliwny D400 (ø 600)

OBIEKT	**Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie terenu przy ul Granicznej w Lądku-Zdroju**	DATA 10.2020
TYTUŁ RYSUNKU	**Profil sieci kanalizacji sanitarnej: odcinek S0 – S8**	SKALA 1:500/100
INWESTOR	Gmina Lądek-Zdrój ul. Rynek 31 57-540 Lądek-Zdrój	NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Irzyński Nr upr. UAN VI – f/3/151/89	7
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zbigniew Wnęk Nr upr. NBGP V-7342/3/30/96	