Zestawienie typów drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

Symbol	Szerokość	Szerokość brutto	Wysokość	Wysokość brutto	Szerokość skrzydła czynnego	Panel drzwiowy	Odporność ogniowa / dymoszczelność	Drzwi wentylowane	Umax	Komentarz	Liczba
A5.6a	150	176	205	213	110	TYP 2		nie			33
A5.6b	150	176	205	213	110	TYP 2		tak			1
A5.7a	150	176	205	213	110	TYP 2	EI 30	nie			4
A5.7b	150	176	205	213	110	TYP 2	EI 30	tak		kratka pęczniejąca	2
A5.8a	150	176	205	213	110	TYP 2	EI 30, S	nie			5
A5.9a	150	176	205	213	110	TYP 2	EI 60, S	nie			3
A5.10a	150	176	205	213	110	TYP 2	EI 60, S	nie			29
A5.12a	150	176	205	213	110	TYP 2	S	nie			32
A6.6a	180	206	205	213	110	TYP 2		nie			1
A8.6a	150	176	240	248	110	TYP 2		nie			1
A8.8a	150	176	240	248	110	TYP 2	EI 30, S	nie			2
A8.10a	150	176	240	248	110	TYP 2	EI 60, S	nie			5
A9.12a	150	176	240	248	110	TYP 2	S	nie			1
AZ5.6a	150	176	200	208	110	TYP 2		nie	1,3[W/(m2K)]	Zewnętrzne	2
AZ9.6a	150	176	240	248	110	TYP 2		nie	1,3[W/(m2K)]	Zewnętrzne	1
AZn6.6a	180	217	200	267	110	TYP 2		nie	1,3[W/(m2K)]	Zewnętrzne z naświetlem	2

Zestawienie typów aluminiowych dwuskrzydłowych

Numer	Symbol	Kierunek drzwi	Drzwi wykładane	Kontrola dostępu	Alarm	Drzwi automatyczne	Samozamykacz	Elektrotrzymacz	SSP	Izolacyjność akustyczna	Komentarz
B1											
B1.015	A5.6a	P	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	nie		integracja z domofonem
B1.026	A9.12a	L	nie	KD2	nie	nie	tak	nie	tak		
B1.027	A8.10a	P	tak		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
B1.028	A8.10a	L	tak		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
B1.030	A8.6a	L	nie		nie	nie	nie	nie	nie		
B1.031	AZ9.6a	L	nie	zamek ewakuacyjny antypaniczny							Zewnętrzne
B1.065	A5.12a	P	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		
B1.066	A5.12a	L	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		
B1.067	A8.8a	L	tak		nie	nie	tak	tak	tak		
B1.068	A8.8a	L	tak		nie	nie	tak	tak	tak		
B1.080	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
B1.086	A8.10a	P	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		
B1.087	A8.10a	L	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		
B1.088	A8.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
B1.089	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
B1.093	A5.6a	P	nie	KD2	tak	nie	nie	tak	tak		
B1.094	A5.6a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie	RA1R>=30dB	
B1.097	A5.6a	P	nie	KD2	tak	nie	nie	tak	tak		
B1.101	A5.6a	L	nie	masterkey	nie	nie	nie	nie	nie		
B1.102	A5.6b	L	nie	KD2	nie	nie	tak	nie	nie		
B1.113	A5.6a	P	nie	masterkey	nie	nie	nie	nie	nie	RA1R>=30dB	
B1.120	A5.6a	L	nie	masterkey	nie	nie	nie	nie	nie		
B1.122	A5.6a	P	nie	masterkey	nie	nie	nie	nie	nie		
B1.127	A5.12a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
B1.145	A5.6a	L	nie		nie	nie	nie	nie	nie		
B1.187	A5.10a	L	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		
00											
00.009	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
00.010	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
00.017	A5.6a	P	nie		nie	nie	tak	nie	tak	RA1R>=30dB	na przycisk
00.018	A5.6a	P	nie		nie	nie	tak	nie	tak	RA1R>=35dB	na przycisk
00.019	A5.6a	P	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak	RA1R>=35dB	fotokomórka
00.020	A5.6a	L	nie		nie	nie	tak	nie	tak	RA1R>=35dB	na przycisk
00.021	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		na przycisk
00.034	A5.8a	P	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
00.035	A5.12a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		na przycisk
00.036	A5.6a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
00.037	AZn6.6a	L	nie	zamek ewakuacyjny antypaniczny	nie	nie	tak	nie	nie		Zewnętrzne
00.038	A5.8a	L	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		
00.046	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	nie	tak		na przycisk
00.058	A5.6a	P	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	nie	tak		na przycisk
00.064	A5.7b	P	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		
00.065	A5.8a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
00.066	A5.12a	P	tak		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
00.067	A5.12a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
00.072	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
00.073	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
00.074	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
00.075	A5.6a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
00.076	A5.10a	P	tak		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
00.079	A5.10a	P	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	nie		do budynku istniejącego
00.080	A5.10a	L	tak		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
00.088	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte
00.090	A5.7a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
00.092	A5.6a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
00.103	AZ5.6a	L	nie	zamek ewakuacyjny antypaniczny		nie	tak	nie	nie		Zewnętrzne
00.116	AZn6.6a	L	nie	zamek ewakuacyjny antypaniczny		nie	tak	nie	nie		Zewnętrzne
00.130	A5.6a	P	nie	zamek ewakuacyjny antypaniczny		nie	tak	nie	nie		Zewnętrzne
00.132	AZ5.6a	L	nie	zamek ewakuacyjny antypaniczny		nie	tak	nie	nie		Zewnętrzne
00.170	A5.8a	P	tak			nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
00.176	A5.6a	L	nie			nie	tak	nie	tak		stale otwarte-oba skrzydła
01											
01.018	A5.12a	L	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	nie	nie		
01.019	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
01.020	A5.10a	P	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	tak	tak	RA1R>=30dB	
01.023	A5.6a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		stale otwarte-oba skrzydła
01.031	A5.6a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
01.032	A5.6a	L	nie	KD2	nie	nie	tak	nie	nie	RA1R>=30dB	na przycisk
01.033	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	tak	tak	RA1R>=30dB	na przycisk
01.034	A5.6a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie	RA1R>=30dB	
01.035	A5.8a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
01.037	A5.6a	P	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	nie	nie		
01.085	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	tak	tak		
01.093	A5.12a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		
01.104	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
01.105	A5.6a	L	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	nie	tak		
01.106	A5.6a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie	RA1R>=30dB	
01.107	A5.12a	L	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	nie	nie		
01.145	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
01.146	A5.10a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
01.147	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
01.163	A5.10a	L	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		do budynku istniejącego
01.164	A5.12a	L	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	nie	tak		
01.167	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
01.172	A5.12a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
01.175	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
01.187	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
02											
02.069	A5.12a	P	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	nie	tak		
02.084	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
02.085	A5.7a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
02.092	A5.12a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
02.095	A5.12a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
02.096	A5.6a	L	nie		nie	nie	tak	nie	tak		stale otwarte-oba skrzydła
02.097	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
02.098	A5.6a	L	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	nie	tak		
02.118	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
02.119	A5.10a	P	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		do budynku istniejącego
02.123	A5.9a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
02.124	A5.9a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
02.131	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
02.132	A5.10a	P	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
02.141	A5.6a	L	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	nie	nie		
02.147	A5.12a	L	nie	KD2	nie	nie	tak	nie	tak		
03											
03.003	A5.6a	L	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		tylko ewakuacja
03.004	A5.12a	P	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		tylko ewakuacja
03.024	A5.6a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie	RA1R>=35dB	na przycisk
03.026	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
03.027	A5.10a	P	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
03.028	A5.12a	L	nie	KD1, integracja z interkomem	nie	nie	tak	nie	nie		
03.030	A5.12a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
03.081	A5.7b	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
03.086	A5.10a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
03.087	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
03.096	A5.10a	P	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
03.097	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	tak	tak		stale otwarte-oba skrzydła
03.098	A5.10a	L	nie	KD1	nie	nie	tak	nie	tak		do budynku istniejącego
03.132	A5.6a	P	nie	KD2	nie	nie	tak	nie	tak		
03.145	A5.12a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
04											
04.004	A5.10a	P	nie	KD2	nie	nie	tak	nie	tak		
04.005	A5.10a	L	nie	KD2	nie	nie	tak	nie	tak		
04.006	A5.10a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
04.008	A5.9a	L	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
04.009	A5.7a	P	nie		nie	nie	tak	nie	nie		
05											
05.005	A5.6a	P	nie	KD2	nie	nie	tak	nie	tak		
05.006	A5.6a	P	nie	KD2	nie	nie	tak	nie	tak		
05.007	A5.7a	L	nie		nie	nie	tak	nie	tak	na przycisk	

Dodanie typów drzwi wentylowanych — 01 — 14.07.2022

Zmiana typu drzwi na wentylowane — 02 — 16.12.2023

Dodanie SSP — 01 — 14.07.2022

Dodanie samozamykacza — 01 — 14.07.2022

Dodanie SSP — 01 — 14.07.2022

Dodanie SSP — 01 — 14.07.2022

Dodanie odporności pożarowej i SSP — 01 — 14.07.2022

Dodanie SSP — 01 — 14.07.2022

Czynności wymienione w kolumnie "Zmiana" należy wykonać na podstawie niniejszej rewizji projektu wykonawczego. Wszystkie inne elementy pozostają bez zmian. Aby wykonać tę czynność na podstawie niniejszej rewizji projektu wykonawczego, należy wykonać wszystkie kolejne rewizje projektu wykonawczego, aż do uzyskania rewizji, w której powyższy element będzie oznaczony jako "bez zmian".

Skala poziomowania - tylko dla oznaczenia wydruku.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Schemat kładu drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

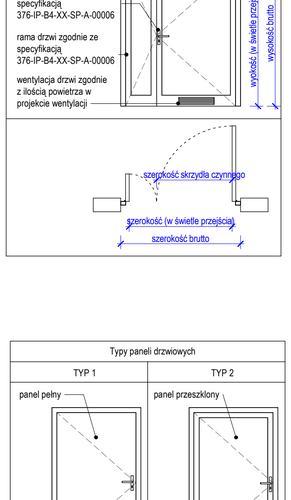

Schemat kładu drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naświetlem

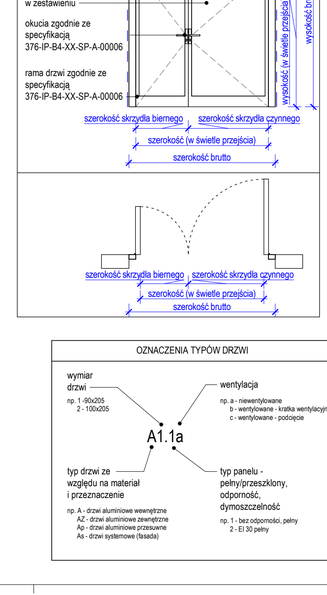

Typy paneli drzwiowych



OZNACZENIA TYPÓW DRZWI

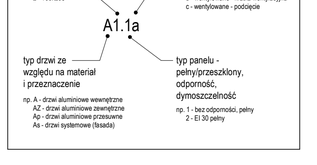

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I SPECYFIKACJACH
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DŁUTACJE WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)
12. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
13. RZĘDNA ±0.00 ODPOWIADA RZĘDNEJ 61,21 M.N.P.M.
14. WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZYWOŁANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE, SŁUŻĄCE OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU NIEZBĘDNYCH WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZASTĄPIENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TJ. PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYMI (W OPARCIU O WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH WSKAZANYCH SZCZEGÓŁOWO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
15. PRZED ZAMÓWIENIEM ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE I SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM.
16. PROJEKTY WARSZTATOWE NA ETAPIE WYKONAWSTWA, NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
17. WSZYSTKIE WYSOKOŚCI NALEŻY ODNOSIĆ DO POZIOMÓW GŁÓWNYCH POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI, NIE DO POZIOMÓW POSADZEK W POMIESZCZENIACH.

Numer	Data	Opis
02	18.12.2023	Zmiany w wyniku postępowania przetargowego
01	14.07.2022	Zmiany po uwagach

Rewizje

Projektował	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 3350/Gd/88
	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	upr. nr PO/KK/156/2007
Opracował	mgr inż. arch. Tomasz Stanisławczyk	
	mgr inż. arch. Ewa Ruszel	
	mgr inż. arch. Krzysztof Steller	
	inż. arch. Anna Szulc	
Sprawdził	mgr inż. arch. Maciej Bocheński w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	upr. nr PO/KK/154/2007

Zamawiający / Inwestor

Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o. pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Nazwa inwestycji

MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA „PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU" ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU

Adres obiektu budowlanego

87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
2/1, 2/32, 2/34, 2/36, 2/37; Obręb KM 124/1 Włocławek

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża

ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku

Zestawienie drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
PW	nd		01.04.2022

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
376	IP	B4	ZZ	SH	A	32002	02

© 2018 by INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie bez zgody autora zabronione.