


RZUT I PIĘTRA

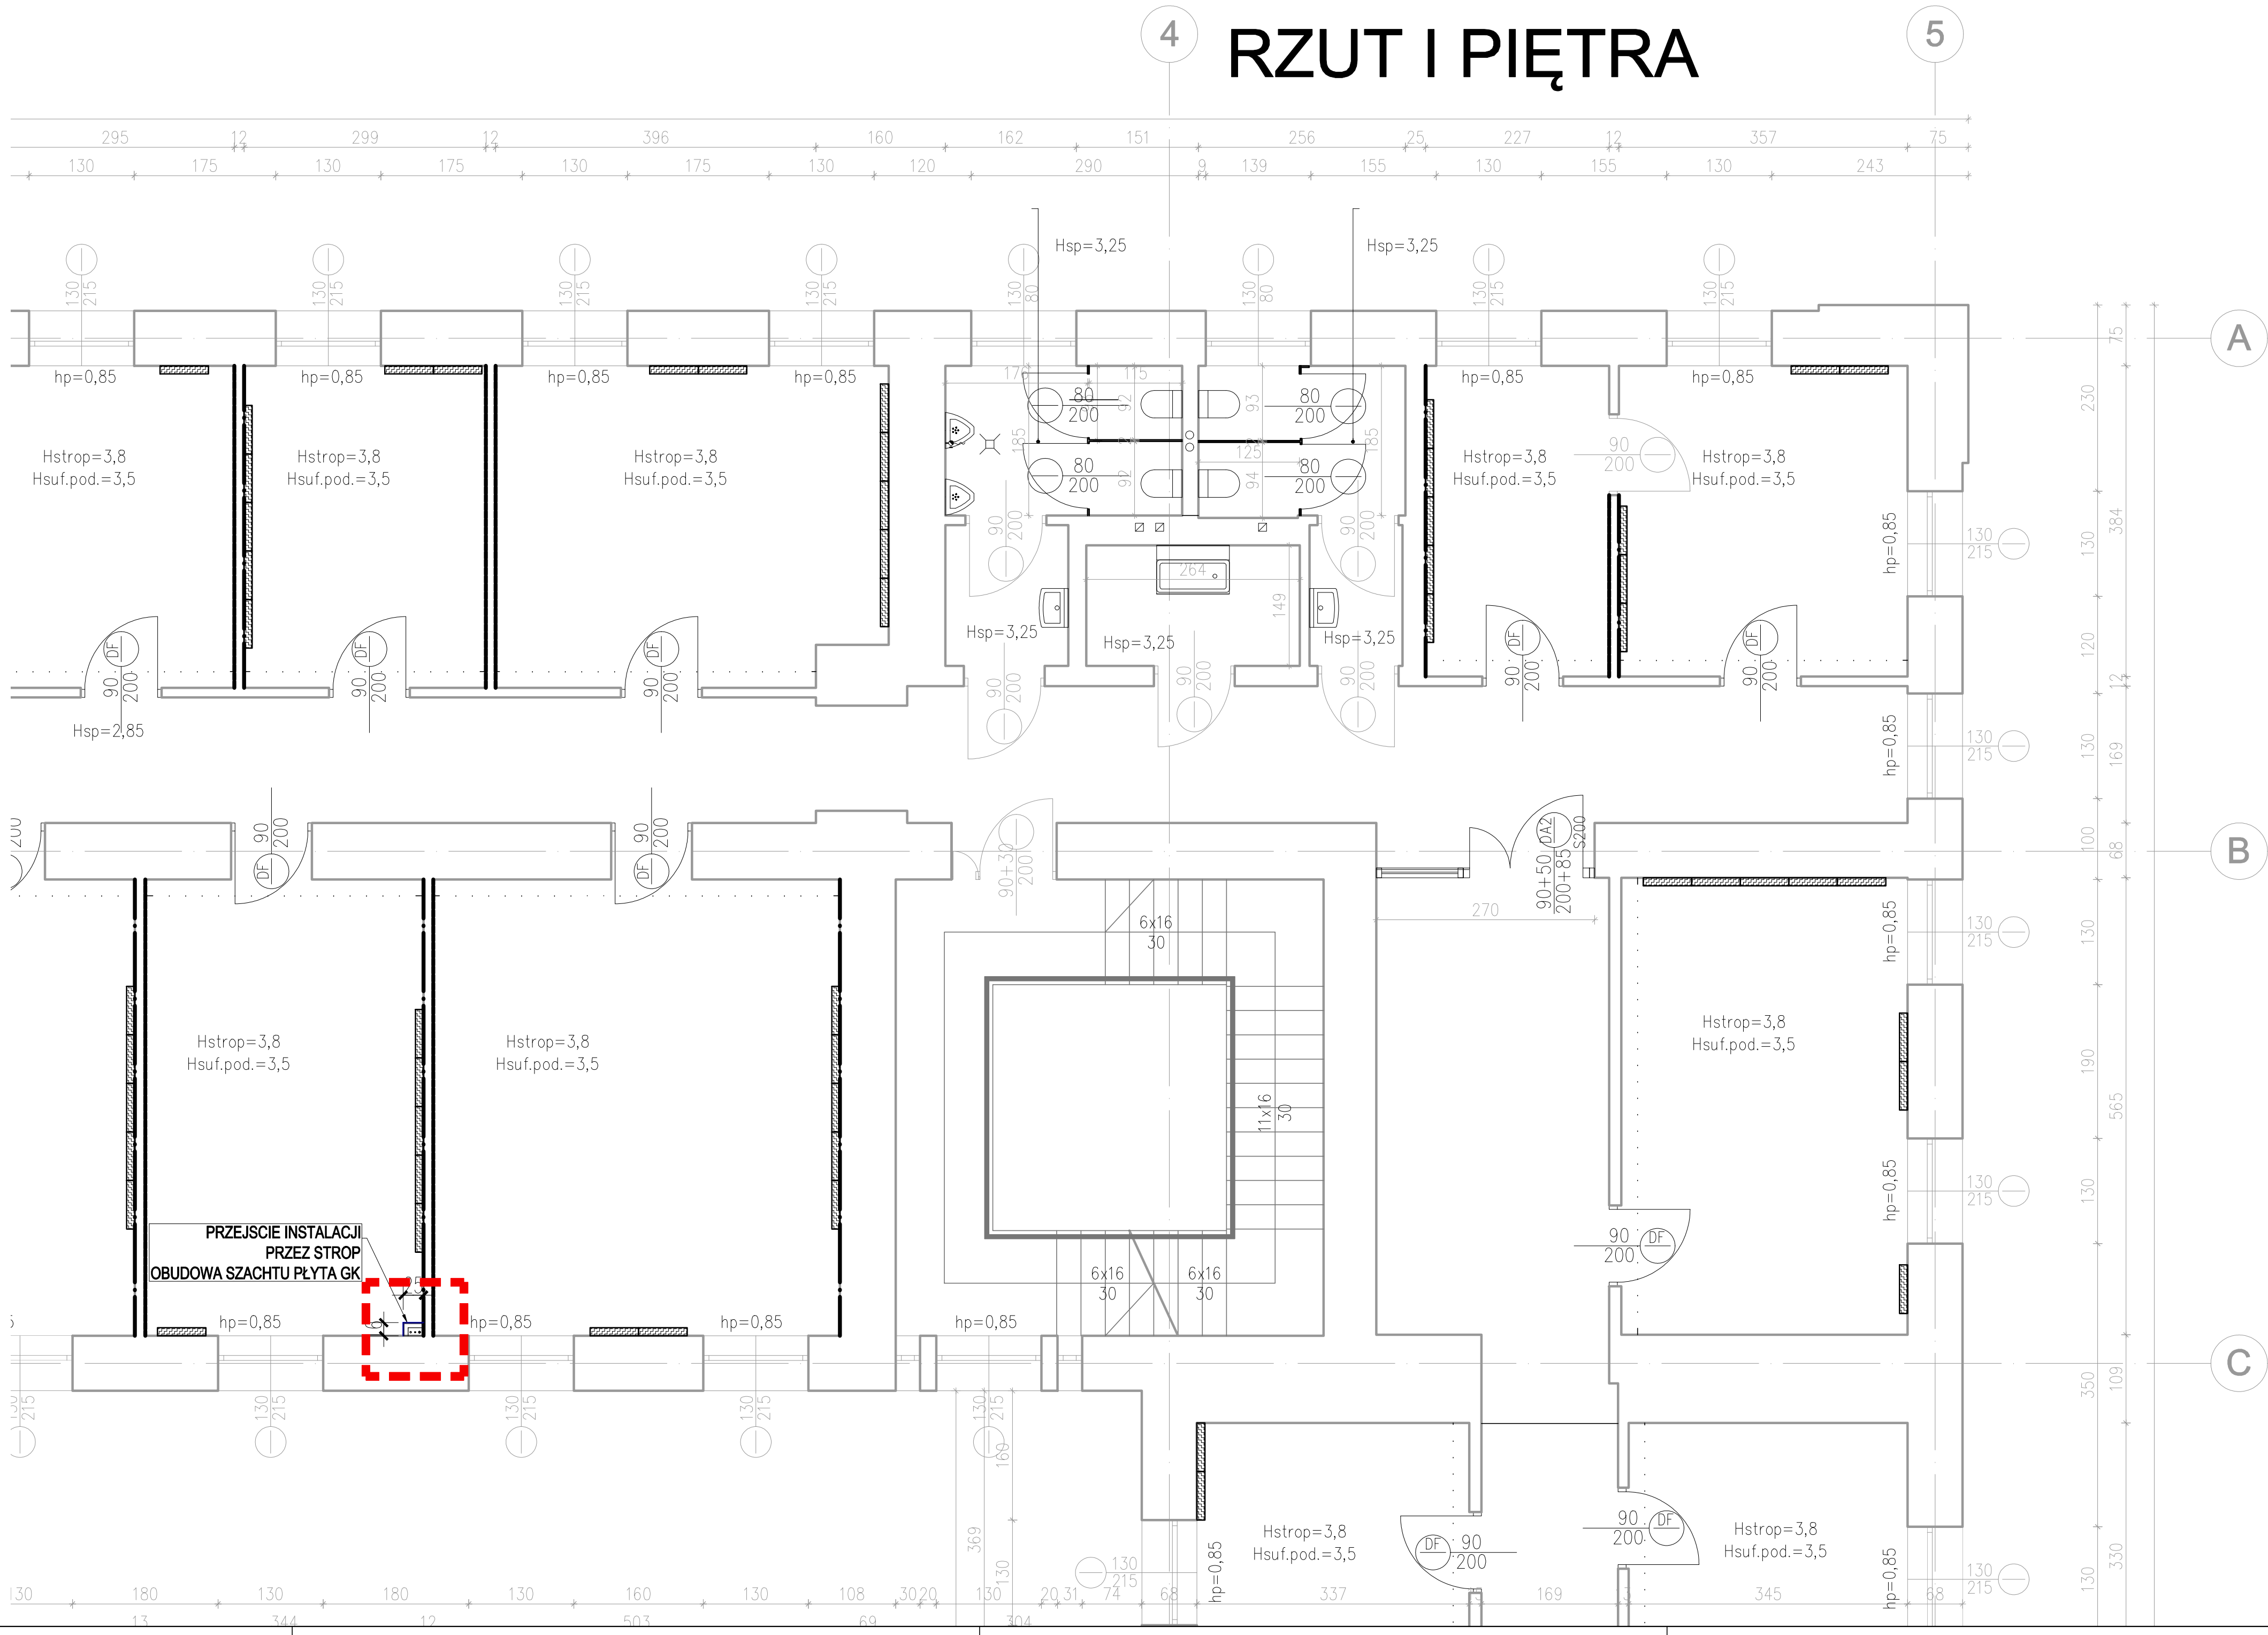

LEGENDA:

ZAKRES OPRAWIANIA

WEJŚCIE

nr pom./nazwa pom.  
nr pom.

OPIS POMIESZCZEŃ

+ 4.38

KOTA WYSOKOŚCIOWA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE OBUDOWY

SUFIT KASETONOWY ISTNIEJĄCY

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO ISTNIEJĄCE

KLIMATYZATORY PROJEKTOWANE

1. Przed wykonaniem projektowanych elementów należy poznać i zbadać stan istniejącego obiektu.

2. Przed budową instalacji należy sprawdzić stan istniejącego obiektu.

3. Projektowane urządzenia instalacji, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia wykonano zgodnie z projektami technicznymi.

4. Wymiary podano w cm, a ile nie podano inaczej.

5. Należy również sprawdzić nie wymienione tutaj koszty z elementami konstrukcyjnymi, instalacyjnymi i wyposażeniem obiektu.

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich wyznaczenie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- (wg Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury Techniki Budowlanej)

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- instrukcje, wytyczne, Długość dopuszczalna, klasyfikacja Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producenta i dostawcy materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

A	2023-09-01	PIERWSZA EDYCJA	A.DAWIDZIUK
REWIZJA	DATA	ZMIANY I UWAGI	OPRAWA

INWESTOR:

Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie  
00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

GENERALNY PROJEKTANT:

plan co

Planco Architekci sp. z o.o.  
ul. Warszawańska 33  
05-085 Stara Białka  
www.planco.pl  
tel. +48 22 435 70 26

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Anna Dawidziuk

opracowanie budowlane  
w oparciu o architektoniczne  
do projektu technicznego

OPRAWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Marta Muzińska

opracowanie budowlane  
w oparciu o architektoniczne  
do projektu technicznego

NR UPRAWNIEN

80/LBOKK/2011

NR UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN

MA/049/19

INWESTYCJA:

Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym  
II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela  
01-532 Warszawa, ul. Dymińska 13

DZIAŁKA NR:

FAZA PROJEKTU:

ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY/ TECHNICZNY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSU:

RZUT I PIĘTRA  
STAN PROJEKTOWANY

SKALA:	WYM. RYSU:	NR INWEST:	MIASTO:	ULICA:	FAZA:	REWIZJA:	BRANŻA:	NR RYSU:	DATA:
1:50	890x446	01823	WAR	DYM	PBA	A	AR	03	2023-09-20

Projekt chroniony prawem autorskim.

31.10.2023