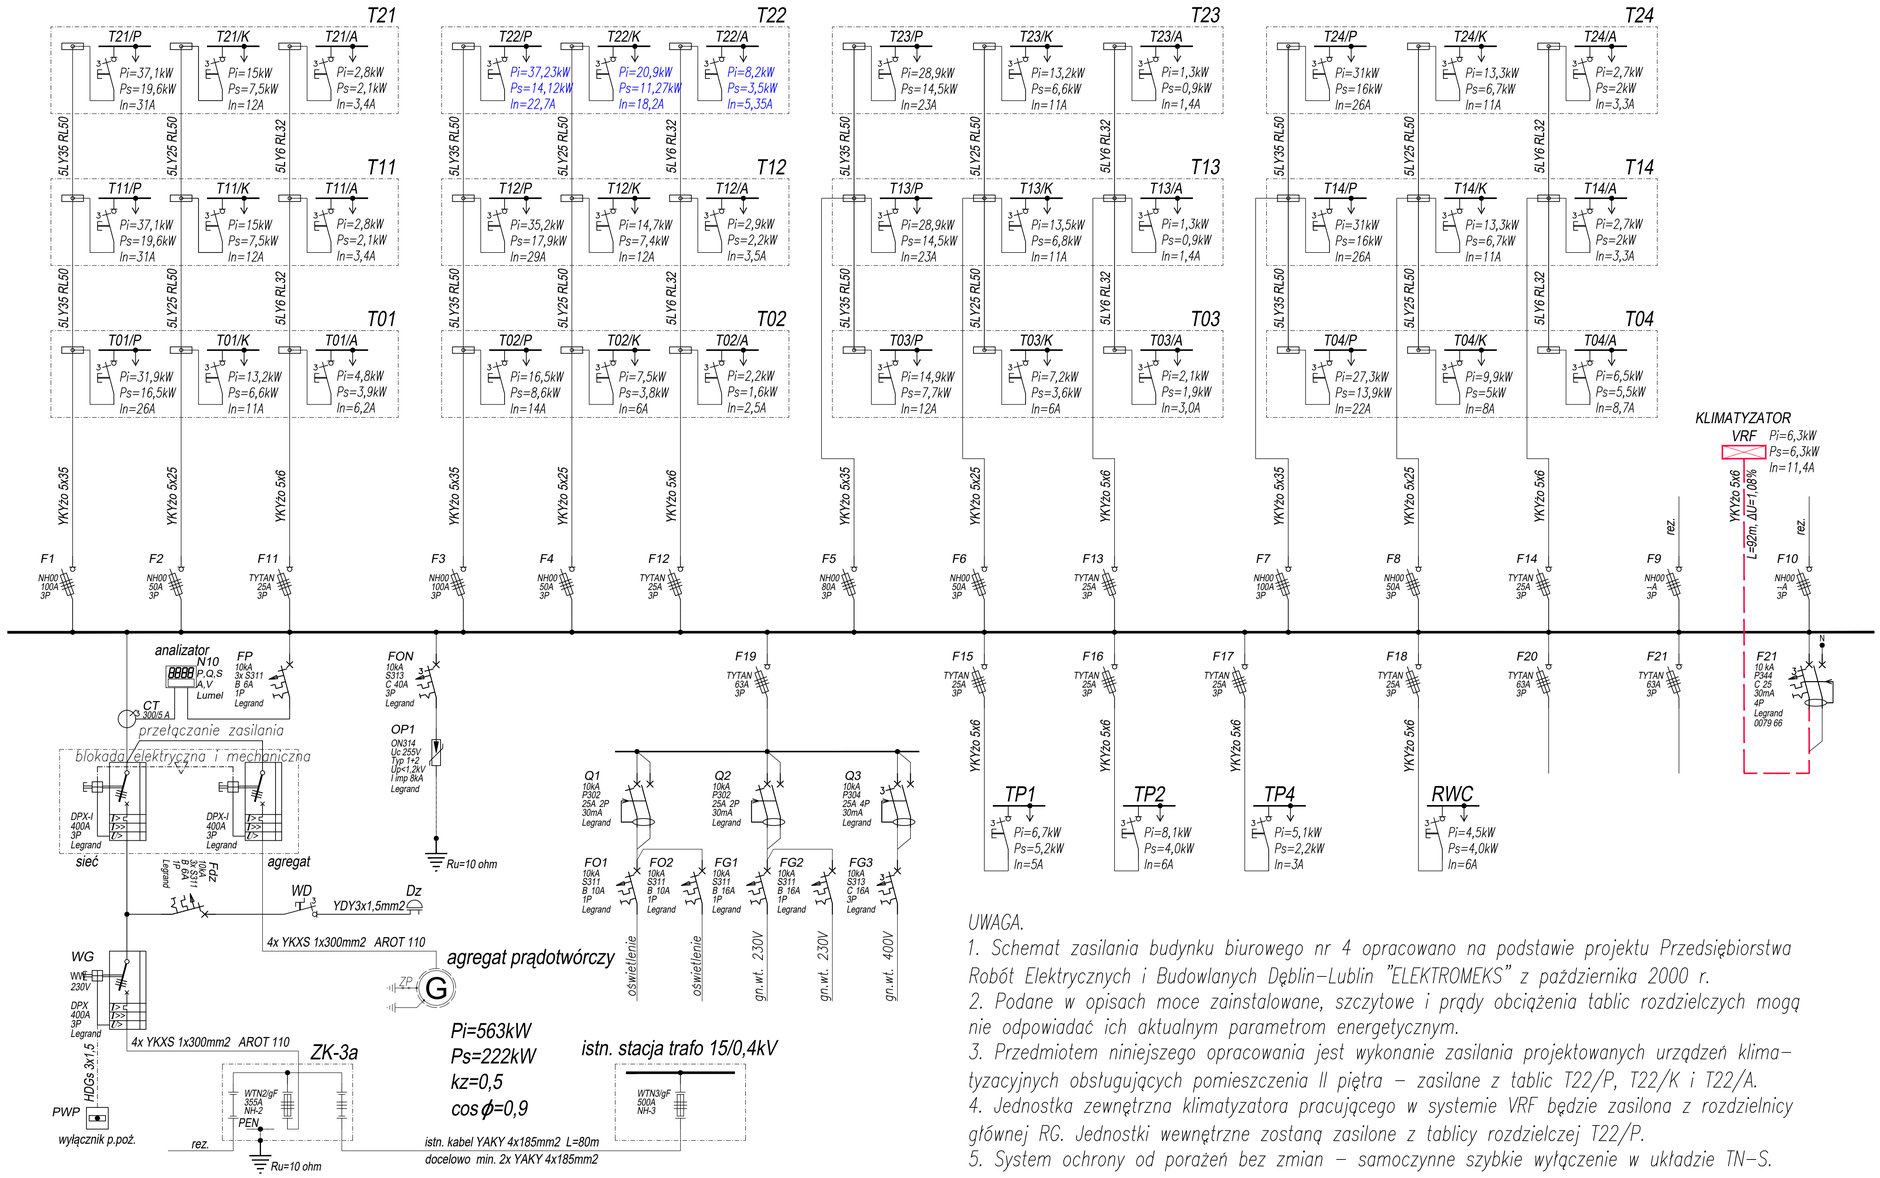

UWAGA.

1. Schemat zasilania budynku biurowego nr 4 opracowano na podstawie projektu Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Budowlanych Dęblin–Lublin "ELEKTROMEKS" z października 2000 r.

2. Podane w opisach moce zainstalowane, szczytowe i prądy obciążenia tablic rozdzielczych mogą nie odpowiadać ich aktualnym parametrom energetycznym.

3. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia II piętra – zasilane z tablic T22/P, T22/K i T22/A.

4. Jednostka zewnętrzna klimatyzatora pracującego w systemie VRF będzie zasilona z rozdzielnicy głównej RG. Jednostki wewnętrzne zostaną zasilone z tablicy rozdzielczej T22/P.

5. System ochrony od porażeń bez zmian – samoczynne szybkie wyłączenie w układzie TN–S.

REWIZJA	DATA	ZMIANY I UWAGI	OPRACOWAŁ
A	2023-09-20	PIERWSZA EDYCJA	K. SZCZĘSNY

INWESTOR:

Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie
00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

GENERALNY PROJEKTANT:

Planco Architekci Sp. z o.o.
ul. Warszawska 33
Błotne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
www.planco.pl
tel. +48 22 435 70 26

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Szczęsny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	UAN-II-K-8386/182/87	
OPRACOWAŁ:	**NR UPRAWNIEŃ**	**PODPIS**
mgr inż. Krzysztof Szczęsny		
SPRAWDZIŁ:	**NR UPRAWNIEŃ**	**PODPIS**

OBIEKT:

Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym
II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela
01-532 Warszawa, ul. Dymińska 13

DZIAŁKA Nr:

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA RYS.:

SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG
STAN ISTNIEJĄCY Z PROJEKTOWANYMI ZMIANAMI

SKALA:	WYM. RYS:	NR. INWEST:	MIASTO:	ULICA:	FAZA:	REWIZJA:	BRANŻA:	NR RYS:	DATA:
--:--	890x446	01823	WAR	DYM	PBW	A	IE	03	2023-09-20

Projekt chroniony prawem autorskim.

24.06.2023