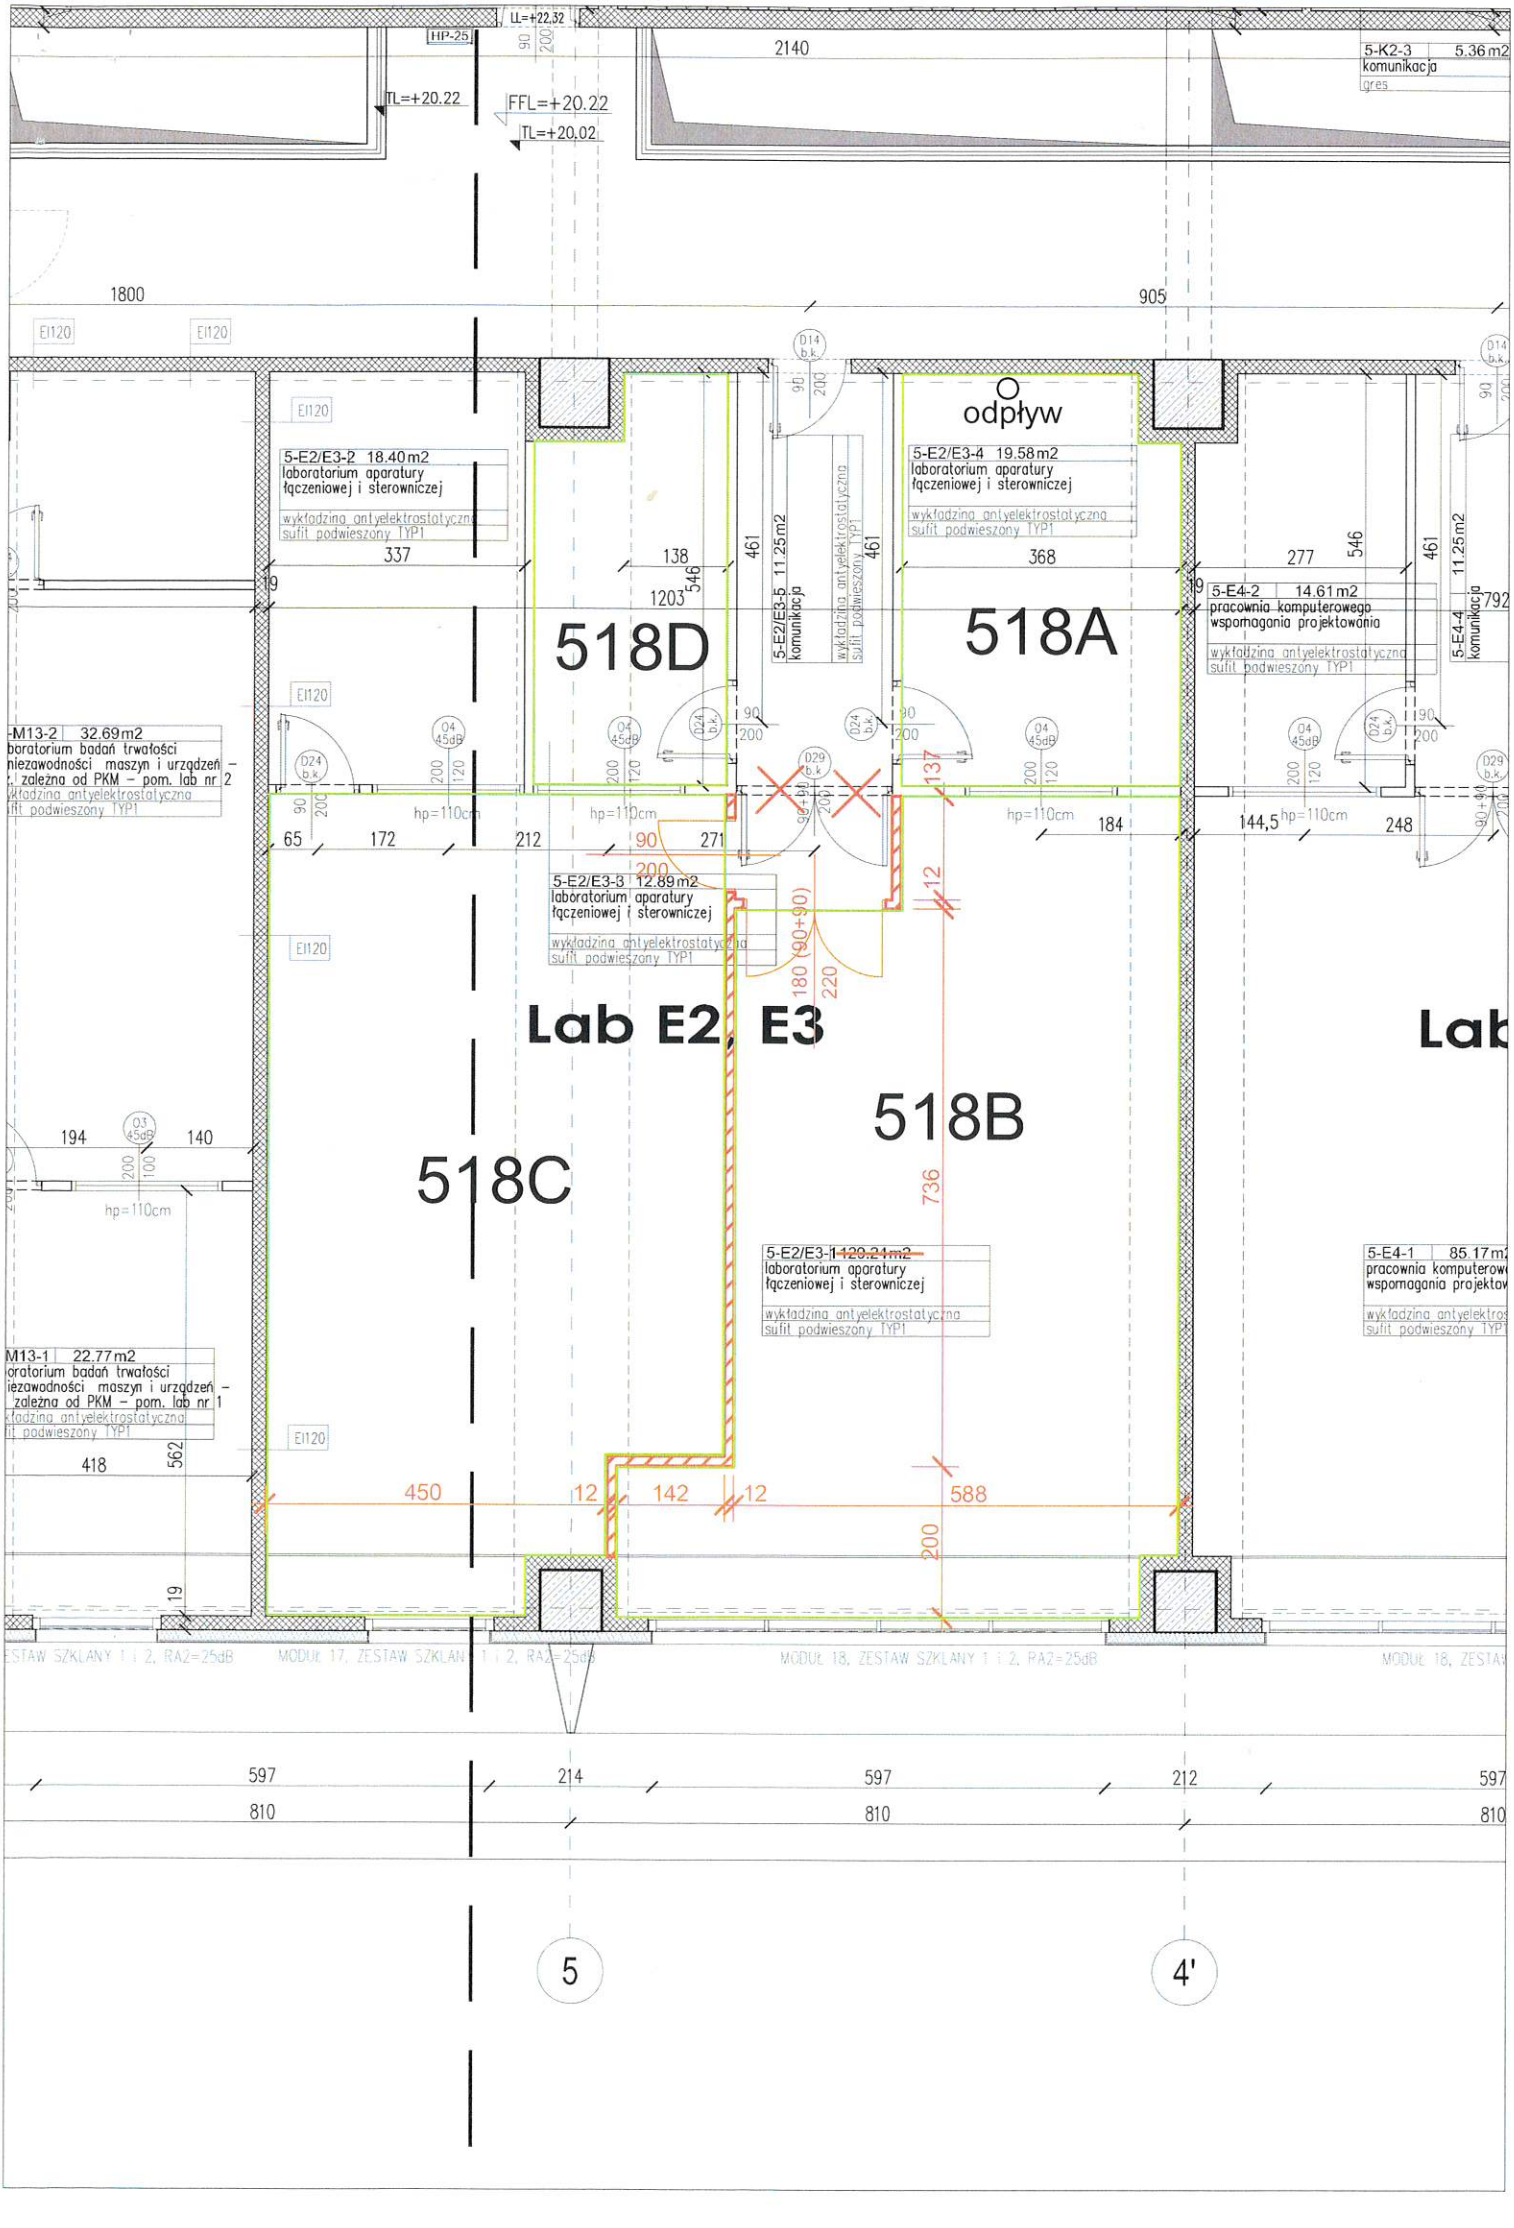
LL=+22.32
HP-25
TL=+20.22
FFL=+20.22
TL=+20.02
2140
5-K2-3 5.36 m2
komunikacja
gres
1800
905
EI120
odpływ
5-E2/E3-2 18.40 m2
laboratorium aparatury łączeniowej i sterowniczej
wykładzina antyelektrostatyczna
sufit podwieszony TYP1
5-E2/E3-4 19.58 m2
laboratorium aparatury łączeniowej i sterowniczej
wykładzina antyelektrostatyczna
sufit podwieszony TYP1
5-E2/E3-5 11.25 m2
komunikacja
wykładzina antyelektrostatyczna
sufit podwieszony TYP1
5-E4-2 14.61 m2
pracownia komputerowego wspomagania projektowania
wykładzina antyelektrostatyczna
sufit podwieszony TYP1
5-E4-4
komunikacja
518D
518A
Lab E2, E3
518B
518C
5-E2/E3-3 12.89 m2
laboratorium aparatury łączeniowej i sterowniczej
wykładzina antyelektrostatyczna
sufit podwieszony TYP1
5-E2/E3-1 ~~129.24 m2~~
laboratorium aparatury łączeniowej i sterowniczej
wykładzina antyelektrostatyczna
sufit podwieszony TYP1
5-E4-1 85.17 m2
pracownia komputerowe wspomagania projektow
wykładzina antyelektros
sufit podwieszony TYP1
-M13-2 32.69 m2
boratorium badań trwałości niezawodności maszyn i urządzeń – zależna od PKM – pom. lab nr 2
wykładzina antyelektrostatyczna
sufit podwieszony TYP1
M13-1 22.77 m2
oratorium badań trwałości niezawodności maszyn i urządzeń – zależna od PKM – pom. lab nr 1
wykładzina antyelektrostatyczna
sufit podwieszony TYP1
hp=110cm
D14 b.k.
D24 b.k.
D29 b.k.
Q4 45dB
Q3 45dB
337
138
1203
368
277
792
546
461
184
144,5
248
65
172
212
271
194
140
418
562
450
142
588
736
180 (90+90)
220
137
12
200
MODUŁ 17, ZESTAW SZKLANY 1 i 2, RA2=25dB
MODUŁ 18, ZESTAW SZKLANY 1 i 2, RA2=25dB
597
214
810
212
5
4'