


D2 XII



PZ 3189

176

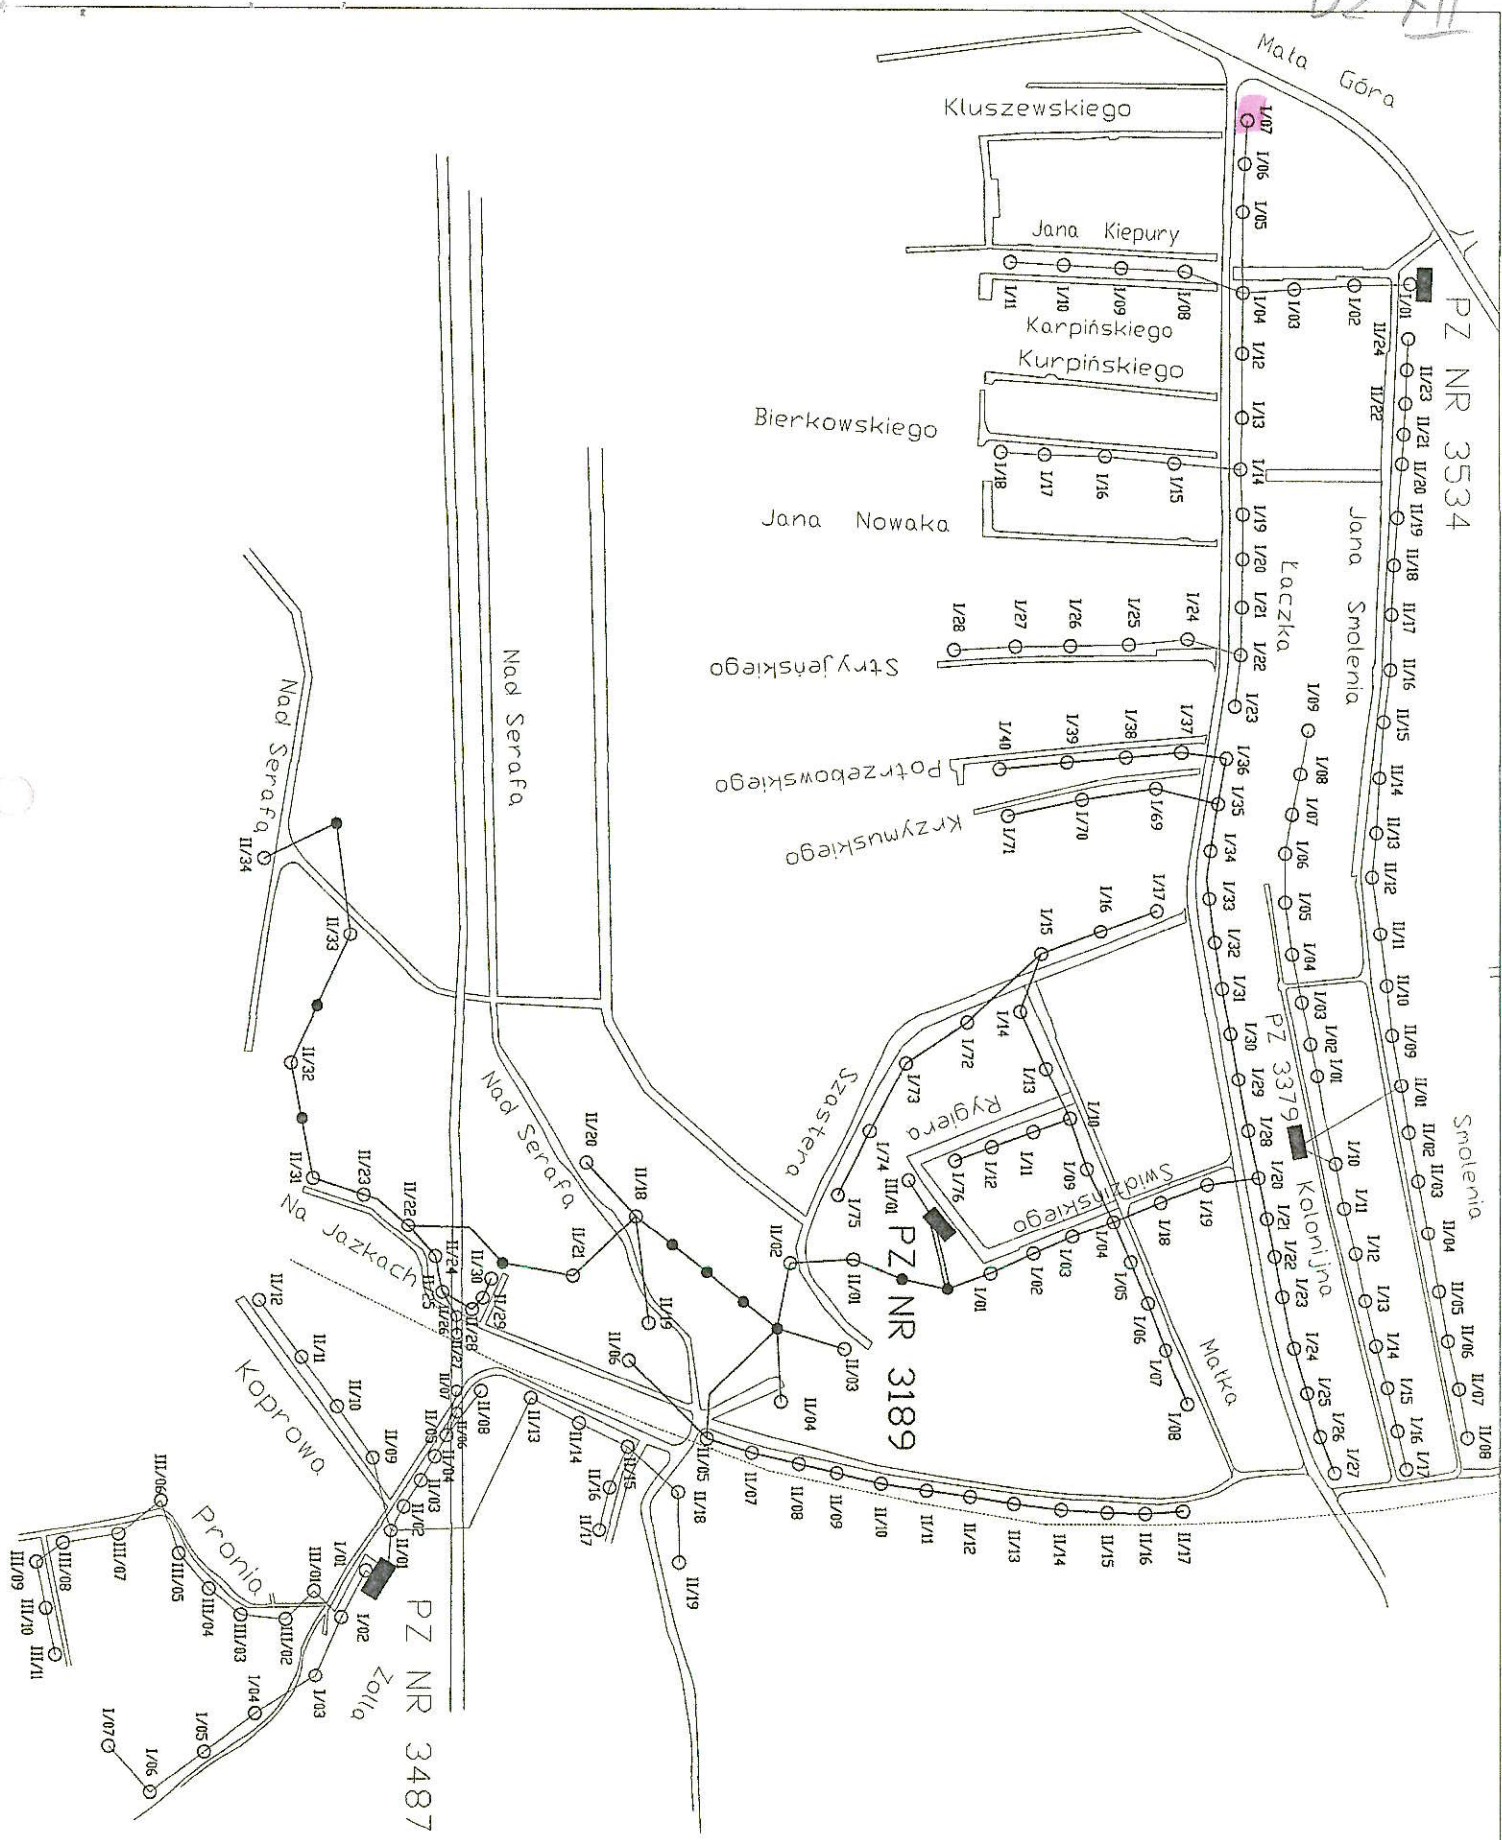

U=400/230V~ 50HZ
UKŁAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLĄCZENIE

LEGENDA:

1/08 — NR. PUNKTU ŚWIETLEŃCO

100 —

grupa ZUE S. A.


NR OPR. ES/TP/ /99

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

RYS NR 2



PZ 3115

STACJA TRANSFORMATOROWA
NR 3092


☒ ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE
W STACJI 3092

3 x 100 A

3 x 40 A

**ZABEZPIECZENIE
PRZED LICZNIKOWE**

LEGENDA:




MOC ZAINSTALOWANA P= 10,952 kW
U=400/230V~ 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

grupa ZUE S. A. NR OPR. ES/TP/ /99


SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

RYS NR 2

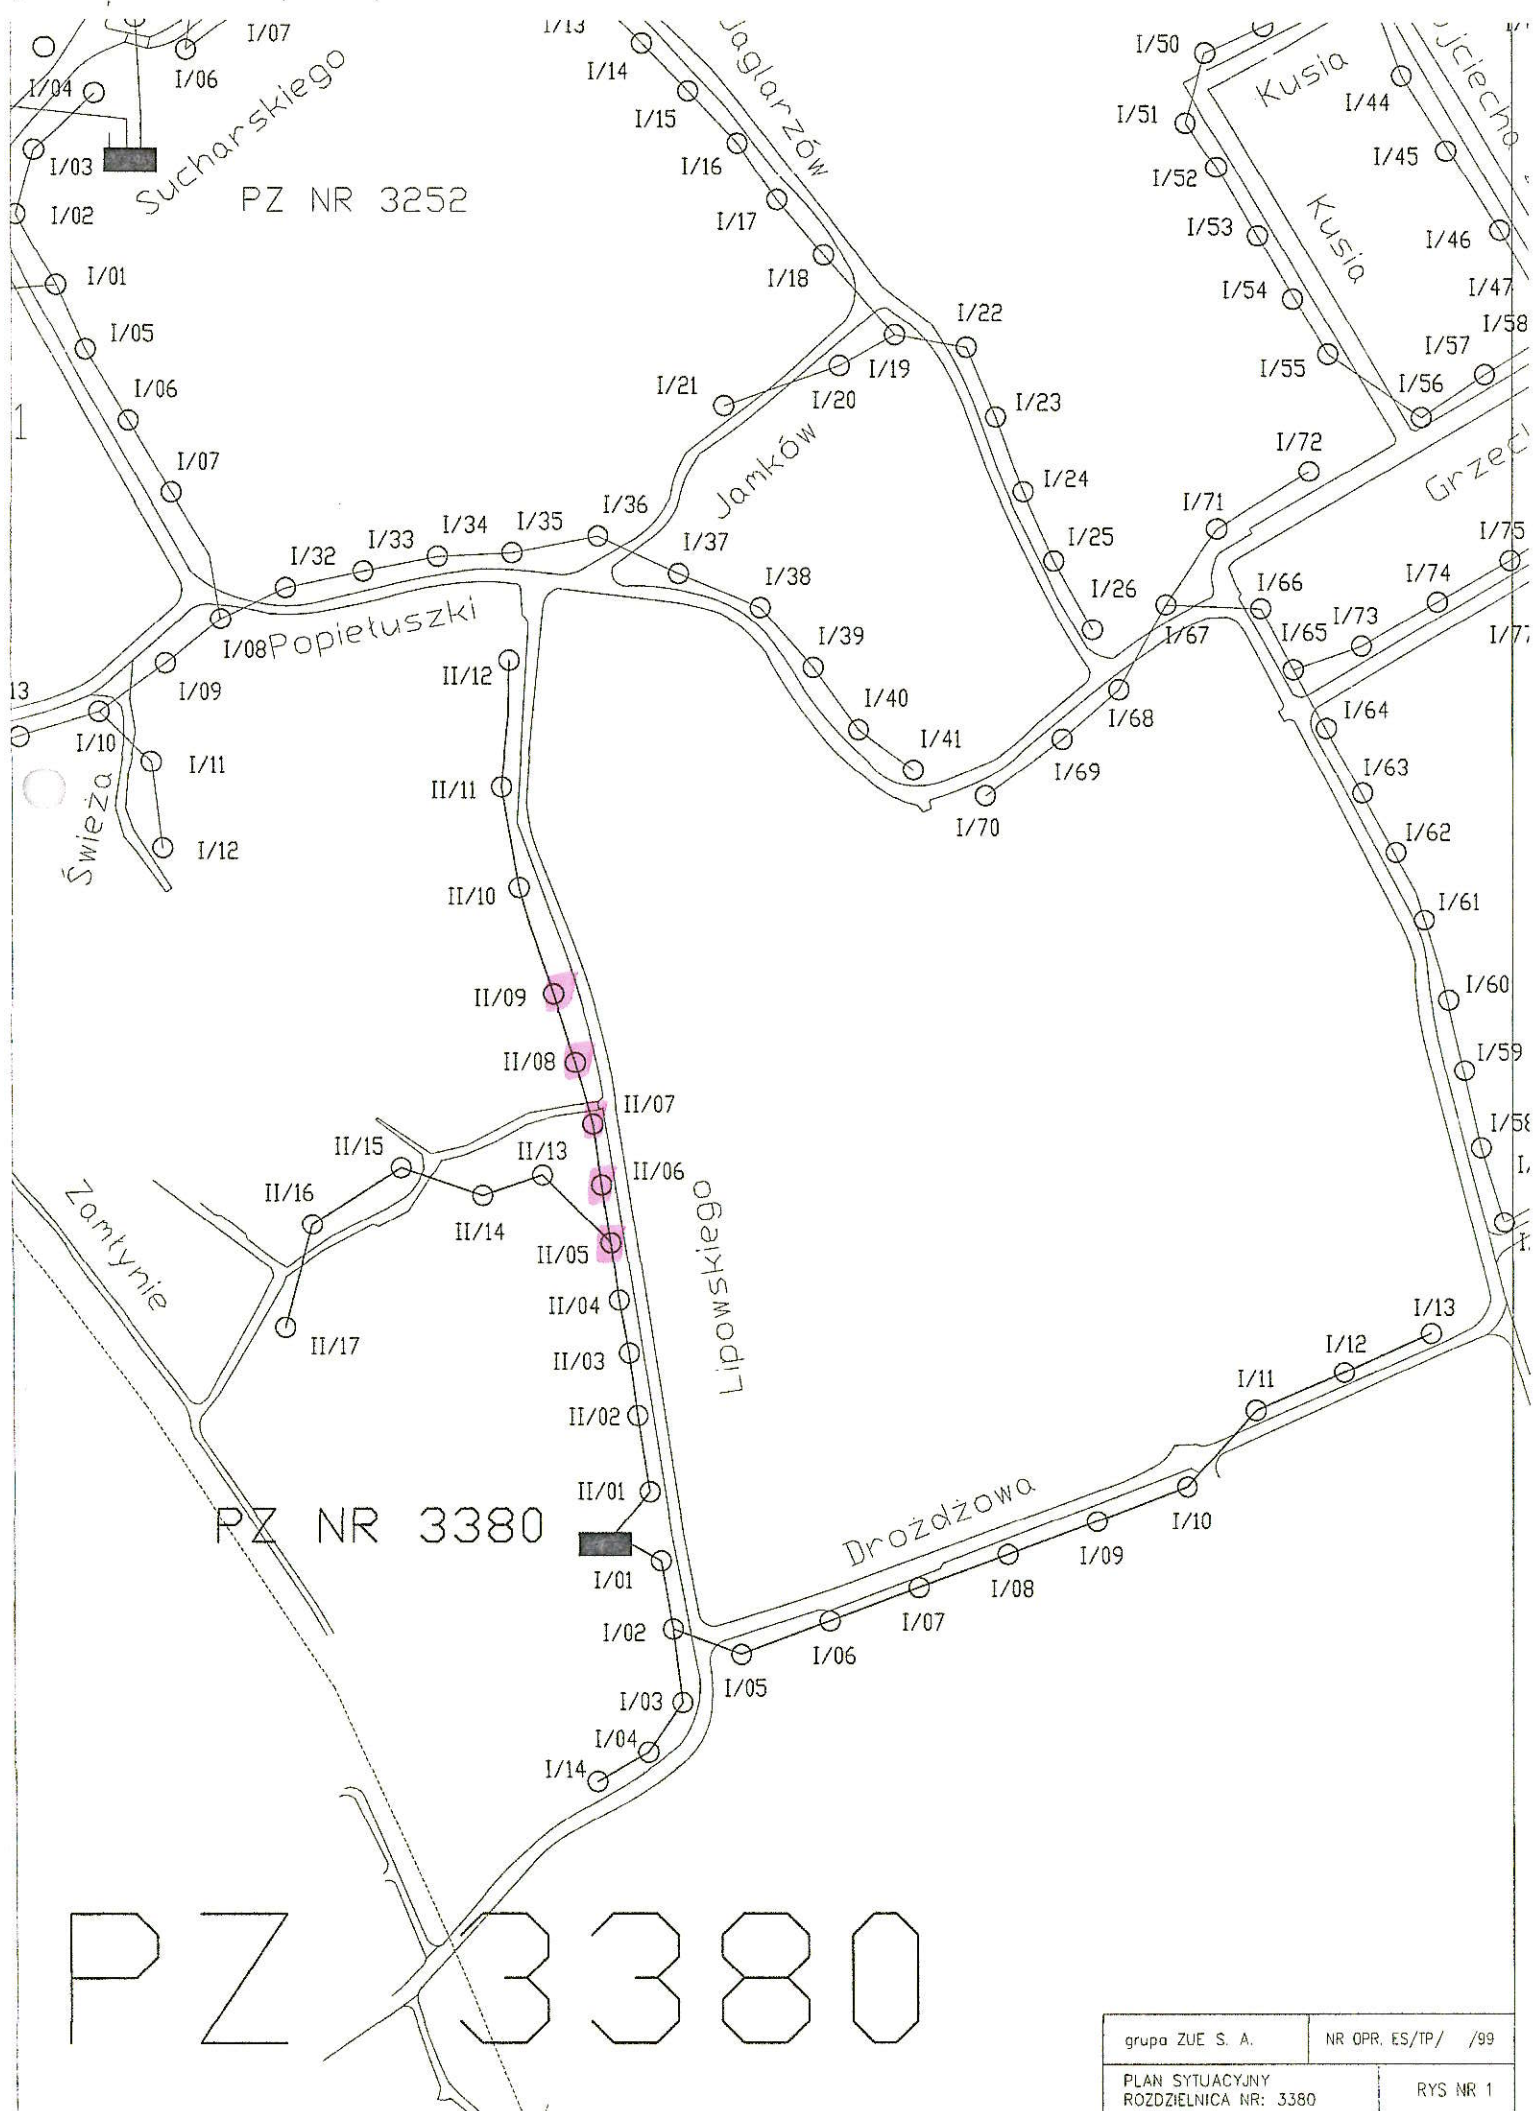

grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP/ /99
PLAN SYTUACYJNY ROZDZIELNICA NR: 3380	RYS NR 1

PZ 3380

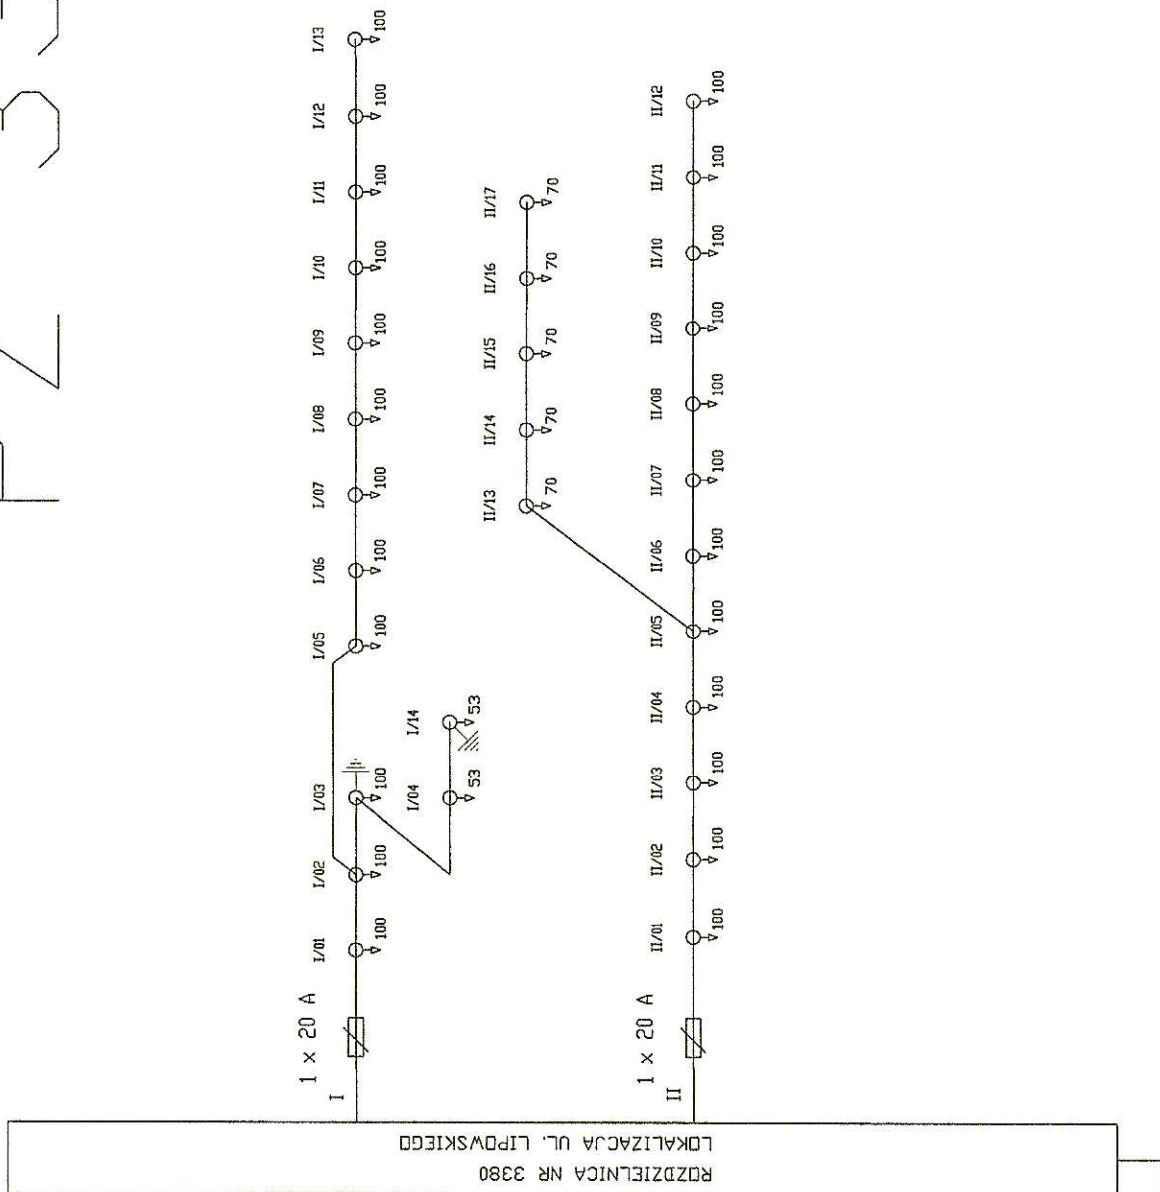


LEGENDA:

NAKRES DOKŁADNY
NA PUNKTACH SŁUPKOWYCH


MOC ZAINSTALOWANA P= 3,396 kW
U=400/230V- 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCHRONNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE


grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP/ /99	RYS NR 2
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ROZDZIELNICA NR: 3380		

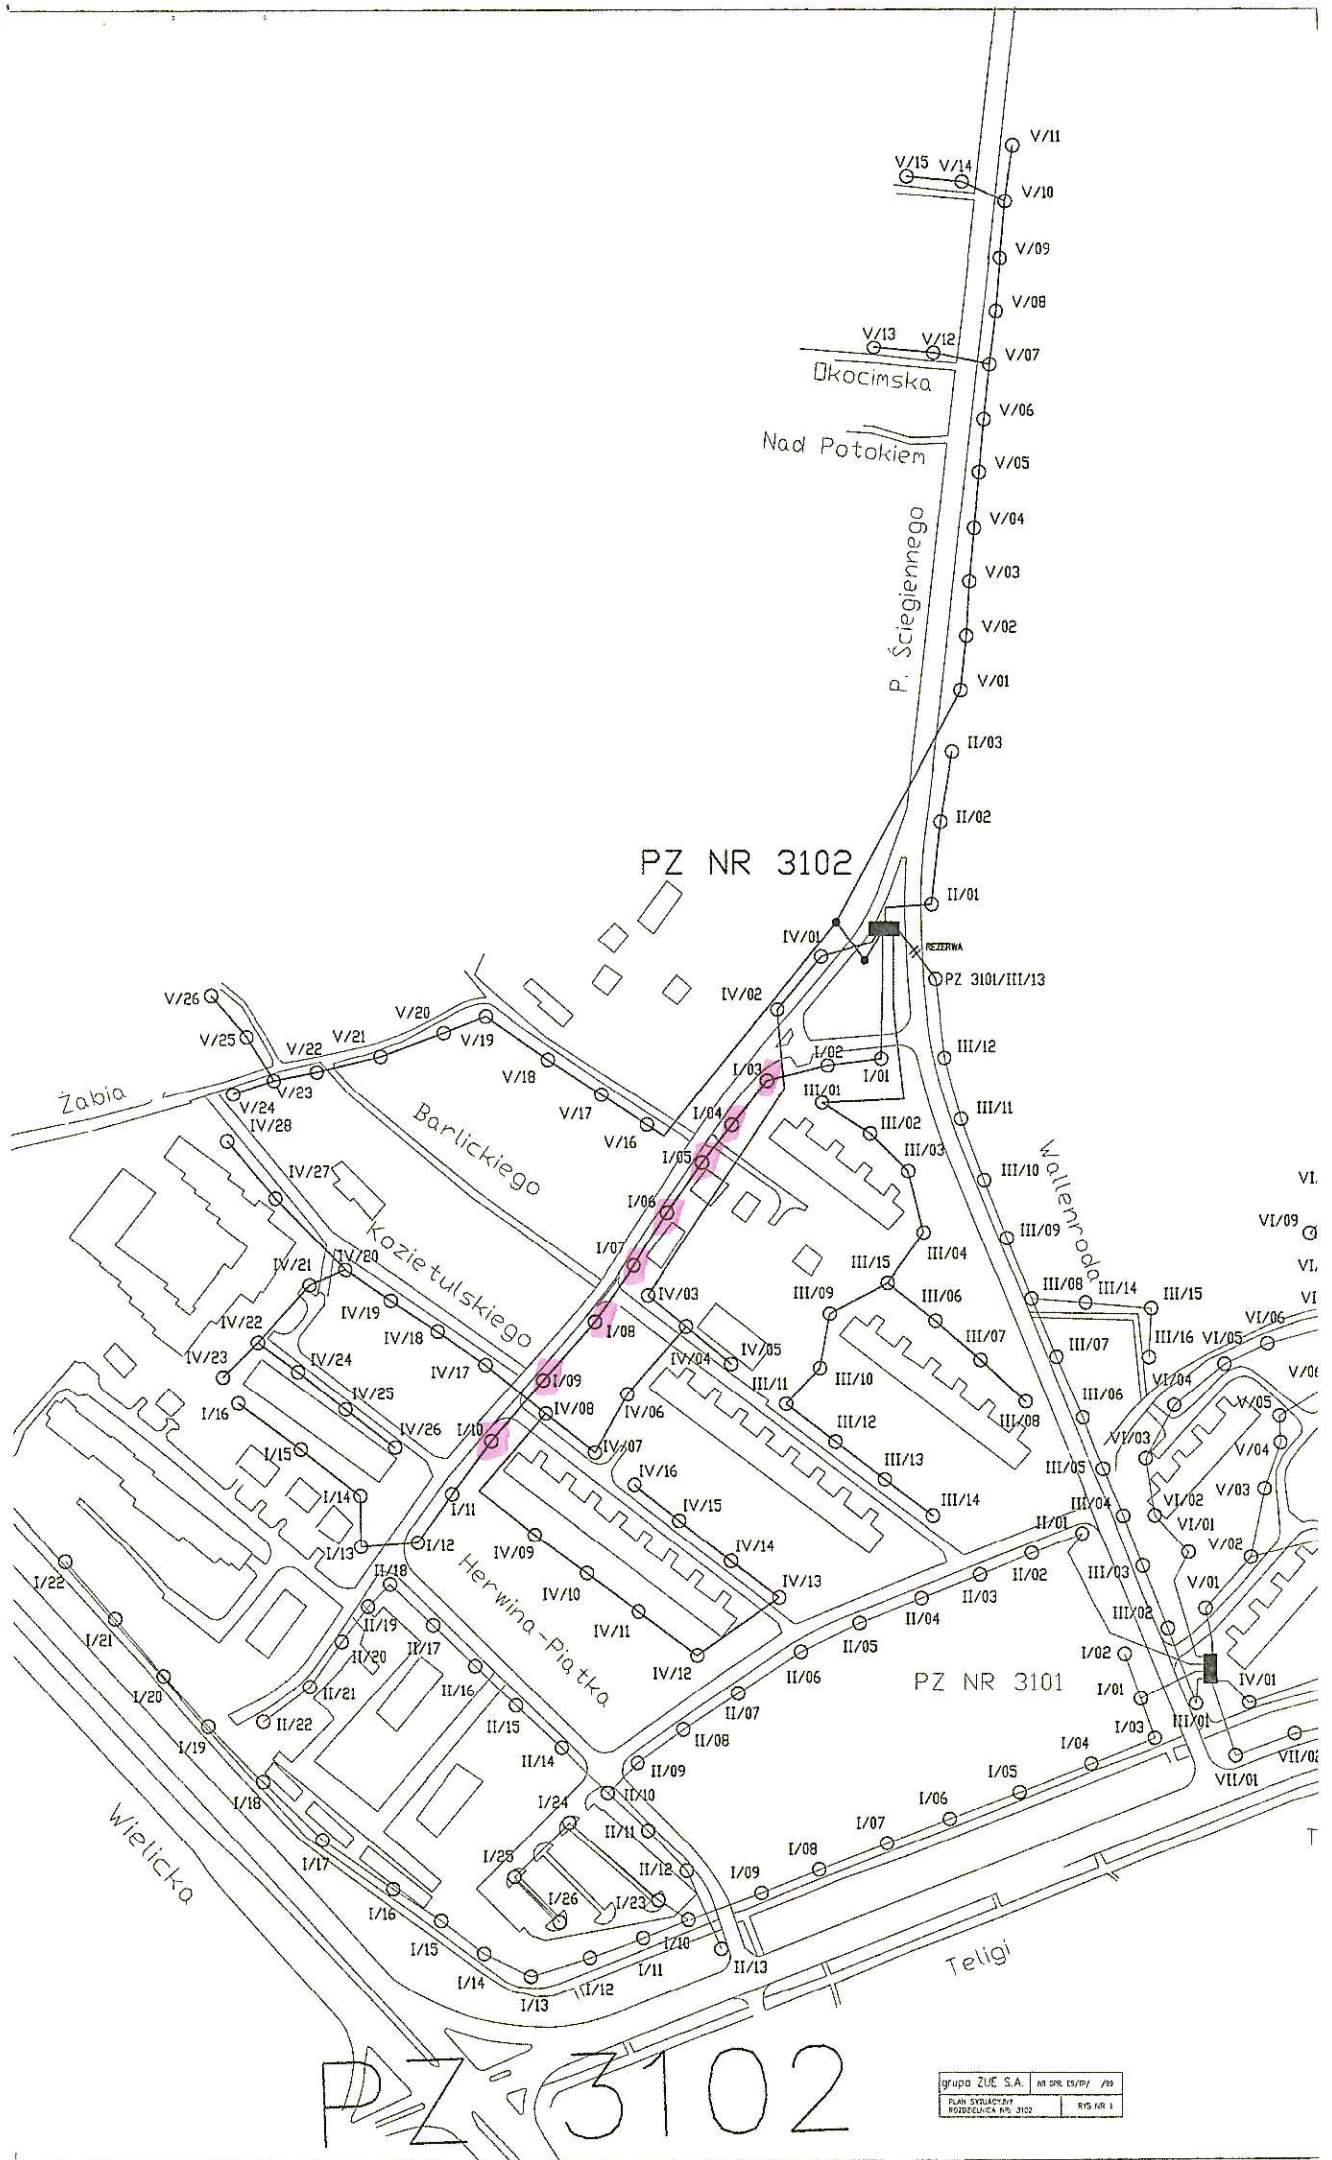

PZ 3102

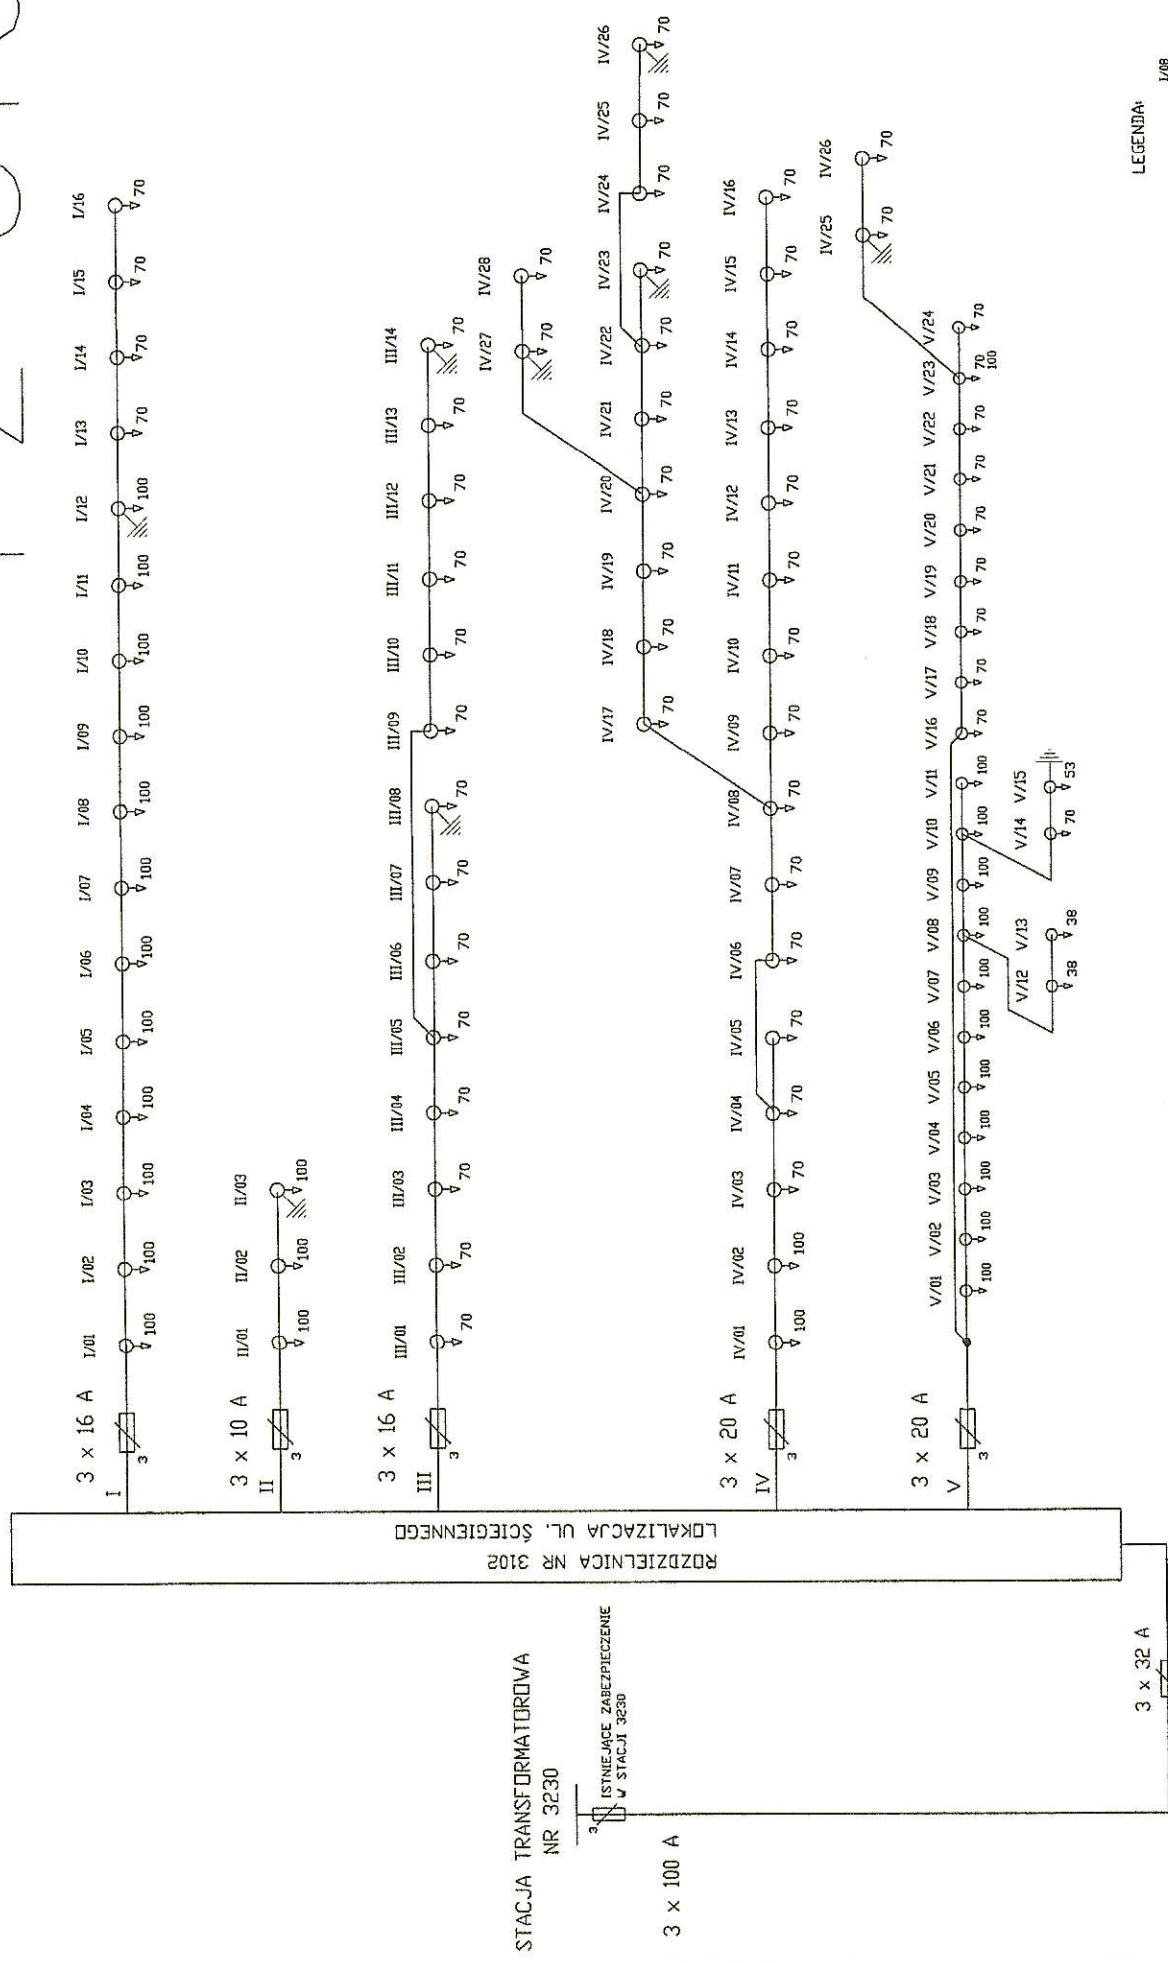


LEGENDA:



MOC ZAINSTALOWANA P= 8,222 kW
U=400/230V- 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKE WYŁĄCZENIE

grupa ZUE S.A.	NR OPR. ES/JP/ /99
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH	RYŚ NR 2
ROZDZIELNICA NR: 3102	

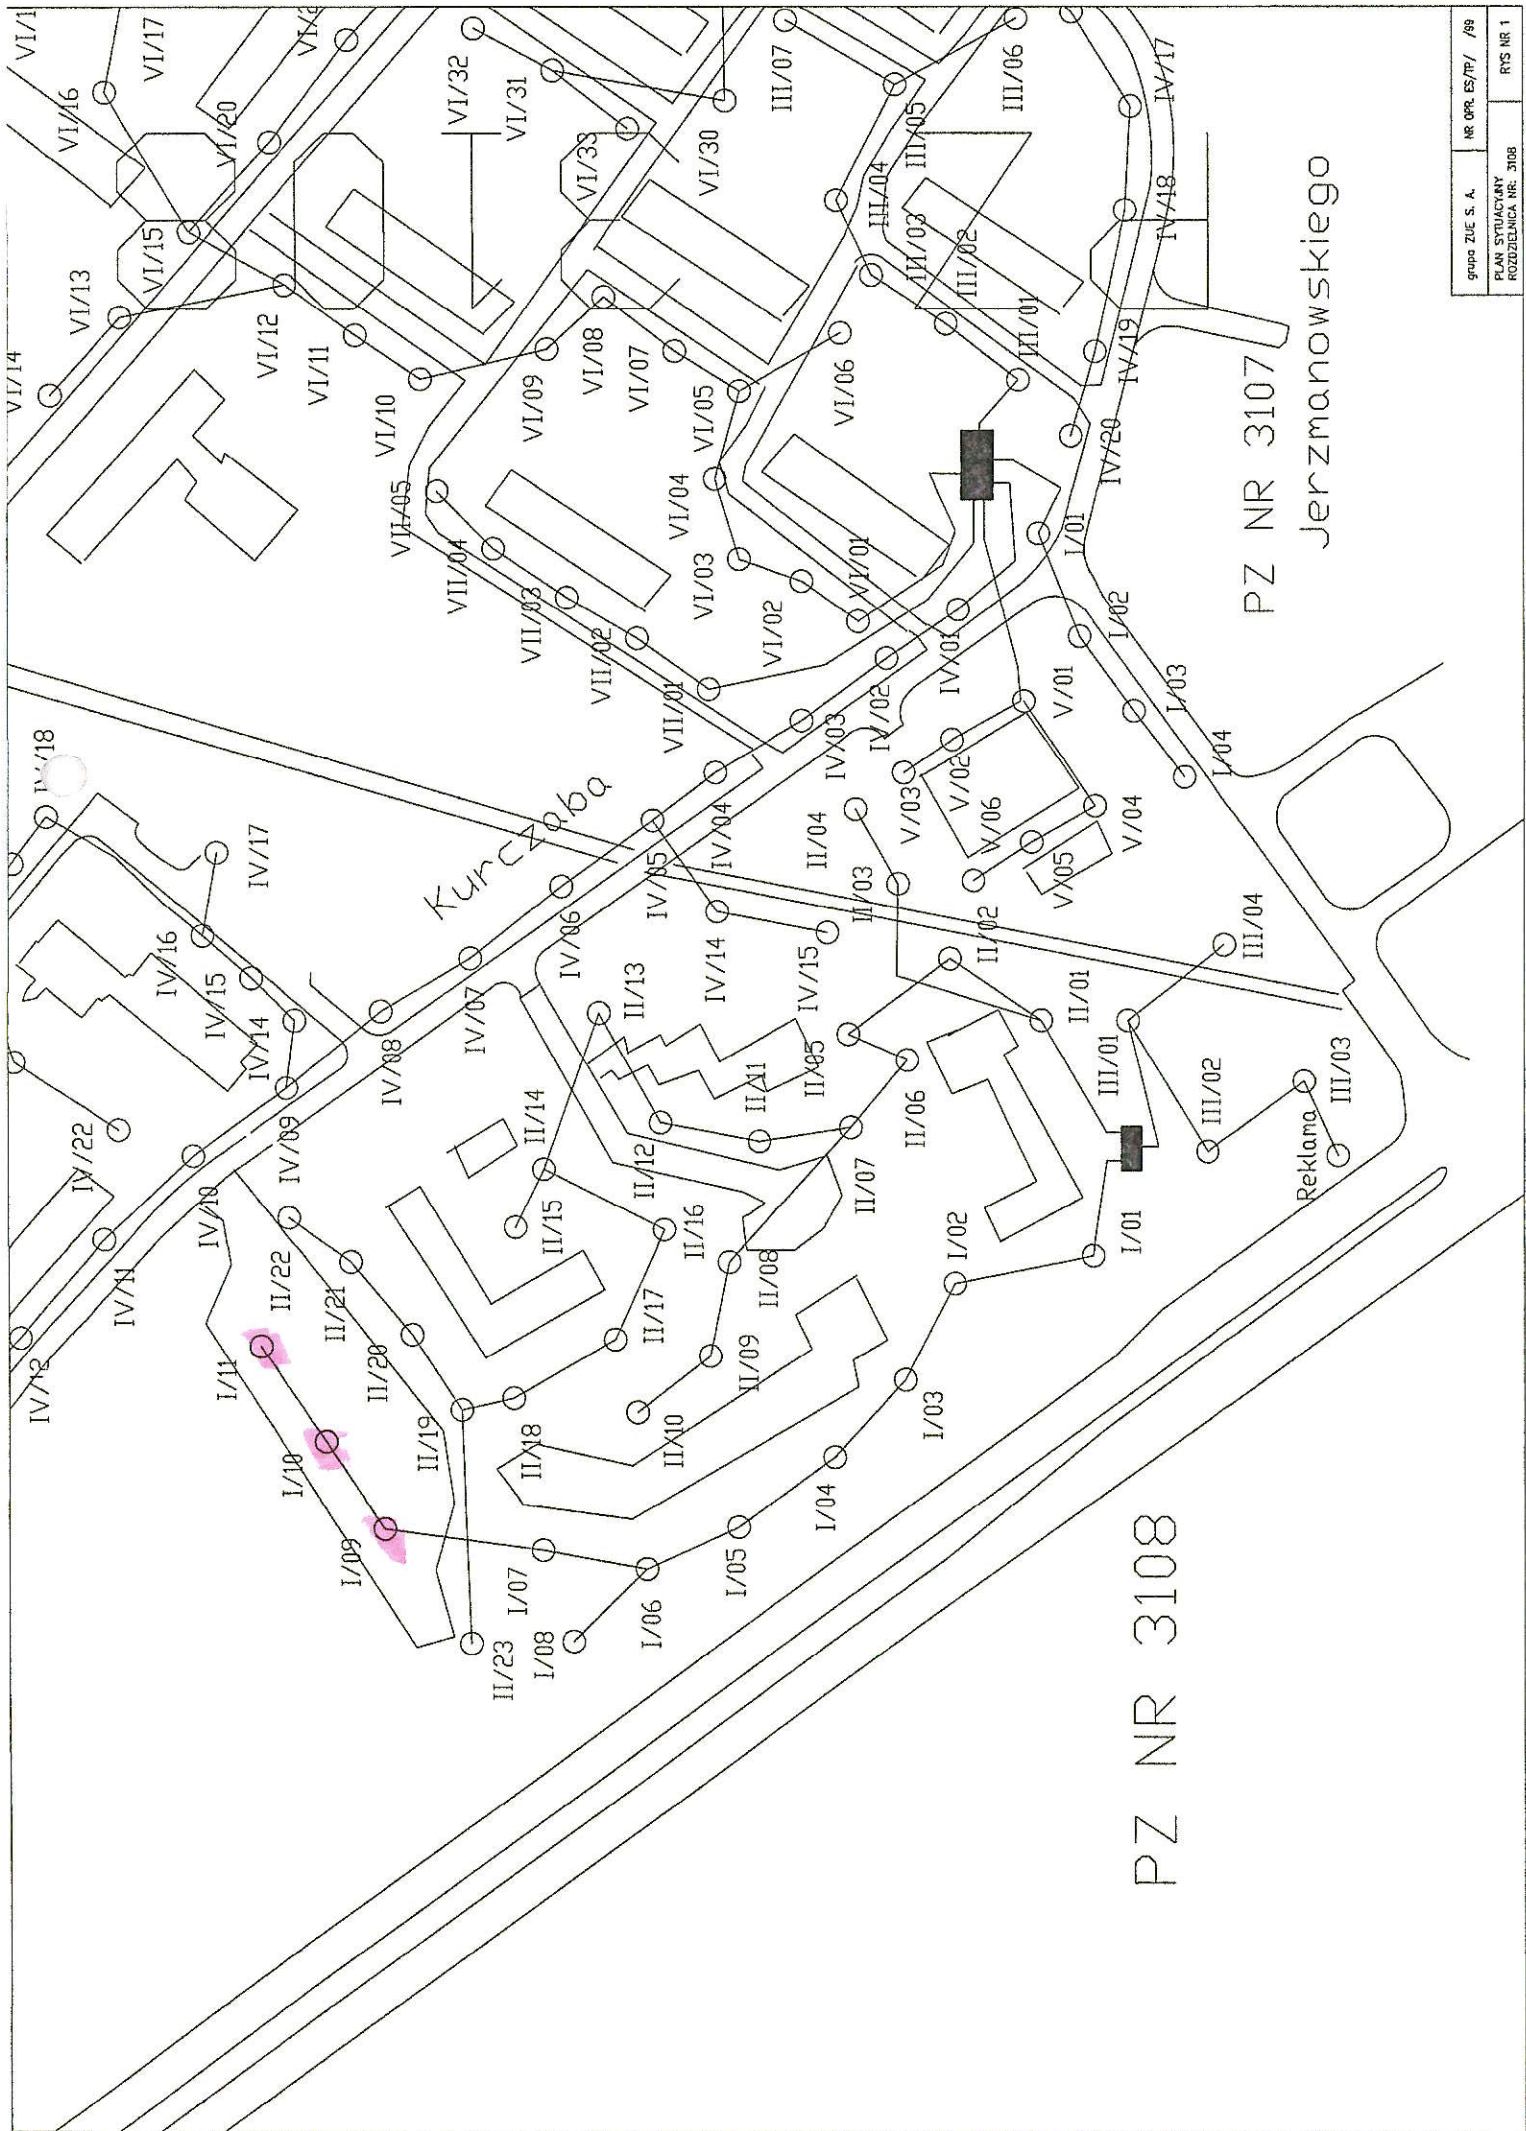

PZ NR 3108

PZ NR 3107
Jerzmanowskiego



100
MR. PANKAJ S. SINGH
MR. PANKAJ S. SINGH

MOC ZAINSTALOWANA PŁ= 4,167 kW
U=380/220V~ 50Hz
UKŁAD SIŁKI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

grupa ZUE S. A. NR OPR. ES/TP/ /99

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
ROZDZIELNICA NR: 3108