


Dz. VIII

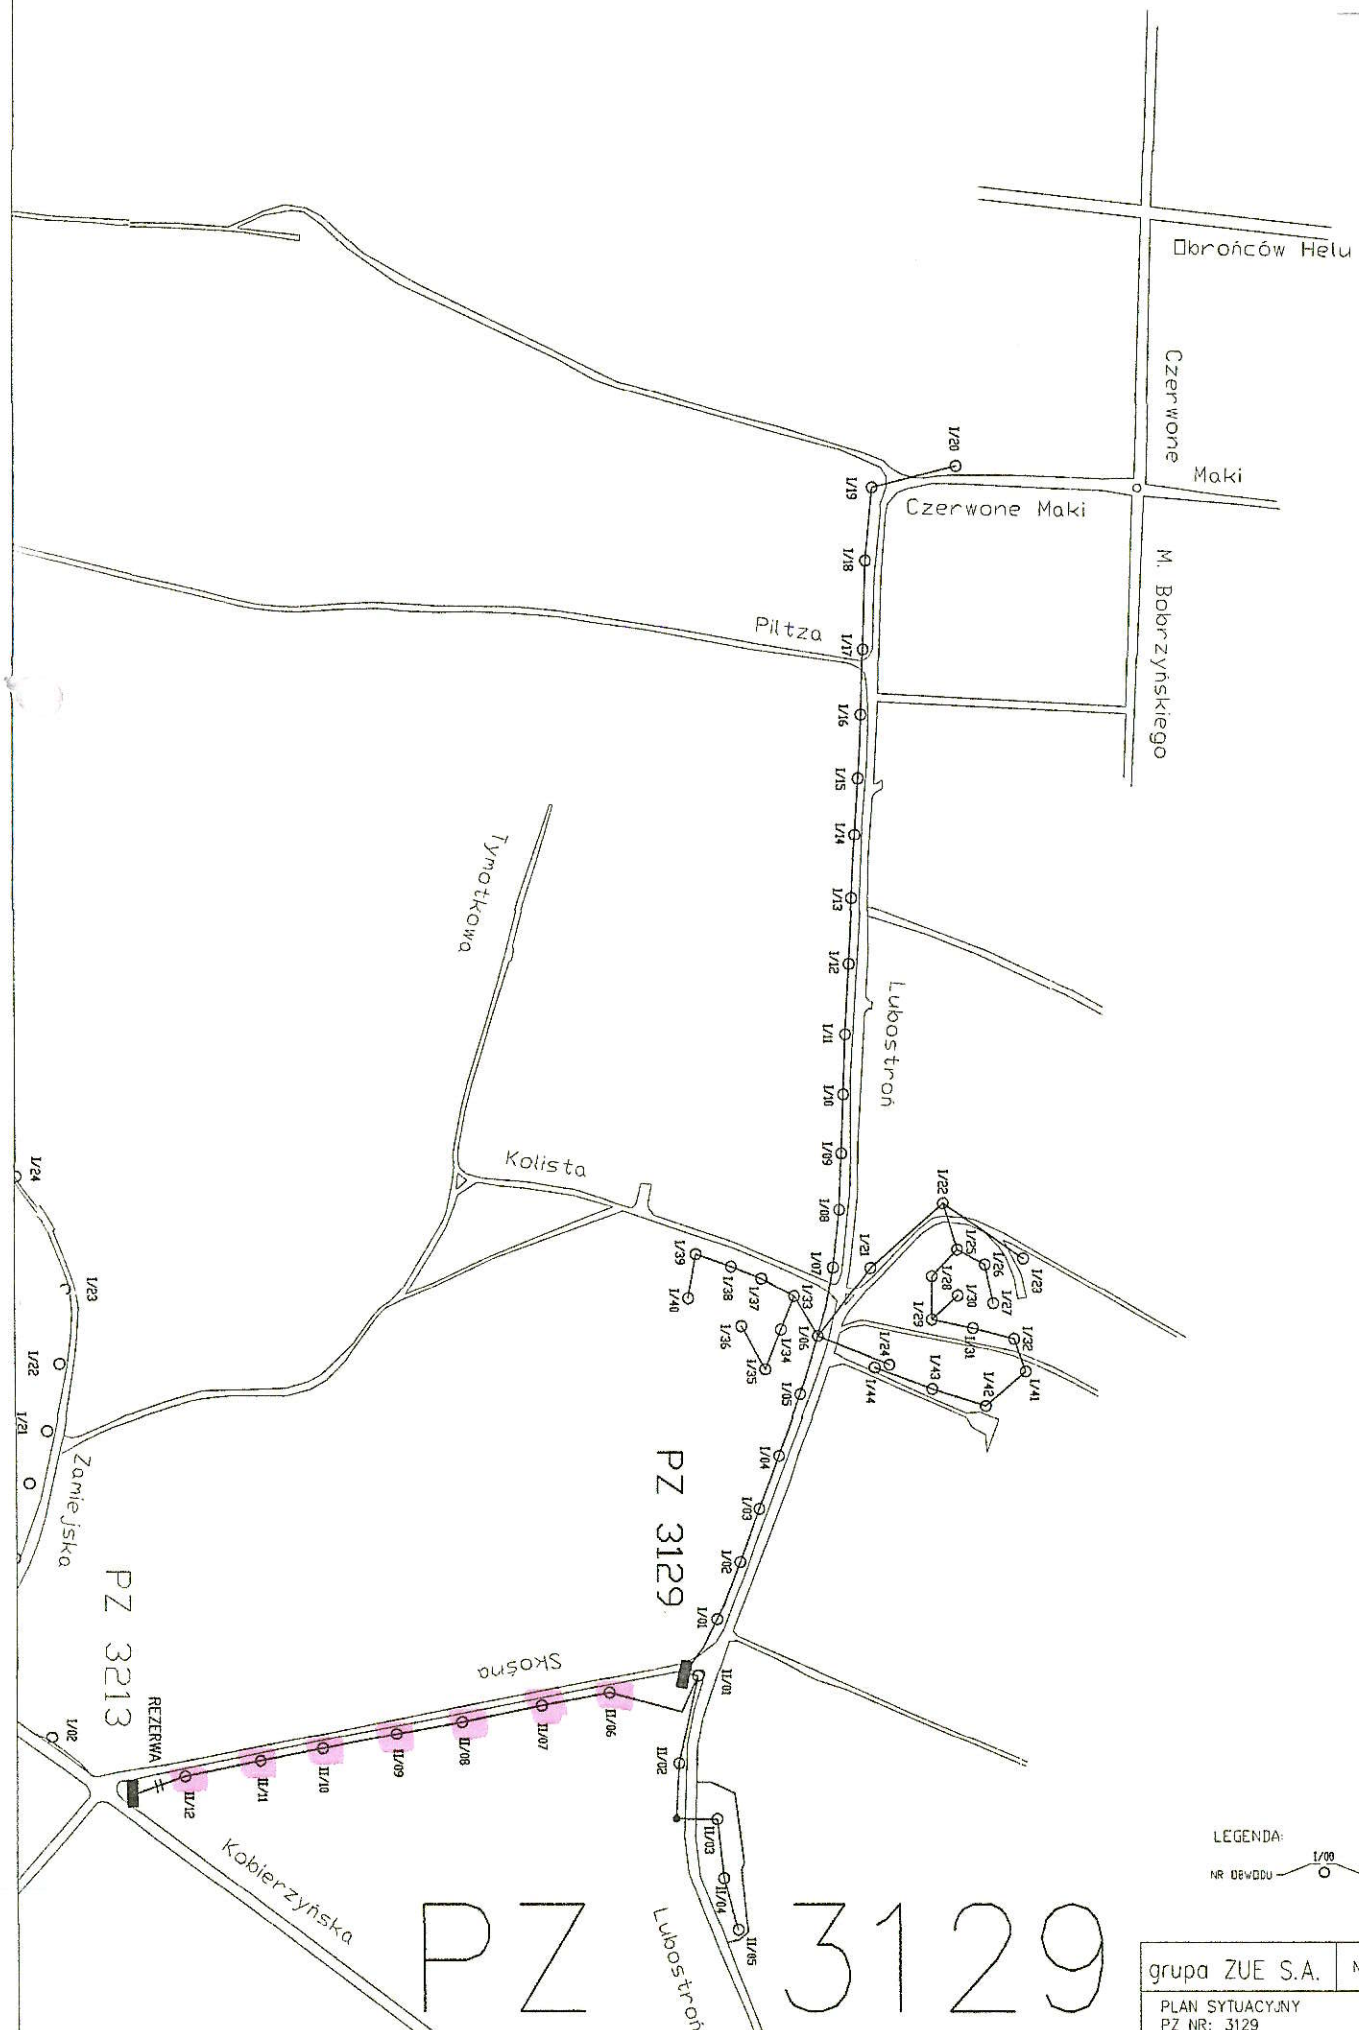


LEGENDA:
 NR DOWODU — I/00 — NR PUNKTU ŚWIETLNEGO

PZ 3129


| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| grupa ZUE S.A. | | NR OPR. ES/IP/324/99 |
| PLAN SYTUACYJNY PZ NR: 3129 | | RYS NR 1M |

9
2
3
Z



MOC ZAINSTALOWANA PŁ 4,446 kW
 U=400/230V~ 50Hz
 UKŁAD SIĘCI TN-C
 SYSTEM DOCHRENY - SAMODZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

LEGENDA:



| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| grupa ZUE S.A. | NR OPR. ES/TP/322/99 |
| SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWN. PZ NR: 3129 | |
| RYS NR 2E | |

PZ NR 3288


Grota Roweckiego


Zachodnia

PZ NR 3289

Kobierzyńska

PZ 3289

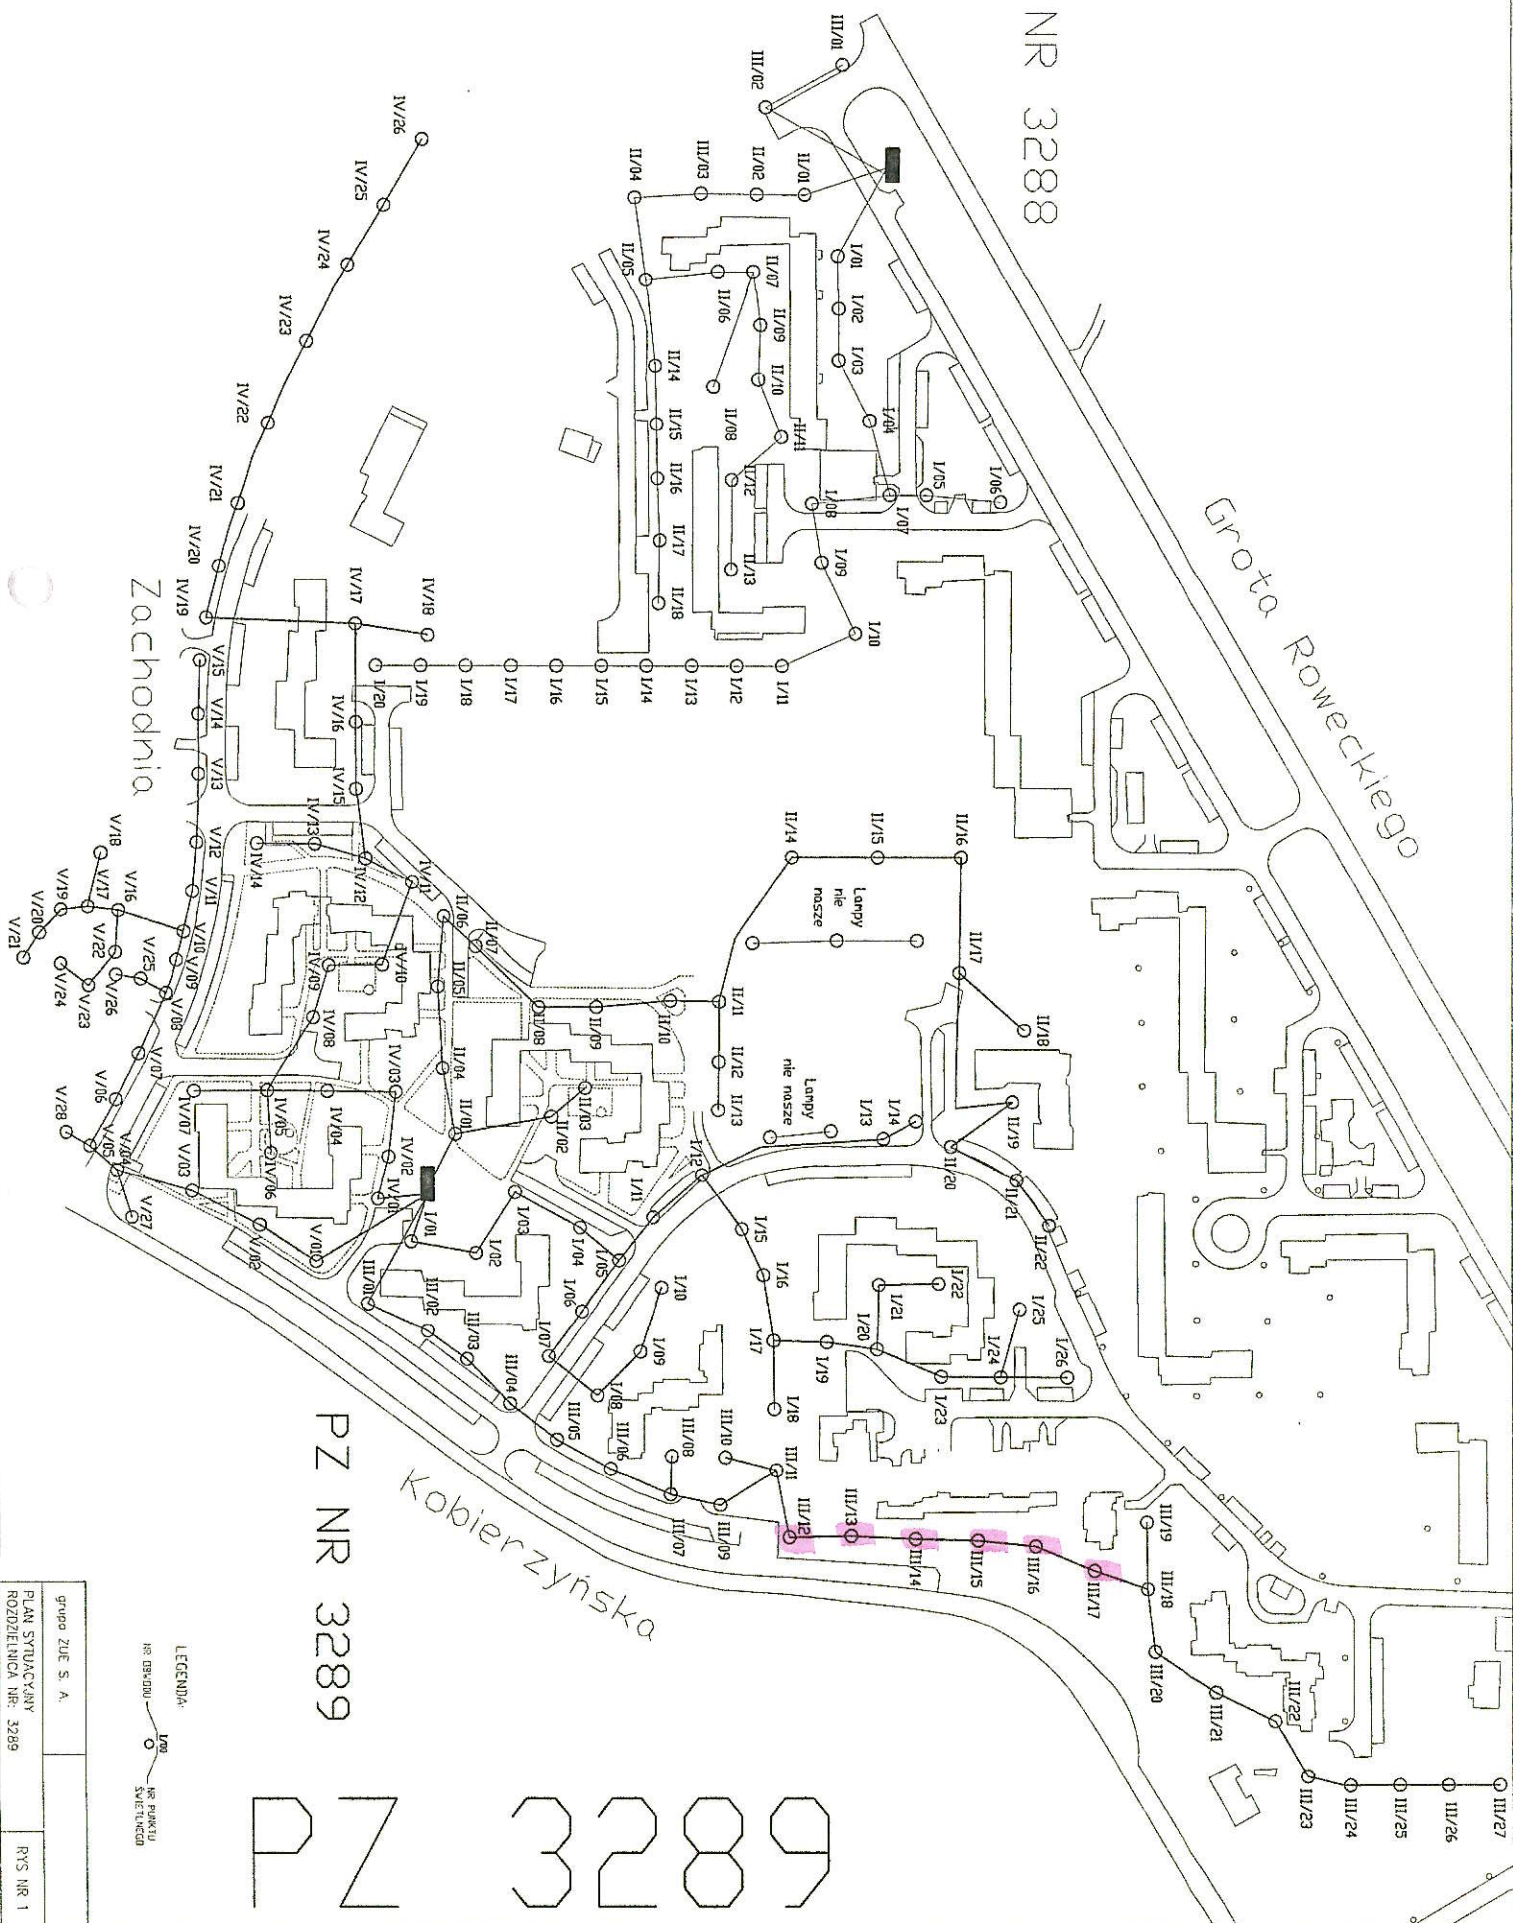



NR. 33653

A

ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE
W STACJI TR. 33653

3 x 40 A

**ZABEZPIECZENIE
PRZED LICZNIKOWE**

MOC ZAINSTALOWANA P= 10,624 kW
U=380/220V~ 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCHYNNY SZYBKIE WYLĄCZENIE

grupa ZUE S. A.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

RYS NR 2

LEGENDA:

$$\frac{1}{108}$$

70 — THE UNIVERSITY OF CHICAGO