


RZUT PARTERU

Zestawienie projektowanych pomieszczeń				
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. Posadzki [m <sup>2</sup> ]	Pow. Użytkowej [m <sup>2</sup> ]	Posadzka
1.1	Wiatrołap	4,47	4,47	terakota
1.2	Świetlica	108,00	108,00	terakota
1.3	Kuchnia	17,37	17,37	terakota
1.4	Szatnia	6,42	6,42	terakota
1.5	Garaż	29,26	29,26	beton
1.6	Kotłownia	14,24	14,24	beton
1.7	Garaż	37,67	37,67	beton
1.8	Pom. gospodarcze	16,71	16,71	terakota
1.9	Komunikacja	4,72	4,72	terakota
1.10	Toaleta męska z przedsiönkiem	4,26	4,26	terakota
1.11	Toaleta damska + niepełnosprawni	6,16	6,16	terakota
1.12	Magazyn napojów	3,54	3,54	terakota
1.13	Pomieszczenie socjalne z zapleczem sanitarnym	9,35	9,35	terakota
1.14	Obieralnia warzyw i dezynfekcja jaj	4,68	4,68	terakota
1.15	Magazyn produktów suchych i łatwo psujących się	6,45	6,45	terakota
1.16	Magazyn zasobów	5,91	5,91	terakota
1.17	Komunikacja	7,29	7,29	terakota
1.18	Zmywalnia	3,72	3,72	terakota
Razem		680,0	680,0	
Lp		3,28	6,00	terakota
Razem		683,28	686,00	

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LUXIONA, TROLL	
A	np. LUXIONA, Troll, BERYL NEW LED COMPACT 0-2 2400 PLX E 33 IP20/44 840
B	np. LUXIONA, Troll, EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840
C	np. LUXIONA, Troll, EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
D	np. LUXIONA, Troll, NEPTUN LED COMPACT V1 6000 PC DPAL E IP65 840 / L-1200
AW1	np. LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA HWM/3,2W/B/1/SE/AT/TR
AW2	np. LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA LVPD/1W/B/1/SE/AT/WH
EW	np. LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA ARN/1W/B/1/SE/AT/WH
AWZ	np. LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA DDB/3x1W/B/1/SA/AT/WH + GRZAKA HTR25

Nazwa	Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadowskich Holendrach		
Branża	Elektryczna		
Rys. E-I	Oświetlenie		
Inwestor	Gmina i Miasto Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszków		
Adres	działka nr 79/1, obręb ewid. Gadowskie Holendry, jedn. ewid. Tuliszków		
Projektował	inż. Jarosław Baliński nr upr. KL-179/89 w specjalności instal. elektryczne		
Sprawił	inż. Zbigniew Zieliński nr upr. KL-387/93 w specjalności instal. elektryczne		
Opracował			
Skala	1:100	Data	Październik 2019r. podpis :

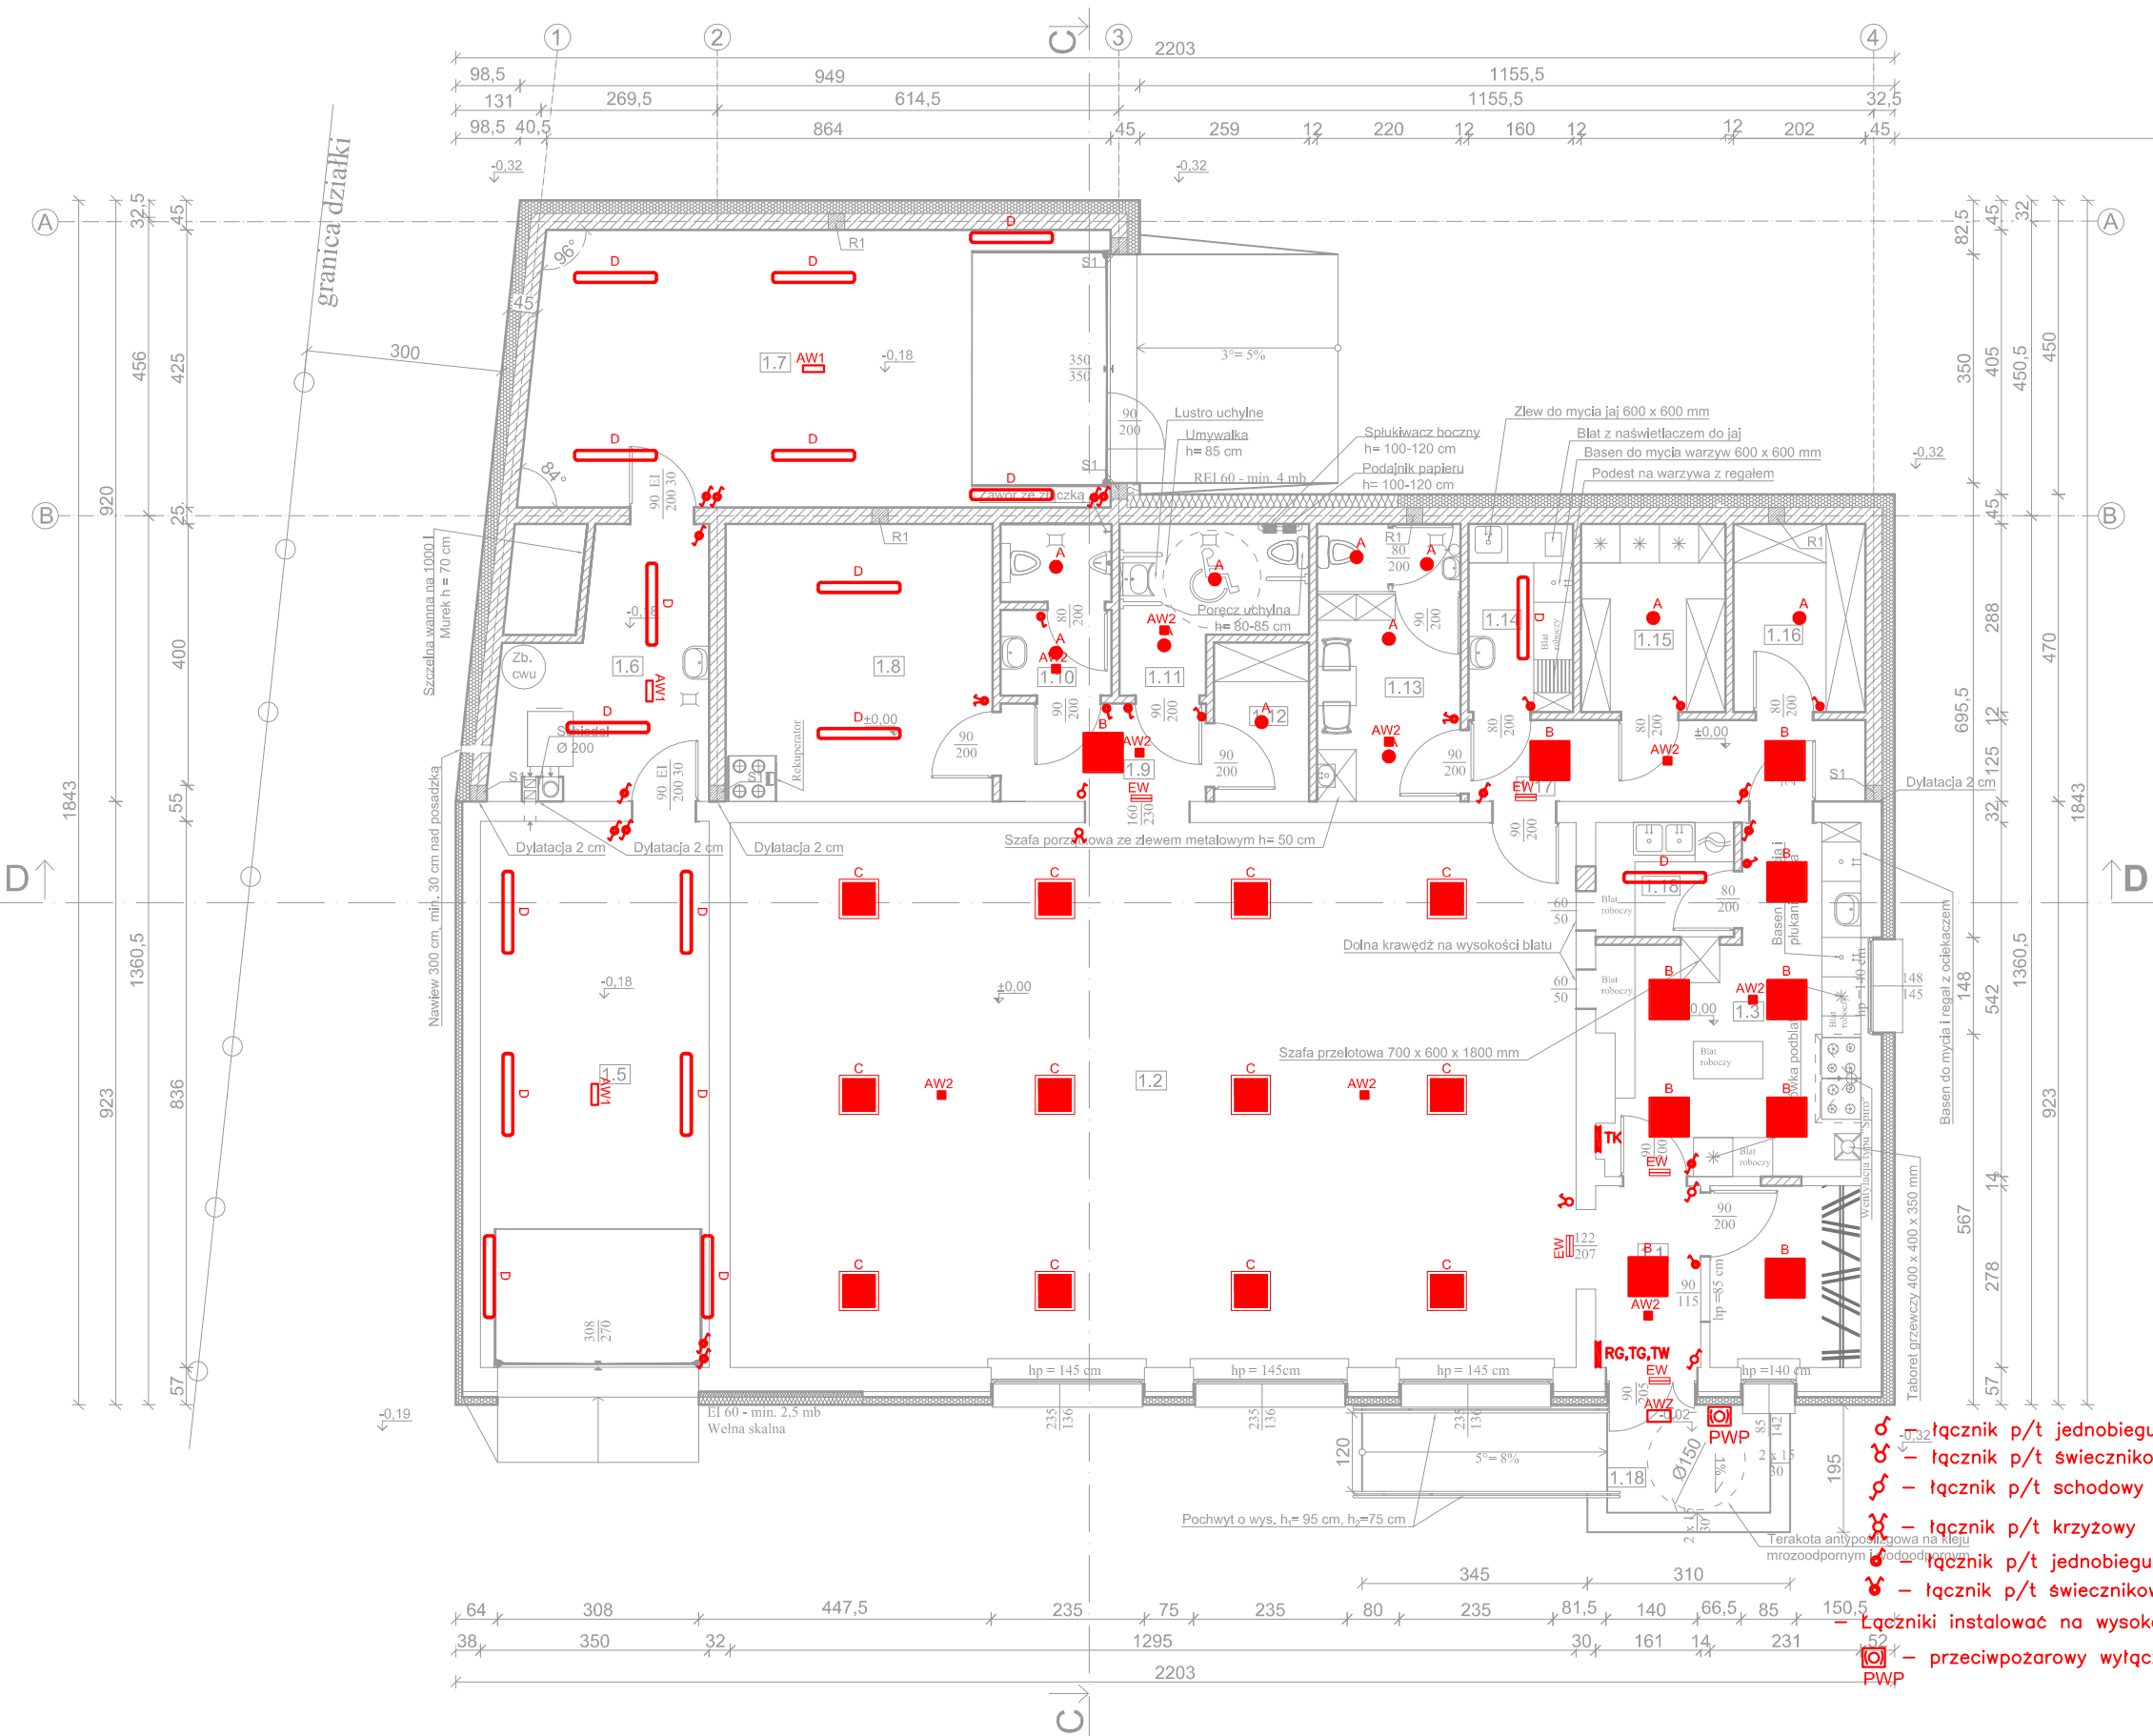

- - łącznik p/t jednobiegunowy
- - łącznik p/t świecznikowy
- - łącznik p/t schodowy
- - łącznik p/t krzyżowy
- - łącznik p/t jednobiegunowy IP44
- - łącznik p/t świecznikowy IP44
- - Łączniki instalować na wysokości 1,4m
- - przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP