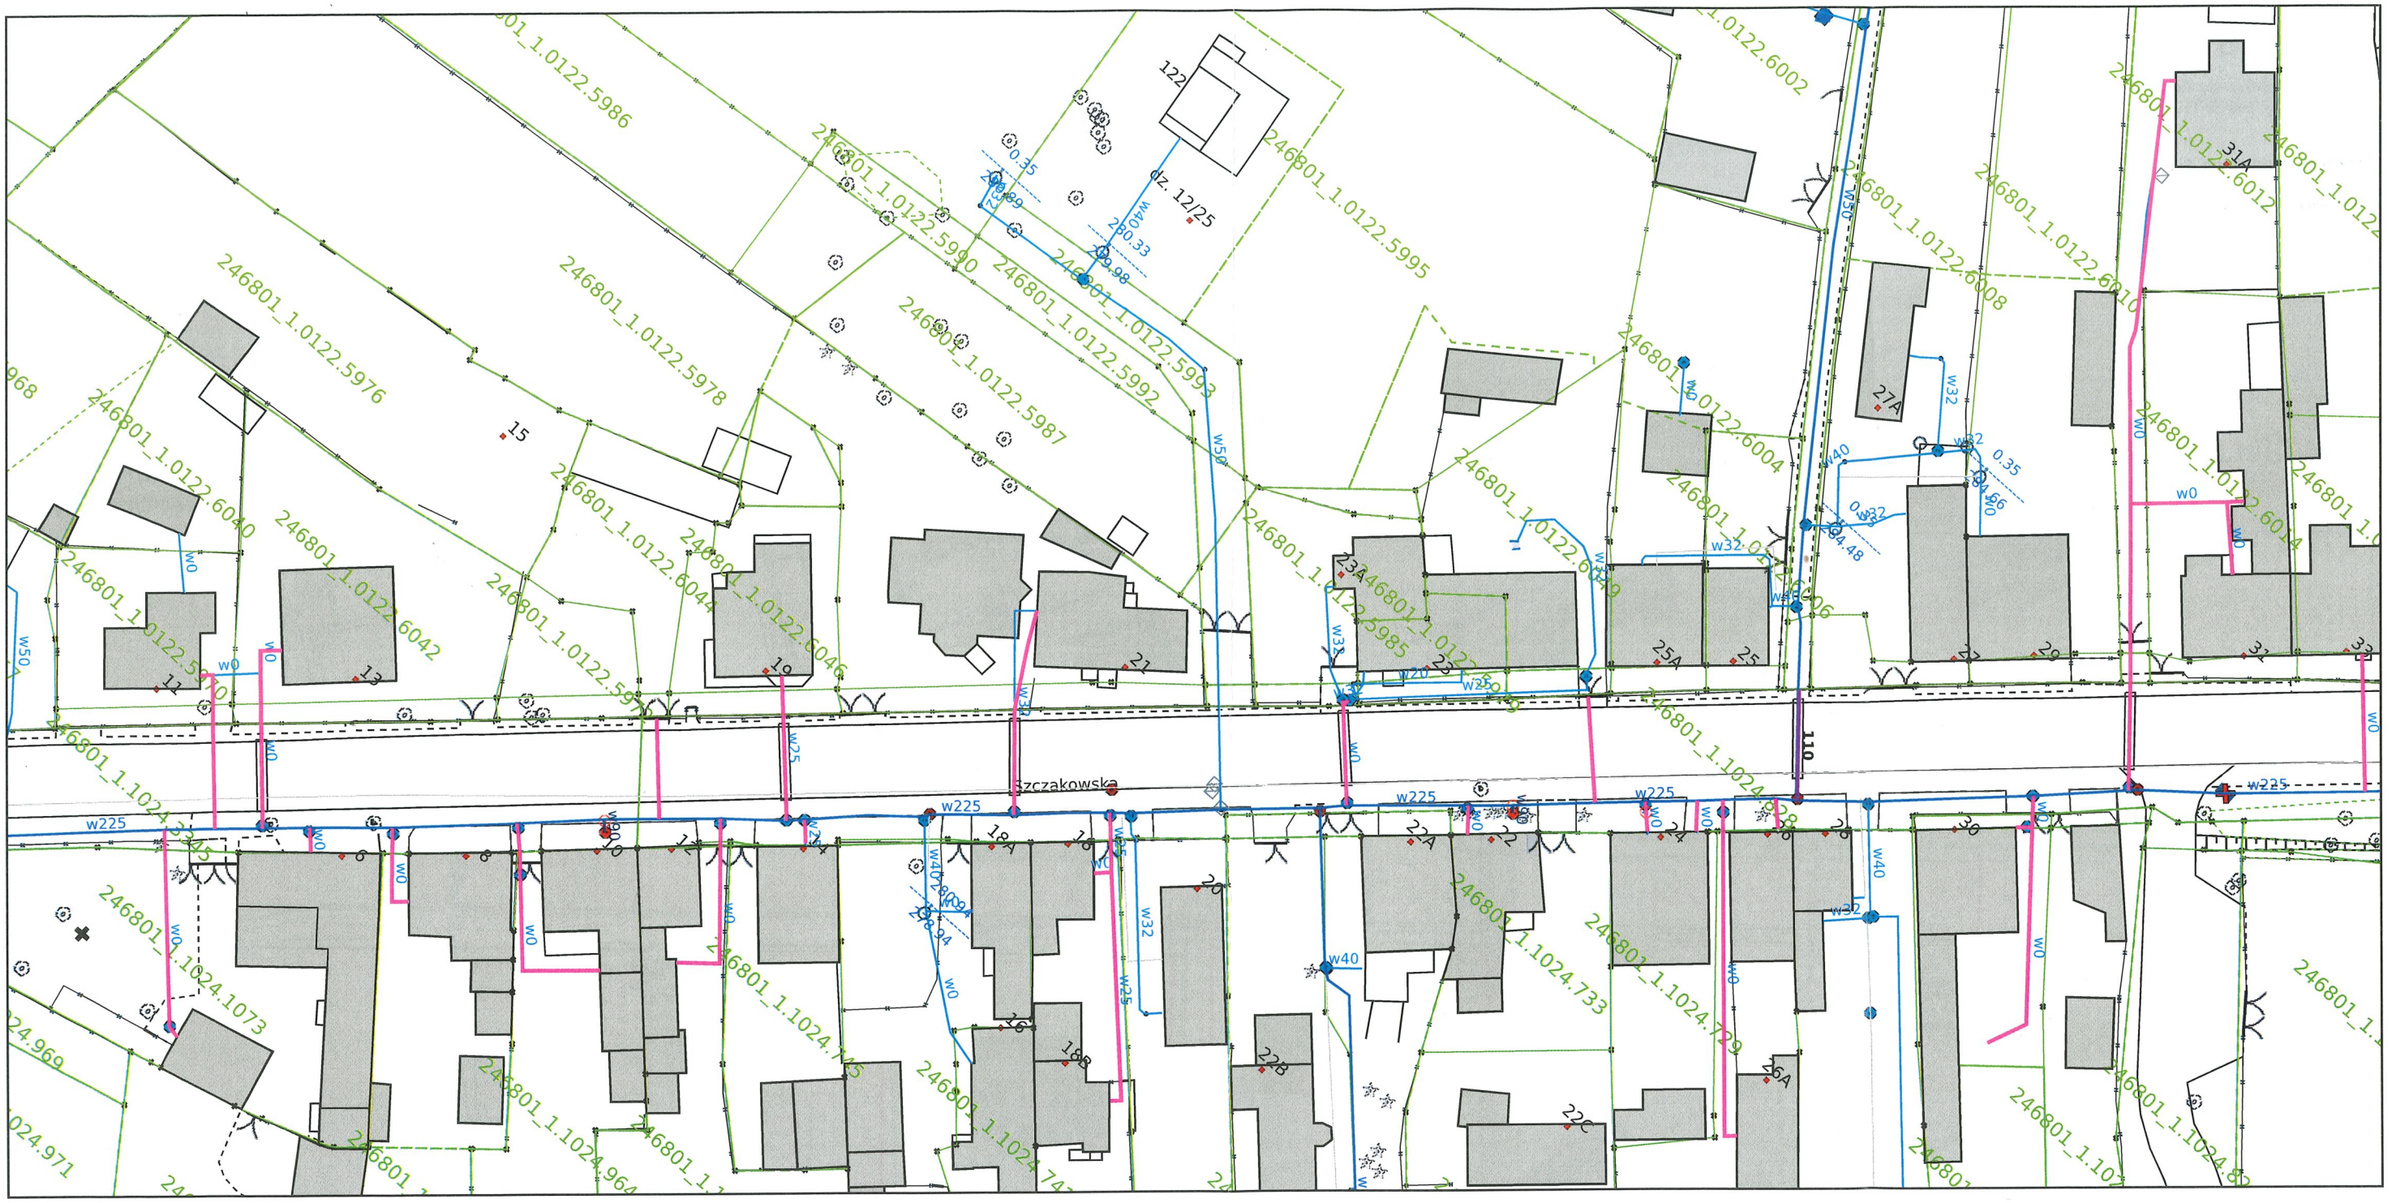

Sieć wodociągowa do przebudowy, budowy lub likwidacji

wodociąg PE 225 lub 110

wodociąg do likwidacji

Przyłącza wodociągowe do remontu

przyłącze PE40

Hydrant

hydrant lub odpowietrznik

Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Jarosław Suchanek

1:600

nr. ewid. bazy danych 24_01/09
Wodociągi Jaworzno Spółka z o.o.