

## LEGENDA

D - rzędna terenu


E -rzędna wylotu przykanalika

$F$  - rzędna dna studzienki =  $E - 50\text{cm}$

P - przykanalik z rur PVC-U

litých klasy S (SDR34, SN8)

Wymiary podano w [cm]

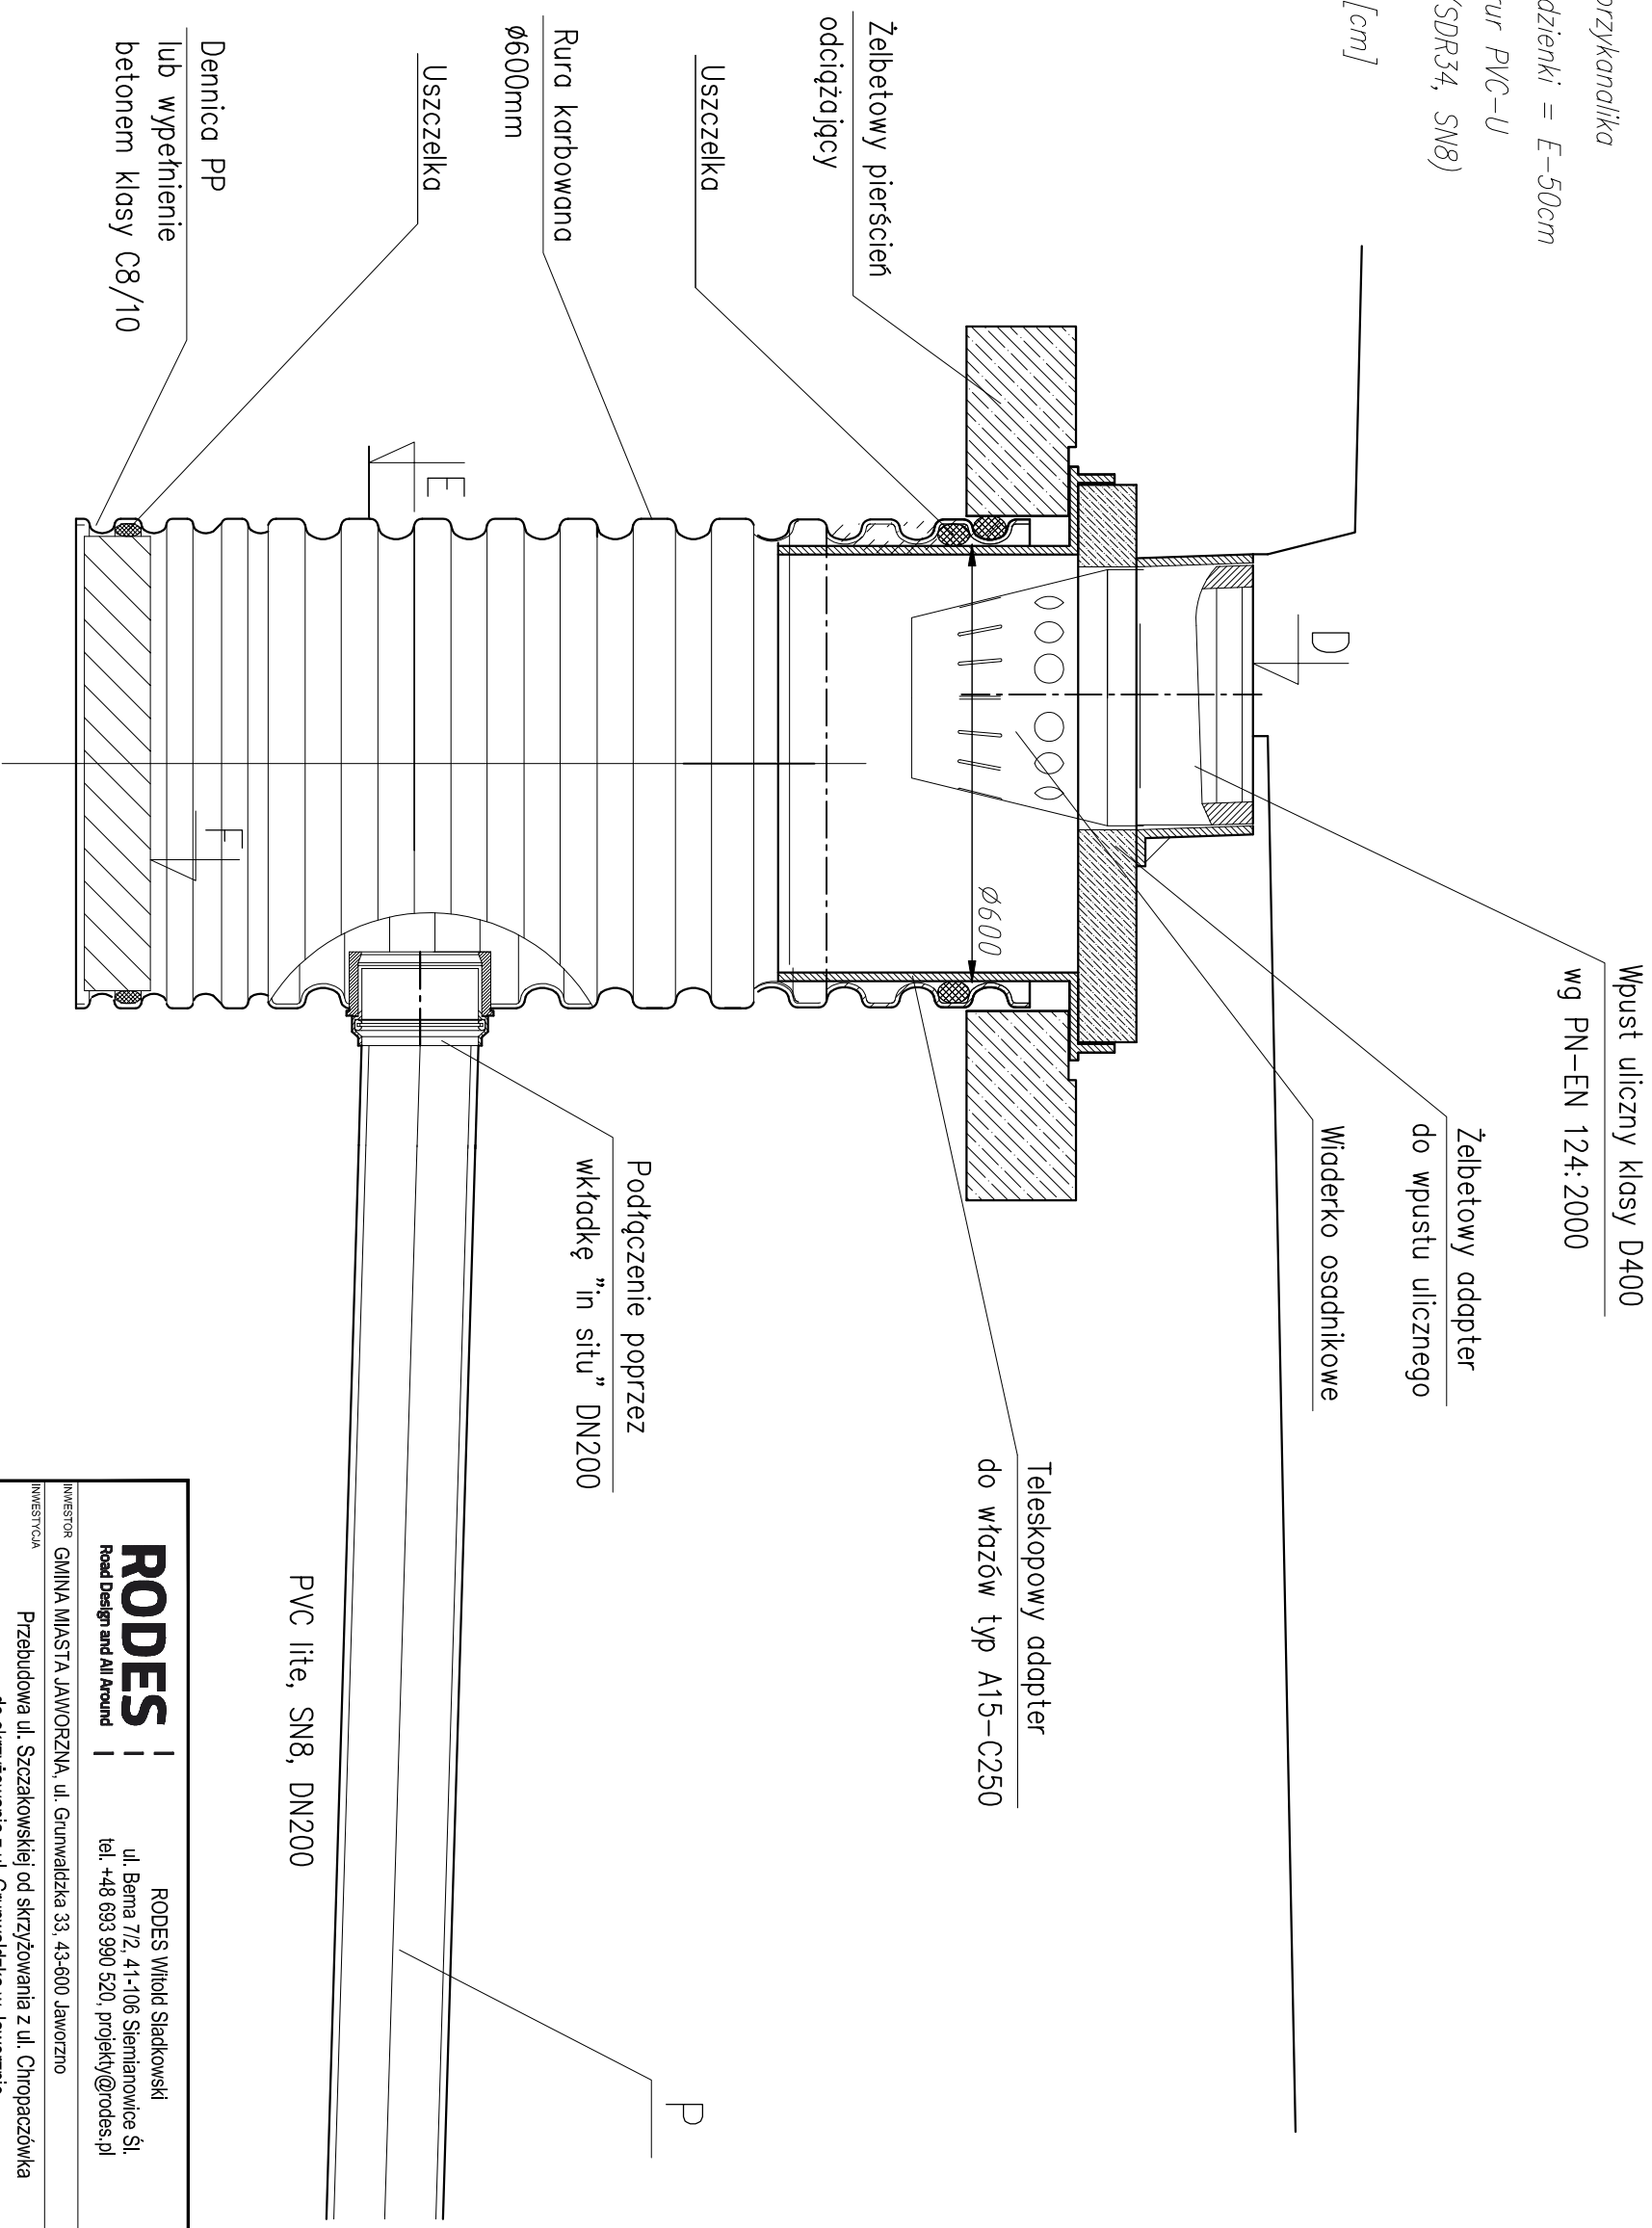

|              |   |  |                |           |              |        |
|--------------|---|--|----------------|-----------|--------------|--------|
|              | <div>RODES</div> <div>Rodes Whold Sławkowski</div> <div>ul. Bena 71/2, 41-106 Ślemianowice Śl.</div> <div>tel. +48 693 990 520, projekty@rodes.pl</div> |  |                |           |              |        |
|              | INWESTOR<br>GMINA MIASTO JAWORZNA, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno  |  |                |           |              |        |
|              | INNIESTETCA   |  |                |           |              |        |
| TITLE        | Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyżowania z ul. Chropaczówka do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką w Jaworznie   |  |                |           |              |        |
| UMOWA NR     | IM-INMF.272.1.17.2017   |  | DATA           | VIII.2017 | SKALA        | 1:10   |
| BRODA        | Sanitarna   |  | LINE TŁCZYŚNIO |           | SPECIALNOŚĆ  |        |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Krzysztof Tracz upr. MAP/0271/P.OOS/04   |  |                |           | instalacyjna |        |
| SPRAWDZIŁA:  | mgr inż. Marzena Hajduk upr. MAP/0572/PBS/16  |  |                |           | instalacyjna |        |
|              |   |  | FAZA           | PBW       | KD.4         | Hajduk |
|              |   |  | NR PRIS.       |           | PODPIS       | 1-2    |